

Sur le procédé

ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

Famille de produit/Procédé : Module photovoltaïque rigide fixé au-dessus du revêtement d'étanchéité, en pose surimposée

Titulaire(s) : Société DOME SOLAR SAS
Société IKO-AXTER

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 21 - Procédés photovoltaïques

Versions du document

| Version | Description | Rapporteur | Président |
|---------|---|-----------------|----------------|
| V5 | <p>Cette version annule et remplace l'Avis Technique n°21/20-72_V4. La version V5 est une révision complète qui prend en compte les modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajout d'un groupe B de modules • Modification de la grille de modules (suppression des modules TRINA TSM-DE09R.08 et ajout de modules VOLTEC SOLAR du groupe B) • Ajout d'une 2ème couche d'étanchéité (IKO DUO SOLAR ALU/F) • Ajout de l'isolant Panel PIR ALU-T sur écran thermique et du Powerdeck+ sur écran thermique PANOTOIT TEKFI 2 • Modification de la contrainte admissible de l'isolant Powerdeck+ • Modification de l'épaisseur minimale de certains isolants • Ajout de TAN : <ul style="list-style-type: none"> ○ 49.950PP Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume, de marque BACACIER ○ ROOFSTYL 46, ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL 74PA, ROOFSTYL 74 PP, de marque ArcelorMittal ○ JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780, de marque JORIS IDE <p>Le Groupe Spécialisé n°21 a examiné le Dossier le 3 juillet 2025.</p> | LE BELLAC David | RAFFALLI Franc |
| V4 | <p>Cette version annule et remplace l'Avis Technique n°21/20-72_V3.</p> <p>La version V4 est une révision partielle qui prend en compte les modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modification de la Grille de modules, • Ajouts de nouveaux isolants. <p>Le Groupe Spécialisé n°21 a examiné le Dossier le 4 octobre 2024.</p> | LE BELLAC David | RAFFALLI Franc |
| V3 | <p>Cette version annule et remplace l'Avis Technique n°21/20-72_V2.</p> <p>La version V3 est une révision partielle qui prend en compte les modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajout d'un kit d'inclinaison optionnel constitué d'un support haut et bas, de rotules et cales rotules, de fixations universelles MALT inclinées ou fixations extérieures inclinées, • Ajout de la TAN ROOFSTYL 56 de marque ARCELORMITTAL Construction France, conforme au DTU 43.3, • Ajout de nouveaux isolants : Rockacier C Nu Energy de ROCKWOOL, SmartRoof C (38) et SmartRoof C (37) de KNAUF INSULATION, Panotoit Tekfi 2 de SAINT-GOBAIN ISOVER, POWERDECK+ (avec ou sans écran thermique) de RECTICEL INSULATION, • Ajout du module biverre TSM-NEG9R.28 de la marque TRINA dans le groupe de module B, • Création d'un nouveau groupe de module C, pour intégration du module photovoltaïque Optymo Pro de la marque SYSTOVI. <p>Le Groupe Spécialisé n°21 a examiné ce dossier le 8 février 2024.</p> | LE BELLAC David | RAFFALLI Franc |

Descripteur :**Procédé photovoltaïque avec gammes de modules en cours de validité dans la grille téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de l'Avis Technique 21/20-72_V5.**

Le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné est un dispositif permettant l'intégration en toitures-terrasses de modules photovoltaïques rigides, parallèlement au plan de la toiture ou inclinés de 10° par rapport à ce plan, sur un ensemble de rails en aluminium soudés à un revêtement d'étanchéité autoprotégé de la société IKO.

Il est destiné à la réalisation d'installations productrices d'électricité photovoltaïque sans perforation de la membrane d'étanchéité.

Il intègre :

- des éléments porteurs supports en tôles d'acier nervurées conformes au DTU 43.3 :
 - De références ROOFALTEO 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume de marque BACACIER,
 - De référence ROOFSTYL 46, ROOFSTYL 56, ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL 74PA, ROOFSTYL 74 PP de marque ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France,
 - De références JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 de marque JORIS IDE,
- des isolants laine minérale :
 - soit ROCKACIER C Nu de la marque ROCKWOOL fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
 - soit Rockacier C Nu Energy de la marque ROCKWOOL fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
 - soit SmartRoof C (38) de la marque KNAUF INSULATION fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un lit d'épaisseur totale,
 - soit SmartRoof C (37) de la marque KNAUF INSULATION fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
 - soit Panotoit Tekfi 2 de la marque SAINT-GOBAIN ISOVER fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
 - soit Rocterm Coberlan C du fabricant BM FRANCE mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
- des isolants PIR :
 - soit POWERDECK+ sans écran thermique de la marque RECTICEL INSULATION fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
 - soit POWERDECK+ de la marque RECTICEL INSULATION, fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur.
 - soit IKO enertherm ALU sans écran thermique de la marque IKO INSULATIONS fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
 - soit IKO enertherm ALU de la marque IKO INSULATIONS, fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur,
 - soit Panel PIR ALU-T de la marque KINGSPAN INSULATION fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits,
 - soit Panel PIR ALU-T de la marque KINGSPAN INSULATION, fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur,
- un revêtement d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement à base de bitume SBS IKO DUO ACIER (conformément au DTA 5.2/18-2630_V5), de la marque IKO constitué :
 - d'une 1ère couche IKO DUO ACIER F/G,
 - d'une 2ème couche IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F ou IKO DUO SOLAR ALU/F,
- un système de montage (avec kit d'inclinaison optionnel) permettant une mise en œuvre en toiture-terrasse,
- des modules photovoltaïques fixés sur leurs grands côtés et munis d'un cadre en profils d'aluminium, dont les références et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de l'Avis Technique 21/20-72_V5.

Table des matières

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Avis du Groupe Spécialisé | 6 |
| 1.1. | Domaine d'emploi accepté | 6 |
| 1.1.1. | Zone géographique | 6 |
| 1.1.2. | Ouvrages visés | 8 |
| 1.2. | Appréciation | 8 |
| 1.2.1. | Liminaire | 8 |
| 1.2.2. | Conformité normative des modules | 9 |
| 1.2.3. | Aptitude à l'emploi du procédé | 9 |
| 1.2.4. | Aspects sanitaires | 11 |
| 1.2.5. | Durabilité - Entretien | 11 |
| 1.2.6. | Impact environnemental | 11 |
| 1.2.7. | Fabrication et contrôle | 11 |
| 1.2.8. | Mise en œuvre | 11 |
| 1.2.9. | Modules photovoltaïques | 12 |
| 1.3. | Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé | 12 |
| 2. | Dossier Technique | 13 |
| 2.1. | Mode de commercialisation | 13 |
| 2.1.1. | Coordonnées | 13 |
| 2.1.2. | Identification | 13 |
| 2.1.3. | Livraison | 13 |
| 2.2. | Description | 13 |
| 2.2.1. | Principe | 13 |
| 2.2.2. | Modules photovoltaïques | 14 |
| 2.2.3. | Système de montage | 16 |
| 2.2.4. | Autres éléments | 17 |
| 2.3. | Dispositions de conception | 22 |
| 2.3.1. | Généralités | 22 |
| 2.3.2. | Caractéristiques dimensionnelles | 23 |
| 2.3.3. | Caractéristiques électriques | 23 |
| 2.3.4. | Spécifications électriques | 23 |
| 2.4. | Dispositions de mise en œuvre | 24 |
| 2.4.1. | Conditions préalables à la pose | 24 |
| 2.4.2. | Compétences des installateurs | 24 |
| 2.4.3. | Sécurité des intervenants | 25 |
| 2.4.4. | Mise en œuvre en toiture | 25 |
| 2.5. | Utilisation, entretien et réparation | 35 |
| 2.5.1. | Généralités | 35 |
| 2.5.2. | Maintenance du champ photovoltaïque | 36 |
| 2.5.3. | Maintenance électrique | 36 |
| 2.5.4. | Remplacement d'un module | 36 |
| 2.5.5. | Remplacement d'un rail ROOF-SOLAR BITUME 600 | 36 |
| 2.6. | Traitement en fin de vie | 36 |
| 2.7. | Fabrication et contrôles | 36 |
| 2.7.1. | Modules photovoltaïques | 36 |
| 2.7.2. | Composants de la structure support | 37 |
| 2.7.3. | Isolant | 38 |
| 2.7.4. | Revêtement d'étanchéité | 39 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 2.7.5. | Tôles d'acier nervurées..... | 39 |
| 2.8. | Conditionnement, étiquetage, stockage | 39 |
| 2.8.1. | Modules photovoltaïques..... | 39 |
| 2.8.2. | Ensemble "support" | 39 |
| 2.8.3. | Isolant | 40 |
| 2.8.4. | Revêtement d'étanchéité | 41 |
| 2.8.5. | Tôles d'acier nervurées..... | 41 |
| 2.9. | Formation..... | 42 |
| 2.10. | Assistance technique..... | 42 |
| 2.11. | Mention des justificatifs | 42 |
| 2.11.1. | Résultats expérimentaux | 42 |
| 2.11.2. | Références chantiers | 43 |
| 2.12. | Annexes du Dossier Technique | 44 |
| 3. | Annexes graphiques | 129 |

1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

- Utilisation en France métropolitaine sauf en climat de montagne caractérisé par une altitude supérieure à 900 m.
- Les modules photovoltaïques doivent obligatoirement être installés :
 - sur des toitures soumises à des charges climatiques sous neige normale (selon les règles NV 65 modifiées) n'excédant pas :

| Référence de l'isolant | Épaisseur totale de l'isolant mis en œuvre (mm)** | Charges normales descendantes max. procédé (Pa) | |
|---|---|--|-------------------------|
| | | Groupes de modules photovoltaïques reportées dans la grille de vérification des modules* | |
| | | Modules Groupe A | Modules Groupe B |
| Rockacier C nu | 60 à 260 | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| Rockacier C nu Energy | 80 à 260 | | |
| SmartRoof C (38) | 60 à 95 | | |
| SmartRoof C (37) | 100 à 260 | | |
| PANOTOIT TEKFI 2 | 60 à 260 | | |
| Rocterm Coberlan C | 60 à 260 | | |
| POWERDECK+ | 80 à 320 | A plat : 731 Incliné : 1239 | A plat & Incliné : 1127 |
| POWERDECK+ avec Fesco C | Fesco C : 40 à 50 POWERDECK+ : 80 à 300 Complexe : 340 maxi | A plat : 731 Incliné : 1061 | A plat & Incliné : 964 |
| POWERDECK+ avec SmartRoof C | SmartRoof C(38) : 60 à 70 SmartRoof C(37) : 100 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| POWERDECK+ avec Rocterm Coberlan C | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | | |
| POWERDECK+ avec PANOTOIT TEKFI 2 | PANOTOIT TEKFI 2 : 60 à 90 POWERDECK+ : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | | |
| IKO enertherm ALU | 80 à 340 | A plat : 731 Incliné : 1457 | A plat & Incliné : 1327 |
| IKO enertherm ALU avec SmartRoof C | SmartRoof C(38) : 60 à 95 SmartRoof C(37) : 100 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| IKO enertherm ALU avec Rocterm Coberlan C | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | | |
| Panel PIR ALU-T | 80 à 240 mm | A plat : 731 Incliné : 903 | A plat & Incliné : 818 |
| Panel PIR ALU-T avec Fesco C | Fesco C : 40 à 50 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 Complexe : 290 maxi | A plat : 731 Incliné : 808 | A plat & Incliné : 731 |
| Panel PIR ALU-T avec Rocterm Coberlan C | Rocterm Coberlan C : 60 à 80 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 Complexe : 320 maxi | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| * Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée à cet Avis Technique. | | | |
| ** Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10. Le Tableau 10 indique l'épaisseur minimale d'isolant en fonction des TAN associées. | | | |

- sur des toitures soumises à des charges climatiques sous vent normal (selon les règles NV 65 modifiées) n'excédant pas :

| Groupes de modules photovoltaïques reportés dans la grille de vérification des modules* | Type de pose des rails par rapport aux nervures des tôles d'acier nervurées | Charges normales ascendantes maximum (Pa) |
|---|---|---|
| Modules Groupe A | parallèle | 292 |
| | perpendiculaire | 574 |
| Modules Groupe B | parallèle | 268 |
| | perpendiculaire | 526 |

* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée à cet Avis Technique.

- En fonction des matériaux constitutifs du procédé, le Tableau 1 précise les atmosphères extérieures permises.

- Le calcul des charges climatiques appliquées sur la toiture s'effectue conformément au Cahier du CSTB n°3803_V3 (un calcul plus précis est possible selon les règles NV 65 modifiées).
- En fonction de l'isolant et du type de pose (à plat ou incliné), le Tableau 8 et le Tableau 9 précisent les zones de neige et altitudes acceptables.

1.1.2. Ouvrages visés

- Mise en œuvre :
 - au-dessus de locaux à hygrométrie (selon DTU 43.3 annexe B) respectant le tableau suivant :

| Tôles d'Acier Nervurées | faible ou moyenne hygrométrie | forte hygrométrie | très forte hygrométrie |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| ROOFALTEO 42.1010 Bitume ROOFALTEO 49.950 Bitume ROOFALTEO 59.900 Bitume ROOFALTEO 73.780 Bitume ROOFSTYL 46 ROOFSTYL 56 JI-Dome 50-239-956 JI-Dome 56-225-900 JI-Dome 73-195-780 | acceptée | acceptée | exclue |
| ROOFALTEO 49.950PP Bitume ROOFALTEO 59.900PP Bitume ROOFALTEO 59.900PA Bitume ROOFALTEO 59.900PT Bitume ROOFALTEO 73.780PP Bitume ROOFALTEO 73.780PA Bitume ROOFALTEO 73.780PT Bitume ROOFSTYL 74PT ROOFSTYL 74PA ROOFSTYL 74PP JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage | acceptée | exclue | exclue |

- - sur toitures-terrasses plates ou inclinées, inaccessibles, techniques ou à zones techniques,
 - sur des bâtiments neufs ou en rénovation, ouverts ou fermés :
 - sur ouvrages neufs avec les éléments du complexe décrits au paragraphe 2.2.1,
 - sur ouvrages existants avec réfection complète du complexe avec les éléments cités au paragraphe 2.2.1, y compris les tôles d'acier nervurées du présent dossier technique,
 - sur toitures conformes aux prescriptions des DTU 43.3 et 43.5 dans le cas de travaux de réfections.
- La toiture d'implantation doit présenter des versants de pente, imposée par la toiture, comprise entre 3 et 10% (1,7° à 5,7°).
- Les modules photovoltaïques doivent être issus des gammes de modules indiquées dans la grille de vérification la plus récente qui est publiée avec cet Avis Technique, et dont le n° doit comporter le n° de version du présent document.
- Les dimensions maximales des modules sont :
 - 1964 x 1776 mm sur TAN ROOFALTEO Bitume,
 - 1850 x 1150 mm sur TAN ROOFSTYL avec modules à plats,
 - 1879 x 1150 mm sur TAN ROOFSTYL avec modules inclinés,
 - 1964 x 1176 mm sur TAN JI-Dome.
- Les modules photovoltaïques doivent obligatoirement être installés en respectant des zones de sécurité et de circulation requises en fonction de l'entretien et de l'installation (cf. §2.4.4.1).
- Les rails du système de montages peuvent être positionnés parallèlement ou perpendiculairement aux nervures des TAN à l'exception des TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 pour lesquelles les rails sont positionnés uniquement perpendiculairement aux nervures.

1.2. Appréciation

1.2.1. Liminaire

Le présent Avis ne vise pas la partie courant alternatif de l'installation électrique, ni l'onduleur permettant la transformation du courant continu en courant alternatif.

1.2.2. Conformité normative des modules

La conformité des modules photovoltaïques cadrés à la norme NF EN 61215 permet de déterminer leurs caractéristiques électriques et thermiques et de s'assurer de leur aptitude à supporter une exposition prolongée aux climats généraux d'air libre, définis dans la norme CEI 60721-2-1.

1.2.3. Aptitude à l'emploi du procédé

1.2.3.1. Fonction génie électrique

1.2.3.1.1. Sécurité électrique du champ photovoltaïque

- **Conducteurs électriques** Les boîtes de connexion, les câbles et les connecteurs sont conformes respectivement aux normes IEC 62790, NF EN 50518 ou IEC 62930, et IEC 62852, et peuvent être mis en œuvre jusqu'à une tension en courant continu indiquée dans la grille de vérification des modules, ce qui permet d'assurer une bonne aptitude à l'emploi des câbles électriques de l'installation.
- **Protection des personnes contre les chocs électriques** JE_SUIS_UN_TAB_JUSTIFY Les modules photovoltaïques cadrés sont certifiés d'une classe II de sécurité électrique selon la norme NF EN 61730, jusqu'à une tension maximum de 1 000 à 1 500 V DC (cf. grille de vérification des modules). JE_SUIS_UN_TAB_JUSTIFY À ce titre, ils sont marqués CE selon la Directive 2014/35/UE (dite « Directive Basse Tension ») du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États Membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. JE_SUIS_UN_TAB_JUSTIFY Les connecteurs électriques utilisés sont des connecteurs avec système de verrouillage, conformes à la norme IEC 62852 permettant un bon contact électrique entre chacune des polarités et assurant également une protection de l'installateur contre les risques de chocs électriques. JE_SUIS_UN_TAB_JUSTIFY L'utilisation de rallonges électriques (pour les connexions éventuelles entre modules, entre séries de modules et vers l'onduleur, ...) équipées de connecteurs de même fabricant, même type et même marque, permet d'assurer la fiabilité du contact électrique entre les connecteurs. JE_SUIS_UN_TAB_JUSTIFY La réalisation de l'installation photovoltaïque conformément aux guides UTE C 15-712 en vigueur permet d'assurer la protection des biens et des personnes. JE_SUIS_UN_TAB_JUSTIFY L'utilisation des fixations universelles MALT (Mise À La Terre), des pièces CTR (Connecteur Terre Rail) et CTM (Connecteur Terre Module) pour un raccordement en peigne des masses métalliques permet d'assurer la continuité de la liaison équipotentielle des masses du champ photovoltaïque lors de la maintenance du procédé.

1.2.3.1.2. Sécurité par rapport aux ombrages partiels

Le phénomène de "point chaud" pouvant conduire à une détérioration du module est évité grâce à l'implantation de diodes bypass sur chacun des modules photovoltaïques.

1.2.3.1.3. Puissance crête des modules utilisés

La grille de vérification des modules recense les puissances crêtes des modules, validées par les normes NF EN 61215 et NF EN 61730.

1.2.3.2. Fonction toiture

1.2.3.2.1. Stabilité

La stabilité du procédé est convenablement assurée sous réserve d'un calcul (selon les règles NV65 modifiées) au cas par cas des charges climatiques appliquées sur la toiture, en tenant compte lorsque nécessaire des actions locales (au sens des NV65 modifiées), pour vérifier que :

- La charge sous neige normale n'excède pas :

| Référence de l'isolant | Épaisseur totale de l'isolant mis en œuvre (mm)** | Charges normales descendantes max. procédé (Pa) | |
|---|---|--|-------------------------|
| | | Groupes de modules photovoltaïques reportées dans la grille de vérification des modules* | |
| | | Modules Groupe A | Modules Groupe B |
| Rockacier C nu | 60 à 260 | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| Rockacier C nu Energy | 80 à 260 | | |
| SmartRoof C (38) | 60 à 95 | | |
| SmartRoof C (37) | 100 à 260 | | |
| PANOTOIT TEKFI 2 | 60 à 260 | | |
| Rocterm Coberlan C | 60 à 260 | | |
| POWERDECK+ | 80 à 320 | A plat : 731 Incliné : 1239 | A plat & Incliné : 1127 |
| POWERDECK+ avec Fesco C | Fesco C : 40 à 50 POWERDECK+ : 80 à 300 Complexe : 340 maxi | A plat : 731 Incliné : 1061 | A plat & Incliné : 964 |
| POWERDECK+ avec SmartRoof C | SmartRoof C(38) : 60 à 70 SmartRoof C(37) : 100 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| POWERDECK+ avec Rocterm Coberlan C | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | | |
| POWERDECK+ avec PANOTOIT TEKFI 2 | PANOTOIT TEKFI 2 : 60 à 90 POWERDECK+ : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | | |
| IKO enertherm ALU | 80 à 340 | A plat : 731 Incliné : 1457 | A plat & Incliné : 1327 |
| IKO enertherm ALU avec SmartRoof C | SmartRoof C(38) : 60 à 95 SmartRoof C(37) : 100 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| IKO enertherm ALU avec Rocterm Coberlan C | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 Complexe : 340 maxi | | |
| Panel PIR ALU-T | 80 à 240 mm | A plat : 731 Incliné : 903 | A plat & Incliné : 818 |
| Panel PIR ALU-T avec Fesco C | Fesco C : 40 à 50 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 Complexe : 290 maxi | A plat : 731 Incliné : 808 | A plat & Incliné : 731 |
| Panel PIR ALU-T avec Rocterm Coberlan C | Rocterm Coberlan C : 60 à 80 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 Complexe : 320 maxi | A plat & Incliné : 665 | A plat & Incliné : 600 |
| * Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée à cet Avis Technique. | | | |
| ** Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10. Le Tableau 10 indique l'épaisseur minimale d'isolant en fonction des TAN associées. | | | |

- la charge sous vent normal n'excède pas les valeurs du tableau suivant :

| Groupes de modules photovoltaïques reportés dans la grille de vérification des modules* | Type de pose des rails par rapport aux nervures des tôles d'acier nervurées | Charges normales ascendantes maximum (Pa) |
|---|---|---|
| Modules Groupe A | parallèle | 292 |
| | perpendiculaire | 574 |
| Modules Groupe B | parallèle | 268 |
| | perpendiculaire | 526 |
| * Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée à cet Avis Technique. | | |

1.2.3.2.2. Sécurité en cas de séisme

La réglementation ne vise pas l'implantation des modules photovoltaïques en surimposé, conformément à l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié, relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal".

L'objectif de bon fonctionnement dans le cadre des bâtiments de catégorie d'importance IV n'est pas visé dans ce paragraphe.

1.2.3.2.3. Étanchéité à l'eau

La conception globale du procédé, ses conditions de pose prévues par le Dossier Technique et les retours d'expérience sur ce procédé permettent de considérer une étanchéité à l'eau satisfaisante.

1.2.3.2.4. Sécurité au feu

Aucune performance de comportement au feu n'a été déterminée sur ce procédé.

1.2.3.2.5. Sécurité des intervenants

La sécurité des intervenants lors de la pose, de l'entretien et de la maintenance est normalement assurée grâce à la mise en place :

- de dispositifs antichute selon la réglementation en vigueur,
- de chemins de circulation définis suivant le calepinage de la société DOME SOLAR.

Se reporter aux préconisations indiquées dans la fiche pratique de sécurité ED 137 publiée par l'INRS « Pose et maintenance de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ».

Attention, le procédé ne peut en aucun cas servir de point d'ancrage à un système de sécurité (Équipement de Protection Individuel).

1.2.3.2.6. Sécurité des usagers

Sans objet.

1.2.4. Aspects sanitaires

Le présent Avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du présent Avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.5. Durabilité - Entretien

La durabilité propre des composants, leur compatibilité, la nature des contrôles effectués tout au long de leur fabrication ainsi que le retour d'expérience permettent de préjuger favorablement de la durabilité du procédé photovoltaïque dans le domaine d'emploi prévu.

Dans les conditions de pose prévues par le domaine d'emploi accepté par l'Avis, en respectant le guide de choix des matériaux (cf. Tableau 1) et moyennant un entretien conforme aux indications portées dans la notice de montage et dans le Dossier Technique, la durabilité de cette toiture peut être estimée comme satisfaisante.

1.2.6. Impact environnemental

Le traitement en fin de vie peut être assimilé à celui de produits traditionnels.

La grille de vérification associée à cet Avis Technique indique en fonction des gammes de module visées si le procédé « ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné » associé à chaque gamme de module dispose ou non d'une Déclaration Environnementale (DE) individuelle ou collective vérifiée par tierce partie indépendante.

Sans DE, le titulaire du procédé ne peut revendiquer aucune performance environnementale particulière.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés visés sont susceptibles d'être intégrés.

1.2.7. Fabrication et contrôle

Les contrôles internes de fabrication systématiquement effectués dans les usines de fabrication permettent de préjuger favorablement de la constance de qualité de la fabrication du procédé photovoltaïque.

1.2.8. Mise en œuvre

La mise en œuvre du procédé photovoltaïque effectuée par des installateurs agréés par la société DOME SOLAR (avertis des particularités de pose de ce procédé grâce à une formation obligatoire, disposant de compétences en étanchéité pour la pose du procédé en toiture et de compétences électriques pour la connexion électrique de l'installation photovoltaïque, complétées par une qualification et/ou certification professionnelle pour la pose de procédés photovoltaïques).

1.2.9. Modules photovoltaïques

Au moment de la commande des modules photovoltaïques pour un chantier donné, le Maître d'Œuvre assisté de l'installateur doivent s'assurer que la gamme de modules correspondante fait partie des gammes de modules présentes dans la grille de vérification de l'Avis Technique utilisé. Le n° de la grille de vérification à utiliser doit comporter le n° de l'Avis Technique.

La grille de vérification à utiliser doit être la version la plus récente se rapportant à cet Avis Technique. La grille porte alors un n° du type 21/Gn/20-72_V5 indiquant qu'il s'agit de la même version de la grille. La version Gn la plus récente de la grille de vérification est celle publiée sur le site de la CCFAT.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Les applications de ce procédé en climat de montagne (altitude > 900 m) ne sont pas concernées par le domaine d'emploi accepté par l'Avis.

Comme pour l'ensemble des procédés de ce domaine, chaque mise en œuvre requiert :

- une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte le cas échéant des actions locales (au sens des NV65 modifiées), au regard des contraintes maximales admissibles du procédé,
- une reconnaissance préalable de la charpente support vis-à-vis de sa capacité à accueillir le procédé photovoltaïque.

Le Groupe Spécialisé souhaite attirer l'attention sur le fait que les fixations sont spécifiques aux TAN car leur choix est conditionné par les formules de dimensionnement, différentes selon les TAN, données aux §2.4.4.2.2.1 et §2.4.4.2.2.3.

Le Groupe Spécialisé souhaite attirer l'attention sur le fait que les TAN perforées totales doivent être mises en œuvre avec des plaquettes sous tête de fixation.

Comme pour tous les Avis Techniques du GS 21 proposant une isolation composite support d'étanchéité, il conviendra de respecter les conceptions spécifiques au droit des points singuliers que proposent les Avis Techniques du GS 5.2 de ce type d'isolation.

Comme tous les procédés comprenant des tôles d'acier nervurées utilisées en toiture, les ancrages des lignes de vie ne doivent pas être effectués dans les tôles d'acier nervurées mais dans la structure porteuse.

Le Groupe Spécialisé souhaite également préciser que les préconisations relatives à l'installation électrique, conformes aux prescriptions actuelles des guides UTE C 15-712 en vigueur, nécessitent d'évoluer parallèlement aux éventuelles mises à jour de ces guides.

Cet Avis Technique est assujéti à une vérification des modules photovoltaïques acceptés pour cet Avis Technique. Les modules photovoltaïques qui peuvent être associés à cet Avis Technique sont listés dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de l'Avis Technique 21/20-72_V5.

2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées

Le procédé est commercialisé par les cotitulaires.

Cotitulaires :

Société DOME SOLAR

3 rue Marie Anderson

FR – 44400 REZÉ

Tél. : 02 40 67 92 92

Email : info@dome-solar.com

Internet : www.dome-solar.com

Société IKO-AXTER

Rue Laferrière

FR – 75000 PARIS

Tél. : 02 35 81 82 82

Email : contact.france@iko.com

Internet : www.iko.fr

2.1.2. Identification

Les marques commerciales et les références des modules sont inscrites à l'arrière du module reprenant les informations conformément à la norme NF EN 50380 : le nom du module, son numéro de série, ses principales caractéristiques électriques ainsi que le nom et l'adresse du fabricant. Cet étiquetage fait également mention du risque inhérent à la production d'électricité du module dès son exposition à un rayonnement lumineux.

Les autres constituants sont identifiables par leur géométrie particulière et sont référencés, lors de leur livraison, par une liste présente sur les colis les contenant.

2.1.3. Livraison

Le système de traçabilité du titulaire doit permettre de tracer les livraisons, de la production jusqu'aux chantiers livrés, des éléments suivants :

- dénomination commerciale du procédé photovoltaïque,
- référence de l'Avis Technique,
- date de mise en œuvre de l'installation,
- nom du maître d'ouvrage,
- adresse ou coordonnées GPS du site de l'installation,
- nom de l'entreprise d'installation,
- nature de bâtiment : résidentiel individuel/collectif, industriel, agricole, tertiaire,
- référence et numéros de série des modules photovoltaïques.

La notice de montage et les plans de câblage doivent être fournies avec le procédé.

L'installateur doit prévoir :

- La vérification visuelle que les emballages des modules photovoltaïques sont intacts à réception sur site.
- La vérification visuelle que les modules photovoltaïques sont intacts au déballage.
- La vérification de la conformité des kits avec le système de montage aux bons de commandes.
- À la réception des fournitures, un autocontrôle du choix des fixations.

2.2. Description

2.2.1. Principe

Procédé photovoltaïque, mis en œuvre sur toiture-terrasse.

Le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné est destiné à la réalisation d'installations productrices d'électricité d'origine photovoltaïque.

Il permet de mettre en œuvre sur toiture isolée-étanchée des modules photovoltaïques rigides, parallèlement au plan de la toiture ou inclinés de 10° par rapport à ce plan, sur des profilés en aluminium liaisonnés à un revêtement d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement à base de bitume SBS sans perforation de la membrane d'étanchéité.

Le procédé photovoltaïque "ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné" (cf. Figure 1 à Figure 4) est l'association d'un module photovoltaïque cadré et d'un système de montage spécifique lui permettant une mise en œuvre en toiture-terrasse.

Il intègre :

- un élément porteur en tôles d'acier nervurées conformes au DTU 43.3 :

- De références ROOFALTEO 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume de marque BACACIER,
- De référence ROOFSTYL 46, ROOFSTYL 56, ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL 74PA, ROOFSTYL 74 PP de marque ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France,
- De références JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 de marque JORIS IDE,
- un pare-vapeur lorsque nécessaire, conforme au DTA 5.2/18-2630_V5,
- des panneaux isolants non porteurs en laine minérale de référence :
 - soit Rockacier C Nu mono-densité du fabricant ROCKWOOL mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.2),
 - soit Rockacier C Nu Energy mono-densité du fabricant ROCKWOOL mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.3),
 - soit SmartRoof C (38) (mono-densité) du fabricant KNAUF INSULATION mis en œuvre selon son DTA en un lit (cf. §2.2.4.6.4),
 - soit SmartRoof C (37) (bi-densité) du fabricant KNAUF INSULATION mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.4),
 - soit PANOTOIT TEKFI 2 du fabricant SAINT-GOBAIN ISOVER mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.5),
 - soit Rocterm Coberlan C du fabricant BM FRANCE mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.6),
- des panneaux isolants non porteurs en polyisocyanurate ou polyuréthane de référence :
 - soit POWERDECK+ sans écran thermique de la marque RECTICEL INSULATION fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.7),
 - soit POWERDECK+ de la marque RECTICEL INSULATION, fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur (cf. §2.2.4.6.8),
 - soit IKO enertherm ALU sans écran thermique de la marque IKO INSULATIONS fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.9),
 - soit IKO enertherm ALU de la marque IKO INSULATIONS, fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur (cf. §2.2.4.6.10),
 - soit Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la marque KINGSPAN INSULATION fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA en un ou deux lits (cf. §2.2.4.6.11),
 - soit Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la marque KINGSPAN INSULATION, fixés mécaniquement et mis en œuvre selon son DTA, sur un écran thermique en lit inférieur (cf. §2.2.4.6.12).
- un revêtement d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement à base de bitume SBS IKO DUO ACIER (conformément au DTA 5.2/18-2630_V5), de la marque IKO constitué d'une 1ère couche IKO DUO ACIER F/G associée à une 2^{ème} couche :
 - IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F,
 - ou IKO DUO SOLAR ALU/F,
- un système de montage permettant une mise en œuvre en toiture-terrasse de modules photovoltaïques cadrés, à plat ou inclinés par rapport au plan de la toiture. Dans ce dernier cas, un kit d'inclinaison optionnel (constitué d'un support haut et bas, de rotules et cales rotules, de fixations universelles MALT inclinées ou de fixations extérieures inclinées) est utilisé,
- les rails du système de montages qui peuvent être positionnées parallèlement ou perpendiculairement aux nervures des TAN à l'exception des TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 pour lesquelles les rails sont positionnés uniquement perpendiculairement aux nervures,
- un (des) module(s) photovoltaïque(s) fixés sur leurs grands côtés et muni(s) d'un cadre en profils d'aluminium, dont les références et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de l'Avis Technique 21/20-72_V5.

L'association autorisée entre les TAN et Isolants étant définies au Tableau 10.

L'association autorisée entre les Modules et le kit d'inclinaison est définie dans la grille de vérification associée à cet Avis Technique.

À l'exclusion des modules photovoltaïques qui sont fournis directement par les fabricants de modules, tous les éléments décrits dans les chapitres 2.2.2 et 2.2.3 font partie de la livraison du procédé assurée par la société DOME SOLAR.

2.2.2. Modules photovoltaïques

2.2.2.1. Généralités

Cet Avis Technique est assujéti à une vérification des modules photovoltaïques acceptés pour cet Avis Technique. Les modules photovoltaïques qui peuvent être associés à cet Avis Technique sont listés dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de l'Avis Technique 21/20-72_V5.

La BOM (Bill Of Materials) de chaque gamme de modules et donc les références de tous les composants est rendue disponible au secrétariat de la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques.

Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification associée à cet Avis Technique (voir § 1.2.9).

Les caractéristiques génériques des modules photovoltaïques inclus dans cet Avis Technique sont définies dans les paragraphes suivants du § 2.2.2.

2.2.2.2. Caractéristiques dimensionnelles

Les dimensions hors-tout des modules doivent respecter les critères suivants (voir dessins et section du cadre dans la grille de vérification des modules) :

- Groupe A :
 - Longueur comprise entre 1 666 et 1 842 mm
 - Largeur comprise entre 1 041 et 1 151 mm
 - Hauteur du cadre comprise entre 29 et 32 mm
 - Masse spécifique comprise entre 10,4 et 11,5 kg/m²
- Groupe B :
 - Longueur comprise entre 1 776 et 1 964 mm
 - Largeur comprise entre 1 064 et 1 176 mm
 - Hauteur du cadre comprise entre 33 et 37 mm
 - Masse spécifique comprise entre 10 et 12 kg/m²

2.2.2.3. Face arrière

Face arrière faite d'un film de sous-face ou bien module bi-verre, faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.4. Cellules photovoltaïques

Cellules en silicium cristallin faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.5. Intercalaire encapsulant

Référence faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.6. Vitrage

Verre imprimé ou float, trempé selon la norme EN 12150, avec ou sans couche antireflet.

2.2.2.7. Constituants électriques

2.2.2.7.1. Boîte de connexion

Une boîte de connexion est collée en sous-face du module. Sa position et ses dimensions sont compatibles avec le système de montage.

Cette boîte de connexion est fournie avec des diodes bypass (qui protègent chacune une série de cellules) et permet le raccordement aux câbles qui assurent la connexion des modules.

Elle possède les caractéristiques minimales suivantes :

- indice de protection : IP65 minimum,
- tension de système maximum : 1 000 à 1 500 V entre polarités et avec la terre (cf. grille de vérification des modules),
- certificat de conformité valide à la norme IEC 62790:2014,
- la référence fait partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.7.2. Câbles électriques

Les modules sont équipés de deux câbles DC électriques de 0,90 m minimum chacun dont la section est de 4 mm². Ces câbles se trouvent à l'arrière du module, en sortie de la boîte de connexion, et sont équipés de connecteurs adaptés.

Ces câbles ont les spécifications minimales suivantes :

- tension assignée : 1 000 à 1 500 V (cf. grille de vérification des modules),
- certificat de conformité valide à la norme EN 50618:2015 ou IEC 62930:2017,
- la référence fait partie de la BOM des modules validés.

Tous les câbles électriques de l'installation (en sortie des modules et pour les connexions entre séries de modules et vers l'onduleur) sont en accord avec la norme NF C 15-100 en vigueur, les guides UTE C 15-712 en vigueur et les spécifications des onduleurs (longueur et section de câble adaptées au projet).

2.2.2.7.3. Connecteurs électriques

Connecteurs avec système de verrouillage et préassemblés en usine aux câbles des modules. Ces connecteurs ont les caractéristiques minimales suivantes :

- indice de protection (connecté) : IP 65 minimum,
- tension assignée de 1 000 à 1 500 V (cf. grille de vérification des modules),
- certificat de conformité valide à la norme IEC 62852:2014,
- la référence fait partie de la BOM des modules validés.

Les connecteurs des câbles supplémentaires (pour les connexions entre séries de modules et vers l'onduleur) doivent être identiques (même fabricant, même marque et même type) aux connecteurs auxquels ils sont destinés à être reliés : pour ce faire, des rallonges peuvent être fabriquées grâce à des sertisseuses spécifiques.

2.2.2.8. Cadre du module photovoltaïque

Le cadre des modules est composé de profils en aluminium de série supérieure ou égale à 6000, anodisé d'épaisseur $\geq 15 \mu\text{m}$. Le cadre des modules présente deux profilés longitudinaux et deux profilés transversaux.

Les profilés sont reliés entre eux à l'aide d'équerres métalliques serties ou par vissage.

Les profils longitudinaux du module sont percés en usine afin de prévoir la connexion des câbles de liaison équipotentielle des masses.

Un collage est appliqué entre le cadre et le verre du module.

La prise en feuillure du cadre sur le laminé est indiquée dans la grille de vérification des modules.

2.2.3. Système de montage

2.2.3.1. Fourniture

Les éléments de ce système de montage sont commercialisés par projet suite au dimensionnement et à la fourniture des plans d'exécution par la société DOME SOLAR. Ils sont exclusivement fournis par la société DOME SOLAR.

2.2.3.2. Ensemble "Rail" (cf. Figure 5)

2.2.3.2.1. Destination

Cet ensemble permet de liasonner les fixations des modules photovoltaïques au revêtement d'étanchéité et se positionne parallèlement ou perpendiculairement aux nervures des tôles d'acier nervurées.

Il est assemblé en usine et constitué des éléments qui suivent.

2.2.3.2.2. Profil trapézoïdal (cf. Figure 6)

En alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, cette pièce, de longueur 60 cm, constitue la pièce maîtresse de l'ensemble "Rail", sur laquelle toutes les autres pièces viennent s'assembler. Ainsi, il est le support des Fixations Universelles MALT, Fixations Extérieures de finition, des réhausse basses ou hautes du kit d'inclinaison. Ses flans accueillent les ailettes qui permettent la fixation de la bande de maintien.

2.2.3.2.3. Bandes de maintien BDM (cf. Figure 7)

Les bandes de maintien BDM sont des feuilles de bitume modifié SBS conformes au Guide UEAtc SBS/APP de 2001 d'épaisseur nominale de 4 mm ($\pm 5\%$), constituées du liant « ARMOUR » de chez IKO conforme aux Directives UEAtc SBS de 1984. La largeur totale des bandes de maintien BDM est de 143 mm, pour une largeur de soudure de 67 mm. Elles ont pour but de maintenir l'ensemble « Rail » sur le revêtement d'étanchéité. Pour cela, elles occupent la totalité de la longueur du Rail (60 cm) et ceci de chaque côté. Elles sont fixées au rail par l'intermédiaire des ailettes et des vis de liaison.

2.2.3.2.4. Ailettes (cf. Figure 8)

En alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, les ailettes permettent le maintien en position des bandes de maintien BDM sur le profil trapézoïdal. Elles sont au nombre de deux pour un ensemble "Rail" : elles sont situées de chaque côté du profil trapézoïdal et sont de la même longueur que celui-ci. Elles sont liées au profil trapézoïdal par des vis de liaison.

2.2.3.2.5. Vis de liaison (cf. Figure 9)

Les vis de liaison permettent d'assembler le profil trapézoïdal, les bandes de maintien BDM et les ailettes. Il s'agit de vis en acier inoxydable A2 de dimensions $\varnothing 4,8 \times 19$ mm avec une tête hexagonale de diamètre $\varnothing 8$ mm. Le pas du filetage est de 1,6 mm. On retrouve 8 vis de liaison sur un ensemble Rail, soit 4 vis pour fixer une bande de maintien.

2.2.3.3. Fixation Universelle MALT (cf. Figure 10)

Les Fixations Universelles MALT, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du profil trapézoïdal du procédé. Elles permettent une connexion électrique entre le module et l'ensemble rail (cf § 2.3.4.2). Elles sont le support direct des modules photovoltaïques et permettent de serrer 2 modules au même temps.

Elles sont constituées de six pièces : le « serreur universel », une vis CHC M6, un ressort, la « rondelle MALT », un écrou carré M6 et le « socle ». Ces pièces sont assemblées par la société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.4. Fixations Extérieures de finition (cf. Figure 11)

Les Fixations Extérieures de finition, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du Rail du procédé. Elles sont le support direct des modules photovoltaïques. Elles permettent de serrer un seul module et sont utilisées en bordure du champ photovoltaïque.

Elles sont constituées de six pièces : la « mâchoire bride de serrage », la « base bride de serrage », une vis CHC M6, un ressort, un écrou carré M6 et le « socle ». L'assemblage des pièces « mâchoire bride de serrage » et « base bride de serrage » ainsi que la longueur de la vis CHC M6 sont adaptées selon l'épaisseur du cadre du module photovoltaïque.

Il existe deux références possibles selon l'épaisseur du cadre du module (29 à 35 mm, 36 à 37 mm).

Chaque référence est assemblée par la société DOME SOLAR. La référence correspondant aux modules du chantier est livrée en un seul bloc sur le chantier.

2.2.3.5. CTR et CTR bas de générateur (cf. Figure 12)

Les CTR / CTR bas de générateur, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, sont vissés sur le haut du Rail du procédé. Le CTR et le CTR bas de générateur est la même pièce mais peut avoir deux fonctions différentes :

- Le CTR (Connecteur Terre Rail) sert pour la mise à la terre des rails.
- Le CTR bas de Générateur est destiné à éviter la descente du champ photovoltaïque par glissement des fixations sur les rails.

Ils sont constitués de 5 (cinq) pièces : un « profil CTR », 2 (deux) vis pointeau M6 et 2 (deux) écrous carrés M6. Ces pièces sont assemblées par la société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.6. CTM (cf. Figure 13)

Les CTM (Connecteur Terre Module), en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, sont vissés sur le retour du cadre du module photovoltaïque. Ils visent à permettre la mise à la terre des modules.

Ils sont constitués de 5 (cinq) pièces : un « profil CTM », 2 (deux) vis pointeau M6 et 2 (deux) écrous carrés M6. Ces pièces sont assemblées par la société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.7. Collier Passe Câbles (cf. Figure 14)

Les Colliers Passe Câbles, en polyamide, viennent se clipper sur le haut du Rail du procédé. Ils permettent de ne pas faire circuler les câbles du module photovoltaïque à même la membrane bitumineuse. Il est impératif d'utiliser ces colliers afin de permettre un maintien des câbles (de polarité ou/et de liaison équipotentielle) aux rails du système ROOF-SOLAR BITUME 600.

2.2.3.8. Kit d'inclinaison

2.2.3.8.1. Principe

L'association autorisée entre les modules et le kit d'inclinaison est définie dans la grille de vérification des modules associée à cet Avis Technique.

Cet ensemble permet de liaisonner et incliner les modules photovoltaïques à l'ensemble « RAIL ». Il est constitué d'ensembles supports hauts et d'ensembles supports bas.

Les ensembles supports (hauts et bas) comprennent les assemblages des supports (hauts ou bas), des rotules, des cales rotules et des fixations universelles MALT inclinées ou extérieures inclinées (cf. §2.2.3.8.2 à 2.2.3.8.5). Ils sont assemblés et livrés en un seul bloc sur le chantier par la société DOME SOLAR.

Il existe 12 références possibles selon l'épaisseur du module. Ces références sont listées au Tableau 11.

2.2.3.8.2. Fixations extérieures inclinées (cf. Figure 15)

Les Fixations extérieures inclinées, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent coulisser dans la rainure de la rotule. Elles permettent de serrer un seul module et sont utilisées en bordure du champ photovoltaïque.

Elles sont constituées de quatre pièces : le « chapeau fixation extérieure », la « base fixation extérieure », une vis CHC M6 et un écrou carré M6. L'assemblage des pièces « chapeau fixation extérieure » et « base fixation extérieure », ainsi que la longueur de la vis CHC M6 sont adaptées selon l'épaisseur du cadre du module photovoltaïque.

2.2.3.8.3. Fixations Universelles MALT inclinées (cf. Figure 16)

Les Fixations Universelles MALT inclinée, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent coulisser dans la rainure de la rotule. Elles permettent de serrer 2 modules au même temps.

Elles sont constituées de 5 pièces : le « serre universel », une vis CHC M6, un ressort, la « rondelle MALT » et un écrou carré M6. La longueur de la vis CHC M6 est adaptée selon l'épaisseur du cadre du module photovoltaïque.

2.2.3.8.4. Support haut et bas (cf. Figure 17 et Figure 18)

Les supports hauts et bas, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du profil trapézoïdal du procédé. Ils permettent une inclinaison de 10° des modules photovoltaïques par rapport au plan de la toiture.

Ils sont constitués de 3 pièces : la réhausse haute ou basse, une vis CHC M6, un écrou carré M6.

2.2.3.8.5. Rotule et cale rotule (cf. Figure 19 et Figure 20)

Les rotules et cales rotules, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent coulisser dans la tête des supports haut ou bas. Elles sont le support direct des modules photovoltaïques.

2.2.4. Autres éléments

2.2.4.1. Liminaire

La fourniture peut également comprendre des éléments permettant de constituer un système photovoltaïque : onduleurs, câbles électriques reliant le champ photovoltaïque au réseau électrique en aval de l'onduleur... Ces éléments ne sont pas examinés dans le cadre de l'Avis Technique qui se limite à la partie électrique en courant continu.

Les éléments qui suivent, non fournis, sont toutefois indispensables à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du procédé utilisé.

2.2.4.2. Tôles d'Acier Nervurées (TAN)

2.2.4.2.1. ROOFALTEO® Bitume

Les tôles d'acier nervurées de la société BACACIER (dans la suite, "tôle d'acier nervurée" est abrégé par "TAN"), utilisées avec le procédé ROOF SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné, sont fabriquées et fournies directement par la société BACACIER et commercialisées sous la dénomination :

- ROOFALTEO 42.1010 Bitume (TAN pleines)
- ROOFALTEO 49.950 Bitume (TAN pleines)
- ROOFALTEO 49.950PP Bitume (TAN perforées plages)
- ROOFALTEO 59.900 Bitume (TAN pleines)
- ROOFALTEO 59.900PP Bitume (TAN perforées plages)
- ROOFALTEO 59.900PA Bitume (TAN perforées âmes)
- ROOFALTEO 59.900PT Bitume (TAN perforées totales)
- ROOFALTEO 73.780 Bitume (TAN pleines)
- ROOFALTEO 73.780PP Bitume (TAN perforées plages)
- ROOFALTEO 73.780PA Bitume (TAN perforées âmes)
- ROOFALTEO 73.780PT Bitume (TAN perforées totales)

Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et à la NF P 34-401-2 et mises en œuvre comme décrit au §2.4.4.2.2.

Se référer aux Tableau 27 à Tableau 48 pour le dimensionnement des tôles d'acier nervurées pour des travées égales. Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles du DTU 43.3 (1/10^{ème} de la portée, limité à 0,30 m).

Les TAN ROOFALTEO® Bitume sont fabriquées à partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :

- NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
- NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées.

L'épaisseur nominale de l'acier est au moins égale à 0,75 mm.

La nuance minimale d'acier utilisée, selon la norme NF EN 10346, est S320 GD pour le profil ROOFALTEO 42.1010 Bitume et S350 GD pour les profils ROOFALTEO 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume. Les tolérances sur l'épaisseur sont décalées et conformes à la norme NF EN 10143.

2.2.4.2.2. TAN ROOFSTYL

Les tôles d'acier nervurées de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE utilisées avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné sont fabriquées et fournies directement par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et commercialisées sous la dénomination :

- ROOFSTYL 46,
- ROOFSTYL 56,
- ROOFSTYL 74PP (TAN perforées plages),
- ROOFSTYL 74PA (TAN perforées âmes),
- ROOFSTYL 74PT (TAN perforées totales).

Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et à la NF P 34-401-2 et mises en œuvre comme décrit au §2.4.4.2.2.

Se référer aux Tableau 12 à Tableau 26 pour les portées maximales d'utilisation de la tôle d'acier nervurée pour des travées égales. Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles du DTU 43.3 (1/10^{ème} de la portée, limité à 0,30 m).

Les TAN ROOFSTYL sont fabriquées à partir de bobines d'aciers comportant un revêtement métallique nu ou prélaqué conformément :

- aux normes NF EN 10346 et NF P 34-310 pour un revêtement galvanisé nu, ou aux normes NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'il est revêtu,
- à l'Etude Technique Préalable de Matériau à caractère favorable (n°19/0064) lorsqu'il est prélaqué ou revêtu du revêtement "ZMevolution®" nu

Les guides de choix des revêtements sont donnés aux Tableau 4 et Tableau 5.

L'épaisseur nominale de l'acier est au moins égale à 0,75 mm pour l'acier galvanisé et galvanisé prélaqué ou correspondent aux valeurs indiquées dans l'E.T.P.M. n°19/0064 (cf. Tableau 4 et Tableau 5) pour le revêtement "ZMevolution®".

La nuance minimale d'acier selon la norme NF EN 10346 est S320 GD.

Les tolérances sur épaisseur sont décalées et conformes à la norme NF EN 10143.

2.2.4.2.3. JI-Dome

Les tôles d'acier nervurées de la société JORIS IDE utilisées avec le procédé ROOF SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné sont fabriquées et fournies directement par la société JORIS IDE et commercialisées sous la dénomination :

- JI-Dome 50-239-956 (TAN pleines)
- JI-Dome 56-225-900 (TAN pleines)
- JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage (TAN à plages perforées)

- JI-Dome 73-195-780 (TAN pleines)

Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et à la NF P 34-401-2 et mises en œuvre comme décrit au §2.4.4.2.2.

Se référer aux Tableau 49 à Tableau 53 pour le dimensionnement des tôles d'acier nervurées pour des travées égales. Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles du DTU 43.3 (1/10 de la portée, limité à 0,30 m).

Les TAN JI-Dome sont fabriquées à partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :

- NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
- NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées.

L'épaisseur nominale de l'acier est au moins égale à 0,75 mm.

La nuance minimale d'acier utilisée, selon la norme NF EN 10346, est S320 GD. Les tolérances sur l'épaisseur sont décalées et conformes à la norme NF EN 10143.

2.2.4.3. Fixations pour mise en œuvre des TAN sur la structure porteuse

Les fixations sont conformes au § 5.5.2 de la norme NF DTU 43.3 P1-2.

La mise en œuvre des clous à scellement n'est pas autorisée dans le cadre de cet Avis Technique.

2.2.4.4. Fixation de couture

Les fixations sont conformes au § 5.5.2 de la norme NF DTU 43.3 P1-2.

2.2.4.5. Pare-vapeur

Le pare-vapeur est défini dans le DTA 5.2/18-2630_V5 IKO DUO ACIER.

2.2.4.6. Panneau isolant

2.2.4.6.1. Association autorisée

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

Les épaisseurs minimales indiquées ci-après dépendent de la TAN associée, il convient donc de se reporter au Tableau 10 pour vérifier l'épaisseur minimale de chaque isolant selon la configuration.

2.2.4.6.2. Rockacier C Nu de la société ROCKWOOL

Les panneaux isolants Rockacier C Nu mono-densité, en laine minérale de roche nue, non porteurs, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.3. Rockacier C Nu Energy de la société ROCKWOOL

Les panneaux isolants Rockacier C Nu Energy mono-densités, en laine minérale de roche nue, non porteurs, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.4. SmartRoof C (38) et SmartRoof C (37) de la société KNAUF INSULATION

Les panneaux isolants SmartRoof C (38) mono-densités et SmartRoof C (37) bi-densités, en laine minérale, non porteurs, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné.

Pour la référence SmartRoof C(38), l'épaisseur des panneaux est comprise entre 60 mm et 95 mm en un seul lit.

Pour la référence SmartRoof C(37) :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 100 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné.

La face supérieure des panneaux SmartRoof C est identifiée par une ligne de marquage continue perpendiculaire à la longueur du panneau (cf. Figure 21).

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.5. PANOTOIT TEKFI 2 de la société SAINT GOBAIN ISOVER

Les panneaux isolants PANOTOIT TEKFI 2 mono-densités, en laine minérale, non porteurs, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.6. Rocterm Coberlan C de la société BM France

Les panneaux isolants Rocterm Coberlan C, en laine minérale, non porteurs, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 140 mm.

Il présente une caractéristique de contrainte admissible sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.7. POWERDECK+ de la société RECTICEL

Les panneaux isolants POWERDECK+, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 320 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 34,5 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.8. POWERDECK+ de la société RECTICEL avec écran thermique

Les panneaux POWERDECK+, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, couplé avec un écran thermique en panneaux isolants de perlite expansée (fibrée) Fesco C ou de laine de roche SmartRoof C ou Rocterm Coberlan C ou PANOTOIT TEKFI 2, définis dans leur DTA sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné :

- L'écran thermique s'emploie en un lit d'épaisseur :
 - 40 à 50 mm pour le Fesco C,
 - 60 à 70 mm pour le SmartRoof C(38),
 - 100 à 120 mm pour le SmartRoof C(37),
 - 60 à 120 mm pour le ROCTERM COBERLAN C,
 - 60 à 90 mm pour le PANOTOIT TEKFI 2.
- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 300 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.
- L'épaisseur totale du procédé ne doit pas dépasser les 340 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de :

- 30 kPa avec un écran thermique en Fesco C,
- 20 kPa avec un écran thermique en SmartRoof C(38) ou C(37),
- 20 kPa avec un écran thermique en ROCTERM COBERLAN C,
- 20 kPa avec un écran thermique en PANOTOIT TEKFI 2

pour les combinaisons d'épaisseurs ci-dessus évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.9. IKO enertherm ALU de la société IKO INSULATIONS

Les panneaux IKO enertherm ALU, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 340 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.

Il présente une caractéristique de contrainte admissible sous charge maintenue de 40 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.10. IKO enertherm ALU de la société IKO INSULATIONS avec écran thermique

Les panneaux IKO enertherm ALU, en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, couplé avec un écran thermique en panneaux isolants de laine de roche SmartRoof C ou Rocterm Coberlan C, définis dans leur DTA sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné :

- L'écran thermique s'emploie en un lit d'épaisseur :
 - 60 à 95 mm pour le SmartRoof C(38),
 - 100 à 120 mm pour le SmartRoof C(37),
 - 60 à 120 mm pour le Rocterm Coberlan C.
- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 280 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.
- L'épaisseur totale du procédé ne doit pas dépasser 340 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa avec un écran thermique en SmartRoof C ou en Rocterm Coberlan C, pour les combinaisons d'épaisseurs ci-dessus évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.11. Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la société KINGSPAN INSULATION

Les panneaux Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement), en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, définis dans leur DTA, sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné :

- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 240 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 120 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 26 kPa évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.6.12. Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) de la société KINGSPAN INSULATION avec écran thermique

Les panneaux Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement), en mousse rigide de polyisocyanurate de type PIR, couplé avec un écran thermique en panneaux isolants de perlite expansée (fibrée) FESCO C ou de laine de roche Rocterm Coberlan C, définis dans leur DTA sont validés pour une mise en œuvre avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné :

- L'écran thermique s'emploie en un lit d'épaisseur 40 à 50 mm pour le Fesco C ou d'épaisseur 60 à 80 mm pour le Rocterm Coberlan C.
- Les panneaux s'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 240 mm.
- L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
- L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 120 mm.
- L'épaisseur totale du procédé ne doit pas dépasser les 290 mm avec le Fesco C et 320 mm avec le Rocterm Coberlan C.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 23,6 kPa avec un écran thermique en Fesco C et 20 kPa avec un écran thermique en Rocterm Coberlan C, pour les combinaisons d'épaisseurs ci-dessus évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné.

Les associations autorisées entre les TAN et les isolants sont définies au Tableau 10.

2.2.4.7. Revêtement d'étanchéité

Le revêtement bitumineux IKO DUO ACIER de la société IKO, fixé mécaniquement, est constitué d'une première couche IKO DUO ACIER F/G et d'une deuxième couche apparente :

- IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F soudée en plein,
- ou IKO DUO SOLAR ALU/F soudée en plein.

Il est mis en œuvre conformément au DTA 5.2/18-2630_V5 et utilisé avec le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné. En particulier, le Tableau 1 de ce DTA précise les cas où un pare-vapeur est nécessaire et indique dans ces cas les pare-vapeurs possibles.

Le système de référence pour l'attelage de fixation de la première couche est constitué de vis IR2 ou IR2-C Ø 4,8 mm et de plaquette PR 40 x 40 de SFS INTEC (cf. Figure 28) avec $P_{k_{sr}} = 134$ daN.

2.2.4.8. Câbles de liaison équipotentielle des masses

Ils sont destinés à réaliser les connexions suivantes :

- entre les profils trapézoïdaux successifs,
- entre les profils trapézoïdaux et la liaison des masses générale.

Il s'agit de câbles de cuivre équipés de cosse cuivre de type « raccord vis-rondelle bimétal alu-cuivre-écrou ». Ils sont de section 6 mm².

Les câbles de liaison équipotentielle des masses doivent présenter des sections adaptées à leur fonction et dans tous les cas des caractéristiques conformes aux guides C 15-712.

2.2.4.9. Chemin de câbles

Aucun câble et aucun connecteur ne doit reposer sur le revêtement d'étanchéité. Ils doivent reposer dans un chemin de câbles spécifique.

Ces chemins de câbles, définis par l'électricien, sont en fils d'acier inoxydables soudé (type CABLOFIL par exemple) adaptés au climat concerné. Le type de chemin de câbles ainsi que ses dimensions dépendent du nombre de câbles à cheminer. Les dimensions doivent être déterminées par l'électricien spécialisé. Il est nécessaire de prévoir un couvercle pour chaque chemin de câbles.

Ces chemins de câbles ne doivent pas reposer directement sur le revêtement d'étanchéité et sont donc mis en œuvre sur des supports.

2.2.4.10. Support de chemin de câbles

Les supports de chemin de câbles peuvent être les suivants (cf. Figure 22) :

- Un rail ROOF-SOLAR BITUME 150 mm
Rail de 150 mm de long liaisonné à l'étanchéité sur ses deux côtés.
- Des supports métalliques liaisonnés sur l'étanchéité
Omégas en tôles d'acier inoxydable AISI 304 pliées de dimensions 50mm x 50mm x 50mm x 150mm et d'épaisseur 1,2mm. Ces supports sont liaisonnés sur leurs deux côtés sur l'étanchéité à l'aide de bandes de feuilles bitumineuses soudées de la gamme IKO. La mise en place de ces supports doit être faite par l'étancheur.

Les supports sont espacés de 1,5 m au maximum.

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Généralités

Le procédé est livré sur chantier avec sa notice de montage et une série de plans d'exécution spécifiques au projet considéré (position des modules et rails).

Le dimensionnement du procédé est intégralement effectué par le bureau d'étude DOME SOLAR avant chaque projet grâce aux informations fournies par l'installateur (entraxe de panne, zone climatique du projet, positionnement du champ photovoltaïque...).

À la suite de cette étude, des plans d'exécution de calepinage et de mise en œuvre du projet sont fournis par la société DOME SOLAR à l'installateur qui doit s'y conformer strictement.

La mise en œuvre du procédé ne peut être réalisée que pour le domaine d'emploi défini au § 1.1.

Les modules photovoltaïques peuvent être connectés en série, parallèle ou série/parallèle.

Ce procédé ne peut être utilisé que pour le traitement des couvertures de formes simples, ne présentant aucune pénétration sur la surface d'implantation du procédé photovoltaïque.

Avant chaque projet, le devoir de conseil de l'installateur lui impose d'attirer l'attention du Maître d'ouvrage sur le fait qu'une reconnaissance préalable de la toiture doit être réalisée à l'instigation du Maître d'ouvrage vis-à-vis de la tenue des fixations et de la toiture afin de vérifier la capacité de la charpente à accueillir le procédé photovoltaïque et que les charges admissibles sur la toiture ne sont pas dépassées du fait de la mise en œuvre du procédé.

Chaque mise en œuvre requiert une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte le cas échéant des actions locales (au sens des NV65 modifiées), au regard des contraintes maximales admissibles du procédé.

La mise en œuvre est prévue pour être exécutée sur des structures porteuses :

- en bois, conformément à la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites à prendre en compte pour les flèches sont celles figurant à l'intersection de la colonne "Bâtiments courants" et de la ligne "Éléments structuraux" du Tableau 7.2 de la clause 7.2(2) de la norme NF EN 1995-1-1/NA,

- en acier, conformément à la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites maximales à prendre en compte pour les flèches verticales sont celles de la ligne "Toiture en général" du Tableau 1 de la clause 7.2.1(1)B de la norme NF EN 1993-1-1/NA.

Les modules photovoltaïques doivent être installés de façon à ne pas subir d'ombrages portés afin de limiter les risques d'échauffement pouvant entraîner des pertes de puissance et une détérioration prématurée des modules.

Dans les zones de toiture avec accumulation de neige au sens des NV 65 modifiées, il faut être attentif à ce que la charge de neige ne dépasse pas la charge admissible du procédé.

Comme tous les procédés comprenant des plaques métalliques utilisées en toiture, les ancrages des lignes de vie ne doivent pas être effectués dans les tôles d'acier nervurées mais dans la structure porteuse. De plus, le traitement des pénétrations ponctuelles engendrées par les potelets des lignes de vie doit se faire conformément aux DTU série 43.

2.3.2. Caractéristiques dimensionnelles

Les caractéristiques dimensionnelles des modules sont données dans la grille de vérification des modules. Elles respectent les critères généraux du § 2.2.2.

Le système de montage des modules photovoltaïques est modulaire. De ce fait, il permet d'obtenir une multitude de champs photovoltaïques.

Afin de faciliter le nettoyage et la maintenance des modules, il faut que la plus petite dimension du champ photovoltaïque ne dépasse pas la limite de 12 m.

Leurs caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :

| Caractéristiques des champs photovoltaïques | | |
|--|--|------------------------------------|
| Type de pose des rails par rapport à la pente | Pose parallèle | Pose perpendiculaire |
| Longueur du champ (mm) | $L \times Nb + 20 \times (Nb - 1)$ | $l \times Nb + 9 \times (Nb - 1)$ |
| Largeur de champ (mm) | $l \times Nb + 9 \times (Nb - 1)$ | $L \times Nb + 20 \times (Nb - 1)$ |
| Masse spécifique de l'installation (kg/m^2) et poids au m^2 (sans isolant et sans revêtement d'étanchéité) | $P_{pv} = 13 \text{ kg/m}^2 = 12,75 \text{ daN/m}^2$ | |

Avec :

Nb : le nombre de modules photovoltaïques dans le sens de la dimension calculée,

L : longueur du module photovoltaïque (mm),

l : largeur du module photovoltaïque (mm).

2.3.3. Caractéristiques électriques

2.3.3.1. Conformité à la norme NF EN 61215

Les modules cadrés ont été certifiés conformes à la norme NF EN 61215.

2.3.3.2. Sécurité électrique

Les modules cadrés ont été certifiés conformes à la classe II de sécurité électrique selon la norme NF EN 61730.

2.3.3.3. Performances électriques

Les puissances électriques des modules sont validées par les normes NF EN 61215 et NF EN 61730.

Dans les tableaux de la grille de vérification des modules, les performances électriques actuelles des modules ont été déterminées par flash test et ramenées ensuite aux conditions STC (Standard Test Conditions : éclairage de 1 000 W/m² et répartition spectrale solaire de référence selon la norme CEI 60904-3 avec une température de cellule de 25 °C).

2.3.4. Spécifications électriques

2.3.4.1. Généralités

Les spécifications relatives à l'installation électrique décrites au Dossier Technique doivent être respectées.

La réalisation de l'installation doit être effectuée conformément aux documents suivants en vigueur : norme électrique NF C 15-100 et guides UTE C 15-712.

Les câbles électriques et les connecteurs ne doivent pas reposer dans les zones d'écoulement ou de rétention d'eau.

Tous les travaux touchant à l'installation électrique doivent être confiés à des électriciens habilités (cf. §.2.4.2).

Le nombre maximum de modules pouvant être raccordés en série est limité par la tension DC maximum d'entrée de l'onduleur tandis que le nombre maximum de modules ou de séries de modules pouvant être raccordés en parallèle est limité par le courant DC maximum d'entrée de l'onduleur. La tension maximum du champ photovoltaïque est aussi limitée par une tension de sécurité de 1 000 à 1 500 V (liée à la classe II de sécurité électrique).

2.3.4.2. Connexion des câbles électriques

Le schéma de principe du câblage est décrit en Figure 23.

Avant le montage des modules, il est conseillé de vérifier le bon fonctionnement électrique de chacun par une mesure de U_{co} (tension de circuit ouvert).

- Liaison intermodules et module/onduleur
La connexion des modules se fait au fur et à mesure de la pose des modules et avant leur fixation les câbles doivent être attachés par des colliers de fixation aux rails ou passer dans des « Colliers Passe Câbles » (fabrication DOME SOLAR) clippés aux rails.
Aucun câble et aucun connecteur ne doit reposer sur le revêtement d'étanchéité. Pour ce faire, les câbles sont maintenus dans les colliers passe câbles en polyamide (cf. §2.2.3.7) ou dans des chemins de câbles ne reposant pas directement sur le revêtement d'étanchéité (cf. §2.2.4.9).

La liaison entre les câbles électriques des modules et les câbles électriques supplémentaires (pour le passage d'une rangée à une autre ou pour la liaison des séries de modules au circuit électrique) doit toujours se faire au travers de connecteurs mâles et femelles du même fabricant, de la même marque et du même type. Pour ce faire, il peut être nécessaire de confectionner, grâce à des sertisseuses spécifiques, des rallonges disposant de deux connecteurs de types différents. Un autocontrôle de la connexion de chaque module doit être effectué par l'installateur à l'avancement pour assurer la bonne connexion à chaque connecteur.

- Câbles de liaison équipotentielle des masses (cf. Figure 24)
La mise à la terre du champ photovoltaïque s'effectue en peigne en reliant, au fur et à mesure de la pose des composants :
 - les rails ROOF-SOLAR BITUME 600 par l'intermédiaire du CTR (Connecteur Terre / Rail) fabriqué par la société DOME SOLAR ou par l'intermédiaires de cosses à œil en cuivre avec rondelle bimétal et de vis autoperçues en acier inox A2 sur le rail ROOF-SOLAR BITUME 600,
 - les cadres des modules par l'intermédiaire :
 - des Fixations Universelles MALT ou Fixations Universelles MALT inclinées
 - du CTM fabriqué par la société DOME SOLAR
 - d'un système vis-écrou en acier inox A2 sur le cadre des modules photovoltaïques.
- Passage des câbles à l'intérieur du bâtiment
Le passage des câbles vers l'intérieur du bâtiment doit être réalisé sans rompre l'étanchéité. Selon la disposition de la toiture-terrasse, du bâtiment et l'implantation du champ photovoltaïque, il peut être réalisé soit :
 - au niveau des traversées de toiture par l'intermédiaire de cosses de passage de câbles conformément au DTU 43.3 (cf. Figure 25),
 - via une descente en façade dans une gaine technique ou un chemin de câbles.

Dans le cas où les câbles doivent cheminer hors du champ photovoltaïque, ils doivent être regroupés dans des chemins résistant aux UV et aux intempéries qui sont installés sur des supports conformément à la description énoncée au paragraphe 2.2.4.10 et aux prescriptions des documents en vigueur suivants : norme NF C 15-100 et guides UTE C 15-712 (limitation des boucles induites, cheminements spécifiques et distinct...).

La distance entre chacun des supports de chemin de câble ne peut excéder 1,50 m. Certains types de supports de chemin peuvent être mis en place par l'étancheur, sur demande de l'électricien. Leurs dimensions dépendent du nombre et de la section des câbles utilisés. Le nombre et l'emplacement de ces supports sont définis par le concepteur en concertation avec l'électricien en charge de la partie électrique de l'installation et en fonction des dimensions du chemin de câbles, de la pente et de leur aptitude à résister au vent.

L'installation photovoltaïque, une fois terminée, doit être vérifiée avant son raccordement à l'onduleur grâce à un multimètre : continuité, tension de circuit ouvert, ...

2.3.4.3. Cas d'une mise en œuvre de micro-onduleurs

Dans le cas de la mise en œuvre de micro-onduleurs, des fixations adaptées sont livrées par DOME SOLAR.

Il s'agit des fixations universelles sans le serre universel. Elles viennent se clipper sur le haut du profil trapézoïdal du procédé. Elles sont le support direct des micro-onduleurs (cf. Figure 26)

Elles sont constituées de trois pièces : une vis CHC M6, un écrou carré M6 et le « socle ». Ces pièces sont assemblées par la société DOME SOLAR et sont livrées en un seul bloc.

2.4. Dispositions de mise en œuvre

2.4.1. Conditions préalables à la pose

Les règles de mise en œuvre décrites au Dossier Technique et les dispositions mentionnées au § 1.2.3.2 "Stabilité" et « Sécurité en cas de séisme » doivent être respectées.

Les règles de mise en œuvre décrites au présent Dossier, dans la notice de pose et dans les plans d'exécution fournis par la société DOME SOLAR, doivent être respectées.

En cas d'éventuels imprévus il est nécessaire de contacter le Service d'Assistance Technique concernée (cf. §2.10).

La mise en œuvre, ainsi que les opérations d'entretien, de maintenance et de réparation du procédé photovoltaïque doivent être assurées par des installateurs agréés par la société DOME SOLAR).

2.4.2. Compétences des installateurs

La mise en œuvre du procédé doit être assurée par des installateurs ayant été qualifiés, habilités au travail en hauteur et ayant été agréés par la société DOME SOLAR (cf. §2.9).

Les compétences requises sont les suivantes :

- La mise en œuvre du complexe isolant, du revêtement d'étanchéité et des rails est assurée par des entreprises d'étanchéité qualifiées.
- Compétences électriques avec les habilitations électriques adéquates, conformément à la norme UTE C18-510. Habilitation "BP" pour le raccordement des modules, habilitation "BR" requise pour le branchement aux onduleurs.
- Qualification et/ou certification professionnelle pour la pose de procédés photovoltaïques.

2.4.3. Sécurité des intervenants

L'emploi de dispositifs de sécurité (protections collectives, nacelle, harnais, ceintures, dispositifs d'arrêt...) est obligatoire afin de répondre aux exigences en matière de prévention des accidents. Lors de la pose, de l'entretien ou de la maintenance, il est notamment nécessaire de mettre en place des dispositifs pour empêcher les chutes depuis la toiture selon la réglementation en vigueur (par exemple, un harnais de sécurité relié à une ligne de vie fixée à la charpente) ainsi que des dispositifs permettant la circulation des personnes sans appui direct sur les modules (échelle de couvreur, ...).

Ces dispositifs de sécurité ne sont pas inclus dans la livraison.

Les risques inhérents à la pose de modules photovoltaïques et les dispositions à prendre lors de la conception, de la préparation et de l'exécution du chantier sont décrits dans la fiche pratique de sécurité ED 137 publiée par l'INRS.

2.4.4. Mise en œuvre en toiture

2.4.4.1. Calepinage et préparation de la toiture

Chaque affaire est étudiée par le Bureau d'Études de la société DOME SOLAR. Des plans spécifiques pour chaque chantier sont établis : ils constituent les règles et méthodes de pose et de fixation de tous les éléments du procédé pour le chantier en question. Ces "Plans DOME SOLAR" doivent être mis à la disposition des poseurs et être rigoureusement respectés lors de la mise en œuvre.

Indépendamment des zones comportant des ombres portées, les modules et leur système de montage doivent également être positionnés en respectant les zones de sécurité et de circulation requises en fonction de l'entretien de l'installation (cf Figure 27). La largeur des chemins de circulation doit être de 0,9 m minimum.

Il ne doit pas y avoir de modules sur les zones identifiées ci-après :

- sur une distance minimale de 1 m en périphérie de toitures ;
- sur une distance minimale de 0,5 m en noue, de part et d'autre du fil d'eau et au pourtour des évacuations d'eaux pluviales ;
- sur une distance minimale de 0,50 m en périphérie d'équipements divers tels que des climatiseurs, pénétrations et ouvrages émergents tels que des lanterneaux, des cheminées, des joints de dilatation, des exutoires de fumées etc...et une distance libre de 0,50 m minimum pour y accéder ;
- sur une distance minimale de 0,25 m de part et d'autre de zones à rupture de pente (arrête faîtière par exemple).

Les champs photovoltaïques ne devront pas excéder 300 m². Au-delà, des chemins d'accès libres de tout module photovoltaïque devront être prévus.

Afin de faciliter l'entretien, accéder aux lanterneaux, exutoires de fumées, dispositions de ventilation mécanique contrôlée, antennes, enseignes, etc., les toitures photovoltaïques par nature inaccessibles, peuvent comporter des chemins de circulation (selon les DPM).

2.4.4.2. Pose du procédé

2.4.4.2.1. Cas de mise en œuvre

La mise en œuvre du procédé se fait avec les éléments cités au § 2.2.1, uniquement dans le cadre :

- de travaux neufs,
- de réfection avec évacuation de l'existant y compris les Tôles d'Acier Nervurées (TAN).

2.4.4.2.2. Mise en œuvre des Tôles d'Acier Nervurées (TAN)

2.4.4.2.2.1. Cas particulier des TAN perforées totales

Les TAN perforées totales répondent aux prescriptions de montage du DTU 43.3. Les fixations des TAN perforées totales sont conformes aux Tableaux 7 et 8 du DTU 43.3 P1-2 et doivent faire l'objet d'attentions particulières qui sont :

- Fixation sur appui : les vis de fixation de diamètre 5,5 mm sont fixées dans un trou de la TAN seule ou recouvrante.
- Couturage : le couturage se fait avec des vis de diamètre 5,5 mm minimum dans un trou de la TAN recouvrante.
- Aucune autre perforation n'est autorisée hors d'un trou de perforation existant pour la TAN seule ou recouvrante.

Pour rappel, la perforation standard est en diamètre 5 mm et entraxe 12,5 mm en quinconce (triangle équilatéral).

Des plaquettes sous têtes de fixations doivent être mises en œuvre pour les TAN perforées totales.

2.4.4.2.2.2. TAN ROOFALTEO® Bitume

De marque BACACIER, les TAN ROOFALTEO 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume, elles doivent être dimensionnées et mises en œuvre de façon à respecter les tableaux de portées maximales d'utilisation définis dans le présent document (cf. Tableau 27 à Tableau 48) pour des travées égales. Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles du DTU 43.3 (1/10^{ème} de la portée, limité à 0,30 m).

Le choix du revêtement des TAN doit être conforme aux Tableau 2 et Tableau 3, aux spécificités du chantier et aux préconisations de BACACIER dans les cas où l'avis du fabricant est sollicité.

Les TAN ROOFALTEO® Bitume sont fixées à la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure à l'aide de fixations conformes à celles décrites au §2.2.4.3. La largeur minimale d'appui des TAN doit être de 60 mm. La vérification du dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné se fait de la manière suivante :

$$1,25 \times L \times (1,75 \times D - (p_{pv} + g + p_{perm})) \times e \leq n \times \frac{P_k}{\gamma_m}$$

avec :

- L (m) : portée d'utilisation de la TAN ROOFALTEO® Bitume,
- D (daN/m²) : dépression calculée due au vent normal selon les règles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaïques,
- p_{pv} (daN/m²) : charge permanente appliquée par le système d'intégration sur la TAN reprise du tableau chapitre 2.3.2,
- g (daN/m²) : poids propre de la TAN,
- p_{perm} (daN/m²) : charges permanentes appliquées uniformément sur la TAN,
- e (m) : entraxe de nervures
- P_k (daN) : résistance caractéristique à l'arrachement des assemblages, déterminée selon la norme NF P 30-314,
- γ_m : coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de l'épaisseur et de la nature de l'élément porteur :
 - γ_m = 1,20 dans l'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,
 - γ_m = 1,35 dans l'élément porteur acier d'épaisseur ≥ 1,5 mm et ≤ 3 mm, et dans le bois.
- n pour chaque nervure fixée : n=1 si fixation unique ; n=2 si fixation doublée.

Les TAN sont couturées entre elles à l'aide de fixations de couture conformes au §2.2.4.4 du présent document avec un entraxe maximum entre fixations de 500 mm.

2.4.4.2.2.3. Exemple de dimensionnement de la TAN ROOFALTEO 59.900 Bitume

Les données de l'exemple traité sont :

- Situation du projet :
Région de neige : A2,
Altitude : 350 m,
Zone de vent 2,
Site normal,
- Données bâtiment :
Structure porteuse en acier d'épaisseur supérieure à 3 mm,
Pente de versants de 3,1%,
Versants plans,
Dimensions permettant l'application simplifiée des règles V 65,
Hauteur 10 mètres,
Bâtiment fermé,
- Procédé photovoltaïque :
Implantation de la centrale photovoltaïque en partie courante de toiture soit à au moins 5 m d'une accumulation de neige,
Module photovoltaïque de la grille de vérification,
Pose des rails perpendiculairement aux nervures de la TAN,
Poids surfacique du procédé : 12,75 daN/m²,
- Système de toiture :
TAN ROOFALTEO 59.900 Bitume en épaisseur de 0,75 mm,
Isolant Rockacier C Nu épaisseur 100 mm soit un poids surfacique de 14,2 daN/m²,
Revêtement d'étanchéité bitume bicouche pour un poids surfacique de 8 daN/m².

La détermination des charges de calcul s'effectue comme suit :

- Charge descendante : neige normale qui vaut $68 \times 0,8 + 10 = 64$ daN/m² à lecture dans le tableau d'utilisation avec 75 daN/m².
- Poids de l'isolant et du revêtement d'étanchéité : $14,2 + 8 = 22,2$ daN/m² à lecture dans les tableaux d'utilisation avec 30 daN/m²,
- Charges ascendantes applicables aux assemblages de la TAN ROOFALTEO 59.900 Bitume sur la structure porteuse : vent normal qui vaut, selon les valeurs précalculées du cahier CSTB 3537 V2, 56,1 daN/m² pour la partie courante.

L'ensemble de la toiture doit être vérifié en usage traditionnel, sans la centrale photovoltaïque, conformément au DTU 43.3. Les fiches techniques du présent dossier technique prennent en compte cette vérification.

La détermination des différentes portées maximales s'effectue par lecture dans le tableau de la fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900 Bitume :

- Sur 2 appuis : 2,85 m,
- Sur 3 appuis : 3,65 m,
- Sur 4 appuis et plus : 3,45 m,

La détermination forfaitaire de la valeur minimale de la résistance à l'arrachement des assemblages de la TAN sur la structure porteuse s'effectue comme suit :

$$1,25 \times L \times (1,75 \times D - (p_{pv} + g + p_{perm})) \times e \leq n \times P_k / \gamma_m$$

$$1,25 \times 3,65 \times (1,75 \times 56,1 - (12,75 + 7,98 + 14,2 + 8)) \times 0,225 \leq P_k / \gamma_m$$

$$57 \leq P_k / \gamma_m$$

soit une valeur minimale pour P_k/γ_m de 57 daN.

2.4.4.2.2.4. TAN ROOFSTYL

De marque ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France, les TAN ROOFSTYL 46, 56, 74PP, 74PA, 74PT doivent être dimensionnées et mises en œuvre de façon à respecter les tableaux de portées maximales d'utilisation définis dans le présent document (cf. Tableau 12 à Tableau 14) pour des travées égales. Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles du DTU 43.3 (1/10^{ème} de la portée, limité à 0,30 m).

Le choix du revêtement des profils doit être conforme aux Tableau 4 et Tableau 5, aux spécificités du chantier et aux préconisations d'ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE dans les cas où l'avis du fabricant est sollicité.

La TAN est fixée à la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure à l'aide de fixations conformes à celles décrites au §2.2.4.3. La vérification du dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné se fait de la manière suivante :

$$K_p \times L \times (1,75 \times D - (p_{pv} + g + p_{perm})) \leq coef_{.ASS} \times \frac{P_k}{\gamma_m}$$

avec :

- K_p : 1,30 pour les TAN ROOFSTYL,
- $coef_{.ASS}$: nombre de fixations efficaces par mètre linéaire, dépendant de l'orientation des rails par rapport aux nervures des TAN :
 - Rails parallèles aux nervures des TAN : $coef_{.ASS} = 1,05$
 - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN : $coef_{.ASS} = 2,55$
- L (m) : portée d'utilisation de la TAN ROOFSTYL,
- D (daN/m²) : dépression calculée due au vent normal selon les règles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaïques,
- p_{pv} (daN/m²) : charge permanente appliquée par le système d'intégration sur la TAN reprise du tableau chapitre 2.3.2,
- g (daN/m²) : poids propre de la TAN ROOFSTYL,
- p_{perm} (daN/m²) : charges permanentes appliquées uniformément sur la TAN ROOFSTYL,
- P_k (daN) : résistance caractéristique à l'arrachement des assemblages, déterminée selon la norme NF P 30-314,
- γ_m : coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de l'épaisseur et de la nature de l'élément porteur:
 - $\gamma_m = 1,20$ dans l'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,
 - $\gamma_m = 1,35$ dans l'élément porteur acier d'épaisseur $\geq 1,5$ mm et ≤ 3 mm, et dans le bois.

Les TAN sont couturées entre elles à l'aide de fixations de couture conformes au §2.2.4.4 du présent document avec un entraxe maximum entre fixations de 750mm.

2.4.4.2.2.5. Exemple de dimensionnement de la TAN ROOFSTYL 56

Les données de l'exemple traité sont :

- Situation du projet :
Région de neige C2
Altitude inférieure à 200 m
Zone de vent 1
Site normal
- Données bâtiment :
Structure porteuse en acier d'épaisseur supérieure à 3 mm
Pente de versants de 3,1%
Versants plans
Dimensions permettant l'application simplifiée des règles V 65
Hauteur 10 mètres
Bâtiment fermé
- Procédé photovoltaïque :
Implantation de la centrale photovoltaïque en partie courante de toiture
Poids surfacique du procédé égal à 12,75 daN/m² (ce poids propre n'est pas à prendre en compte puisqu'il a déjà été intégré dans le calcul des portées des TAN)
Configuration EGS6 (pose des rails perpendiculairement aux nervures des TAN)
Module du groupe A ou B
- Système de toiture :
TAN Roofstyl® 56 en épaisseur de 0,75 mm
Isolant thermique pour un poids surfacique de 8,7 daN/m²
Revêtement d'étanchéité pour un poids surfacique de 8 daN/m².

La détermination des charges de calcul s'effectue comme suit :

- Charge descendante : neige normale qui vaut $0,8 \times 65 + 10 = 62$ daN/m² -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 75 daN/m²
- Charge de neige accidentelle : valant $0,8 \times 135 + 10 = 118$ daN/m² -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 125 daN/m²
- Charge ascendante applicable à la TAN : vent normal qui vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier CSTB 3537 V2, 47 daN/m² -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 50 daN/m²
- Charges ascendantes applicables aux assemblages de la TAN Roofstyl® 56 sur la structure porteuse : vent normal (extrême divisé par 1,75) qui vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier CSTB 3537 V2, 45 daN/m² pour la partie courante

- Poids de l'isolation thermique et du revêtement d'étanchéité : $8,7 + 8 = 16,7 \text{ daN/m}^2$ -> lecture dans les tableaux d'utilisation avec 30 daN/m^2 pour les charges DESCENDANTES sous neige normale et accidentelle.

Lecture dans les tableaux d'utilisation avec 20 daN/m^2 pour les charges ASCENDANTES.

L'ensemble de la toiture doit être vérifié en usage traditionnel, sans la centrale photovoltaïque, conformément au DTU 43.3. En effet, la centrale photovoltaïque n'occupe pas la totalité de la toiture et l'installation de celle-ci peut être décalée dans le temps.

La détermination des différentes portées maximales d'utilisation s'effectue comme suit :

- Sous l'effet de la charge descendante :
Sur 2 appuis : 2,55 m
Sur 3 appuis : 3,30 m
Sur 4 appuis et plus : 3,10 m
- Sous l'effet de la charge de neige accidentelle :
Sur 2 appuis : 2,80 m
Sur 3 appuis : 3,10 m
Sur 4 appuis et plus : 3,10 m
- Sous l'effet de la charge ascendante :
Sur 2 appuis : 2,90
Sur 3 appuis : 3,70
Sur 4 appuis et plus : 3,50

La détermination de la portée maximale d'utilisation définitive s'effectue en retenant le minimum admissible pour chaque cas de pose :

- Sur 2 appuis : minimum (2,55 m ; 2,80 m ; 2,90 m) = 2,55 m
- Sur 3 appuis : minimum (3,30 m ; 3,10 m ; 3,70 m) = 3,10 m
- Sur 4 appuis et plus : minimum (3,10 m ; 3,10 m ; 3,50 m) = 3,10 m

La détermination forfaitaire de la valeur minimale de la résistance à l'arrachement des assemblages des profilés Roofstyl® 56 sur la structure porteuse s'effectue comme suit :

$1,30 \times 3,10 \times (1,75 \times 45 - (12,75 + 7,84 + 16,7)) \leq 1,05 \times P_k / 1,20$; soit une valeur minimale de P_k de 190 daN.

2.4.4.2.2.6. TAN JI-Dome

De marque JORIS IDE, les TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 doivent être dimensionnées et mises en œuvre de façon à respecter les tableaux de portées maximales d'utilisation définis dans le présent document (cf. Tableau 49 à Tableau 53) pour des travées égales. Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles du DTU 43.3 (1/10 de la portée, limité à 0,30 m).

Le choix du revêtement des TAN doit être conforme aux Tableau 6 et Tableau 7, aux spécificités du chantier et aux préconisations de JORIS IDE dans les cas où l'avis du fabricant est sollicité.

Les TAN JI-Dome sont fixées à la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure à l'aide de fixations conformes à celles décrites au §2.2.4.3. La largeur minimale d'appui des TAN doit être de 60 mm. La vérification du dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné se fait de la manière suivante :

$$1,25 \times L \times (1,75 \times D - (p_{pv} + g + p_{compl})) \times e \leq n \times \frac{P_k}{\gamma_m}$$

avec :

- L (m) : portée d'utilisation de la TAN JI-Dome,
- D (daN/m²) : dépression calculée due au vent normal selon les règles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaïques,
- p_{pv} (daN/m²) : charge permanente appliquée par le système d'intégration sur la TAN reprise du tableau chapitre 2.3.2,
- g (daN/m²) : poids propre de la TAN,
- p_{compl} (daN/m²) : charges permanentes appliquées uniformément sur la TAN (isolant + étanchéité),
- e (m) : entraxe de nervures
- P_k (daN) : résistance caractéristique à l'arrachement des assemblages, déterminée selon la norme NF P 30-314,
- γ_m : coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de l'épaisseur et de la nature de l'élément porteur :
 - $\gamma_m=1,20$ dans l'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,
 - $\gamma_m=1,35$ dans l'élément porteur acier d'épaisseur $\geq 1,5 \text{ mm}$ et $\leq 3 \text{ mm}$, et dans le bois.
- n : nombre de fixations par nervure : n=1 si fixation unique ; n=2 si fixation doublée.

Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les têtes de fixations des TAN à la charpente.

Les TAN sont couturées entre elles à l'aide de fixations de couture conformes au §2.2.4.4 du présent document avec un entraxe maximum entre fixations de 1000 mm.

2.4.4.2.2.7. Exemple de dimensionnement de la TAN JI-Dome 56-225-900

Les données de l'exemple traité sont :

| | |
|------------------------|---|
| situation du projet | <ul style="list-style-type: none"> • région de neige C2 • altitude inférieure à 200 m • zone de vent 1 • site normal |
| données bâtiment | <ul style="list-style-type: none"> • structure porteuse en acier d'épaisseur supérieure à 3 mm • pente de versants de 3,1% • versants plans • dimensions permettant l'application simplifiée des règles V 65 • hauteur 10 mètres • bâtiment fermé |
| procédé photovoltaïque | <ul style="list-style-type: none"> • implantation de la centrale photovoltaïque en partie courante de toiture, • poids surfacique du procédé 12,75 daN/m² (ce poids propre n'est pas à prendre en compte puisqu'il a déjà été intégré dans le calcul des portées des TAN) • rail de 60 cm perpendiculaire aux nervures de la TAN • module de dimensions 1964 x 1176 mm |
| système de toiture | <ul style="list-style-type: none"> • profil JI-Dome 56-225-900 en épaisseur de 0,75 mm • isolant thermique pour un poids surfacique de 14,2 daN/m² • revêtement d'étanchéité pour un poids surfacique de 8 daN/m² |

La détermination des charges de calcul s'effectue comme suit :

- charge descendante : neige normale qui vaut $0,8 \times 65 + 10 = 62$ daN/m², pour une vérification implicite de la charge de neige accidentelle dans cette zone : charge considérée = 85 daN/m² -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 100 daN/m²,
- charge ascendante applicable au profil : vent normal qui vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier CSTB 3537_V2, 47 daN/m² -> lecture dans le tableau d'utilisation avec 50 daN/m²,
- charges ascendantes applicables aux assemblages des profilés JI-Dome 56-225-900 sur la structure porteuse : vent normal qui vaut, selon les valeurs pré-calculées du cahier CSTB 3537 V2, 45 daN/m² pour la partie courante.
- poids de l'isolation thermique et du revêtement d'étanchéité : $14,2 + 8 = 22,2$ daN/m² -> lecture dans les tableaux d'utilisation avec 30 daN/m².

La détermination des différentes portées maximales d'utilisation s'effectue comme suit :

| | 2 appuis | 3 appuis | 4 appuis et plus |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| sous l'effet de la charge descendante | 2,35 | 3,10 | 2,90 |
| sous l'effet de la charge ascendante | 3,65 | 4,05 | 4,05 |
| Portée maximale (minimum admissible pour chaque cas de pose) | 2,35 | 3,10 | 2,90 |

La détermination forfaitaire de la valeur minimale de la résistance à l'arrachement des assemblages des profilés JI-Dome 56-225-900 sur la structure porteuse en rives s'effectue comme suit :

$$1,25 * 3,10 * (1,75 * 45 - (12,75 + 7,82 + 22,2)) * 0,225 \leq \frac{1 * 1 * P_k}{1,20}$$

Soit une valeur minimale de P_k de 38 daN.

2.4.4.2.3. Mise en œuvre du pare-vapeur

Il est mis en œuvre conformément aux prescriptions du DTA 5.2/18-2630_V5 du revêtement IKO DUO ACIER. En particulier, le tableau 4 de ce DTA précise les pare-vapeurs possibles pour chaque configuration.

Le choix de la mise en œuvre du pare-vapeur se fait conformément au DTU 43.3 amendement A1.

Pour rappel, le cas de la très forte hygrométrie est exclu du cadre du domaine d'emploi du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné et les TAN perforées ne peuvent être mises en œuvre en forte hygrométrie.

2.4.4.2.4. Mise en place de l'isolant

2.4.4.2.4.1. Prescriptions générales de mise en œuvre

Pour ne pas détériorer les panneaux qui reçoivent un passage fréquent pendant les travaux, il convient de les recouvrir provisoirement d'une protection rigide par exemple un platelage en bois.

Aucun panneau ne doit être utilisé s'il est humidifié dans son épaisseur.

Les panneaux sont recouverts par la première couche d'étanchéité dès leur pose.

On utilise pour la fixation préalable des panneaux d'isolant des attelages solides au pas pour les isolants en laine minérale.

Le terme « solide au pas » s'applique à un attelage composé d'un élément de liaison et d'une plaquette de répartition servant à assurer la fixation mécanique d'un isolant ou d'un revêtement d'étanchéité sur un support. Cet attelage est muni d'un dispositif permettant d'éviter, en service, le désaffleurement de la tête de l'élément de liaison (par exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les attelages conformes à la norme NF P 30-317 répondent à cette caractéristique.

Les fixations à rupture de pont thermique sont composées d'un fût polyamide PA 6 ou 6.6 et d'une vis autoperceuse en fil d'acier de cémentation selon la norme NF EN 10263-3 ou en fil d'acier inoxydable selon la norme NF EN 10263-5.

On utilise pour les attelages de fixations mécaniques, éléments de liaison et plaquettes :

- ceux prescrits par le DTU 43.3, conformes au Cahier du CSTB 3564 de juin 2006, de type solide au pas et les fixations à rupteur de pont thermique conformément au DTU 43.3,
- les attelages de fixations mécaniques solides au pas prescrits par le DTA du revêtement d'étanchéité fixé mécaniquement avec une plaquette de surface correspondant à une plaquette de $\varnothing \geq 70$ mm selon le Cahier du CSTB 3564.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.2. *Panneaux Rockacier C NU*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux Rockacier C Nu sont disposés en quinconce, jointifs, et préalablement fixés mécaniquement sur l'élément porteur. Le joint filant est perpendiculaire aux nervures des Tôles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux Rockacier C Nu de format 1200 x 1000 mm, 2400 x 600 mm ou 2400 x 1200 mm sont posés :

- En un lit d'épaisseur 60 à 160 mm.
- En 2 lits sur un premier lit de Rockacier C Nu pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxième lit de panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit, le lit de plus grande épaisseur étant disposé en premier sur la TAN.

Les panneaux sont fixés par au moins :

- 1 attelage de fixation central et solide au pas par panneau de dimensions 1200 x 1000 mm,
- 2 attelages de fixation centraux et solide au pas par panneau de dimensions 2400 x 600 mm et 2400 x 1200 mm.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.3. *Panneaux Rockacier C Nu Energy*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux Rockacier C Nu Energy sont disposés en quinconce, jointifs, et préalablement fixés mécaniquement sur l'élément porteur.

Le joint filant est perpendiculaire aux nervures des Tôles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux Rockacier C Nu Energy de format 1200 x 1000 mm sont posés :

- En un lit d'épaisseur 80 à 200 mm.
- En 2 lits sur un premier lit de Rockacier C Nu Energy pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxième lit de panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit, le lit de plus grande épaisseur étant disposé en premier sur la TAN.

Les panneaux sont fixés par au moins 1 attelage de fixation central et solide au pas par panneau.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.4. *Panneaux SmartRoof C (37) et SmartRoof C (38)*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux SmartRoof C (37) et C (38) sont posés :

- En 1 lit d'épaisseur allant de 60 mm à 95 mm de la référence SmartRoof C (38), les panneaux sont disposés en quinconce, jointifs et préalablement fixés à l'élément porteur.
- En 1 lit d'épaisseur, allant de 100 mm à 200 mm, les panneaux sont disposés en quinconce, jointifs et préalablement fixés à l'élément porteur.

Dans le cas d'une pose 2 lits, sur un premier lit de SmartRoof C et pour une épaisseur totale maximale de 260mm, les panneaux sont posés face supérieure au-dessus et les panneaux des lits supérieurs sont disposés en quinconce, par rapport au lit inférieur.

La face supérieure des panneaux SmartRoof C est identifiée par une ligne de marquage continue perpendiculaire à la longueur du panneau (cf. Figure 21).

Lors de la pose du premier lit, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des Tôles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- 1 fixation centrale solide au pas pour les panneaux 1000 x 1200 mm,
- 2 fixations centrales solides au pas pour des panneaux 1000 x 2000 mm et 600 x 2400 mm.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.5. *Panneaux PANOTOIT TEKFI 2*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux PANOTOIT TEKFI 2 sont disposés en quinconce et fixés à l'élément porteur.

Les panneaux PANOTOIT TEKFI 2 de dimensions 1200 mm x 800 à 1800 mm sont posés :

- En un lit d'épaisseur 60 mm à 160 mm.
- En 2 lits sur un premier lit de PANOTOIT TEKFI 2 pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxième lit de panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit.

Lors de la pose du premier lit, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des Tôles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- 1 fixation centrale solide au pas pour les panneaux de longueur ≥ 800 mm et ≤ 1500 mm,
- 2 fixations centrales solides au pas pour des panneaux de longueur > 1500 mm et ≤ 1800 mm.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.6. *Panneaux Rocterm Coberlan C*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux Rocterm Coberlan C sont disposés en quinconce et fixés à l'élément porteur.

Les panneaux Rocterm Coberlan C de dimensions 1200 mm x 1000 mm ou 1200 mm x 1200 mm sont posés :

- En un lit d'épaisseur 60 à 140 mm.
- En 2 lits sur un premier lit de Rocterm Coberlan C pour une épaisseur totale maximale de 260 mm. Le deuxième lit de panneaux est disposé en quinconce par rapport au premier lit.

Les panneaux doivent être fixés de telle sorte que les flèches apposées sur ceux-ci soient perpendiculaires aux nervures de la TAN.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- 1 fixation centrale solide au pas par panneau (cas où les panneaux sont traversés par une ligne d'attelages de fixations mécaniques définitives de la membrane d'étanchéité).
- 2 fixations solides au pas par panneau (cas où les panneaux ne sont pas traversés par une ligne d'attelages de fixations mécaniques définitives de la membrane d'étanchéité).

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.7. *Panneaux POWERDECK+*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux POWERDECK+ sont fixés à l'élément porteur à l'aide de vis ou de rivets et de plaquettes de répartition. Les joints entre panneaux doivent être décalés dans un sens (pose en quinconce). Les joints alignés sont ceux correspondant au plus long côté et sont perpendiculaires aux nervures des tôles d'acier.

Les panneaux POWERDECK+ de dimensions 2 500 x 1 200 mm ou 1200 x 1000mm sont posés :

- En un lit d'épaisseur 80 mm à 160 mm,
- En 2 lits sur un premier lit de Powerdeck+ pour une épaisseur totale maximale de 320 mm. Lorsqu'ils sont posés en deux lits, les joints des deux lits successifs sont décalés.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- 4 fixations solide au pas ou non, par panneaux de 1 200 mm x 1 000 mm
- 6 fixations solide au pas ou non, par panneaux de 2 500 mm x 1 200 mm

En cas de pose en deux lits, le premier lit de POWERDECK+ reçoit une fixation centrale par panneau.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.8. *Panneaux Powerdeck+ avec écran thermique*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux sont fixés à l'élément porteur à l'aide de vis ou de rivets et de plaquettes de répartition. Ils sont posés en quinconce et jointifs, les joints alignés sont ceux correspondant au plus long côté et sont perpendiculaires aux nervures des tôles d'acier. Les joints des lits successifs sont décalés et les panneaux des lits inférieurs sont posés avec une fixation centrale par panneau, dans l'attente de fixation du dernier lit.

Les panneaux Powerdeck+ de dimensions 2 500 x 1 200 mm ou 1200 x 1000mm avec écran thermique Fesco C de dimension 1200 x 1000 mm sont posés :

- Pour le lit inférieur d'un écran thermique panneaux à bords droits de perlite expansée fibrée de plage d'épaisseur de 40 mm à 50 mm pour les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,
- Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de POWERDECK+ d'épaisseur allant de 80 mm à 300 mm.

Les panneaux POWERDECK+ de dimensions 2 500 x 1 200 mm ou 1200 x 1000mm avec écran thermique Smartroof C de dimension 1200 x 1000 mm sont posés :

- Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche à bords droits de plage d'épaisseur allant de :
 - 60 mm à 70 mm pour le SmartRoof C(38) selon le domaine d'emploi du DTA visant l'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

- 100 à 120 mm pour le SmartRoof C(37) selon le domaine d'emploi du DTA visant l'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,

- Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de POWERDECK+ d'épaisseur allant de 80 mm à 280 mm.

Les panneaux Powerdeck+ de dimensions 2500 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm avec écran thermique Rocterm Coberlan C de dimensions 1200 x 1000 mm ou 1000 x 1200 mm sont posés :

- Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche à bords droits de plage d'épaisseur allant de 60 mm à 120 mm selon le domaine d'emploi de son DTA visant l'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,
- Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de POWERDECK+ d'épaisseur allant de 80 mm à 280 mm.

Les panneaux Powerdeck+ de dimensions 2500 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm avec écran thermique Panotoit Tekfi 2 de dimensions 1200 x 800 à 1800 mm sont posés :

- Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche à bords droits de plage d'épaisseur allant de 60 à 90 mm selon le domaine d'emploi de son DTA visant l'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,
- Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de POWERDECK+ d'épaisseur allant de 80 mm à 280 mm.

L'épaisseur total du complexe ne doit pas dépasser les 340mm.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- L'écran thermique reçoit une fixation centrale solide au pas ou non par panneau;
- En lit unique : les panneaux de POWERDECK+ sont fixés à raison de 4 fixations solide au pas ou non par panneaux de 1 200 mm x 1 000 mm et de 6 fixations solide au pas ou non par panneaux de 2 500 mm x 1 200 mm;
- En cas de pose en deux lits, le premier lit de POWERDECK+ reçoit une fixation centrale solide au pas ou non par panneau et le deuxième lit est fixé mécaniquement comme en lit unique.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.9. *Panneaux IKO enertherm ALU*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux isolants IKO enertherm ALU sont fixés à l'élément porteur à l'aide de fixations mécaniques métalliques ou bien de fixations mécaniques à rupteur de pont thermique de diamètre 70 mm visé par un ETE. Ils sont posés en quinconce et jointifs. Les joints filants de chaque lit sont posés perpendiculairement aux nervures.

Les panneaux IKO enertherm ALU de dimensions 2400 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm ou 1200 x 600 mm sont posés :

- En un lit d'épaisseur 80 à 200 mm.
- En 2 lits sur un premier lit de IKO enertherm ALU pour une épaisseur totale maximale de 340 mm. Lorsqu'ils sont posés en deux lits, les joints des deux lits successifs sont décalés.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit unique
- 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit unique
- 1 fixation ou non fixés lorsqu'ils sont utilisés en lit inférieur pour toutes les dimensions
- 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit supérieur
- 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit supérieur

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.10. *Panneaux IKO enertherm ALU avec écran thermique*

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux isolants IKO enertherm ALU sont fixés à l'élément porteur à l'aide de fixations mécaniques métalliques ou bien de fixations mécaniques à rupteur de pont thermique de diamètre 70 mm visé par un ETE. Ils sont posés en quinconce et jointifs. Les joints filants de chaque lit sont posés perpendiculairement aux nervures.

Les panneaux IKO enertherm ALU de dimensions 2400 x 1200 mm ou 1200 x 1000 mm ou 1200 x 600 mm avec écran thermique de dimensions 1000 x 1200 mm ou 1000 x 2000 mm ou 600 x 2400 mm sont posés :

- Pour le lit inférieur d'un écran thermique panneaux à bords droits de laine de roche de plage d'épaisseur de :
 - 60 mm à 95 mm pour le SmartRoof C(38),
 - 100 mm à 120 mm pour le SmartRoof C(37),
 - 60 à 120 mm pour le Rocterm Coberlan C.
- Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux IKO enertherm ALU d'épaisseur allant de 80 à 280 mm.

L'épaisseur du complexe ne doit pas dépasser 340 mm avec le Rocterm Coberlan C, 295 mm avec le SmartRoof C(38) et 320 mm avec le SmartRoof C(37).

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit unique
- 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit unique
- 1 fixation ou non fixés lorsqu'ils sont utilisés en lit inférieur pour toutes les dimensions
- 4 fixations par panneau de 1200 mm x 600 ou 1000 mm en lit supérieur
- 6 fixations par panneau de 2400 mm x 1200 mm en lit supérieur
- L'écran thermique reçoit une fixation centrale par panneau

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.11. Panneaux Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement)

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux sont fixés à l'élément porteur à l'aide de vis ou de rivets, et de plaquettes de répartition. Ils sont posés en quinconce et jointifs, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des tôles d'acier nervurées. Les panneaux Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) de dimensions 1200 x 1000 ou 2500 x 1200 mm sont posés :

- En un lit d'épaisseur 80 à 120 mm
- En deux lits d'épaisseur totale maximale de 240 mm. Lorsqu'ils sont posés en deux lits, les joints de deux lits successifs sont décalés.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- 4 fixations par panneaux de 1200 x 1000 mm à raison d'une fixation par angle
- 6 fixations par panneau de 2500 x 1200 mm
- En cas de pose en 2 lits, le lit inférieur sera maintenu préalablement par une fixation mécanique centrale par panneau. Le deuxième lit sera fixé mécaniquement, comme décrit précédemment pour un lit unique (4 ou 6 fixations) à travers le premier lit.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.4.12. Panneaux Panel PIR ALU-T avec écran thermique (procédé THERMA fixé mécaniquement)

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

Les panneaux sont fixés à l'élément porteur à l'aide de vis ou de rivets et de plaquettes de répartition. Ils sont posés en quinconce et jointifs, les joints alignés sont ceux correspondant au plus long côté et sont perpendiculaires aux nervures des tôles d'acier. Les joints des lits successifs sont décalés et les panneaux des lits inférieurs sont posés avec une fixation centrale par panneau, dans l'attente de fixation du dernier lit.

Les panneaux Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) de dimensions 1 200 x 1 000 mm ou 2 500 x 1 200 mm avec écran thermique Fesco C de dimension 1200 x 1000 mm sont posés :

- Pour le lit inférieur d'un écran thermique panneaux à bords droits de perlite expansée fibrée de plage d'épaisseur de 40 mm à 50 mm pour les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,
- Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de Panel PIR ALU-T d'épaisseur allant de 80 mm à 240 mm.

Les panneaux Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) de dimensions 1 200 x 1 000 mm ou 2 500 x 1 200 mm avec écran thermique ROCTERM COBERLAN C de dimensions 1200 x 1000 mm ou 1200 x 1200 mm sont posés :

- Pour le lit inférieur d'un écran thermique en panneaux de laine de roche à bords droits de plage d'épaisseur allant de 60 mm à 80 mm selon le domaine d'emploi du DTA visant l'application sur les éléments porteurs en TAN conformes au NF DTU 43.3,
- Pour le lit intermédiaire : d'un ou deux lits de panneaux de Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) d'épaisseur allant de 80 mm à 240 mm.

L'épaisseur total du complexe ne doit pas dépasser les 320 mm.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

- L'écran thermique reçoit une fixation centrale solide au pas ou non par panneau;
- En lit unique : les panneaux de POWERDECK+ sont fixés à raison de 4 fixations solide au pas ou non par panneaux de 1 200 mm x 1 000 mm et de 6 fixations solide au pas ou non par panneaux de 2 500 mm x 1 200 mm;
- En cas de pose en deux lits, le premier lit de POWERDECK+ reçoit une fixation centrale solide au pas ou non par panneau et le deuxième lit est fixé mécaniquement comme en lit unique.

Les associations autorisées entre les TAN et Isolants sont définies au Tableau 10.

2.4.4.2.5. Mise en œuvre du revêtement d'étanchéité

- Première couche IKO DUO ACIER F/G :
Le déroulement des feuilles de première couche IKO DUO ACIER F/G se fait perpendiculairement aux nervures du bac. Celles-ci sont déroulées, positionnées et soudées à recouvrement longitudinal de 10 cm. Les recouvrements transversaux d'about de lés sont d'au moins 10 cm soudés en plein. Les feuilles IKO DUO ACIER F/G sont fixées mécaniquement avec des fixations conformes au chapitre 2.2.4.1 du présent dossier technique, en lisière par des attelages de fixations de 40 x 40 en épaisseur de 0,8 mm (cf. Figure 28). Les attelages de fixation doivent obligatoirement être de type solide au pas. L'axe des fixations est matérialisé par un lignage sur la bande de recouvrement à 40 mm du bord. Les lés sont fixés le long des rives en pied de relief :
 - Lé parallèle à une rive : une fixation par plage avec un maximum de 25 cm entre fixations,
 - Lé perpendiculaire à une rive : 3 fixations supplémentaires en tête de lé ou 2 fixations supplémentaires si la feuille IKO DUO ACIER F/G reçoit une ligne médiane de fixations.

Ces fixations n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la densité des fixations.

- Seconde couche IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F ou IKO DUO SOLAR ALU/F :
La pose de la seconde couche auto protégée soudée en plein sur le IKO DUO ACIER F/G, à joints décalés, ou croisés. Les recouvrements longitudinaux ainsi que les recouvrements transversaux doivent respecter les préconisations de pose du DTA 5.2/18-2630_V5.

- **Relevés d'étanchéité :**
Les relevés sont à réaliser conformément au DTA 5.2/18-2630_V5.
- **Mise hors d'eau en fin de journée et en cas d'intempéries :**
À cet effet, il faudra impérativement respecter les préconisations décrites dans le DTA 5.2/18-2630_V5 IKO DUO ACIER à savoir :
 - En fin de journée ou en cas d'arrêt inopiné pour cause d'intempéries, l'ouvrage et la couche isolante sont mis hors d'eau comme suit : Une bande de feuille de 1ère couche est soudée sur l'élément porteur et sur le revêtement de partie courante. Les équerres de renfort sont soudées en périphérie sur la couche de revêtement en place.
 - Il convient de veiller à ce que l'eau ait toujours la possibilité de s'évacuer sans accumulation.

2.4.4.2.6. Mise en place des ensembles « Rail » ROOF-SOLAR BITUME 600

La mise en place des Rails ROOF-SOLAR BITUME 600 doit impérativement être réalisée par un étancheur agréé par la société DOME SOLAR.

La soudure des ensembles rails doit se faire dans la foulée de la mise en œuvre de l'étanchéité ou au plus tard 18 mois après la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité dans le cas d'une seconde couche apparente d'IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F ou 24 mois dans le cas de la seconde couche IKO DUO SOLAR ALU/F.

Il est nécessaire de respecter le plan de calepinage fourni par DOME SOLAR lors du traçage des rails.

L'implantation des modules et des rails du système doit respecter les exigences du paragraphe 2.4.4.1.

- **Traçage**
L'emplacement des Rails doit être repéré par traçage au cordeau ou autre moyen sur le revêtement d'étanchéité conformément aux informations fournies sur le plan de calepinage d'exécution - calepinage des Rails ROOF-SOLAR BITUME 600 établi par DOME SOLAR (cf. Figure 29).
La distance entre 2 rails consécutifs situés sur une même ligne est de 1591 mm [+/-10 mm] (avec l : largeur du module photovoltaïque).
La distance entre 2 rails consécutifs adjacents est au minimum de :
 - A plat : L-1 020 mm [+/-10 mm] et au maximum de 1 040mm [+/-10 mm] (avec L : longueur du module photovoltaïque).
 - Incliné double shed : $L \times \cos(10^\circ) - 1\,020$ mm [+/-10 mm] et 1 040mm [+/-10 mm] pour deux rails adjacents sous le même module (avec L : longueur du module photovoltaïque).
 - Incliné simple shed : $L \times \cos(10^\circ) - 420$ mm [+/-10 mm] et 1 040mm [+/-10 mm] pour deux rails adjacents sous le même module (avec L : longueur du module photovoltaïque).

Le quadrillage obtenu lors de ce tracé sur la zone du champ photovoltaïque permet de positionner les rails : l'emplacement de l'extrémité de chaque rail est matérialisé par l'intersection des lignes tracées (cf. Figure 29). Les rails sont ensuite disposés aux endroits repérés et les pourtours des bandes de maintien BDM sont marqués sur le revêtement d'étanchéité à l'aide d'une spatule.

- **Soudure des bandes de maintien BDM et des rails**
Une fois les emplacements des rails repérés, il est impératif de préparer l'adhésion des bandes de maintien BDM au revêtement d'étanchéité.
La surface ardoisée du revêtement d'étanchéité IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F est noircie localement à l'intérieure des zones définies par le pourtour des bandes de maintien BDM repérés préalablement. Le noircissement du revêtement d'étanchéité est effectué à la flamme de chalumeau et à l'aide d'une spatule pour noyer les paillettes d'ardoises dans le revêtement d'étanchéité.
Les bandes de maintien BDM de chaque rail doivent alors être soudées en plein au chalumeau sur les zones noircies (cf. Figure 30).
- Pour la seconde couche IKO DUO SOLAR ALU/F, il suffit de découper la feuille d'autoprotection aluminium sur le pourtour de la zone qui accueille les bandes de maintien avec un cutter et de la retirer en chauffant la surface à l'aide d'un chalumeau et en décollant totalement la feuille (cf. Figure 31).

2.4.4.2.7. Mise en place des Fixations Universelles MALT et Fixations Extérieures

La mise en place des fixations dites Extérieures (en extrémité haute et basse du champ photovoltaïque) et Universelles MALT (en plein champ Photovoltaïque) se fait par simple clipsage de leur socle sur le rail. Elles doivent être centrées sur les rails avec une tolérance de +/-10mm. Le recouvrement entre les cadres des modules et les fixations est de :

- 9 mm pour les fixations universelles MALT
- 14 mm pour les fixations extérieures

Un couple de 10 N.m est appliqué sur la vis.

Ces fixations doivent être posées selon les plans fournis par la société DOME SOLAR.

Il faudra apporter un soin tout particulier quant à l'alignement de ces Fixations Extérieures bas de générateur d'une colonne à l'autre de rail.

2.4.4.2.8. Mise en place du CTR Bas de générateur

La mise en place des CTR bas de générateur doit être effectuée sur toutes les premières rangées de colonnes (bas de champ) contre toutes les Fixations Extérieures.

La vis pointeau inférieure du CTR bas de générateur doit être serrée à 3 N.m.

2.4.4.2.9. Mise en place du CTR

La mise en place des CTR est effectuée en serrant la vis pointeau inférieure sur le rail à 3 N.m.

2.4.4.2.10. Mise en place du CTM

La mise en place des CTM est effectuée en serrant la vis pointeau sur le retour du cadre du module photovoltaïque à 3 N.m.

2.4.4.2.11. Mise en place du Collier Passe Câbles

La mise en place des Colliers Passe Câbles se fait par simple clipsage sur le rail.

2.4.4.2.12. Mise en place du kit d'inclinaison

La mise en place, optionnelle, du kit d'inclinaison remplace le § 2.4.4.2.7, cette dernière se fait par clippage des réhausses du support haut et bas. Les supports hauts et bas doivent être centrés sur les rails avec une tolérance de +/- 10 mm.

La vis du support haut et bas doit être serrée à 6 N.m.

La cale rotule est mise en place afin d'éviter que la rotule ne puisse sortir de la tête des réhausses.

La mise en place des fixations dites Extérieures inclinées (aux extrémités des rangées des modules du champ photovoltaïque) et Universelles MALT inclinées (en plein champ Photovoltaïque) se fait par coulissage de leur écrou dans la rainure des pièces rotules. Elles doivent être centrées sur les rotules avec une tolérance de +/-10mm. Le recouvrement entre les cadres des modules et les fixations est de 9 mm pour les fixations universelles MALT inclinées et les fixations extérieures inclinées

Un couple de 10 N.m est appliqué sur la vis.

Ce kit d'inclinaison doit être posé selon les plans fournis par la société DOME SOLAR.

2.4.4.2.13. Mise en place des modules photovoltaïques (cf. Figure 32 à Figure 37)

À la suite de la mise en place des Universelles MALT, Extérieures ou du kit d'inclinaison, il convient de mettre en place les modules photovoltaïques.

Il est impératif qu'aucun module photovoltaïque ne soit mis en œuvre sur des zones à rupture de pente ou sur un joint de dilatation.

Les modules photovoltaïques doivent être mis en œuvre de façon à positionner leurs plus grandes longueurs perpendiculairement aux rails ROOF-SOLAR BITUME 600.

Dans le sens de la longueur du rail, il convient que la mise en place des modules photovoltaïques soit conforme à la description de la Figure 35 dans le cas d'une pose à plat, Figure 37 dans le cas d'une pose inclinée double shed et Figure 36 dans le cas d'une pose inclinée simple shed.

L'association autorisée entre les modules et le kit d'inclinaison est définie dans la grille de vérification des modules.

2.5. Utilisation, entretien et réparation

2.5.1. Généralités

La continuité de la liaison équipotentielle des masses du champ photovoltaïque doit être maintenue, même en cas de maintenance ou de réparation.

En présence d'un rayonnement lumineux, les modules photovoltaïques produisent du courant continu et ceci sans possibilité d'arrêt. La tension en sortie d'une chaîne de modules reliés en série peut rapidement devenir dangereuse ; il est donc important de prendre en compte cette spécificité et de porter une attention particulière à la mise en sécurité électrique de toute intervention menée sur de tels procédés.

L'installateur doit recommander de réaliser l'entretien et la maintenance en s'inspirant de la norme NF EN 62446-2:2020.

En cas de bris de glace ou d'endommagement d'un module photovoltaïque, un bâchage efficace doit être assuré et un remplacement de ce module défectueux réalisé dans les plus brefs délais.

Les interventions sur le procédé doivent être réalisées dans le respect du code du travail et notamment de la réglementation sur le travail en hauteur.

En cas d'intervention sur le procédé photovoltaïque nécessitant la dépose d'un module photovoltaïque, la procédure de déconnexion et de reconnexion électrique appliquée lors du remplacement d'un module doit être respectée (cf. § 2.5.4).

Il est impératif que les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par des intervenants qualifiés et habilités. Ces opérations requièrent des compétences en électricité et en toiture étanchée (cf. § 2.4.2). L'entretien des toitures est celui décrit par le DTU 43.5 et le DTU 43.3. Dans ce cas de toiture concernée par la production d'électricité, le maître d'ouvrage doit opter pour un contrat d'entretien : au minimum une visite semestrielle et maintenance éventuelle afin de contrôler l'état des modules photovoltaïques, l'état de l'étanchéité et des connexions électriques.

Il convient notamment de retirer des modules les éventuels objets pouvant créer des ombrages même partiels. Le contrat d'entretien peut être confié à l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage ou toute entreprise agréée par la société DOME SOLAR.

2.5.2. Maintenance du champ photovoltaïque

Dans le cadre de l'entretien de la toiture au moins une fois par semestre, sinon selon les conditions environnementales du bâtiment d'implantation :

- Vérifier visuellement l'état d'encrassement des modules. Si ceux-ci sont sales, les nettoyer avec de l'eau la face avant des modules à l'aide d'un arrosoir ou un jet d'eau dont la pression maximale est la pression d'eau du réseau domestique. Dans tous les cas, il convient de respecter la notice du fabricant de modules.
- Vérification de l'étanchéité par un étancheur : Vérifier le bon état des différents éléments composant le système d'étanchéité, la libre circulation de l'eau au niveau des évacuations pluviales, des chéneaux, des noues.
- Vérification du câblage par un électricien habilité.
- Vérification des fixations par un étancheur et/ou un électricien : vérifier la présence et la tenue de l'ensemble de la visserie.

2.5.3. Maintenance électrique

Si, tenant compte de l'ensoleillement réel, une baisse mesurable de la production d'une année sur l'autre est observée, il convient de faire vérifier le bon fonctionnement de l'onduleur et des modules individuellement par un électricien habilité.

2.5.4. Remplacement d'un module

En cas de bris de glace ou d'endommagement d'un module photovoltaïque, il convient de le faire remplacer en respectant la procédure suivante :

- Avant toute intervention sur le champ photovoltaïque concerné, procéder à la déconnexion de l'onduleur en ouvrant le disjoncteur AC placé entre l'onduleur et le compteur de production électrique. Puis, déconnecter la toiture photovoltaïque en enclenchant le sectionneur DC, placé entre les capteurs photovoltaïques et l'onduleur.
- Démontez les modules photovoltaïques dans l'ordre inverse de la notice de montage puis débrancher les câbles électriques du module.
- Lors du démontage, il conviendra de porter une attention particulière à la qualité d'isolement des connecteurs débranchés afin d'éviter tout contact entre eux ou avec toute autre pièce métallique (cadre module, Rail ROOF-SOLAR BITUME 600, ...).
- Le montage du module de remplacement est réalisé conformément au présent dossier technique, plans fournis par DOME SOLAR lors de l'installation, et de la notice de montage du procédé.
- Mesurer la tension de série des capteurs photovoltaïques pour vérifier sa conformité par rapport à la plage d'entrée de l'onduleur. Procéder à la connexion du champ photovoltaïque en enclenchant le sectionneur DC et en reconnectant le disjoncteur AC de l'onduleur vers le réseau.

2.5.5. Remplacement d'un rail ROOF-SOLAR BITUME 600

Dans la zone concernée, retirer les modules conformément à la description du paragraphe 2.5.4.

Le Rail ROOF-SOLAR BITUME 600 doit être arraché de la manière suivante :

- chauffer la bande de maintien en périphérie,
- avec une spatule soulever la partie chauffée de la bande de maintien,
- à l'aide de la flamme du chalumeau, chauffer de nouveau sous la bande de maintien et soulever en même temps le rail afin de désolidariser entièrement la bande de maintien du revêtement d'étanchéité apparent,
- répéter l'opération pour la deuxième bande de maintien du rail.

Le rail doit être remplacé conformément au présent Dossier Technique après avoir reconstitué le revêtement d'étanchéité conformément au DTA du revêtement d'étanchéité IKO DUO ACIER.

2.6. Traitement en fin de vie

Conformément à l'article L. 541-10 du Code de l'Environnement, à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et au décret n°2014-928 du 19 août 2014, les producteurs de modules photovoltaïques, dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs, pourvoient ou contribuent à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché. L'article R. 543-180.-I. du Code de l'Environnement et l'arrêté du 8 octobre 2014 prévoient qu'en cas de vente d'un équipement, le distributeur de modules photovoltaïques reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.

Pour le reste des éléments (système de montage notamment), il n'y a pas d'information apportée.

2.7. Fabrication et contrôles

2.7.1. Modules photovoltaïques

La fabrication des modules photovoltaïques a été examinée dans le cadre de la vérification des modules. Les informations principales (site(s) de fabrication, certification ISO 9001, tolérance sur le flash-test, mesure(s) par électroluminescence, inspection finale) sont données dans la grille de vérification des modules.

2.7.2. Composants de la structure support

2.7.2.1. Généralités

La société DOME SOLAR est certifiée ISO 9001:2015 depuis février 2018.

En aucun cas, une livraison directe entre le fournisseur de DOME SOLAR et le client final ne pourrait avoir lieu.

La détection de pièces décrites ci-après non conformes génère systématiquement un retour d'information écrit auprès des fournisseurs demandant la correction de l'anomalie, dans le cadre d'une amélioration continue. Les pièces non conformes sont retirées des stocks et envoyées en filière de recyclage.

2.7.2.2. Ensemble rail

Les profils trapézoïdaux et les ailettes sont extrudés en longueur de 4,82m par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filières concernées.

Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matières sont systématiquement fournis à DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par L'ATELIER DU PLANTY (85), afin d'obtenir des longueurs de 60 cm. Cette société vérifie la qualité de la marchandise reçue, puis usine et conditionne de façon standardisée. Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'usinage des pièces.

Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

Les bandes de maintien BDM sont livrées en bobineaux par la société IKO en rouleaux de 14,3 cm de largeur et 8,4 m de longueur chez A2F Alu 33 en France. Ces bobineaux sont ensuite découpés par A2F Alu 33 en 14 bandes de 60 cm de longueur avec une machine adaptée pour ce process.

Les bandes de maintien BDM sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

L'assemblage des ensembles Rails est réalisé chez DOME SOLAR selon une fiche de fabrication. Plusieurs contrôles (visuels et dimensionnels) sont réalisés tout au long du processus avec des outils de mesures.

L'ensemble rail (profil trapézoïdal + ailettes + bandes de maintien BDM) est systématiquement livré assemblé chez le client final.

2.7.2.3. Fixations Universelles MALT, Fixations Extérieures de Finition et Fixations universelles MALT inclinées (kit d'inclinaison)

Les profilés constituant les fixations (socle, serre universelle, mâchoire bride de serrage, base bride de serrage) sont extrudés en longueur de 4,82m par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filières concernées.

Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matières sont systématiquement fournis à DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par L'ATELIER DU PLANTY (85), afin d'obtenir des longueurs de 50 mm. Cette société vérifie la qualité de la marchandise reçue, puis usine et conditionne de façon standardisée. Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'usinage des pièces.

Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

L'assemblage des Fixations Universelles MALT, des Fixations Extérieures et Fixations Universelles MALT inclinées du kit d'inclinaison est fait chez DOME SOLAR selon une fiche de fabrication et plusieurs contrôles sont réalisés tout au long du processus. Il s'agit de contrôles visuels et ensuite, de contrôles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Un contrôle est effectué lors de la réception des marchandises usinées, par le magasinier de DOME SOLAR sur l'aspect (propreté de l'usinage, perçage, ébavurage et graissage) et contrôle du quantitatif livré (Tolérance quantitatif : $\pm 10\%$).

Des points de contrôle sur les pièces sont vérifiés par le magasinier afin qu'elles soient en accord avec les tolérances inscrites sur les plans des pièces.

Les Fixations Universelles MALT, Fixations Extérieures et Fixations Universelles MALT inclinées du kit d'inclinaison sont systématiquement livrées assemblées chez le client final.

2.7.2.4. CTR, CTR bas de générateur et CTM

Les profilés constituant les CTR, CTR bas de générateur et CTM (profil CTR, profil CTM) sont extrudés en longueur de 4,82m par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filières concernées.

Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matières sont systématiquement fournis à DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par L'ATELIER DU PLANTY (85), afin d'obtenir des longueurs de 15 mm. Cette société vérifie la qualité de la marchandise reçue, puis usine et conditionne de façon standardisée. Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'usinage des pièces.

Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

L'assemblage des CTR, CTR bas de générateur et CTM est fait chez DOME SOLAR et plusieurs contrôles sont réalisés tout au long du processus. Il s'agit de contrôles visuels et ensuite, de contrôles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Les CTR, CTR bas de générateur et CTM sont systématiquement livrés assemblés chez le client final.

2.7.2.5. Collier Passe Câbles

Les Colliers Passe Câbles sont fabriqués par la société PLASTISEM (59). Ils sont traités anti-UV.
Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

2.7.2.6. Support haut et bas (kit d'inclinaison)

Les profilés constituant les supports hauts et bas du kit d'inclinaison (réhausse haute, réhausse basse) sont extrudés en longueur de 4m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filières concernées.

Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matières sont systématiquement fournis à DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par TCMA (44), afin d'obtenir des longueurs de 100 mm. Cette société vérifie la qualité de la marchandise reçue, puis usine et conditionne de façon standardisée. Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'usinage des pièces.

Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

L'assemblage des supports haut et bas est fait chez DOME SOLAR et plusieurs contrôles sont réalisés tout au long du processus. Il s'agit de contrôles visuels et ensuite, de contrôles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Les supports hauts et bas sont systématiquement livrés assemblés chez le client final.

2.7.2.7. Rotules (kit d'inclinaison)

Les rotules du kit d'inclinaison sont extrudées en longueur de 4m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001:2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filières concernées.

Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matières sont systématiquement fournis à DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par TCMA (44), afin d'obtenir des longueurs de 100mm. Cette société vérifie la qualité de la marchandise reçue, puis usine et conditionne de façon standardisée. Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'usinage des pièces. Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

2.7.2.8. Cales Rotules (kit d'inclinaison)

Les cales rotules du kit d'inclinaison sont extrudées en longueur de 4m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001 :2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filières concernées.

Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matières sont systématiquement fournis à DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par TCMA (44), afin d'obtenir des longueurs de 15mm. Cette société vérifie la qualité de la marchandise reçue, puis usine et conditionne de façon standardisée. Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'usinage des pièces. Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlés à réception.

2.7.2.9. Fixations extérieures inclinées (kit d'inclinaison)

Les profilés constituant les fixations extérieures inclinées (« chapeau fixation extérieure », la « base fixation extérieure ») sont extrudés en longueur de 4 m par la société EXTOL Espagne, certifiée ISO 9001 :2015.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filières concernées.

Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'extrusion et des certificats matières sont systématiquement fournis à DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par A2F Alu (33), afin d'obtenir des longueurs de 50 mm. Cette société vérifie la qualité de la marchandise reçue, puis usine et conditionne de façon standardisée. Une série de contrôles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de l'usinage des pièces.

Les pièces sont livrées chez DOME SOLAR et contrôlées à réception.

L'assemblage des Fixations Extérieures inclinées est fait chez DOME SOLAR selon une fiche de fabrication et plusieurs contrôles sont réalisés tout au long du processus. Il s'agit de contrôles visuels et ensuite, de contrôles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Un contrôle est effectué lors de la réception des marchandises usinées, par le magasinier de DOME SOLAR sur l'aspect (propreté de l'usinage, perçage, ébavurage et graissage) et contrôle du quantitatif livré (Tolérance quantitatif : $\pm 10\%$).

Des points de contrôle sur les pièces sont vérifiés par le magasinier afin qu'elles soient en accord avec les tolérances inscrites sur les plans des pièces.

Les Fixations Extérieures inclinées sont systématiquement livrées assemblées chez le client final.

2.7.3. Isolant

L'isolant Rockacier C Nu est fabriqué par la société ROCKWOOL conformément à la description de son DTA.

L'isolant Rockacier C Nu Energy est fabriqué par la société ROCKWOOL conformément à son DTA.

Les isolants SmartRoof C (37) et (38) sont fabriqués par la société KNAUF INSULATION conformément à leur DTA.

L'isolant Panotoit Tekfi 2 est fabriqué par la société SAINT-GOBAIN ISOVER conformément à son DTA.

L'isolant Rocterm Coberlan C est fabriqué par la société BM FRANCE conformément à son DTA.

L'isolant POWERDECK+ (avec ou sans écran thermique) est fabriqué par la société RECTICEL conformément à leur DTA.

L'isolant FESCO C est fabriqué par la société SITEK INSULATION SASU conformément à son DTA.

L'isolant IKO enertherm ALU (avec ou sans écran thermique) est fabriqué par la société IKO INSULATIONS conformément à son DTA.

L'isolant Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement), avec ou sans écran thermique, est fabriqué par la société KINGSPAN INSULATION conformément à son DTA.

2.7.4. Revêtement d'étanchéité

Le revêtement d'étanchéité est fabriqué par la société IKO conformément à la description de son DTA 5.2/18-2630_V5.

2.7.5. Tôles d'acier nervurées

2.7.5.1. TAN ROOFALTEO® Bitume

Les TAN ROOFALTEO® Bitume sont fabriquées par la société BACACIER, sur ses sites de production de :

- Les Roches Prémaries (86), Aigueperse (63), Bourg-Saint-Andéol (07), Rang-du-Fliers (62), Villers-la-Montagne 54) : ROOFALTEO 42.1010 Bitume
- Aigueperse (63) ROOFALTEO 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume, 73.780PT Bitume,

à partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :

- NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
- NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées.

2.7.5.2. TAN ROOFSTYL

Les TAN ROOFSTYL sont fabriquées par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France, sur ses sites de production d'Haironville et Contrisson (Meuse), à partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :

- NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
- NF P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu'elles sont prélaquées,
- E.T.P.M (n°19/0064) lorsqu'elles sont revêtues du ZMevolution® nu ou d'un revêtement organique.

2.7.5.3. TAN JI-DOME

Les TAN JI-Dome sont fabriquées par la société JORIS IDE, sur ses sites de production de :

- JI-Dome 50-239-956 : Baule (45)
- JI-Dome 56-225-900 et 56-225-900 Perfo Plage : Saint-Caradec (22) et Zwevezele (Belgique)
- JI-Dome 73-195-780 : Zwevezele (Belgique)

Les contrôles des bobines d'acier revêtues utilisées lors de la fabrication sont effectués en production tout au long des différents stades industriels conformément aux normes NF EN 10346 et NF P 34-301.

Lors de l'opération de profilage, à la fin de chaque montage machine, le contrôle géométrique des profils JORIS IDE est effectué afin de réceptionner le montage avant la mise en production (cf. norme NF EN 14782). La production est systématiquement contrôlée conformément aux exigences de la norme NF EN 14782.

L'aspect général du produit est contrôlé en continu, de façon visuelle.

2.8. Conditionnement, étiquetage, stockage

2.8.1. Modules photovoltaïques

Les modalités de conditionnement (nombre de modules par emballage, nature de l'emballage, position des modules, séparateurs entre modules) des modules sont indiquées dans la grille de vérification des modules.

Les modules conditionnés ensemble sont obligatoirement de la même nature et de la même puissance.

Le module est lui-même identifié par un étiquetage conforme à la norme NF EN 50380.

Sauf spécificité du fabricant indiquée dans la grille de vérification des modules, le stockage sur chantier s'effectue au sec, sous abri.

2.8.2. Ensemble "support"

2.8.2.1. Ensemble rail

Les ensembles rails sont emballés en « palette » (100cm x 120cm) sur lesquelles sont collées des étiquettes indiquant la référence du chantier et le quantitatif.

2.8.2.2. Fixations universelles MALT

Les Fixations Universelles MALT sont emballées par 80 (quatre-vingts) dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.3. Fixations extérieures de finition

Les Fixations Extérieures de finition sont emballées par 60 (soixante) dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.4. CTR et CTR bas de générateur

Les CTR et CTR bas de générateur, sont emballés par 50 (cinquante) dans des sachets et puis mis en cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur) à raison de 10 sachets. Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.5. CTM

Les CTM, sont emballés par 50 (cinquante) dans des sachets et puis mis en cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur) à raison de 10 sachets. Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.6. Collier passe câble

Les Colliers Passe Câble sont emballés par 300 dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiqueté avec la référence du chantier.

2.8.2.7. Ensemble supports hauts (kit d'inclinaison)

L'ensemble support haut comporte les supports hauts, les rotules, les cales rotules, les fixations universelles MALT inclinées ou les fixations extérieures inclinées. Les ensembles supports hauts sont emballés par 18 dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm, (longueur x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiqueté avec la référence du chantier.

2.8.2.8. Ensemble supports bas (kit d'inclinaison)

L'ensemble support bas comporte les supports bas, les rotules, les cales rotules, les fixations universelles MALT inclinées ou les fixations extérieures inclinées. Les ensembles supports bas sont emballés par 30 dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm, (longueur x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiqueté avec la référence du chantier.

2.8.3. Isolant

2.8.3.1. Rockacier C Nu

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.2. Rockacier C Nu Energy

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.3. SmartRoof C (37) et SmartRoof C (38)

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.4. Panotoit Tekfi 2

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.5. Rocterm Coberlan C

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.6. Powerdeck+

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.7. FESCO C

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.8. IKO enertherm ALU

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.3.9. Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement)

Les panneaux doivent respecter leur DTA.

2.8.4. Revêtement d'étanchéité

Les rouleaux comportent trois adhésifs. Les rouleaux d'IKO DUO ACIER F/G mesurent 7 m x 1 m, les rouleaux d'IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F mesurent 5m x 1m et les rouleaux d'IKO DUO SOLAR ALU/F mesurent 6,5m x 1 m. Les rouleaux portent une étiquette précisant : la norme produit, marque commerciale, dimensions et le marquage CE.

Le poids maximum des rouleaux est de 28,5 kg.

Le nombre de rouleaux par palette est de 42.

2.8.5. Tôles d'acier nervurées

2.8.5.1. TAN ROOFALTEO® Bitume

Les TAN ROOFALTEO® Bitume sont conditionnées en colis selon la commande du client. Chaque colis comporte un étiquetage précisant au minimum :

- le fabricant,
- le client,
- le numéro de commande,
- le poids,
- le nombre d'éléments,
- la longueur,
- l'épaisseur.

Le marquage CE des TAN ROOFALTEO® Bitume est réalisé conformément à la norme NF EN 14782. L'arrêté du 19 Janvier 2007 fixe les modalités d'application de cette norme sur le marché Français.

Les colis de TAN sont stockés sur un calage, inclinés sur l'horizontale, tout en ménageant un espace avec le sol, en évitant tout risque de déformation permanente des plaques. Lors de la manipulation, il est conseillé de prendre des précautions pour ne pas détériorer les produits en adaptant l'écartement des fourches. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions prévues au chapitre 6.1.2 du DTU 43.3 P1-1.

2.8.5.2. TAN ROOFSTYL

Les TAN ROOFSTYL sont conditionnées en colis. Chaque colis comporte un étiquetage complété par une D.O.P. par poste de produit, précisant au minimum :

- fabricant,
- client,
- références chantier,
- numéro de commande,
- repère du colis dans la commande,
- poids,
- nombre d'éléments,
- longueur,
- géométrie de la TAN ROOFSTYL 56,
- caractéristiques matières,
- épaisseur,
- les éléments relatifs au marquage CE,
- les éléments relatifs à l'émission des COV dans l'air intérieur.

Le marquage CE des TAN ROOFSTYL est réalisé conformément à la norme NF EN 14782 et au Règlement Produits de Construction n° 305/2011. L'arrêté du 19 Janvier 2007 fixe les modalités d'application de cette norme sur le marché Français.

La TAN ROOFSTYL est conditionnée en fardeaux. Les fardeaux sont à manutentionner en prenant appui aux points prévus à cet effet. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions prévues au chapitre 6.1.2 du DTU 43.3 P1-1.

Les colis de tôles d'acier nervurées sont stockés dans un abri ventilé, sur un calage, inclinés sur l'horizontale, tout en ménageant un espace avec le sol, en évitant tout risque de déformation permanente des plaques nervurées.

2.8.5.3. TAN JI-DOME

Les TAN JI-Dome sont conditionnés en colis selon la commande du client. Une fiche d'identification est collée sur chaque colis et précise au minimum :

- Marquage CE ;
- Déclaration de Performances (DdP) ;
- Nom du fabricant ;
- Référence commande client ;
- Référence de l'ordre de commande ;
- Nom du client ;
- Date de fabrication ;

- Poids du fardeau ;
- Contenu du fardeau (nombre et longueur) ;
- Numéro de teinte ;
- Nom du profil ;
- Epaisseur du profil.

Le marquage CE des éléments porteurs d'étanchéité est réalisé conformément à la norme NF EN 14782 et au Règlement Produits de Construction n° 305/2011. L'arrêté du 19 Janvier 2007 fixe les modalités d'application de cette norme sur le marché Français.

Les TAN JI-Dome sont conditionnées en fardeaux. Les fardeaux sont à manutentionner en prenant appui aux points prévus à cet effet. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions prévues au § 6.1.2 du DTU 43.3 P1-1.

Les colis de tôles d'acier nervurées sont stockés dans un abri ventilé ou sous une bâche sur un calage, inclinés sur l'horizontale, tout en ménageant un espace avec le sol, en évitant tout risque de déformation permanente des plaques nervurées.

2.9. Formation

La société DOME SOLAR impose systématiquement à ses clients, ainsi qu'au personnel sous-traitant de ces entreprises, une formation photovoltaïque théorique et pratique leur permettant d'appréhender les procédés photovoltaïques en général ainsi que le montage du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné.

Cette formation est réalisée en interne sur une plateforme dédiée, par un formateur qualifié. Elle est composée :

- d'une partie théorique, en salle avec explication de la technologie photovoltaïque et de la notice de montage du procédé,
- d'une partie pratique avec montage d'une partie de toiture photovoltaïque.

Chaque monteur reçoit une attestation nominative en fin de stage. La société DOME SOLAR tient à jour une liste d'entreprises agréées par ses soins. Cette liste est disponible auprès du service commercial de la société DOME SOLAR.

Les entreprises de mise en œuvre doivent bénéficier d'une qualification ou certification professionnelle délivrée par un organisme accrédité par le Cofrac ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette qualification ou certification professionnelle doit correspondre aux types de travaux effectués, à la puissance de l'installation et, pour des projets relevant de l'obligation d'achat, respecter les critères fixés par l'arrêté tarifaire correspondant.

2.10. Assistance technique

La société DOME SOLAR est tenue d'apporter son assistance technique à toute entreprise installant le procédé qui en fera la demande.

Chaque client reçoit systématiquement une assistance technique de la part de la société DOME SOLAR pour sa première installation photovoltaïque. Pour toute installation, la société DOME SOLAR propose une assistance technique pendant toute la durée du chantier. Elle est constituée d'ingénieurs du bureau d'études et de techniciens au fait du procédé et des techniques de montage.

La société assure ensuite sur demande une assistance technique téléphonique pour tous renseignements complémentaires.

Le service technique de la société DOME SOLAR assure une centralisation des remontées d'informations du chantier, quel que soit l'élément du complexe d'étanchéité. Il peut ainsi selon la complexité du sujet soit répondre directement à la problématique de l'installateur, soit solliciter les services techniques des sociétés BACACIER, ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION France, JORIS IDE, ROCKWOOL, KNAUF INSULATION, SAINT-GOBAIN ISOVER, RECTICEL, IKO INSULATION, BM France, KINGSPAN INSULATIONS et IKO-AXTER sur les parties tôles d'acier nervurées, isolant, étanchéité, avant de formuler un retour au client. Cette assistance technique est basée à Rezé en France (44).

2.11. Mention des justificatifs

2.11.1. Résultats expérimentaux

- Les modules photovoltaïques ont été vérifiés par le CSTB selon les critères d'acceptation du présent Avis Technique. La liste des références et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT via le lien Batipedia de l'Avis Technique 21/20-72_V3 (voir § 1.2.9).
- Les modules photovoltaïques ont été testés selon la norme NF EN 61215 : qualification de la conception et homologation des modules photovoltaïques. La charge à laquelle les essais de charge mécanique MQT 16 ont été réalisés doit être au moins égale à 5 400 Pa (charge d'essai).
- Les modules photovoltaïques ont été testés selon la norme NF EN 61730 et certifiés comme appartenant à la classe II de sécurité électrique jusqu'à une tension maximum de 1 000 à 1 500 V DC (cf. grille de vérification des modules).
- Le procédé photovoltaïque a été testé par le CSTB selon la norme NF EN 12179 pour des essais de résistance à la pression du vent avec les modules de la grille de vérification.
- La connexion électrique entre le profil trapézoïdal et le cadre de module PV par l'intermédiaire de Fixation Universelle MALT a été testée selon la norme CEI 60439-1 (2004) - §8.2.4.1 et la norme NF EN 60068-2-11 (1999) (rapport d'essais LCIE n° 144301-691667).

- Le procédé photovoltaïque complet (ALTEO + ROCKACIER C Nu + DUO ACIER F/G+ DUO ACIER 3000 FEU AR/F + Système ROOF-SOLAR BITUME 600 + modules photovoltaïques) a subi des essais de tenue au vent selon l'ETAG 006 version 2012 au CSTC (rapport n° CAR 19-248-01 et TDI 20-002-01) et au CSTB (rapport n° DEB 20-01815).
- Un essai de résistance au pelage de la « bande de maintien » sur la couche supérieure du revêtement (DUO ACIER 3000 FEU AR/F) état neuf et vieilli a été réalisé dans le laboratoire IKO (CR n°15/15).
- Essai de stabilité dimensionnelle différentielle basé sur la norme NF EN 1107-1, entre le rail et la « bande de maintien » dans le laboratoire IKO (CR 10/17).
- Tous les ensembles mécaniques du système ont été testés indépendamment selon la norme NF 30-310 au laboratoire du LNE (rapport d'essai P147460).
- La fixation extérieure et le CTR bas de générateur ont été testés au glissement au laboratoire du LNE (rapport d'essai P147460).
- Des essais de flexion sous charge descendantes ont été réalisés dans la station d'essai de BACACIER le tout contrôlé par SOCOTEC (rapport d'essai N02M0/18/3741, N02M0/18/3740, N02M0/18/4103, N02M0/18/4104).
- Un modèle RDM de calcul croisé avec des essais mécaniques a été créé afin de définir les tableaux de charges (voir Tableau 12 à Tableau 53) du présent dossier.
- Etude de la résistance mécanique des Tôles d'Acier Nervurées ROOFSTYL (notes de calcul de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et rapports des essais de flexion sous charges descendantes supervisées par SOCOTEC).
- Les tableaux de portées sont établis sur la base de la méthode « JI_Méthode dimensionnement TAN+PV_20241216_V1 » validée par Socotec Technical Consulting avec référence rapport « 2406STC00000012/N1 – Rév. C » pour la société JORIS IDE.
- L'essai de caractérisation de l'isolant laine de roche ROCKWOOL, sous charges maintenues a été fourni au CSTB.
- Essais de comportement sous charge maintenue à température ambiante (Cahier CSTB 3669) et de résistance à la compression (EN 826) de l'isolant Rockacier C Nu fourni par ROCKWOOL et réalisé au LNE (rapport P172798.2).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant Rockacier C Nu réalisé au LNE (rapport P165240-2).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant Rockacier C Nu Energy réalisé au LNE (rapport P209682-1).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant SmartRoof C (38), épaisseur 80mm, réalisé au LNE (rapport P240118-2).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant SmartRoof C (37), épaisseur 100mm réalisé au LNE (rapport P209121-3).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant PANOTOIT TEKFI 2, épaisseur 100mm réalisé au CSTB (rapport DEB 22-13215A).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant Rocterm Coberlan C, épaisseur 60 mm réalisé au CSTB (rapport P237265).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant POWERDECK+, épaisseur 80mm réalisé au LNE (rapport P211276-1).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant POWERDECK+ épaisseur 60mm avec écran thermique en Fesco C 30 mm réalisé au LNE (rapport P228796-1).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant POWERDECK+ épaisseur 80mm avec écran thermique en SMARTROOF C 60 mm réalisé au LNE (rapport P229614-2).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant POWERDECK+ épaisseur 80 mm avec écran thermique en Rocterm Coberlan C 60 mm réalisé au LNE (rapport P211276-3).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant POWERDECK+ épaisseur 60 mm avec écran thermique en Panotoit Tekfi 2 60 mm réalisé au LNE (rapport P231473-3).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant IKO enertherm ALU, épaisseur 60 mm réalisé au LNE (rapport P213718-1).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant IKO enertherm ALU, épaisseur 80 mm avec écran thermique en SmartRoof C 60 mm réalisé au LNE (rapport LNE n° P240799-3).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant Panel PIR ALU-T, épaisseur 60 mm réalisé au LNE (rapport P238329-6).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant PANEL PIR ALU-T épaisseur 60mm avec écran thermique en Fesco C 30 mm réalisé au LNE (rapport P238329-8).
- Essais de comportement à la compression sous charge maintenue sur support discontinu de l'isolant PANEL PIR ALU-T épaisseur 60mm avec écran thermique en Rocterm Coberlan C 60 mm réalisé au LNE (rapport P238329-9).
- Le kit d'inclinaison a été testé en compression (rapport Icam n°ALU/200/ESSAIS/47-24/01).
- Le procédé photovoltaïque a été testé en fatigue sous chargement ascendant répété par le CSTC (rapport d'essai n° DE-GSFM-0.123 - GSFM-19-127).
- La fixation universelle MALT a été testée électriquement par le LCIE (rapport d'essai n° 171901-763355).
- Essais de pelage suivant la norme EN 12316-1 des BDM sur les secondes couches bitumineuses (rapport d'essai n°041-2025).

2.11.2. Références chantiers

Le procédé photovoltaïque est fabriqué depuis 2017.

Environ 68 000 m² ont été commercialisés en France à ce jour.

2.12. Annexes du Dossier Technique

Note : Toutes les dimensions sont en millimètres (sauf indication contraire)

| Éléments du procédé concernés | Matériau | Revêtement de finition sur la face exposée | Atmosphères extérieures | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|---------------|--------------|---------------------|-------|----------|
| | | | Rurale non polluée | Industrielle ou urbaine | | Marine | | | | Spéciale |
| | | | | Normale | Sévère | 20 km à 10 km | 10 km à 3 km | Bord de mer* (<3km) | Mixte | |
| Cadre des modules photovoltaïques | Aluminium de série supérieure à 6000 | Anodisation 15 µm minimum | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Rails et Ailettes ROOF SOLAR BITUME | Aluminium EN AW6060T6 | Brut | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Vis de liaison A2 | Acier Inoxydable A2 | Brut | • | • | □ | • | • | - | - | - |
| Vis de liaison A4 | Acier Inoxydable A4 | Brut | • | • | □ | • | • | • | □ | □ |
| Le serreur de fixation universelle et fixation universelle inclinée | Aluminium EN AW6060T6 | Brut | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Base et mâchoire de Bride serrage de Fixation Extérieure de finition | Aluminium EN AW6060T6 | Brut | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Le socle de Fixation Universelle et de Fixation Extérieure de finition | Aluminium EN AW6060T6 | Brut | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Le chapeau et base de fixation extérieur inclinée | Aluminium EN AW6060T6 | Brut | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Réhausse basse et haute du support haut et bas du kit d'inclinaison | Aluminium EN AW6060T6 | Brut | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Rotule et cale rotule du kit d'inclinaison | Aluminium EN AW6060T6 | Brut | • | • | □ | • | • | □ | □ | □ |
| Vis CHC M6 Ressort Rondelle MALT Écrou carré M6 | Acier Inoxydable A2 | Brut | • | • | □ | • | • | - | - | - |
| Vis CHC M6 Ressort Rondelle MALT Écrou carré M6 | Acier Inoxydable A4 | Brut | • | • | □ | • | • | • | □ | □ |

Les expositions atmosphériques sont définies dans les annexes des normes NF P34-301, NF P24-351

- : Matériau adapté à l'exposition
- : Matériau dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du titulaire de l'Avis Technique.
- : Matériau non adapté à l'exposition
- * : à l'exception du front de mer

Tableau 1- Guide de choix des matériaux selon l'exposition atmosphérique

| Revêtement métallique | Ambiance intérieure | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Ambiance saine | | | Ambiance agressive |
| | Hygrométrie faible | <i>Hygrométrie moyenne</i> | <i>Hygrométrie forte</i> | |
| Z180 – Z200 – Z225 | • | - | - | - |
| Z275 | • | • | - | - |
| Z350 | • | • | • | - |

• : Revêtement adapté à l'exposition.
 - : Revêtement non adapté.
 Les TAN ROOFALTEO 49.950PP, 59.900PP, 59.900PA, 59.900PT, 73.780PP, 73.780PA et 73.780PT Bitume sont admises uniquement en ambiance saine d'hygrométrie faible à moyenne.

| Systèmes de revêtements | | | Ambiance intérieure | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Ambiance saine | | | Ambiance agressive |
| Acier Galvanisé de base | Revêtement organique | Catégories atteintes | Hygrométrie faible | <i>Hygrométrie moyenne</i> | <i>Hygrométrie forte</i> | <i>Forte hygrométrie</i> |
| Z100 | Polyester 15 µm | II | • | • | - | - |
| Z225 | Polyester 25 µm | IIIa | • | • | •* | - |
| | Polyester 35 à 40 µm | IIIa | • | • | •* | - |
| | Polyuréthane 50 à 55 µm | IVb | • | • | •* | □** |
| | Polyuréthane 70 à 75 µm | IVb | • | • | •* | □** |

• : Revêtement adapté à l'exposition.
 □ : Revêtement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et en accord avec le fabricant.
 - : Revêtement non adapté.
 * : avec envers en polyester 15µm minimum.
 ** : revêtement double face
 Les TAN ROOFALTEO 49.950PP, 59.900PP, 59.900PA, 59.900PT, 73.780PP, 73.780PA et 73.780PT Bitume sont admises uniquement en ambiance saine d'hygrométrie faible à moyenne.

Tableau 2 - Guide de choix des aciers revêtus pour les TAN ROOFALTEO 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume

| Revêtement métallique | Atmosphères extérieures ^(a) | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------|-------------|------------|-----------------------------------|-------|--------------|
| | Rurale non polluée | Urbaine ou industrielle | | Marine | | | | Spéciale |
| | | Normale | Sévère | 20km à 10km | 10km à 3km | Bord de mer (<3km) ^(b) | Mixte | Particulière |
| Z180 – Z200 – Z225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Z275 | □ | □ | - | - | - | - | - | - |
| Z350 | • | □ | - | □ | - | - | - | - |

• : Revêtement adapté à l'exposition.

□ : Revêtement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et en accord avec le fabricant.

- : Revêtement non recommandé.

(a) : cf. annexe B de la norme NF P 34-310.

(b) : A l'exclusion du front de mer pour lequel l'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultations et accord du producteur.

| Systèmes de revêtements | | | Atmosphères extérieures ^(a) | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|--------|-------------|------------|-----------------------------------|-------|--------------|
| | | | Rurale non polluée | Urbaine ou industrielle | | Marine | | | | Spéciale |
| Acier Galvanisé de base | Revêtement organique | Catégories atteintes | | Normale | Sévère | 20km à 10km | 10km à 3km | Bord de mer (<3km) ^(b) | Mixte | Particulière |
| Z225 | Polyester 25 µm | III | • | • | - | • | □ | - | - | □ |
| | Polyester 35 à 40 µm | IV | • | • | □ | • | • | □ | - | □ |
| | Polyuréthane 50 à 55 µm | VI | • | • | □ | • | • | • | □ | □ |
| | Polyuréthane 70 à 75 µm | VI | • | • | □ | • | • | • | □ | □ |

• : Revêtement adapté à l'exposition.

□ : Revêtement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et en accord avec le fabricant.

- : Revêtement non recommandé.

(a) : cf. annexe B de la norme NF P 34-301 d'avril 2017.

(b) : A l'exclusion du front de mer pour lequel l'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultations et accord du producteur.

Tableau 3 - Guides de choix des aciers revêtus pour les TAN ROOFALTEO 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume en fonction de l'atmosphère extérieure (bâtiments ouverts et auvents)

| GUIDE DE CHOIX DES REVETEMENTS VIS-A-VIS DES AMBIANCES INTERIEURES | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Matière | | | Non agressive | | | Faiblement agressive |
| | Revêtement métallique | Revêtement organique | Catégorie selon NFP 34-301 | Faible hygrométrie | Moyenne hygrométrie | Forte hygrométrie | Forte hygrométrie |
| METALLIQUES | Z 180 | / | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 275 | / | / | ■ | ■ | ○ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 80 | / | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | / | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 175 | / | / | ■ | ■ | ○ | ■ |
| ORGANIQUES (envers de bande : classe II) | Z 100 | Intérieur 12 | II | ■ | ○ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Intérieur 12 | II | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 60 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Hairplus | IIa | ■ | ■ | ○ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 100 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ |
| | Z 225 | Hairultra | IIa | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Authentic | IIa | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Edyxo | IIa | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Naturel | IIa | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Hairflon 25 | IIa | ■ | ■ | ○ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 100 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ |
| | Z 225 | Hairflon 35 | IVb | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Keyron 150 | IVb | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Keyron 200 | IVb | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Hbirexcel | IVb | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Intense | Vc | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Pearl | Vc | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 275 | Sinéa | Vc | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ZM EVOLUTION 120 | / | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Z 225 | Irysa | IIa | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ZM EVOLUTION 140 | RUnik | / | ■ | ■ | ■ | ■ | |

■ : revêtement adapté

○ : revêtement dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et accord de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France

■ : revêtement non adapté

Note : les revêtements ZM EVOLUTION sont définis dans l'ETPM « ZMevolution® »

Les TAN perforées ROOFSTYL 74PT, ROOFSTYL 74PA, ROOFSTYL 74 PP sont admises uniquement en ambiance saine d'hygrométrie faible à moyenne.

Tableau 4 - Guide choix des aciers revêtus pour les TAN ROOFSTYL 46, 56, 74PP, 74P, 74PT

| GUIDE DE CHOIX DES REVÊTEMENTS VIS-A-VIS DES ATMOSPHÈRES EXTERIEURES | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|----------------------------|-------|
| POUR LES BÂTIMENTS OUVERTS ET LES AUVENTS | | | | | | | | | | |
| | Maître | | | Rurale non polluée | Urbaine et industrielle | | Marine | | | |
| | Revêtement métallique | Revêtement organique | Catégorie selon NF P 34-301 | | Normale | Sévère | 20 à 10 km | 10 à 3 km | Bord de mer (3 à 1 km) (1) | Mixte |
| METALLIQUE | Z 350 | / | / | ■ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 175 | / | / | ■ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 250 | / | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 275 | / | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ |
| ORGANIQUES (envers de bande : classe II) | Z 225 | Hairplus | IV | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 100 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Hairutra | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | Z 225 | Authentic | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | Z 225 | Edyxo | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | Z 225 | Naturel | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | Z 225 | Hairflon 25 | IV | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ |
| | ZM EVOLUTION 100 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Z 225 | Hairflon 35 | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | Z 225 | Kalyron 200 | V | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | Z 225 | Hairexcel | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | Z 225 | Intensee | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| Z 225 | Pearl | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
| ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
| Z 275 | Sinea | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
| ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
| Z 225 | Irysa | VI | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
| ZM EVOLUTION 120 | | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
| ZM EVOLUTION 140 | R'Unik | / | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | |

■ : revêtement adapté

○ : revêtement dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et accord de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION France

■ : revêtement non adapté

(1) Pour les zones situées à moins de 1km du littoral, consulter ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

Note : les revêtements ZM EVOLUTION sont définis dans l'ETPM « ZMevolution® »

Tableau 5 - Guides de choix des aciers revêtus pour les TAN ROOFSTYL 46, 56, 74PP, 74PA en fonction de l'atmosphère extérieure (bâtiments ouverts et auvents)

| Revêtement organique | [µm] | Catégorie selon NF P 34-301 | Ambiance intérieure | | | |
|----------------------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Saine | | | Agressive |
| | | | Faible hygrométrie | Moyenne hygrométrie | Forte hygrométrie | Forte hygrométrie |
| Interior (Polyester) | 15 | II | ■ | ■ | X | X |
| Essential (Polyester) | 25 | IIIa | ■ | ■ | ○ | X |
| Durable (PVDF) | 35 | IIIa | ■ | ■ | ■ | X |
| Ultra (PUR) | 60 | IVb | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HPS 200 Ultra® (Plastisol) | 200 | Vc | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Revêtement métallique | | | | | | |
| Z225 | | | ■ | X | X | X |
| Z275 | | | ■ | ■ | ○ | X |

■ : Revêtements adaptés
 ○ : Usage soumis à enquête
 X : Revêtements non-adaptés

Note : La TAN JI-Dome 56-225-900 Perfo Onde est admise uniquement en ambiance saine d'hygrométrie faible à moyenne.

Tableau 6 - Guide de choix des aciers revêtus pour les TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 en fonction de l'ambiance intérieure dans le cas de bâtiments fermés

| Revêtement organique | [µm] | Catégorie selon NF P 34-301 | Rurale non-polluée | Urbaine & industrielle | | Marine | | | Spéciale | |
|----------------------------|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------------------|----------|--------------|
| | | | | Normale | Sévère | 20-10km | 10-3km | Bord de mer (3-1km) | Mixte | Particulière |
| Essential (Polyester) | 25 | III | ■ | ■ | X | ■ | ■ | X | X | X |
| Durable (PVDF) | 35 | IV | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ |
| Ultra (PUR) | 60 | VI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ |
| HPS 200 Ultra® (Plastisol) | 200 | VI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ |

■ : Revêtements adaptés
 ○ : Usage soumis à enquête
 X : Revêtements non-adaptés

| Revêtement métallique | Rurale non-polluée | Urbaine & industrielle | | Marine | | | Spéciale | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------------------|----------|--------------|
| | | Normale | Sévère | 20-10km | 10-3km | Bord de mer (3-1km) | Mixte | Particulière |
| Z275 | ○ | ○ | X | X | X | X | X | X |

■ : Revêtements adaptés
 ○ : Usage soumis à enquête
 X : Revêtements non-adaptés

Tableau 7 - Guide de choix des aciers revêtus pour les TAN JI-Dome 50-239-956, JI-Dome 56-225-900, JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage, JI-Dome 73-195-780 en fonction de l'atmosphère extérieure dans le cas de bâtiments ouverts et des auvents

| Laine de Roche | | Pose à plat et inclinée | | | |
|----------------|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| POWERDECK+ | | Pose à plat | | | |
|--------------|------|-------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| POWERDECK+ | | Pose inclinée | | | |
|--------------|------|---------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 400 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 500 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 600 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 700 | Oui | Non | Non | Non |
| | 800 | Non | Non | Non | Non |

| POWERDECK+ avec écran thermique Fesco C | | Pose à plat | | | |
|---|------|-------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| POWERDECK+ avec écran thermique Fesco C | | Pose inclinée | | | |
|---|------|---------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 400 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 500 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 600 | Oui | Non | Non | Non |
| | 700 | Non | Non | Non | Non |

* Les altitudes mentionnées sont à considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.

Tableau 8 - Zone de neiges et altitude acceptables selon les règles N84 pour les modules du groupe A

| POWERDECK+ avec écran thermique laine de roche | | Pose à plat et inclinée | | | |
|--|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| IKO enertherm ALU | | Pose à plat | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| IKO enertherm ALU | | Pose inclinée | | | |
|-------------------|------|---------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 400 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 500 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 600 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 700 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 800 | Oui | Non | Non | Non |
| | 900 | Non | Non | Non | Non |

| IKO enertherm ALU avec écran thermique laine de roche | | Pose à plat et inclinée | | | |
|---|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| Panel PIR ALU-T | | Pose à plat | | | |
|-----------------|------|-------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

* Les altitudes mentionnées sont à considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.

Tableau 8 (suite) - Zone de neiges et altitude acceptables selon les règles N84 pour les modules du groupe A

| Panel PIR ALU-T | | Pose inclinée | | | |
|-----------------|------|---------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 400 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 500 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 600 | Non | Non | Non | Non |

| Panel PIR ALU-T avec écran thermique Fesco C | | Pose à plat | | | |
|--|------|-------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| Panel PIR ALU-T avec écran thermique Fesco C | | Pose inclinée | | | |
|--|------|---------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 400 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 500 | Oui | Non | Non | Non |
| | 600 | Non | Non | Non | Non |

| Panel PIR ALU-T avec écran thermique laine de roche | | Pose à plat & Inclinée | | | |
|---|------|------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

* Les altitudes mentionnées sont à considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.

Tableau 8 (suite) - Zone de neiges et altitude acceptables selon les règles N84 pour les modules du groupe A

| Laine de Roche | | Pose à plat et inclinée | | | |
|----------------|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Non | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Non | Non | Non | Non |

| Powerdeck+ | | Pose à plat et inclinée | | | |
|--------------|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 400 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 500 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 600 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 700 | Non | Non | Non | Non |

| Powerdeck+ avec écran thermique Fesco C | | Pose à plat et inclinée | | | |
|---|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 400 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 500 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 600 | Non | Non | Non | Non |

| Powerdeck+ avec écran thermique laine de roche | | Pose à plat et inclinée | | | |
|--|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Non | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Non | Non | Non | Non |

| IKO enertherm ALU | | Pose à plat et inclinée | | | |
|-------------------|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 400 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 500 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 600 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 700 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 800 | Non | Non | Non | Non |

* Les altitudes mentionnées sont à considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.

Tableau 9 - Zone de neiges et altitude acceptables selon les règles N84 pour les modules du groupe B

| IKO enertherm ALU avec écran thermique laine de roche | | Pose à plat et inclinée | | | |
|--|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Non | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Non | Non | Non | Non |

| Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) | | Pose à plat et inclinée | | | |
|--|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 400 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 500 | Oui | Non | Non | Non |
| | 600 | Non | Non | Non | Non |

| Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) avec écran thermique Fesco C | | Pose à plat et inclinée | | | |
|--|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Oui | Oui | Non |
| | 300 | Oui | Oui | Non | Non |
| | 400 | Oui | Non | Non | Non |
| | 500 | Non | Non | Non | Non |

| Panel PIR ALU-T (procédé THERMA fixé mécaniquement) avec écran thermique laine de roche | | Pose à plat et inclinée | | | |
|---|------|-------------------------|-------|-------|-----|
| | | A1/A2 | B1/B2 | C1/C2 | D |
| Altitude (m) | <200 | Oui | Non | Non | Non |
| | 300 | Oui | Non | Non | Non |
| | 400 | Non | Non | Non | Non |

* Les altitudes mentionnées sont à considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.

Tableau 9 (suite) - Zone de neiges et altitude acceptables selon les règles N84 pour les modules du groupe B

| TAN Isolant | ARCELORMITTAL - ROOFSTYL | | BACACIER – ROOFALTEO® BITUME | | JORIS IDE – JI-Dome |
|---|---|---|---|--|---|
| | 56 | 46 74PP 74PA 74PT | 42.1010 49.950 59.900 73.780 73.780PP | 49.950PP 59.900PP 59.900PA 59.900PT 73.780PA 73.780PT | 50-239-956 56-225-900 56-225-900 Perfo Plage 73-195-780 |
| Rockacier C Nu | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
| Rockacier C Nu Energy | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| PANOTOIT TEKFI 2 | 80 | 60 | 100 | 80 | 80 |
| SmartRoof C (38) | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| SmartRoof C (37) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rocterm Coberlan C | 60 | 60 | 100 | 80 | 80 |
| POWERDECK+ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fesco C et POWERDECK+ | Fesco C : 40 à 50 POWERDECK+ : 80 à 300 | Fesco C : 40 à 50 POWERDECK+ : 80 à 300 | Fesco C : 40 à 50 POWERDECK+ : 80 à 300 | Fesco C : 40 à 50 POWERDECK+ : 80 à 300 | Fesco C : 40 à 50 POWERDECK+ : 80 à 300 |
| Smartroof C(38) et POWERDECK+ | SmartRoof C(38) : 60 à 70 POWERDECK+ : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 70 POWERDECK+ : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 70 POWERDECK+ : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 70 POWERDECK+ : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 70 POWERDECK+ : 80 à 280 |
| Smartroof C(37) et POWERDECK+ | SmartRoof C(37) : 100 à 120 POWERDECK+ : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 POWERDECK+ : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 POWERDECK+ : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 POWERDECK+ : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 POWERDECK+ : 80 à 240 |
| Rocterm Coberlan C et POWERDECK+ | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 POWERDECK+ : 80 à 280 |
| PANOTOIT TEKFI 2 et POWERDECK+ | PANOTOIT TEKFI 2 : 60 à 90 POWERDECK+ : 80 à 280 | PANOTOIT TEKFI 2 : 60 à 90 POWERDECK+ : 80 à 280 | PANOTOIT TEKFI 2 : 60 à 90 POWERDECK+ : 80 à 280 | PANOTOIT TEKFI 2 : 60 à 90 POWERDECK+ : 80 à 280 | PANOTOIT TEKFI 2 : 60 à 90 POWERDECK+ : 80 à 280 |
| IKO enertherm ALU | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| SmartRoof C(38) et IKO enertherm ALU | SmartRoof C(38) : 60 à 95 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 95 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 95 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 95 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | SmartRoof C(38) : 60 à 95 IKO enertherm ALU : 80 à 280 |
| SmartRoof C(37) et IKO enertherm ALU | SmartRoof C(37) : 100 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 240 | SmartRoof C(37) : 100 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 240 |
| Rocterm Coberlan C et IKO enertherm ALU | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 | Rocterm Coberlan C : 60 à 120 IKO enertherm ALU : 80 à 280 |
| Panel PIR ALU-T | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fesco C et Panel PIR ALU-T | Fesco C : 40 à 50 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Fesco C : 40 à 50 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Fesco C : 40 à 50 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Fesco C : 40 à 50 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Fesco C : 40 à 50 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 |
| Rocterm Coberlan C et Panel PIR ALU-T | Rocterm Coberlan C : 60 à 80 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Rocterm Coberlan C : 60 à 80 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Rocterm Coberlan C : 60 à 80 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Rocterm Coberlan C : 60 à 80 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 | Rocterm Coberlan C : 60 à 80 Panel PIR ALU-T : 80 à 240 |

Tableau 10 - Associations possibles isolants/TAN et épaisseurs d'isolant

| Support | Fixations | Références |
|---------|------------------------------------|------------|
| Haut | Universelle MALT inclinée 30-33 mm | RAI240 |
| Bas | Universelle MALT inclinée 30-33 mm | RAI241 |
| Haut | Extérieure inclinée 30 mm | RAI242 |
| Bas | Extérieure inclinée 30 mm | RAI243 |
| Haut | Extérieure inclinée 31-33 mm | RAI244 |
| Bas | Extérieure inclinée 31-33 mm | RAI245 |
| Haut | Universelle MALT inclinée 34-37 mm | RAI246 |
| Bas | Universelle MALT inclinée 34-37 mm | RAI247 |
| Haut | Extérieure inclinée 34-35 mm | RAI248 |
| Bas | Extérieure inclinée 34-35 mm | RAI249 |
| Haut | Extérieure inclinée 36-37 mm | RAI260 |
| Bas | Extérieure inclinée 36-37 mm | RAI261 |

Tableau 11 - Associations possibles supports/fixations et leurs références

Fiches Techniques et tableaux de portées des TAN ROOFSTYL d'ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE*


| Configuration | ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & incliné | |
|---|---|---|
| | Pose parallèle aux nervures des TAN (AGS6) | Pose perpendiculaire aux nervures des TAN (EGS6) |
| | Référence TAN | Pose modules* à plat ou inclinées |
| ROOFSTYL 46 Tableau 12 | Tableau 13 | Tableau 14 |
| ROOFSTYL 56 Tableau 15 | Tableau 16 | Tableau 17 |
| ROOFSTYL 74PP perforation en plage Tableau 18 | Tableau 19 | Tableau 20 |
| ROOFSTYL 74PA Perforation en âme Tableau 21 | Tableau 22 | Tableau 23 |
| ROOFSTYL 74PT Perforation totale Tableau 24 | Tableau 25 | Tableau 26 |

*Essai réalisé avec des modules photovoltaïques dimension 1850 x 1150 mm


** L'association autorisée entre les Modules et le kit d'inclinaison est définie dans la grille de vérification des modules

ArceorMittal Construction France

TAN Roofstyl® 46



Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

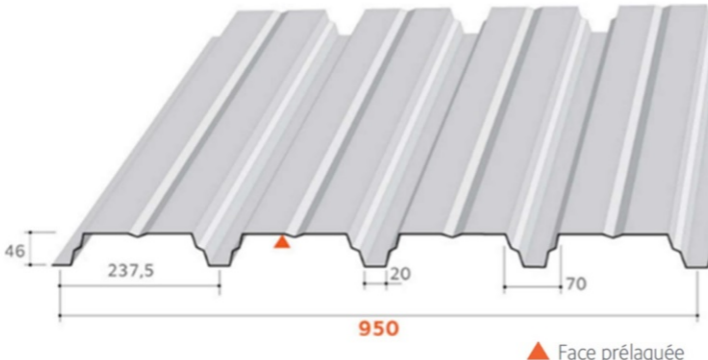

| Epaisseur (mm) | Masse (kg/m²) |
|----------------|---------------|
| 0,75 | 7,34 |
| 0,88 | 8,62 |
| 1,00 | 9,79 |
| 1,25 | 12,24 |

▲ Face prélaquée

Matériaux de base

| Caractéristiques des matériaux de base | | Référentiels |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Nuance d'acier | S 320 GD | NF EN 10346 |
| Revêtements | Galvanisé | NF EN 10346 et NF P 34-310 |
| | Galvanisé prélaqué | NF EN 10169 et NF P 34-301 |
| | ZMevolution® nu | ETPM en cours de validité |
| | ZMevolution® prélaqué | |

Particularités de mise en œuvre

- Largeur minimale d'appui : 60 mm
- Fixation complète sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m
- Isolants :

| | |
|-----|--|
| LDR | SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm |
| | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm |
| | ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm |
| | ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 80 mm |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm |
| | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm |
| | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm |

| COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique | | |
|--|--|---|
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran au choix | FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm |
| | | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm |
| | | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | | SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm |
| PU | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran au choix | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | | SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm |
| PU | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran au choix | FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm |
| | | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |

- Etanchéité compatible : Bitume bicouche avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation
- Disposition de montage : Pose à plat ou inclinée avec largeur limitée à 1150 mm
- Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
- Orientation des rails : parallèle ou perpendiculaire
- Dimensions maximales des modules photovoltaïques :
 - 1 850 x 1 150 mm pour une pose à plat - 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
- Les modules photovoltaïques sont visés dans la grille de vérification la plus récente 21/Gxx/20-72_Vx

Version du 03/04/2025

Tableau 12 - Fiche Technique et tableaux de la TAN ROOFSTYL 46

FT-BITUME



TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

| Roofstyl® 46 - pose à plat ou inclinée - Rails parallèles aux nervures des TAN | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaque de répartition | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | |
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | | 30 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 |
| | | 47 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 |
| | 75 | 11 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,30 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,15 |
| | | 20 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 2,65 | 2,75 | 2,90 | 3,10 |
| | | 30 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 |
| | | 47 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,00 |
| | 100 | 11 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 |
| | | 20 | 2,00 | 2,15 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,90 |
| | | 30 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,35 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 |
| | | 47 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,35 | 2,65 | 2,75 | 3,00 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,80 |
| | 125 | 11 | / | / | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 |
| | | 20 | / | / | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 |
| | | 30 | / | / | 2,05 | 2,25 | 2,25 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 |
| | | 47 | / | / | 2,05 | 2,20 | 2,05 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,05 | 2,35 | 2,45 | 2,65 |
| 145,7 | 11 | / | / | / | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | |
| | 20 | / | / | / | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | |
| | 30 | / | / | / | 2,10 | 2,00 | 2,35 | 2,50 | 2,70 | 2,00 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | |
| | 47 | / | / | / | 2,10 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 1,85 | 2,15 | 2,35 | 2,55 | |
| CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 11 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | | 30 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 |
| | | 47 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 |
| | 100 | 11 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | | 30 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 |
| | | 47 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 |
| | 125 | 11 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,00 | 3,30 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,85 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 2,85 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | | 30 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,70 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 2,70 | 3,00 | 3,10 | 3,35 |
| | | 47 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,45 | 2,45 | 2,85 | 3,05 | 3,25 |
| | 150 | 11 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 2,60 | 3,05 | 3,40 | 3,65 | 2,60 | 3,05 | 3,20 | 3,45 |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,50 | 2,90 | 3,25 | 3,60 | 2,50 | 2,90 | 3,15 | 3,40 |
| | | 30 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,55 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,35 |
| | | 47 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,20 | 2,55 | 2,90 | 3,45 | 2,20 | 2,55 | 2,90 | 3,25 |
| CHARGE DE DEPRESSION (2) | 50 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,50 |
| | | 20 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 |
| | 60 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,50 |
| | | 20 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 |
| | 68,6 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,50 |
| | | 20 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 |

(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²

(2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Tableau 13 - Tableau des portées d'utilisation avec rails parallèles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 46

FT-BITUME



TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

| | | Roofstyl® 46 - pose à plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | | |
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | | | | | | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | |
| | 75 | 11 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | |
| | | 20 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,30 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,15 | |
| | | 30 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 2,65 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | |
| | | 47 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,05 | |
| | 100 | 11 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,95 | |
| | | 20 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | |
| | | 30 | 2,05 | 2,15 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | |
| | | 47 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,35 | 2,45 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | |
| | 125 | 11 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | |
| | | 20 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | |
| | | 30 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,30 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | |
| | | 47 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,20 | 2,10 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 2,10 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | |
| | 145,7 | 11 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,15 | 2,25 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | |
| | | 20 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,15 | 2,15 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | |
| | | 30 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,15 | 2,05 | 2,40 | 2,55 | 2,75 | 2,05 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | |
| | | 47 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,15 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 1,90 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | |
| CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | |
| | 100 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | |
| | 125 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 2,95 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,75 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,75 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,55 | 2,95 | 3,25 | 3,50 | 2,55 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | |
| | 150 | 11 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 2,65 | 3,10 | 3,45 | 3,70 | 2,65 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 2,55 | 2,95 | 3,35 | 3,65 | 2,55 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,40 | 2,85 | 3,20 | 3,60 | 2,40 | 2,85 | 3,15 | 3,40 | |
| | | 47 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,25 | 2,60 | 2,95 | 3,50 | 2,25 | 2,60 | 2,95 | 3,30 | |
| | CHARGE DE DEPRESSION (2) | 50 | 11 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,55 |
| | | | 20 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 |
| | | | 30 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 |
| | | | 47 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 |
| 60 | | 11 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,55 | |
| | | 20 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 47 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 | |
| 68,6 | | 11 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,55 | |
| | | 20 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 47 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 | |


(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
(2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 03/04/2025


Tableau 14 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN ROOFSTYL 46

ArcelorMittal Construction France

TAN Roofstyl® 56



Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

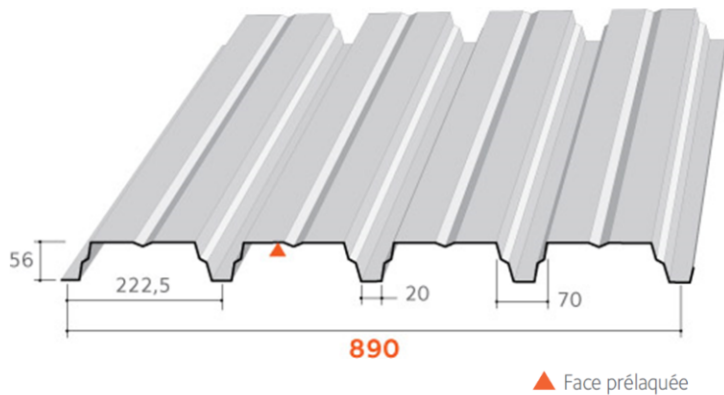

Masses surfaciques

| Epaisseur (mm) | Masse (kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,75 | 7,84 |
| 0,88 | 9,20 |
| 1,00 | 10,45 |
| 1,25 | 13,06 |

▲ Face prélaquée

Matériaux de base

| Caractéristiques des matériaux de base | | Référentiels |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Nuance d'acier | S 320 GD | NF EN 10346 |
| Revêtements | Galvanisé | NF EN 10346 et NF P 34-310 |
| | Galvanisé prélaqué | NF EN 10169 et NF P 34-301 |
| | ZMevolution® nu | ETPM en cours de validité |
| | ZMevolution® prélaqué | |

Particularités de mise en œuvre

- Largeur minimale d'appui : 60 mm
- Fixation complète sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m
- Isolants :

| | |
|---|--|
| LDR | ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 60 mm |
| | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 80 mm |
| | SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 80 mm |
| | ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 100 mm |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm |
| | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm |
| | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm |
| COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique | |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm |
| Avec | Ecran FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm |
| | au choix PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm |
| | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm |
| PU | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm |
| Avec | Ecran ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | au choix SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm |
| PU | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm |
| Avec | Ecran FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm |
| | au choix ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
- Etanchéité compatible : Bitume bicouche avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation
- Disposition de montage : Pose à plat ou inclinée avec largeur limitée à 1150 mm
- Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
- Orientation des rails : parallèle ou perpendiculaire
- Dimensions maximales des modules photovoltaïques :
 - 1 850 x 1 150 mm pour une pose à plat - 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
- *Les modules photovoltaïques sont visés dans la grille de vérification la plus récente 21/Gxx/20-72_Vx*

Version du 03/04/2025

Tableau 15 - Fiche Technique et tableaux de la TAN ROOFSTYL 56

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

| Roofstyl® 56 - pose à plat ou inclinée - Rails parallèles aux nervures des TAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | | |
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,95 | 3,15 | 3,35 | 3,45 | 3,70 | |
| | 75 | 11 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 3,05 | 3,20 | 3,30 | 3,55 | |
| | | 20 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | |
| | | 30 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | |
| | 100 | 47 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,15 | 3,35 | 3,65 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | |
| | | 11 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | |
| | | 20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | |
| | 125 | 30 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | |
| | | 47 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,65 | 2,60 | 2,90 | 3,05 | 3,40 | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | |
| | | 11 | / | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,05 | |
| | | 20 | / | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,65 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,05 | |
| | 145,7 | 30 | / | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,25 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | 3,05 | |
| | | 47 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,25 | 2,65 | 2,85 | 3,20 | 2,25 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | |
| | | 11 | / | / | 2,25 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | |
| | | 20 | / | / | 2,25 | 2,40 | 2,35 | 2,70 | 2,85 | 3,10 | 2,35 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | |
| | CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 30 | / | / | 2,25 | 2,40 | 2,20 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 2,20 | 2,60 | 2,70 | 2,90 |
| | | | 47 | / | / | 2,25 | 2,40 | 2,05 | 2,40 | 2,70 | 3,05 | 2,05 | 2,40 | 2,70 | 2,90 |
| 11 | | | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| 20 | | | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| 100 | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 3,10 | 3,45 | 3,65 | 3,95 | 3,10 | 3,35 | 3,45 | 3,70 | |
| | | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| 125 | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 3,10 | 3,45 | 3,65 | 3,95 | 3,10 | 3,35 | 3,45 | 3,70 | |
| | | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| 150 | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 3,10 | 3,45 | 3,65 | 3,95 | 3,10 | 3,35 | 3,45 | 3,70 | |
| | | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| CHARGE DE DEPRESSION (2) | 50 | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 2,60 | 3,05 | 3,45 | 4,05 | 2,60 | 3,05 | 3,45 | 3,80 | |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| | 60 | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | 47 | 2,65 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | |
| | | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| | 68,6 | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | 47 | 2,65 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | |
| | | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |

(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
 (2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 03/04/2025

Tableau 16 - Tableau des portées d'utilisation avec rails parallèles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 56

FT-BITUME



TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

| CHARGES DE CALCUL (daN/m ²) | | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m ²) | | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | |
|---|-------------------------------------|--|------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|
| | | | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 |
| CHARGE DESCENDANTE ⁽¹⁾ | 50 | 11 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,75 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | |
| | | 20 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | |
| | | 30 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 47 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| | 75 | 11 | 2,65 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | |
| | | 20 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | |
| | | 30 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | |
| | | 47 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,95 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,80 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | |
| | 100 | 11 | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | |
| | | 47 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | 2,75 | 3,10 | 3,30 | 3,55 | 2,75 | 3,00 | 3,10 | 3,35 | |
| | 125 | 11 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | |
| | | 20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,75 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | |
| | | 30 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,65 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | |
| | | 47 | 2,20 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,40 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 2,40 | 2,75 | 2,95 | 3,15 | |
| | 145,7 | 11 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,55 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | |
| | | 20 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,55 | 2,45 | 2,85 | 3,00 | 3,25 | 2,45 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | |
| | | 30 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,55 | 2,35 | 2,70 | 3,00 | 3,25 | 2,35 | 2,70 | 2,85 | 3,05 | |
| | | 47 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,15 | 2,50 | 2,85 | 3,25 | 2,15 | 2,50 | 2,85 | 3,05 | |
| CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE ⁽¹⁾ | 80 | 11 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,75 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | |
| | | 20 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | |
| | | 30 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 47 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| | 100 | 11 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,75 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | |
| | | 20 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | |
| | | 30 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 47 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | |
| | 125 | 11 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,50 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | |
| | | 20 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,30 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | 3,30 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | |
| | | 30 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,10 | 3,65 | 3,95 | 4,25 | 3,10 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 47 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,85 | 3,35 | 3,75 | 4,15 | 2,85 | 3,35 | 3,60 | 3,90 | |
| | 150 | 11 | 2,85 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,00 | 3,50 | 3,95 | 4,40 | 3,00 | 3,50 | 3,85 | 4,15 | |
| | | 20 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 2,90 | 3,35 | 3,80 | 4,30 | 2,90 | 3,35 | 3,80 | 4,05 | |
| | | 30 | 2,75 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 2,75 | 3,20 | 3,60 | 4,25 | 2,75 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | |
| | | 47 | 2,65 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,55 | 2,95 | 3,35 | 4,10 | 2,55 | 2,95 | 3,35 | 3,90 | |
| | CHARGE DE DEPRESSION ⁽²⁾ | 50 | 11 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | 3,80 | 4,00 | 4,15 | 4,45 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 |
| | | | 20 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 |
| | | | 30 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,60 | 3,75 | 4,05 |
| | | | 47 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,45 | 3,75 | 3,90 | 4,15 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 |
| 60 | | 11 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | 3,80 | 4,00 | 4,15 | 4,45 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| | | 20 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | |
| | | 30 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | |
| | | 47 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,45 | 3,75 | 3,90 | 4,15 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
| 68,6 | | 11 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,45 | 3,80 | 4,00 | 4,15 | 4,45 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| | | 20 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | |
| | | 30 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,35 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | |
| | | 47 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,45 | 3,75 | 3,90 | 4,15 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |


⁽¹⁾ : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
⁽²⁾ : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 03/04/2025


Tableau 17 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN ROOFSTYL 56

ArcelorMittal Construction France


TAN Roofstyl® 74PP


ArcelorMittal

Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

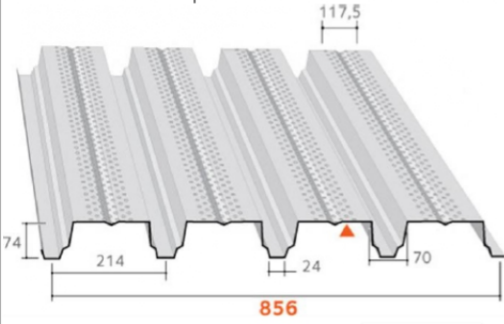

| Epaisseur (mm) | Masse (kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,75 | 8,46 |
| 0,88 | 9,92 |
| 1,00 | 11,28 |
| 1,25 | 14,09 |


Version perforée sur plages
Type P
(ø 5 mm, EA 12,5 mm vide de perforation : 15%)

Matériaux de base

| Caractéristiques des matériaux de base | | Référentiels |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Nuance d'acier | S 320 GD | NF EN 10346 |
| Revêtements | Galvanisé | NF EN 10346 et NF P 34-310 |
| | Galvanisé prélaqué | NF EN 10169 et NF P 34-301 |
| | ZMevolution® nu | ETPM en cours de validité |
| | ZMevolution® prélaqué | |

Particularités de mise en œuvre

- Largeur minimale d'appui : 60 mm
- Fixation complète sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m
- Solants :

| | | |
|---|--|--|
| | SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
| LDR | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 80 mm | |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm | |
| COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique | | |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm | |
| | au choix PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm | |
| PU | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | au choix SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm | |
| PU | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm | |
| | au choix ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |

- Etanchéité compatible : Bitume bicouche avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation
- Disposition de montage : Pose à plat ou inclinée avec largeur limitée à 1150 mm
- Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
- Orientation des rails : parallèle ou perpendiculaire
- Dimensions maximales des modules photovoltaïques :
1 850 x 1 150 mm pour une pose à plat - 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
- Les modules photovoltaïques sont visés dans la grille de vérification la plus récente 21/Gxx/20-72_Vx

Version du 29/08/2025

Tableau 18 - Fiche Technique et tableaux de la TAN ROOFSTYL 74PP

ArcelorMittal Construction France

FT-BITUME

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

Roofstyl® 74PT - pose à plat ou inclinée - Rails parallèles aux nervures des TAN
 Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition
Fiche applicable pour TAN Roofstyl® 74PA et Roofstyl® 74PP

| CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 |
| | 75 | 11 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 |
| | | 20 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,50 |
| | | 30 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,45 |
| | | 47 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,85 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,85 | 3,05 | 3,15 | 3,40 |
| | 100 | 11 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 |
| | | 20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 |
| | | 30 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,70 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,25 |
| | | 47 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,65 | 2,45 | 2,85 | 3,15 | 3,35 | 2,45 | 2,85 | 2,95 | 3,20 |
| | 125 | 11 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,05 |
| | | 20 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,45 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,45 | 2,70 | 2,80 | 3,05 |
| | | 30 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 2,30 | 2,70 | 2,80 | 3,05 |
| | | 47 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,10 | 2,45 | 2,80 | 3,20 | 2,10 | 2,45 | 2,80 | 3,00 |
| 145,7 | 11 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 2,30 | 2,55 | 2,65 | 2,90 | |
| | 20 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,20 | 2,55 | 2,85 | 3,05 | 2,20 | 2,55 | 2,65 | 2,90 | |
| | 30 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,10 | 2,40 | 2,75 | 3,05 | 2,10 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | |
| | 47 | / | / | 2,20 | 2,40 | 1,90 | 2,25 | 2,50 | 3,05 | 1,90 | 2,25 | 2,50 | 2,90 | |
| CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 |
| | 100 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,90 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 2,90 | 3,30 | 3,45 | 3,70 |
| | 125 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,10 | 3,60 | 3,85 | 4,15 | 3,10 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 2,95 | 3,45 | 3,80 | 4,05 | 2,95 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 2,80 | 3,25 | 3,65 | 4,00 | 2,80 | 3,25 | 3,55 | 3,80 |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,55 | 2,95 | 3,35 | 3,90 | 2,55 | 2,95 | 3,35 | 3,70 |
| | 150 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 4,15 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 3,90 |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 2,55 | 3,00 | 3,35 | 4,05 | 2,55 | 3,00 | 3,35 | 3,85 |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,95 | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,80 |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,25 | 2,65 | 2,95 | 3,65 | 2,25 | 2,65 | 2,95 | 3,65 |
| CHARGE DE DEPRESSION (2) | 50 | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 |
| | 60 | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 |
| | 68,6 | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 |

(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
 (2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 29/08/2025

Tableau 19 - Tableau des portées d'utilisation avec rails parallèles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PP

ArceMittal Construction France

FT-BITUME

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

Roofstyl® 74PT - pose à plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN
Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition
Fiche applicable pour TAN Roofstyl® 74PA et Roofstyl® 74PP

| | CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| | | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | |
| | 75 | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,20 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,15 | 3,45 | 3,70 | 4,00 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | |
| | 100 | 11 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | |
| | | 20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | |
| | | 30 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,35 | 3,55 | 3,85 | 3,00 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | |
| | | 47 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 3,15 | 3,40 | 3,75 | 2,70 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | |
| | 125 | 11 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 2,90 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 2,75 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 2,75 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | |
| | | 47 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,50 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,35 | |
| | 145,7 | 11 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,55 | 2,95 | 3,25 | 3,50 | 2,55 | 2,90 | 3,05 | 3,25 | |
| | | 20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,50 | 2,45 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | |
| | | 30 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 2,70 | 3,05 | 3,50 | 2,30 | 2,70 | 3,05 | 3,25 | |
| | | 47 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,35 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,25 | |
| CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | |
| | 100 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,25 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,25 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | |
| | 125 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,45 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,45 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,30 | 3,80 | 4,10 | 4,50 | 3,30 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,10 | 3,60 | 4,05 | 4,45 | 3,10 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 2,85 | 3,30 | 3,70 | 4,30 | 2,85 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | |
| | 150 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,00 | 3,50 | 3,95 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 3,95 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,30 | 3,75 | 4,50 | 2,85 | 3,30 | 3,75 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 4,40 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 4,20 | |
| | | 47 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 4,10 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 4,10 | |
| | CHARGE DE DEPRESSION (2) | 50 | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 |
| | | | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 |
| 60 | | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | |
| | | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | |
| 68,6 | | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | |
| | | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | |


(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
(2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 29/08/2025


Tableau 20 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PP

ArcelorMittal Construction France

TAN Roofstyl® 74PA



Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

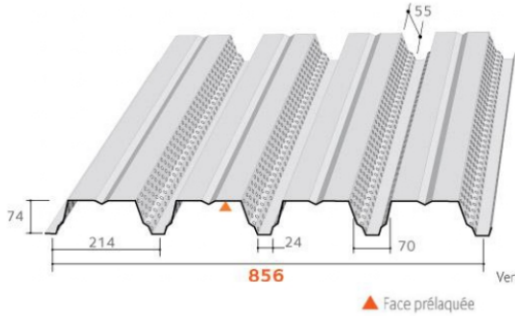

▲ Face prélaquée

Version perforée dans l'âme
Type P
(ø 5 mm, EA 12,5 mm
vide de perforation : 15%)

| Epaisseur (mm) | Masse (kg/m²) |
|----------------|---------------|
| 0,75 | 8,49 |
| 0,88 | 9,96 |
| 1,00 | 11,32 |
| 1,25 | 14,15 |

Matériaux de base

| Caractéristiques des matériaux de base | | Référentiels |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Nuance d'acier | S 320 GD | NF EN 10346 |
| Revêtements | Galvanisé | NF EN 10346 et NF P 34-310 |
| | Galvanisé prélaqué | NF EN 10169 et NF P 34-301 |
| | ZMevolution® nu | ETPM en cours de validité |
| | ZMevolution® prélaqué | |

Particularités de mise en œuvre

- Largeur minimale d'appui : 60 mm
- Fixation complète sur chaque appui, espacement maximum de coutrage : 0,75 m
- Isolants :

| | | |
|---|--|--|
| | SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
| LDR | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 80 mm | |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | IKO ENERTHERMALU d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm | |
| COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique | | |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm | |
| | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm | |
| PU | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | au choix SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm | |
| PU | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm | |
| | au choix ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
- Etanchéité compatible : Bitume bicouche avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation
- Disposition de montage : Pose à plat ou inclinée avec largeur limitée à 1150 mm
- Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
- Orientation des rails : parallèle ou perpendiculaire
- Dimensions maximales des modules photovoltaïques :
 - 1 850 x 1 150 mm pour une pose à plat - 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
- *Les modules photovoltaïques sont visés dans la grille de vérification la plus récente 21/Gxx/20-72_Vx*

Version du 29/08/2025

Tableau 21 - Fiche Technique et tableaux de la TAN ROOFSTYL 74PA

ArcelorMittal Construction France

FT-BITUME

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

Roofstyl® 74PT - pose à plat ou inclinée - Rails parallèles aux nervures des TAN
Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition
Fiche applicable pour TAN Roofstyl® 74PA et Roofstyl® 74PP

| CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| | 75 | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | |
| | | 11 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | |
| | | 20 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | |
| | 100 | 30 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,45 | |
| | | 47 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,85 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,85 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | |
| | | 11 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 | |
| | 125 | 20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 | |
| | | 30 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,70 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | |
| | | 47 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,65 | 2,45 | 2,85 | 3,15 | 3,35 | 2,45 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | |
| | 145,7 | 11 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,05 | |
| | | 20 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,45 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,45 | 2,70 | 2,80 | 3,05 | |
| | | 30 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 2,30 | 2,70 | 2,80 | 3,05 | |
| | CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 47 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,10 | 2,45 | 2,80 | 3,20 | 2,10 | 2,45 | 2,80 | 3,00 |
| | | | 11 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 2,30 | 2,55 | 2,65 | 2,90 |
| | | | 20 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,20 | 2,55 | 2,85 | 3,05 | 2,20 | 2,55 | 2,65 | 2,90 |
| | | 100 | 30 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,10 | 2,40 | 2,75 | 3,05 | 2,10 | 2,40 | 2,65 | 2,90 |
| | | | 47 | / | / | 2,20 | 2,40 | 1,90 | 2,25 | 2,50 | 3,05 | 1,90 | 2,25 | 2,50 | 2,90 |
| | | | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 125 | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 |
| | | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 |
| 150 | | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| CHARGE DE DEPRESSION (2) | | 50 | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,90 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 2,90 | 3,30 | 3,45 | 3,70 |
| | | | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 |
| | | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 60 | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 |
| | | | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 |
| | | 68,6 | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 |

(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
(2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 29/08/2025

Tableau 22 - Tableau des portées d'utilisation avec rails parallèles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PA

ArcelorMittal Construction France

FT-BITUME

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

Roofstyl® 74PT - pose à plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN
Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition
Fiche applicable pour TAN Roofstyl® 74PA et Roofstyl® 74PP

| CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,10 |
| | 75 | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,20 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,15 | 3,45 | 3,70 | 4,00 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,75 |
| | 100 | 11 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 |
| | | 20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 |
| | | 30 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,35 | 3,55 | 3,85 | 3,00 | 3,25 | 3,35 | 3,60 |
| | | 47 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 3,15 | 3,40 | 3,75 | 2,70 | 3,15 | 3,30 | 3,55 |
| | 125 | 11 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 2,90 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 2,75 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 2,75 | 3,05 | 3,20 | 3,45 |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
| | | 47 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,50 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,35 |
| | 145,7 | 11 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,55 | 2,95 | 3,25 | 3,50 | 2,55 | 2,90 | 3,05 | 3,25 |
| | | 20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,50 | 2,45 | 2,85 | 3,05 | 3,25 |
| | | 30 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 2,70 | 3,05 | 3,50 | 2,30 | 2,70 | 3,05 | 3,25 |
| | | 47 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,35 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,25 |
| CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,10 |
| | 100 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,25 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,25 | 3,65 | 3,80 | 4,10 |
| | 125 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,45 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,45 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,30 | 3,80 | 4,10 | 4,50 | 3,30 | 3,80 | 4,00 | 4,30 |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,10 | 3,60 | 4,05 | 4,45 | 3,10 | 3,60 | 3,90 | 4,20 |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 2,85 | 3,30 | 3,70 | 4,30 | 2,85 | 3,30 | 3,70 | 4,10 |
| | 150 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,00 | 3,50 | 3,95 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 3,95 | 4,30 |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,30 | 3,75 | 4,50 | 2,85 | 3,30 | 3,75 | 4,30 |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 4,40 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 4,20 |
| | | 47 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 4,10 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 4,10 |
| CHARGE DE DEPRESSION (2) | 50 | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 |
| | | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 |
| | 60 | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 |
| | | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 |
| | 68,6 | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 |
| | | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 |


(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
 (2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 29/08/2025


Tableau 23 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PA

ArcelorMittal Construction France

TAN Roofstyl® 74PT


ArcelorMittal

Pour utilisation avec les procédés ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

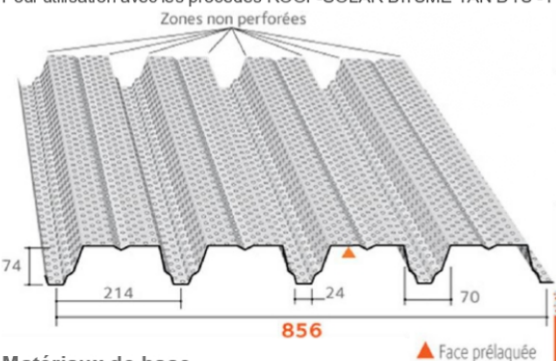

| Masses surfaciques | |
|--------------------|---------------|
| Epaisseur (mm) | Masse (kg/m²) |
| 0,75 | 7,95 |
| 0,88 | 9,33 |
| 1,00 | 10,60 |
| 1,25 | 13,25 |

Matériaux de base

| Caractéristiques des matériaux de base | | Référentiels |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Nuance d'acier | S 320 GD | NF EN 10346 |
| Revêtements | Galvanisé | NF EN 10346 et NF P 34-310 |
| | Galvanisé prélaqué | NF EN 10169 et NF P 34-301 |
| | ZMevolution® nu | ETPM en cours de validité |
| | ZMevolution® prélaqué | |

Particularités de mise en œuvre

- Largeur minimale d'appui : 60 mm
- Fixation complète sur chaque appui, espacement maximum de couturage : 0,75 m
- Isolants :

| | | |
|-----|--|--|
| | SMARTROOF-C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm | |
| LDR | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm | |
| | ROCKACIER C Nu d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | ROCKACIER C Nu ENERGY d'épaisseur minimale 80 mm | |
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm | |
| | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm | |

| COMPLEXES THERMIQUES ISOLANTS = PU en association avec écran thermique | | |
|--|---|---|
| PU | POWERDECK+ d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran | FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm |
| | au choix | PANOTOIT TEKFI-2 d'épaisseur minimale 60 mm |
| | | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | | SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm |
| PU | IKO ENERTHERM ALU d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |
| | au choix | SMARTROOF C(38) et C(37) d'épaisseur minimale 60 mm |
| PU | PANNEAU PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm | |
| Avec | Ecran | FESCO-C d'épaisseur minimale 40 mm |
| | au choix | ROCTERM COBERLAN C d'épaisseur minimale 60 mm |

- Etanchéité compatible : Bitume bicouche avec 0,96 m maximum entre les lignes de fixation
- Disposition de montage : Pose à plat ou inclinée avec largeur limitée à 1150 mm
- Dimensions minimales des rails : 600 x 70 mm
- Orientation des rails : parallèle ou perpendiculaire
- Dimensions maximales des modules photovoltaïques :
 - 1 850 x 1 150 mm pour une pose à plat - 1 879 x 1 150 mm pour une pose inclinée
- Les modules photovoltaïques sont visés dans la grille de vérification la plus récente 21/Gxx/20-72_Vx

Version du 29/08/2025

Tableau 24 - Fiche Technique et tableaux de la TAN ROOFSTYL 74PT

ArcelorMittal Construction France

FT-BITUME

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

Roofstyl® 74PT - pose à plat ou inclinée - Rails parallèles aux nervures des TAN
Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition
Fiche applicable pour TAN Roofstyl® 74PA et Roofstyl® 74PP

| CHARGES DE CALCUL (daN/m²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | | | |
| CHARGE DESCENDANTE (1) | 50 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | | |
| | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | | |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | | |
| | 75 | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | | |
| | | 11 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | | |
| | | 20 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 3,15 | 3,25 | 3,50 | | |
| | 100 | 30 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,45 | | |
| | | 47 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,85 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 2,85 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | | |
| | | 11 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 | | |
| | 125 | 20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,25 | | |
| | | 30 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,70 | 3,05 | 3,15 | 3,40 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | | |
| | | 47 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,65 | 2,45 | 2,85 | 3,15 | 3,35 | 2,45 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | | |
| | 145,7 | 11 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,05 | | |
| | | 20 | / | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 2,30 | 2,70 | 2,80 | 3,05 | | |
| | | 30 | / | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,10 | 2,45 | 2,80 | 3,20 | 2,10 | 2,45 | 2,80 | 3,00 | | |
| | CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE (1) | 80 | 11 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 2,30 | 2,55 | 2,65 | 2,90 | |
| | | | 20 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,20 | 2,55 | 2,85 | 3,05 | 2,20 | 2,55 | 2,65 | 2,90 | |
| | | | 30 | / | / | 2,20 | 2,40 | 2,10 | 2,40 | 2,75 | 3,05 | 2,10 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | |
| | | 100 | 47 | / | / | 2,20 | 2,40 | 1,90 | 2,25 | 2,50 | 3,05 | 1,90 | 2,25 | 2,50 | 2,90 | |
| | | | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| | | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | 125 | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| | | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,90 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 2,90 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | |
| | | | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,10 | 3,60 | 3,85 | 4,15 | 3,10 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| 150 | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 2,95 | 3,45 | 3,80 | 4,05 | 2,95 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | | |
| | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 2,80 | 3,25 | 3,65 | 4,00 | 2,80 | 3,25 | 3,55 | 3,80 | | |
| | | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 2,55 | 2,95 | 3,35 | 3,90 | 2,55 | 2,95 | 3,35 | 3,70 | | |
| CHARGE DE DEPRESSION (2) | | 50 | 11 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| | | | 20 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | | 30 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | |
| | | 60 | 47 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | |
| | | | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | |
| | | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| | | 68,6 | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | |
| | | | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | |
| | | | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 |
| | | | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 3,25 | 3,45 | 3,60 | 3,85 |
| | | | | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,95 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,75 |

(1) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
 (2) : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 29/08/2025

Tableau 25 - Tableau des portées d'utilisation avec rails parallèles aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PT

ArcelorMittal Construction France

FT-BITUME

TABLEAU D'UTILISATION (pour travées égales) - Charges déterminées conformément aux Règles N84 et V65

Roofstyl® 74PT - pose à plat ou inclinée - Rails perpendiculaires aux nervures des TAN
Largeur minimale d'appui 60 mm - sans plaquette de répartition
Fiche applicable pour TAN Roofstyl® 74PA et Roofstyl® 74PP

| CHARGES DE CALCUL (daN/m ²) | POIDS ISOLANT + ETANCHEITE (daN/m ²) | 2 APPUIS | | | | 3 APPUIS | | | | 4 APPUIS ET PLUS | | | | | |
|---|--|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| | | EPAISSEUR (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | | |
| CHARGE DESCENDANTE ⁽¹⁾ | 50 | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | |
| | 75 | 11 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,20 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |
| | | 20 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 3,70 | 3,85 | 4,15 | 3,35 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | |
| | | 30 | 2,70 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,85 | |
| | 100 | 47 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,15 | 3,45 | 3,70 | 4,00 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | |
| | | 11 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 3,70 | |
| | | 20 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,60 | 3,90 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | |
| | | 30 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,35 | 3,55 | 3,85 | 3,00 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | |
| | 125 | 47 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 3,15 | 3,40 | 3,75 | 2,70 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | |
| | | 11 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 2,90 | 3,25 | 3,40 | 3,65 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 20 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 2,75 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 2,75 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | |
| | | 30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | |
| | 145,7 | 47 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,50 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,35 | |
| | | 11 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,55 | 2,95 | 3,25 | 3,50 | 2,55 | 2,90 | 3,05 | 3,25 | |
| | | 20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,50 | 2,45 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | |
| | | 30 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 2,70 | 3,05 | 3,50 | 2,30 | 2,70 | 3,05 | 3,25 | |
| | CHARGE DE NEIGE ACCIDENTELLE ⁽¹⁾ | 80 | 47 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,35 | 2,15 | 2,50 | 2,80 | 3,25 |
| 11 | | | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| 20 | | | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | |
| 30 | | | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| 100 | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,45 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | |
| | | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | |
| 125 | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,25 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 3,25 | 3,65 | 3,80 | 4,10 | |
| | | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,45 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,45 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 3,30 | 3,80 | 4,10 | 4,50 | 3,30 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 3,10 | 3,60 | 4,05 | 4,45 | 3,10 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | |
| 150 | | 47 | 2,85 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 2,85 | 3,30 | 3,70 | 4,30 | 2,85 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | |
| | | 11 | 3,05 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,00 | 3,50 | 3,95 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 3,95 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,55 | 2,85 | 3,30 | 3,75 | 4,50 | 2,85 | 3,30 | 3,75 | 4,30 | |
| | | 30 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,50 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 4,40 | 2,70 | 3,15 | 3,55 | 4,20 | |
| CHARGE DE DEPRESSION ⁽²⁾ | | 50 | 47 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 4,10 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 4,10 |
| | | | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 |
| | | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 |
| | 60 | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | |
| | | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | |
| | 68,6 | 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | |
| | | 11 | 3,10 | 3,25 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 20 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,70 | 3,90 | 4,05 | 4,30 | |
| | | 30 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | |
| 47 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,35 | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,10 | | | |

⁽¹⁾ : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 15 daN/m²
⁽²⁾ : charge permanente due aux modules PV et aux rails ROOF-SOLAR et ROOF-SOLAR INCLINE prise égale à 12 daN/m²

Version du 29/08/2025

Tableau 26 - Tableau des portées d'utilisation avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN ROOFSTYL 74PT


Fiches Techniques et tableaux de portées des TAN ROOFALTEO® Bitume de BACACIER

| Configuration Référence TAN | ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné | |
|--|--|--|
| | Pose parallèle aux nervures des TAN | Pose perpendiculaire aux nervures des TAN |
| ROOFALTEO 42.1010 Bitume | Tableau 27 | Tableau 28 |
| ROOFALTEO 49.950 Bitume | Tableau 29 | Tableau 30 |
| ROOFALTEO 49.950PP Bitume perforation en plage | Tableau 31 | Tableau 32 |
| ROOFALTEO 59.900 Bitume | Tableau 33 | Tableau 34 |
| ROOFALTEO 59.900PP Bitume perforation en plage | Tableau 35 | Tableau 36 |
| ROOFALTEO 59.900PA Bitume perforation en âme | Tableau 37 | Tableau 38 |
| ROOFALTEO 59.900PT Bitume perforation totale | Tableau 39 | Tableau 40 |
| ROOFALTEO 73.780 Bitume | Tableau 41 | Tableau 42 |
| ROOFALTEO 73.780PP Bitume perforation en plage | Tableau 43 | Tableau 44 |
| ROOFALTEO 73.780PA Bitume perforation en âme | Tableau 45 | Tableau 46 |
| ROOFALTEO 73.780PT Bitume perforation totale | Tableau 47 | Tableau 48 |

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 42.1010 Bitume

Pose parallèle aux nervures
Fiche technique

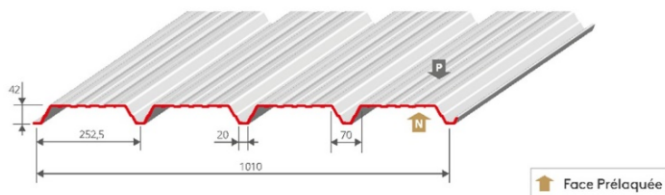

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,11 |
| 1,00 | 9,48 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S320GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 42.1010 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Racterm Corberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF SOLARBITUME TAN DTU - Plat & Incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 42.1010 Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- Courbée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un outil d'aide. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre d'information et ne constituent ni recommandation, ni garantie de la part de Bacacier By Kingspan.

Tous les renseignements techniques sont donnés à titre d'information et ne constituent ni recommandation, ni garantie de la part de Bacacier By Kingspan.

Pour plus d'informations, contactez nos conseillers techniques et les plus proches de votre site de montage.

Version 05/03/2023

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan


Tableau 27 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 42.1010 Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 42.1010 Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

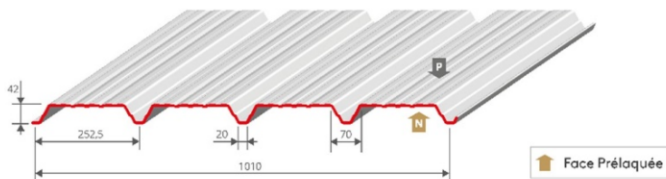

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,11 |
| 1,00 | 9,48 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S320GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P.34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P.34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P.34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 42.1010 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 42.1010 Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est une reproduction. Toute réimpression, modification ou utilisation sans autorisation est formellement interdite. En cas d'oubli ou de perte de ce document, veuillez vous adresser à votre fournisseur.

Tous droits réservés. Les informations sont fournies sans garantie. Bacacier By Kingspan ne s'engage pas à garantir l'exactitude ou la complétude de ces informations.

Pour une version imprimable de ce document, veuillez vous adresser à votre fournisseur.

Version 05/09/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>

Tableau 28 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 42.1010 Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 42.1010 Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|-------|------|-------------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | ↓ | | ↓ ↓ ↓ | | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ * | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,50 | 2,75 | 3,10 | 3,45 | 3,00 | 3,30 |
| | 20 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 3,40 | 2,95 | 3,25 |
| | 30 | 2,45 | 2,65 | 3,00 | 3,30 | 2,90 | 3,15 |
| | 47 | 2,35 | 2,55 | 2,90 | 3,20 | 2,80 | 3,05 |
| 75 | 11 | 2,35 | 2,55 | 2,95 | 3,20 | 2,85 | 3,10 |
| | 20 | 2,30 | 2,50 | 2,90 | 3,15 | 2,75 | 3,05 |
| | 30 | 2,25 | 2,45 | 2,80 | 3,10 | 2,70 | 3,00 |
| | 47 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,00 | 2,60 | 2,90 |
| 100 | 11 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,00 | 2,60 | 2,90 |
| | 20 | 2,15 | 2,35 | 2,55 | 2,95 | 2,55 | 2,85 |
| | 30 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,90 | 2,50 | 2,80 |
| | 47 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,80 | 2,45 | 2,70 |
| 125 | 11 | 2,00 | 2,25 | 2,40 | 2,80 | 2,40 | 2,70 |
| | 20 | 2,00 | 2,20 | 2,35 | 2,75 | 2,40 | 2,65 |
| | 30 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,65 | 2,35 | 2,65 |
| | 47 | 1,95 | 2,15 | 2,20 | 2,55 | 2,30 | 2,55 |
| 145,7 | 11 | 1,90 | 2,10 | 2,15 | 2,60 | 2,30 | 2,55 |
| | 20 | 1,90 | 2,10 | 2,15 | 2,55 | 2,25 | 2,55 |
| | 30 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,15 | 2,50 |
| | 47 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | 2,40 | 2,10 | 2,45 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 42.1010 Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie

En savoir plus

Ce document est un contrat de service. Les informations techniques sont disponibles sur le site www.bacacier.com.
Pour plus d'informations, consultez les documents officiels du fabricant, ceux de l'installateur, le manuel d'installation des modules photovoltaïques, les informations sur les produits et les accessoires, les fiches techniques des produits et les produits de montage.

Pour vous assurer de trouver les informations les plus pertinentes, les plus récentes ou les plus complètes de ce document, veuillez consulter le QR code ci-dessous.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>






Tableau 28 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 42.1010 Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 49.950 Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

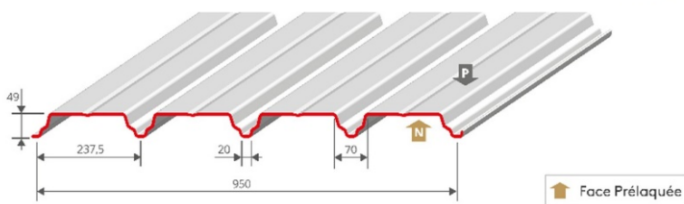

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,56 |
| 1,00 | 10,08 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34 301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34 301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49.950 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Racterm Corberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49.950 Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Quel que soit votre appareil, les images, vidéos, textes et autres figures sont disponibles en format numérique et peuvent être consultés en ligne.

Toutes les photographies sont protégées. Les informations sont données sous réserve d'erreurs et omissions. Elles ne constituent pas une garantie de précision.

Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

Version 05/05/2023

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®

By Kingspan


Tableau 29 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950 Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 49.950 Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

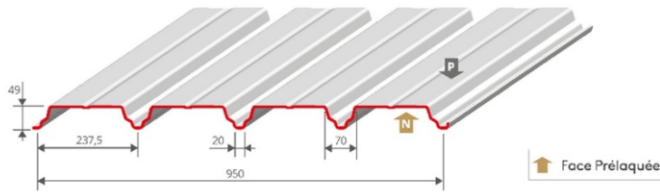

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,56 |
| 1,00 | 10,08 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49:950 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49:950 Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un extrait de nos documents techniques et qui figurent sous réserve de leur actualité et de leur intégrité. Ils ne sont pas destinés à être utilisés sans précaution. Toute réimpression sans autorisation écrite de Bacacier est formellement interdite.

Vous pouvez également accéder à nos informations en consultant nos sites internet : www.bacacier.com ou www.kingspan.com.

Pour plus d'informations, contactez nos conseillers techniques au 02 40 00 00 00 ou par email à info@bacacier.com.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®

By Kingspan

Tableau 30 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950 Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 49.950 Bitume
 Pose perpendiculaire aux nervures
 Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,60 | 2,90 | 3,50 | 3,85 | 3,25 | 3,60 |
| | 20 | 2,60 | 2,85 | 3,50 | 3,85 | 3,25 | 3,55 |
| | 30 | 2,55 | 2,80 | 3,45 | 3,75 | 3,15 | 3,45 |
| | 47 | 2,45 | 2,70 | 3,30 | 3,60 | 3,05 | 3,30 |
| 75 | 11 | 2,40 | 2,70 | 3,30 | 3,65 | 3,05 | 3,35 |
| | 20 | 2,40 | 2,60 | 3,25 | 3,60 | 3,00 | 3,30 |
| | 30 | 2,35 | 2,55 | 3,20 | 3,50 | 2,95 | 3,20 |
| 100 | 47 | 2,25 | 2,50 | 3,10 | 3,40 | 2,85 | 3,10 |
| | 11 | 2,25 | 2,45 | 3,05 | 3,35 | 2,85 | 3,10 |
| | 20 | 2,20 | 2,45 | 3,05 | 3,30 | 2,80 | 3,05 |
| 125 | 30 | 2,20 | 2,40 | 2,95 | 3,25 | 2,75 | 3,00 |
| | 47 | 2,10 | 2,35 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 2,95 |
| | 11 | 2,10 | 2,30 | 2,85 | 3,15 | 2,65 | 2,90 |
| 145,7 | 20 | 2,10 | 2,30 | 2,85 | 3,15 | 2,60 | 2,90 |
| | 30 | 2,05 | 2,25 | 2,80 | 3,10 | 2,60 | 2,85 |
| | 47 | 2,00 | 2,20 | 2,75 | 3,05 | 2,50 | 2,80 |
| 145,7 | 11 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 3,00 | 2,50 | 2,75 |
| | 20 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 3,00 | 2,50 | 2,75 |
| | 30 | 1,95 | 2,15 | 2,65 | 2,95 | 2,45 | 2,75 |
| | 47 | 1,95 | 2,15 | 2,55 | 2,90 | 2,40 | 2,65 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écartes entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 49.950 Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est une version actualisée de notre documentation technique. Il est disponible sur notre site internet www.bacacier.com.
 Un espace dédié à la consultation des documents est disponible sur notre site internet.

Tous les produits et services sont disponibles dans les pays où nous sommes présents. Les informations sont données sans garantie de précision. Elles ne constituent pas une offre commerciale.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Versión 05/03/2016

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®


SCANNEZ LE CODE QR >>

Tableau 30 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950 Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 49.950PP Bitume

Pose parallèle aux nervures
Fiche technique

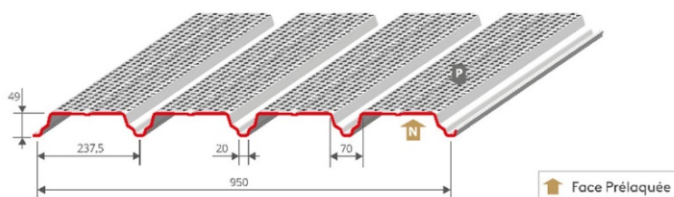

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m² |
|-----------------------|------------------------|
| 0,75 | 7,03 |
| 1,00 | 9,37 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49.950PP Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacrier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rockacrier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smarroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Smarroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Corberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > PANEL PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smarroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smarroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49.950PP Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qu'il y figure sont destinés à être utilisés à titre d'information et ne constituent pas une recommandation. Ils ne constituent pas une garantie de performance, de durée de vie ou de qualité de produit.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Bacacier By Kingspan est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Tous les droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>

BACACIER®

By Kingspan

Tableau 31 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950PP Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 49.950PP Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,20 | 2,45 | 2,95 | 3,25 | 2,75 | 3,00 |
| | 20 | 2,20 | 2,40 | 2,90 | 3,20 | 2,70 | 2,95 |
| | 30 | 2,15 | 2,35 | 2,85 | 3,10 | 2,65 | 2,90 |
| | 47 | 2,10 | 2,30 | 2,75 | 3,05 | 2,55 | 2,80 |
| 75 | 11 | 2,00 | 2,20 | 2,65 | 2,95 | 2,45 | 2,70 |
| | 20 | 2,00 | 2,15 | 2,65 | 2,90 | 2,45 | 2,70 |
| | 30 | 1,95 | 2,15 | 2,60 | 2,85 | 2,40 | 2,65 |
| | 47 | 1,90 | 2,10 | 2,55 | 2,80 | 2,35 | 2,60 |
| 100 | 11 | 1,85 | 2,05 | 2,45 | 2,70 | 2,25 | 2,50 |
| | 20 | 1,85 | 2,00 | 2,45 | 2,70 | 2,25 | 2,50 |
| | 30 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,65 | 2,25 | 2,45 |
| | 47 | 1,80 | 1,95 | 2,35 | 2,60 | 2,20 | 2,40 |
| 125 | 11 | 1,70 | 1,90 | 2,25 | 2,50 | 2,10 | 2,30 |
| | 20 | 1,70 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,10 | 2,30 |
| | 30 | 1,70 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,10 | 2,30 |
| | 47 | 1,70 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 2,10 | 2,30 |
| 145,7 | 11 | 1,65 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,00 | 2,20 |
| | 20 | 1,65 | 1,80 | 2,05 | 2,40 | 2,00 | 2,20 |
| | 30 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,00 | 2,20 |
| | 47 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,35 | 2,00 | 2,20 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 49.950PP Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est à caractère informatif. Les informations techniques qu'il contient sont données à titre indicatif et ne constituent ni recommandation ni garantie. Elles sont à utiliser à votre seule responsabilité. Les informations qu'il contient ne sont pas destinées à remplacer les conseils de professionnels qualifiés. Les informations qu'il contient ne sont pas destinées à remplacer les conseils de professionnels qualifiés.

Document numérique
FICHES TECHNIQUES ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER®
By Kingspan

Version 05/05/2025


Tableau 31 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950PP Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 49.950PP Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

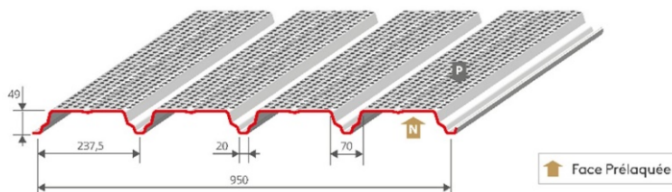

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,03 |
| 1,00 | 9,37 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49.950PP Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 49.950PP Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un document technique. Les renseignements techniques qu'il contient sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de responsabilité.

Tous les droits réservés sont réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Bacacier est formellement interdite.

Tous droits réservés de tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Bacacier est formellement interdite.

Version 08/03/2025

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>>




BACACIER®
By Kingspan

Tableau 32 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 49.950PP Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900 Bitume

Pose parallèle aux nervures
Fiche technique

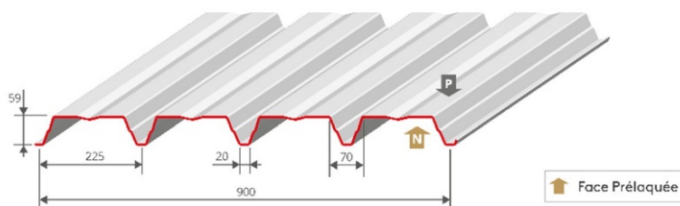

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,98 |
| 1,00 | 10,64 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacrier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacrier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Rocterm Carberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900 Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Si ce document est en votre possession, les informations de confidentialité de ce document sont de votre responsabilité. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société BACACIER est formellement interdite.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société BACACIER est formellement interdite.

Version 05/02/2025

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan

Tableau 33 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900 Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900 Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ETANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,95 | 3,20 | 3,80 | 4,15 | 3,55 | 3,90 |
| | 20 | 2,90 | 3,15 | 3,70 | 4,05 | 3,50 | 3,85 |
| | 30 | 2,80 | 3,10 | 3,60 | 4,00 | 3,45 | 3,75 |
| | 47 | 2,75 | 3,00 | 3,45 | 3,85 | 3,30 | 3,65 |
| 75 | 11 | 2,65 | 2,90 | 3,30 | 3,75 | 3,25 | 3,55 |
| | 20 | 2,60 | 2,85 | 3,20 | 3,70 | 3,20 | 3,50 |
| | 30 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,60 | 3,15 | 3,45 |
| | 47 | 2,50 | 2,75 | 3,05 | 3,50 | 3,05 | 3,35 |
| 100 | 11 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,35 | 2,95 | 3,30 |
| | 20 | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,30 | 2,90 | 3,25 |
| | 30 | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,25 | 2,85 | 3,20 |
| | 47 | 2,35 | 2,60 | 2,75 | 3,15 | 2,75 | 3,15 |
| 125 | 11 | 2,30 | 2,50 | 2,65 | 3,05 | 2,65 | 3,05 |
| | 20 | 2,30 | 2,50 | 2,65 | 3,05 | 2,65 | 3,05 |
| | 30 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 3,00 |
| | 47 | 2,25 | 2,45 | 2,55 | 2,90 | 2,55 | 2,90 |
| 145,7 | 11 | 2,15 | 2,40 | 2,50 | 2,85 | 2,50 | 2,85 |
| | 20 | 2,15 | 2,40 | 2,45 | 2,85 | 2,45 | 2,85 |
| | 30 | 2,15 | 2,40 | 2,45 | 2,80 | 2,45 | 2,80 |
| | 47 | 2,15 | 2,35 | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 2,75 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 59.900 Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Cet document est une documentation de référence destinée à l'usage des professionnels de la construction. Elle ne doit pas être utilisée pour des fins autres que celles pour lesquelles elle est destinée. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Bacacier est formellement interdite.

Version 09/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®

By Kingspan


Tableau 33 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900 Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900 Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

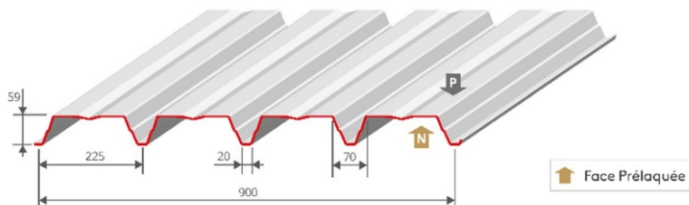

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,98 |
| 1,00 | 10,64 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Gaiva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900 Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est une reproduction des renseignements techniques qui figurent dans les documents de référence. Bacacier ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission. Bacacier ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission.

Les données techniques sont susceptibles de changer sans préavis. Bacacier ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission.

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à nos bureaux ou à nos représentants. Pour toute information, veuillez vous adresser à nos bureaux ou à nos représentants.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER
By Kingspan


Tableau 34 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900 Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PP Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

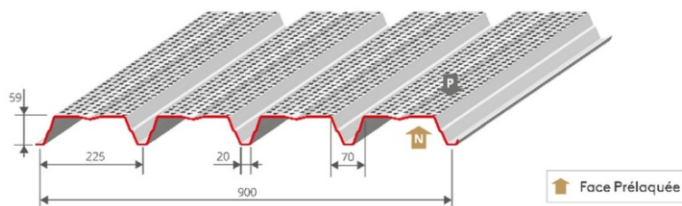

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,42 |
| 1,00 | 9,9 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PP Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PP Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).
Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est la propriété de Bacacier. Les renseignements techniques qui y figurent sont réservés aux installateurs et aux professionnels agréés.
En cas de doute, consultez les documents officiels publiés sur le site de Bacacier.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Bacacier est formellement interdite.

Version 05/05/2025

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan

Tableau 35 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PP Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PP Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|-------|------|-------------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | ↓ ↓ | | ↓ ↓ ↓ | | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ * | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,40 | 2,65 | 3,20 | 3,50 | 2,95 | 3,25 |
| | 20 | 2,35 | 2,60 | 3,15 | 3,45 | 2,90 | 3,20 |
| | 30 | 2,35 | 2,55 | 3,10 | 3,40 | 2,85 | 3,15 |
| | 47 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,30 | 2,80 | 3,05 |
| 75 | 11 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 2,70 | 2,95 |
| | 20 | 2,15 | 2,35 | 2,75 | 3,15 | 2,65 | 2,90 |
| | 30 | 2,15 | 2,35 | 2,70 | 3,10 | 2,60 | 2,90 |
| | 47 | 2,10 | 2,30 | 2,65 | 3,00 | 2,55 | 2,80 |
| 100 | 11 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,85 | 2,45 | 2,70 |
| | 20 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,80 | 2,45 | 2,70 |
| | 30 | 2,00 | 2,15 | 2,40 | 2,80 | 2,45 | 2,70 |
| | 47 | 1,95 | 2,15 | 2,35 | 2,70 | 2,40 | 2,65 |
| 125 | 11 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,60 | 2,30 | 2,50 |
| | 20 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,60 | 2,30 | 2,50 |
| | 30 | 1,85 | 2,05 | 2,20 | 2,55 | 2,30 | 2,50 |
| | 47 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,50 | 2,25 | 2,50 |
| 145,7 | 11 | 1,75 | 1,95 | 2,10 | 2,45 | 2,15 | 2,40 |
| | 20 | 1,75 | 1,95 | 2,10 | 2,40 | 2,15 | 2,40 |
| | 30 | 1,75 | 1,95 | 2,05 | 2,40 | 2,15 | 2,40 |
| | 47 | 1,75 | 1,95 | 2,00 | 2,35 | 2,15 | 2,40 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 59.900PP Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Consultez nos services numériques, notre documentation, nos logiciels, nos outils de calcul et nos guides de montage sur notre site web.

Recherchez les produits et les services que vous recherchez dans notre base de données en ligne.

Pour en savoir plus sur nos produits et services, visitez notre site web ou contactez-nous.

Version: 05/03/2023

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan


Tableau 35 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PP Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PP Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

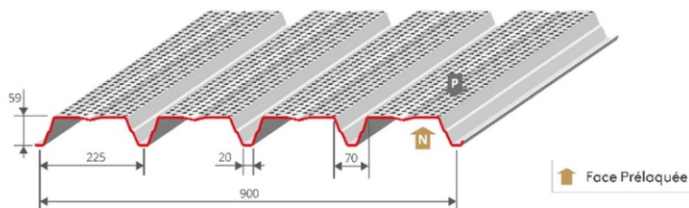

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,42 |
| 1,00 | 9,9 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PP Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PP Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un document technique. Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de performance.

Les informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de performance.

Version 05/03/2023

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan

Tableau 36 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PP Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PP Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES * épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,65 | 2,95 | 3,55 | 3,85 | 3,30 | 3,60 |
| | 20 | 2,60 | 2,85 | 3,45 | 3,80 | 3,25 | 3,55 |
| | 30 | 2,55 | 2,80 | 3,40 | 3,70 | 3,15 | 3,45 |
| | 47 | 2,45 | 2,70 | 3,25 | 3,60 | 3,05 | 3,35 |
| 75 | 11 | 2,40 | 2,65 | 3,20 | 3,55 | 3,00 | 3,30 |
| | 20 | 2,35 | 2,60 | 3,15 | 3,45 | 2,95 | 3,25 |
| | 30 | 2,30 | 2,55 | 3,10 | 3,40 | 2,90 | 3,15 |
| | 47 | 2,25 | 2,50 | 2,95 | 3,30 | 2,80 | 3,10 |
| 100 | 11 | 2,20 | 2,45 | 2,85 | 3,25 | 2,75 | 3,05 |
| | 20 | 2,15 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 2,75 | 3,00 |
| | 30 | 2,15 | 2,35 | 2,75 | 3,20 | 2,70 | 2,95 |
| | 47 | 2,10 | 2,30 | 2,65 | 3,10 | 2,65 | 2,90 |
| 125 | 11 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 3,00 | 2,55 | 2,85 |
| | 20 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,95 | 2,55 | 2,85 |
| | 30 | 2,00 | 2,25 | 2,45 | 2,90 | 2,55 | 2,80 |
| | 47 | 1,95 | 2,20 | 2,40 | 2,85 | 2,50 | 2,75 |
| 145,7 | 11 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,80 | 2,40 | 2,70 |
| | 20 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 2,40 | 2,70 |
| | 30 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,70 | 2,40 | 2,70 |
| | 47 | 1,90 | 2,10 | 2,25 | 2,65 | 2,40 | 2,65 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 59.900PP Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Consultez nos fiches techniques, documents techniques et guides de pose en ligne sur [www.bacacier.com](#) ou contactez-nous par téléphone au 02 99 99 99 99. En cas de difficulté avec ces documents, contactez-nous par email à serviceclient@bacacier.com.

Restez à jour avec nos newsletters et informations sur les dernières nouveautés de nos produits et services. Inscrivez-vous à nos newsletters.

En savoir plus sur nos produits et services, consultez les plus récentes informations sur nos documents, visitez [www.bacacier.com](#) ou contactez-nous par email à serviceclient@bacacier.com.

Version 05/05/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER®


By Kingspan

Tableau 36 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PP Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PA Bitume

Pose parallèle aux nervures
Fiche technique

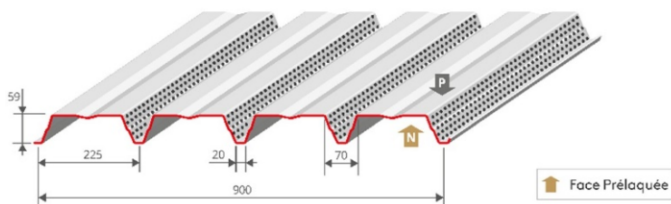

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,65 |
| 1,00 | 10,2 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PA Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotait Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Corberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enotherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PA Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF SOLAR BITUME TAN DTU Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits, contactez-nous par téléphone au 02 99 99 99 99 ou par email à info@bacacier.com.
Grâce à notre site web, vous pouvez accéder à nos documents techniques.

Toutes nos photographies et images sont illustratives. Les informations relatives aux produits sont basées sur les données techniques les plus récentes disponibles au moment de la publication de ce document.

Pour en savoir plus sur nos produits, contactez-nous par téléphone au 02 99 99 99 99 ou par email à info@bacacier.com.

Version 05/02/2023

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER®
By Kingspan

Tableau 37 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PA Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,50 | 2,70 | 3,15 | 3,45 | 3,00 | 3,25 |
| | 20 | 2,45 | 2,70 | 3,10 | 3,40 | 2,95 | 3,20 |
| | 30 | 2,40 | 2,65 | 3,05 | 3,35 | 2,90 | 3,15 |
| | 47 | 2,35 | 2,55 | 2,95 | 3,25 | 2,80 | 3,10 |
| 75 | 11 | 2,25 | 2,45 | 2,75 | 3,10 | 2,70 | 2,95 |
| | 20 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,10 | 2,65 | 2,95 |
| | 30 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 3,05 | 2,65 | 2,90 |
| | 47 | 2,15 | 2,35 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 2,85 |
| 100 | 11 | 2,10 | 2,30 | 2,45 | 2,80 | 2,45 | 2,75 |
| | 20 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,80 | 2,40 | 2,75 |
| | 30 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 2,70 |
| | 47 | 2,00 | 2,20 | 2,35 | 2,70 | 2,35 | 2,65 |
| 125 | 11 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,55 | 2,25 | 2,55 |
| | 20 | 1,95 | 2,10 | 2,20 | 2,55 | 2,20 | 2,55 |
| | 30 | 1,95 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 2,20 | 2,50 |
| | 47 | 1,90 | 2,10 | 2,15 | 2,45 | 2,15 | 2,45 |
| 145,7 | 11 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,40 | 2,10 | 2,40 |
| | 20 | 1,85 | 2,00 | 2,05 | 2,40 | 2,05 | 2,40 |
| | 30 | 1,85 | 2,00 | 2,05 | 2,35 | 2,05 | 2,35 |
| | 47 | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,00 | 2,30 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 59.900PA Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER®
By Kingspan

Document de non-construction. Les renseignements indiqués ou qu'il pourrait contenir sont fournis à titre indicatif et ne constituent ni recommandation ni garantie. Les utilisateurs doivent être conscients des risques liés à l'usage de ce document. Néanmoins, les informations techniques indiquées sont conformes à la norme NF EN 14782. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur ou consultez les sites internet de la Kingspan Group. Version 03/03/2025


Tableau 37 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PA Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

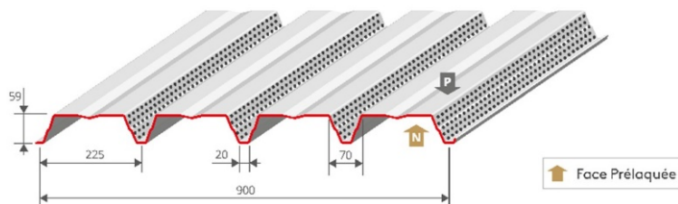

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,65 |
| 1,00 | 10,2 |

REVÊTEMENTS STANDARDS

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PA Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotait Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotait Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PA Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un document de confidentialité. Les renseignements qu'il contient sont destinés à être utilisés uniquement par les personnes autorisées.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan


Tableau 38 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PA Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

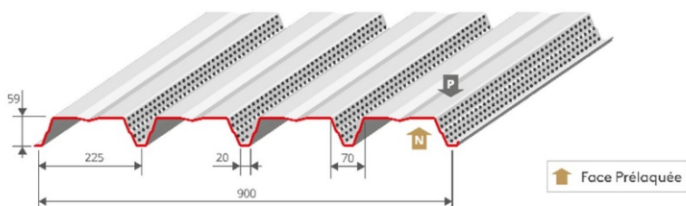

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,65 |
| 1,00 | 10,2 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PA Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PA Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un document de référence. Les renseignements techniques figurant dans ce document sont des données d'information et ne constituent pas une offre commerciale. Ils ne sont pas garantis en tant que tels. Ils ne constituent pas une offre commerciale. Ils ne sont pas garantis en tant que tels. Ils ne constituent pas une offre commerciale.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®


SCANNEZ LE CODE QR >>

Tableau 38 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PA Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PT Bitume

Pose parallèle aux nervures
Fiche technique

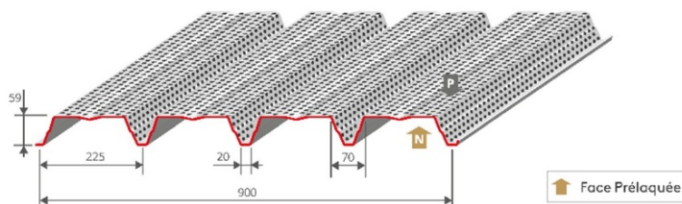

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 6,84 |
| 1,00 | 9,12 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PT Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Corberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > PANEL PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PT Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Consultez nos supports et nos services en ligne pour obtenir les documents techniques et les fiches techniques. En cas d'incertitude, contactez nos conseillers techniques.

Recherchez et téléchargez les documents techniques et les fiches techniques en ligne. Les informations sont disponibles dans les documents techniques et les fiches techniques.

Pour en savoir plus, consultez les informations en ligne et les documents techniques.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®

By Kingspan

Tableau 39 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PT Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,20 | 2,80 | 3,05 |
| | 20 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 2,75 | 3,05 |
| | 30 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 3,05 | 2,70 | 3,00 |
| | 47 | 2,20 | 2,40 | 2,55 | 2,95 | 2,60 | 2,90 |
| 75 | 11 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 2,80 |
| | 20 | 2,05 | 2,30 | 2,35 | 2,70 | 2,40 | 2,75 |
| | 30 | 2,05 | 2,25 | 2,30 | 2,65 | 2,35 | 2,70 |
| | 47 | 2,00 | 2,20 | 2,25 | 2,60 | 2,25 | 2,60 |
| 100 | 11 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,45 | 2,15 | 2,50 |
| | 20 | 1,95 | 2,10 | 2,10 | 2,45 | 2,15 | 2,45 |
| | 30 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,10 | 2,40 |
| | 47 | 1,90 | 2,05 | 2,05 | 2,35 | 2,05 | 2,35 |
| 125 | 11 | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 2,25 | 1,95 | 2,25 |
| | 20 | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 2,20 | 1,90 | 2,25 |
| | 30 | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 2,20 | 1,90 | 2,20 |
| | 47 | 1,75 | 1,95 | 1,85 | 2,15 | 1,85 | 2,15 |
| 145,7 | 11 | 1,70 | 1,90 | 1,70 | 2,10 | 1,80 | 2,10 |
| | 20 | 1,70 | 1,90 | 1,70 | 2,10 | 1,80 | 2,10 |
| | 30 | 1,70 | 1,90 | 1,65 | 2,05 | 1,75 | 2,05 |
| | 47 | 1,70 | 1,85 | 1,65 | 2,00 | 1,70 | 2,05 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 59.900PT Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Consultez nos fiches techniques, les notices et les documents de référence en ligne sur notre site internet. Pour plus d'informations, consultez nos documents d'accompagnement, notices, brochures, etc.

Toutes les photos sont illustratives. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et peuvent varier en fonction des conditions d'usage. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et peuvent varier en fonction des conditions d'usage.

Version 05/07/2023

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>

BACACIER®
By Kingspan


Tableau 39 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PT Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

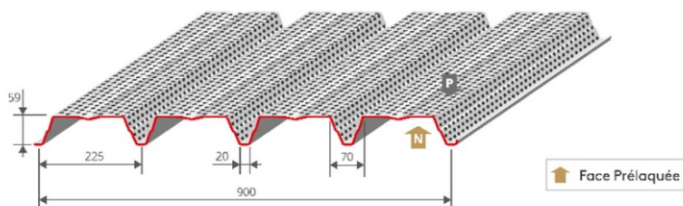

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 6,84 |
| 1,00 | 9,12 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PT Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 59.900PT Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est la propriété de Bacacier. Les renseignements techniques qu'il contient sont réservés à Bacacier. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Bacacier est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Bacacier est formellement interdite.

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>

BACACIER®

By Kingspan

Version 05/05/2025

Tableau 40 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 59.900PT Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,50 | 2,80 | 3,15 | 3,60 | 3,10 | 3,40 |
| | 20 | 2,45 | 2,70 | 3,05 | 3,50 | 3,05 | 3,30 |
| | 30 | 2,40 | 2,65 | 3,00 | 3,40 | 2,95 | 3,25 |
| | 47 | 2,35 | 2,55 | 2,85 | 3,30 | 2,85 | 3,15 |
| 75 | 11 | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 2,70 | 3,10 |
| | 20 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 3,05 | 2,65 | 3,05 |
| | 30 | 2,20 | 2,45 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 3,00 |
| | 47 | 2,15 | 2,35 | 2,45 | 2,90 | 2,50 | 2,90 |
| 100 | 11 | 2,10 | 2,30 | 2,35 | 2,80 | 2,35 | 2,80 |
| | 20 | 2,05 | 2,30 | 2,30 | 2,75 | 2,35 | 2,75 |
| | 30 | 2,05 | 2,25 | 2,25 | 2,70 | 2,30 | 2,70 |
| | 47 | 2,00 | 2,20 | 2,15 | 2,60 | 2,20 | 2,60 |
| 125 | 11 | 1,90 | 2,15 | 2,00 | 2,50 | 2,10 | 2,50 |
| | 20 | 1,90 | 2,15 | 2,00 | 2,45 | 2,05 | 2,45 |
| | 30 | 1,90 | 2,15 | 1,95 | 2,40 | 2,05 | 2,45 |
| | 47 | 1,85 | 2,10 | 1,90 | 2,35 | 2,00 | 2,35 |
| 145,7 | 11 | 1,80 | 2,00 | 1,85 | 2,30 | 1,95 | 2,30 |
| | 20 | 1,80 | 2,00 | 1,80 | 2,20 | 1,90 | 2,30 |
| | 30 | 1,80 | 2,00 | 1,75 | 2,15 | 1,90 | 2,25 |
| | 47 | 1,80 | 2,00 | 1,70 | 2,10 | 1,85 | 2,20 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 59.900PT Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Consultez les fiches techniques numériques individuelles qui figurent sur ce site. Elles sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Elles sont disponibles avec des documents officiels de l'Agence Nationale de l'Énergie.

Bref et précis, ce site numérique vous apporte les informations essentielles sur les produits et services que nous proposons. Il est accessible à tout moment et de n'importe où.

Pour en savoir plus, contactez-nous à l'adresse suivante : info@bacacier.com ou appelez-nous au 02 99 99 99 99.

Versión 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER®

By Kingspan


Tableau 40 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 59.900PT Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780 Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

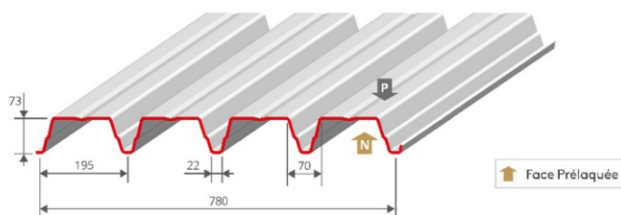

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 9,21 |
| 1,00 | 12,28 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotait Tekfri 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotait Tekfri 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enertherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles NB4 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780 Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Consultez nos fiches techniques, nos présentations, notre catalogue, nos vidéos, nos brochures et nos guides en français, anglais, espagnol, italien, portugais et allemand sur notre site internet : www.bacacier.com

Vous souhaitez obtenir nos documents ? Envoyez-nous vos coordonnées et nous vous enverrons nos documents par email.

Pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone au 02 40 00 00 00 ou par email à info@bacacier.com.

Version 05/05/2023

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>

BACACIER®

By Kingspan

Tableau 41 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780 Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780 Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|-------|------|-----------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | ▲ ▲ | | ▲ ▲ ▲ | | ▲ ▲ ▲ ▲ * | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 3,35 | 3,70 | 4,50 | 5,10 | 4,25 | 4,65 |
| | 20 | 3,30 | 3,60 | 4,40 | 5,00 | 4,15 | 4,55 |
| | 30 | 3,25 | 3,55 | 4,30 | 4,95 | 4,10 | 4,50 |
| | 47 | 3,15 | 3,45 | 4,15 | 4,75 | 4,00 | 4,35 |
| 75 | 11 | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,45 | 3,85 | 4,20 |
| | 20 | 3,00 | 3,30 | 3,80 | 4,40 | 3,80 | 4,15 |
| | 30 | 2,95 | 3,25 | 3,75 | 4,30 | 3,75 | 4,10 |
| | 47 | 2,90 | 3,20 | 3,65 | 4,20 | 3,65 | 4,00 |
| 100 | 11 | 2,80 | 3,10 | 3,45 | 3,95 | 3,50 | 3,90 |
| | 20 | 2,80 | 3,05 | 3,40 | 3,90 | 3,45 | 3,85 |
| | 30 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,85 | 3,40 | 3,80 |
| | 47 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,75 | 3,35 | 3,75 |
| 125 | 11 | 2,60 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 3,20 | 3,60 |
| | 20 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,60 | 3,15 | 3,60 |
| | 30 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,55 | 3,15 | 3,60 |
| | 47 | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,45 | 3,05 | 3,55 |
| 145,7 | 11 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,40 | 3,00 | 3,45 |
| | 20 | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 3,35 | 2,95 | 3,40 |
| | 30 | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 3,30 | 2,95 | 3,40 |
| | 47 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | 3,25 | 2,90 | 3,30 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 73.780 Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme ou NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est un document technique. Les renseignements qu'il contient ne constituent ni recommandation, ni garantie de résultat, ni responsabilité. Toute utilisation de ce document est à l'usage de l'utilisateur sous sa seule responsabilité.

En cas de litige, nous nous référons à la documentation jointe contenant nos conditions générales d'utilisation, nos conditions de vente et nos conditions de garantie.

Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse suivante : info@bacacier.com ou appelez-nous au 02 40 00 00 00.

Version 05/03/2023

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®

By Kingspan


Tableau 41 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780 Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780 Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

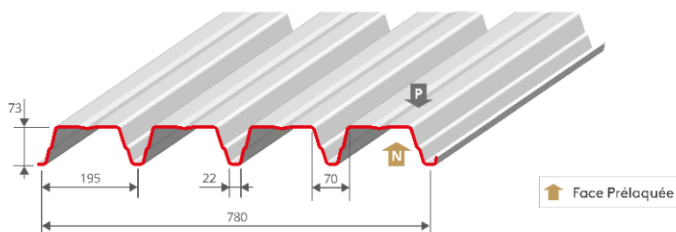

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 9,21 |
| 1,00 | 12,28 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780 Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacrier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Rockacrier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780 Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est une contribution à l'environnement numérique. Les informations sont fournies sous réserve de leur exactitude et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une garantie de performance. Un cas d'usage est à valider avec les documents complémentaires, ceux-ci peuvent varier.

Toutes les informations et données sont sous réserve de leur exactitude et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une garantie de performance. Un cas d'usage est à valider avec les documents complémentaires, ceux-ci peuvent varier.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus pertinentes, veuillez consulter le SS Code client.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>

BACACIER®

By Kingspan

Tableau 42 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780 Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780 Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 3,80 | 4,20 | 5,10 | 5,60 | 4,75 | 5,25 |
| | 20 | 3,75 | 4,10 | 5,10 | 5,60 | 4,70 | 5,15 |
| | 30 | 3,65 | 4,00 | 5,05 | 5,55 | 4,60 | 5,05 |
| | 47 | 3,50 | 3,85 | 4,85 | 5,35 | 4,45 | 4,85 |
| 75 | 11 | 3,60 | 3,90 | 4,90 | 5,40 | 4,50 | 4,95 |
| | 20 | 3,50 | 3,85 | 4,80 | 5,30 | 4,45 | 4,85 |
| | 30 | 3,45 | 3,75 | 4,65 | 5,20 | 4,35 | 4,75 |
| | 47 | 3,35 | 3,65 | 4,45 | 5,05 | 4,20 | 4,60 |
| 100 | 11 | 3,35 | 3,65 | 4,40 | 5,05 | 4,20 | 4,60 |
| | 20 | 3,30 | 3,60 | 4,30 | 4,95 | 4,15 | 4,55 |
| | 30 | 3,20 | 3,55 | 4,20 | 4,85 | 4,05 | 4,45 |
| | 47 | 3,15 | 3,45 | 4,05 | 4,65 | 3,95 | 4,35 |
| 125 | 11 | 3,15 | 3,45 | 4,05 | 4,60 | 3,90 | 4,35 |
| | 20 | 3,10 | 3,40 | 3,90 | 4,55 | 3,90 | 4,30 |
| | 30 | 3,05 | 3,35 | 3,85 | 4,45 | 3,85 | 4,25 |
| | 47 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 4,30 | 3,75 | 4,15 |
| 145,7 | 11 | 2,95 | 3,25 | 3,75 | 4,35 | 3,75 | 4,15 |
| | 20 | 2,95 | 3,25 | 3,70 | 4,25 | 3,75 | 4,10 |
| | 30 | 2,90 | 3,20 | 3,65 | 4,20 | 3,70 | 4,05 |
| | 47 | 2,85 | 3,15 | 3,55 | 4,10 | 3,60 | 3,95 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 73.780 Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel, les données relatives aux produits sont données à titre indicatif et ne constituent en aucun cas notre responsabilité. Un contrat implique toujours des conditions d'emploi précises, consultez toujours le contrat.

Toutes les photos et illustrations sont à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie de performance. Les illustrations sont à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie de performance.

Pour plus d'informations, consultez notre site internet ou contactez-nous au service client au 02 40 00 00 00.

Versión 05/03/2025

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
 By Kingspan


Tableau 42 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780 Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PP Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

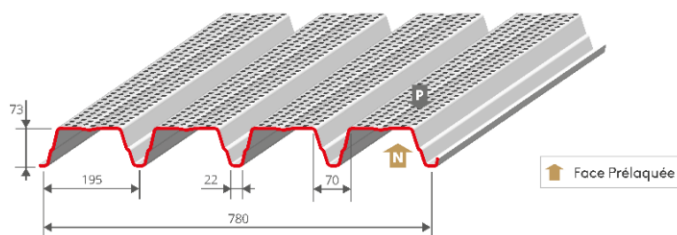

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 8,73 |
| 1,00 | 11,64 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PP Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Racterm Corberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Racterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PP Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est à disposition de tous. Les renseignements techniques et juridiques qui y figurent sont destinés à être utilisés à titre d'information et ne constituent pas une recommandation ou une garantie.

Il est recommandé de consulter les notices techniques et les notices de montage des produits photovoltaïques ou de stockage des associés afin d'être en mesure de les installer correctement.

Pour plus d'informations, contactez nos conseillers techniques ou nos commerciaux. Ils vous aideront à choisir le produit et les accessoires adaptés à votre projet.

Pour plus d'informations, contactez nos conseillers techniques ou nos commerciaux. Ils vous aideront à choisir le produit et les accessoires adaptés à votre projet.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER
By Kingspan

Tableau 43 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PP Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 3,25 | 3,55 | 4,30 | 4,70 | 4,00 | 4,35 |
| | 20 | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 4,60 | 3,90 | 4,30 |
| | 30 | 3,15 | 3,45 | 4,10 | 4,55 | 3,85 | 4,20 |
| | 47 | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,40 | 3,75 | 4,10 |
| 75 | 11 | 2,95 | 3,25 | 3,65 | 4,20 | 3,60 | 3,95 |
| | 20 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,15 | 3,55 | 3,90 |
| | 30 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 4,10 | 3,50 | 3,85 |
| | 47 | 2,80 | 3,10 | 3,45 | 3,95 | 3,45 | 3,80 |
| 100 | 11 | 2,70 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 3,35 | 3,65 |
| | 20 | 2,70 | 2,95 | 3,25 | 3,70 | 3,30 | 3,65 |
| | 30 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,65 | 3,30 | 3,60 |
| | 47 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,55 | 3,25 | 3,55 |
| 125 | 11 | 2,55 | 2,80 | 3,00 | 3,45 | 3,10 | 3,40 |
| | 20 | 2,55 | 2,80 | 2,95 | 3,40 | 3,10 | 3,40 |
| | 30 | 2,55 | 2,80 | 2,90 | 3,35 | 3,05 | 3,40 |
| | 47 | 2,50 | 2,75 | 2,85 | 3,30 | 3,00 | 3,35 |
| 145,7 | 11 | 2,40 | 2,65 | 2,80 | 3,20 | 2,90 | 3,25 |
| | 20 | 2,40 | 2,65 | 2,75 | 3,20 | 2,90 | 3,25 |
| | 30 | 2,40 | 2,65 | 2,75 | 3,15 | 2,85 | 3,25 |
| | 47 | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 3,10 | 2,80 | 3,20 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 73.780PP Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est destiné à être utilisé en tant qu'outil de référence. Il ne constitue pas un document officiel et ne doit pas être utilisé à des fins juridiques.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Bacacier By Kingspan est formellement interdite.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet www.bacacier.com ou contacter directement le service client au 02 30 30 30 30.

Version 05/03/2015

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan


Tableau 43 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PP Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

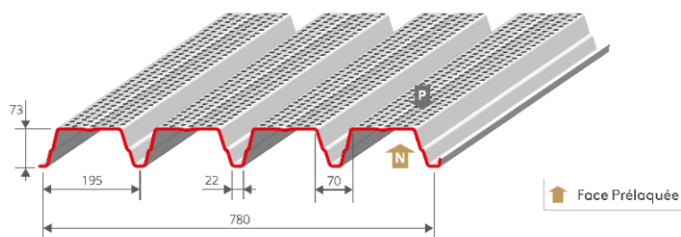

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 8,73 |
| 1,00 | 11,64 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PP Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PP Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Cette notice est la propriété de Bacacier By Kingspan. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Bacacier By Kingspan est formellement interdite. Toute violation de ces droits est punie de poursuites judiciaires.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Bacacier By Kingspan est formellement interdite. Toute violation de ces droits est punie de poursuites judiciaires.

Édition 05/03/2025

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan

Tableau 44 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PP Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 3,65 | 4,05 | 4,80 | 5,30 | 4,50 | 4,95 |
| | 20 | 3,65 | 3,95 | 4,75 | 5,20 | 4,45 | 4,85 |
| | 30 | 3,55 | 3,90 | 4,65 | 5,10 | 4,35 | 4,75 |
| | 47 | 3,40 | 3,75 | 4,50 | 4,90 | 4,20 | 4,55 |
| 75 | 11 | 3,45 | 3,80 | 4,55 | 5,00 | 4,25 | 4,65 |
| | 20 | 3,40 | 3,70 | 4,45 | 4,90 | 4,20 | 4,55 |
| | 30 | 3,35 | 3,65 | 4,35 | 4,80 | 4,10 | 4,50 |
| 100 | 47 | 3,20 | 3,55 | 4,20 | 4,65 | 3,95 | 4,35 |
| | 11 | 3,25 | 3,55 | 4,20 | 4,65 | 3,95 | 4,35 |
| | 20 | 3,15 | 3,50 | 4,10 | 4,55 | 3,85 | 4,30 |
| 125 | 30 | 3,10 | 3,40 | 3,95 | 4,50 | 3,80 | 4,20 |
| | 47 | 3,05 | 3,35 | 3,85 | 4,35 | 3,70 | 4,10 |
| | 11 | 3,00 | 3,35 | 3,80 | 4,35 | 3,70 | 4,10 |
| 145,7 | 20 | 3,00 | 3,30 | 3,75 | 4,30 | 3,70 | 4,05 |
| | 30 | 2,95 | 3,25 | 3,65 | 4,20 | 3,65 | 3,95 |
| | 47 | 2,85 | 3,15 | 3,55 | 4,10 | 3,55 | 3,85 |
| 145,7 | 11 | 2,85 | 3,15 | 3,55 | 4,10 | 3,50 | 3,85 |
| | 20 | 2,85 | 3,15 | 3,50 | 4,05 | 3,50 | 3,85 |
| | 30 | 2,80 | 3,10 | 3,45 | 3,95 | 3,45 | 3,80 |
| 47 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,85 | 3,40 | 3,75 | |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 73.780PP Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Sa transmission, sa réimpression, sa diffusion sans autorisation écrite de Bacacier est formellement interdite sous peine de poursuites judiciaires. En cas d'incertitude sur les droits de reproduction, veuillez vous adresser à Bacacier.

Tous les droits sont réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Bacacier est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Bacacier est formellement interdite.

Pour plus d'informations, consultez les informations techniques disponibles sur le site internet de Bacacier ou contactez-nous par téléphone au 02 40 00 00 00.

Version 05/03/2025

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan


Tableau 44 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PP Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PA Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

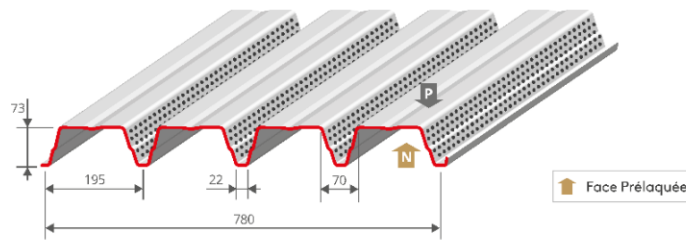

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 8,71 |
| 1,00 | 11,61 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|---|
| Galva | 0,75 / 1,00 | NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 / 1,00 | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34 301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PA Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Corberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > PANEL PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PA Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un document technique. Il est soumis à des conditions d'utilisation. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Bacacier est formellement interdite. Toute violation de ces conditions est punie de poursuites judiciaires. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Bacacier est formellement interdite. Toute violation de ces conditions est punie de poursuites judiciaires.

Pour vous assurer de la validité des informations, visitez le site internet www.bacacier.com et les pages jaunes de votre région, ou contactez-nous au 02 40 00 00 00.

Version 05/03/2025



BACACIER
By Kingspan

Tableau 45 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PA Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,95 | 3,20 | 3,60 | 4,10 | 3,60 | 3,95 |
| | 20 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 4,05 | 3,55 | 3,90 |
| | 30 | 2,85 | 3,15 | 3,45 | 3,95 | 3,50 | 3,85 |
| | 47 | 2,80 | 3,05 | 3,35 | 3,85 | 3,40 | 3,75 |
| 75 | 11 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,55 | 3,10 | 3,55 |
| | 20 | 2,65 | 2,90 | 3,05 | 3,50 | 3,05 | 3,55 |
| | 30 | 2,60 | 2,85 | 3,00 | 3,45 | 3,05 | 3,50 |
| | 47 | 2,55 | 2,80 | 2,90 | 3,35 | 2,95 | 3,40 |
| 100 | 11 | 2,45 | 2,70 | 2,75 | 3,15 | 2,75 | 3,20 |
| | 20 | 2,45 | 2,70 | 2,75 | 3,15 | 2,75 | 3,15 |
| | 30 | 2,40 | 2,65 | 2,70 | 3,10 | 2,70 | 3,10 |
| | 47 | 2,40 | 2,60 | 2,65 | 3,05 | 2,65 | 3,05 |
| 125 | 11 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,90 | 2,50 | 2,90 |
| | 20 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,85 | 2,50 | 2,90 |
| | 30 | 2,25 | 2,50 | 2,45 | 2,85 | 2,45 | 2,85 |
| | 47 | 2,20 | 2,50 | 2,40 | 2,80 | 2,45 | 2,80 |
| 145,7 | 11 | 2,15 | 2,35 | 2,35 | 2,70 | 2,35 | 2,70 |
| | 20 | 2,10 | 2,35 | 2,35 | 2,70 | 2,35 | 2,70 |
| | 30 | 2,10 | 2,35 | 2,30 | 2,65 | 2,30 | 2,65 |
| | 47 | 2,05 | 2,35 | 2,30 | 2,60 | 2,30 | 2,65 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 73.780PA Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurelle selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est un document numérique. Les renseignements techniques y figurant sont de nature indicative et ne constituent en aucun cas une garantie de performance. Ils sont à utiliser à titre d'information et ne doivent pas être utilisés pour des fins de responsabilité.

En savoir plus sur nos produits et services, consultez notre site internet www.bacacier.com ou contactez-nous par téléphone au 02 40 00 00 00.

Pour plus d'informations, consultez les informations les plus récentes et les plus proches sur ce document, ou contactez-nous par téléphone au 02 40 00 00 00.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>>



BACACIER®

By Kingspan


Tableau 45 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PA Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

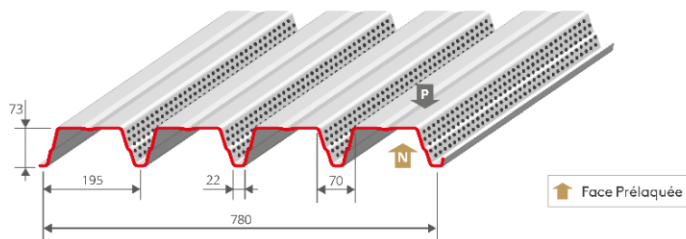

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 9,21 |
| 1,00 | 12,28 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PA Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Corberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PA Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un support technique. Les informations techniques figurant dans ce document sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de performance. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les informations techniques figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant régional ou contactez-nous directement à l'adresse suivante :

Version 05/03/2023



BACACIER
By Kingspan

Tableau 46 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PA Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT - ÉTANCHEITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 3,50 | 3,80 | 4,55 | 5,00 | 4,25 | 4,65 |
| | 20 | 3,40 | 3,75 | 4,45 | 4,90 | 4,20 | 4,55 |
| | 30 | 3,35 | 3,65 | 4,35 | 4,75 | 4,10 | 4,45 |
| | 47 | 3,20 | 3,50 | 4,10 | 4,60 | 3,90 | 4,30 |
| 75 | 11 | 3,20 | 3,50 | 3,90 | 4,55 | 3,85 | 4,25 |
| | 20 | 3,10 | 3,40 | 3,85 | 4,45 | 3,80 | 4,20 |
| | 30 | 3,05 | 3,35 | 3,75 | 4,35 | 3,75 | 4,10 |
| | 47 | 3,00 | 3,25 | 3,60 | 4,20 | 3,65 | 4,00 |
| 100 | 11 | 2,95 | 3,25 | 3,50 | 4,10 | 3,55 | 3,95 |
| | 20 | 2,90 | 3,20 | 3,40 | 3,95 | 3,45 | 3,90 |
| | 30 | 2,85 | 3,15 | 3,35 | 3,85 | 3,40 | 3,85 |
| | 47 | 2,80 | 3,10 | 3,25 | 3,75 | 3,30 | 3,75 |
| 125 | 11 | 2,75 | 3,05 | 3,20 | 3,70 | 3,20 | 3,70 |
| | 20 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,65 | 3,15 | 3,65 |
| | 30 | 2,70 | 3,00 | 3,10 | 3,60 | 3,10 | 3,60 |
| | 47 | 2,65 | 2,90 | 3,00 | 3,45 | 3,05 | 3,50 |
| 145,7 | 11 | 2,60 | 2,85 | 2,95 | 3,40 | 3,00 | 3,45 |
| | 20 | 2,60 | 2,85 | 2,95 | 3,40 | 2,95 | 3,40 |
| | 30 | 2,55 | 2,85 | 2,90 | 3,35 | 2,90 | 3,35 |
| | 47 | 2,50 | 2,80 | 2,85 | 3,25 | 2,85 | 3,30 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 73.780PA Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Les données relatives aux performances des matériaux sont fournies par le fabricant et sont destinées à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de performance. Le fabricant n'est pas responsable de l'usage qui sera fait de ces données.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite du fabricant est formellement interdite.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur ou le service client au plus proche de votre lieu de résidence. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur ou le service client au plus proche de votre lieu de résidence.

Version 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan


Tableau 46 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PA Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PT Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

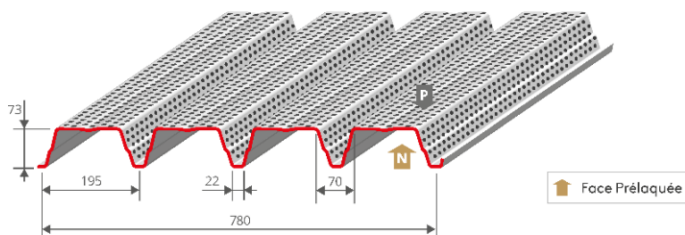

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,89 |
| 1,00 | 10,53 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose parallèle aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PT Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - > Rockacier C.Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rockacier C.Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - > Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - > Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Corberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > PANEL PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Panatoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - > Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- > Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- > Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- > La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PT Bitume doit être :

- > Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure ;
- > Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un document de référence. Les renseignements qu'il contient ne constituent ni recommandation, ni conseil, ni avis de Bacacier. Bacacier ne saurait être tenu responsable de l'utilisation que vous ferez de ces informations. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Bacacier se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Pour vous assurer de la validité des informations, visitez nos sites et les plus proches de votre région. Consultez nos sites internet.

Version 05/05/2023

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan

Tableau 47 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PT Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PT Bitume

Pose parallèle aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 2,65 | 2,90 | 3,25 | 3,75 | 3,30 | 3,60 |
| | 20 | 2,65 | 2,90 | 3,20 | 3,65 | 3,25 | 3,55 |
| | 30 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,60 | 3,20 | 3,50 |
| | 47 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,50 | 3,10 | 3,40 |
| 75 | 11 | 2,40 | 2,65 | 2,80 | 3,20 | 2,85 | 3,25 |
| | 20 | 2,40 | 2,60 | 2,75 | 3,15 | 2,80 | 3,20 |
| | 30 | 2,35 | 2,60 | 2,70 | 3,10 | 2,75 | 3,15 |
| | 47 | 2,30 | 2,55 | 2,65 | 3,05 | 2,70 | 3,10 |
| 100 | 11 | 2,20 | 2,45 | 2,50 | 2,85 | 2,50 | 2,90 |
| | 20 | 2,20 | 2,45 | 2,45 | 2,85 | 2,50 | 2,85 |
| | 30 | 2,20 | 2,40 | 2,45 | 2,80 | 2,45 | 2,85 |
| | 47 | 2,15 | 2,40 | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 2,80 |
| 125 | 11 | 2,05 | 2,25 | 2,25 | 2,60 | 2,30 | 2,65 |
| | 20 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,60 | 2,25 | 2,60 |
| | 30 | 2,00 | 2,25 | 2,20 | 2,55 | 2,25 | 2,60 |
| | 47 | 1,95 | 2,25 | 2,20 | 2,50 | 2,20 | 2,55 |
| 145,7 | 11 | 1,90 | 2,15 | 2,10 | 2,45 | 2,15 | 2,45 |
| | 20 | 1,90 | 2,15 | 2,10 | 2,40 | 2,15 | 2,45 |
| | 30 | 1,90 | 2,15 | 2,05 | 2,40 | 2,10 | 2,45 |
| | 47 | 1,85 | 2,15 | 2,05 | 2,35 | 2,10 | 2,40 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écarts entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel : Le ROOFALTEO 73.780PT Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 45.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements indiqués ont été fournis en fonction de l'état des connaissances au moment de sa publication. Le fabricant ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission.

Tous les droits sont réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite du fabricant est formellement interdite.

Pour plus d'informations, consultez les informations en ligne disponibles sur le site internet du fabricant.

Versión 05/03/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan


Tableau 47 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PT Bitume avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PT Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

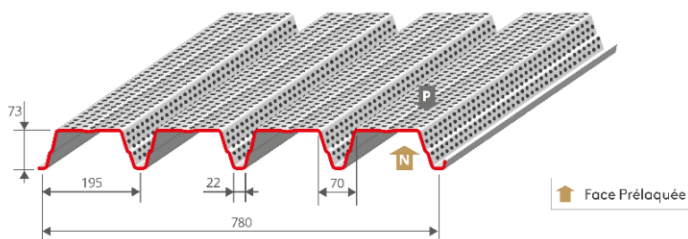

| ÉPAISSEUR NOMINALE mm | MASSE SURFACIQUE kg/m ² |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 0,75 | 7,89 |
| 1,00 | 10,53 |

REVÊTEMENTS STANDARDS >

| Acier de nuance S350GD | Épaisseur nominale (mm) | Normes |
|------------------------|-------------------------|--|
| Galva | 0,75 /1,00 | NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017 |
| Polyester 15 µm | 0,75 /1,00 | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |
| Autres revêtements | Sur demande | NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017 |

RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'un Avis Technique en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PT Bitume ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Avis Technique ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Corberlan C d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - PANEL PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 60 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et IKO enetherm ALU d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 40 mm et Panel PIR ALU T d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Rocterm Coberlan C d'épaisseur minimale 60 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Avis Technique ROOF-SOLARBITUME TAN DTU - Plat & incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m² ;
- Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 73.780PT Bitume doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Avis Technique ROOF SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules). Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Avis Technique en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est un document technique. Les renseignements techniques qu'il contient sont réservés à des professionnels de la construction en France métropolitaine. En cas de doute, consultez les documents officiels produits par le fabricant.

Toutes les photographies et les illustrations sont à caractère illustratif et ne constituent pas des documents techniques officiels. Les informations sont à caractère illustratif et ne constituent pas des documents techniques officiels.

Il est interdit de reproduire ou de diffuser ce document sans l'autorisation écrite du fabricant. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite du fabricant est formellement interdite.

Version 05/03/2023

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
 SCANNEZ LE CODE QR >>>

BACACIER®
By Kingspan

Tableau 48 - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PT Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 73.780PT Bitume

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

| CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²) | | PORTÉES D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| CHARGES DE NEIGE N84 | POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ | | | | | | |
| | | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | 11 | 3,15 | 3,45 | 4,10 | 4,55 | 3,85 | 4,25 |
| | 20 | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,45 | 3,75 | 4,15 |
| | 30 | 3,00 | 3,30 | 3,80 | 4,35 | 3,70 | 4,05 |
| | 47 | 2,90 | 3,20 | 3,65 | 4,20 | 3,55 | 3,90 |
| 75 | 11 | 2,85 | 3,15 | 3,45 | 4,05 | 3,50 | 3,85 |
| | 20 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,90 | 3,45 | 3,80 |
| | 30 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,80 | 3,40 | 3,70 |
| | 47 | 2,65 | 2,95 | 3,20 | 3,70 | 3,30 | 3,65 |
| 100 | 11 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,60 | 3,25 | 3,60 |
| | 20 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,50 | 3,20 | 3,55 |
| | 30 | 2,55 | 2,80 | 2,95 | 3,40 | 3,10 | 3,45 |
| | 47 | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 3,35 | 3,00 | 3,40 |
| 125 | 11 | 2,40 | 2,70 | 2,80 | 3,25 | 2,95 | 3,35 |
| | 20 | 2,40 | 2,70 | 2,75 | 3,20 | 2,90 | 3,30 |
| | 30 | 2,40 | 2,65 | 2,70 | 3,15 | 2,85 | 3,30 |
| | 47 | 2,35 | 2,60 | 2,65 | 3,05 | 2,75 | 3,20 |
| 145,7 | 11 | 2,30 | 2,55 | 2,60 | 3,05 | 2,70 | 3,15 |
| | 20 | 2,30 | 2,55 | 2,55 | 3,00 | 2,70 | 3,15 |
| | 30 | 2,30 | 2,55 | 2,50 | 2,95 | 2,65 | 3,10 |
| | 47 | 2,25 | 2,50 | 2,45 | 2,90 | 2,60 | 3,00 |

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 73.780PT Bitume est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est un schéma. Les renseignements qu'il contient ne constituent en aucun cas une responsabilité. Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme tels, mais uniquement à titre d'information.

Les données techniques sont susceptibles de varier sans préavis. Les informations relatives aux produits sont susceptibles de varier sans préavis. Les informations relatives aux produits sont susceptibles de varier sans préavis.

Se référer à la notice de pose pour les informations les plus récentes et les plus complètes sur ce document, ou en scanner le code QR ci-dessous.

Version 05/03/2025



BACACIER®
By Kingspan

Tableau 48 (suite) - Fiche technique de la TAN ROOFALTEO 73.780PT Bitume avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN


Fiches Techniques et tableaux de portées des TAN JI-Dome de JORIS IDE

| Configuration | ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné | |
|-----------------------------------|--|--|
| | Pose parallèle aux nervures des TAN | Pose perpendiculaire aux nervures des TAN |
| Référence TAN | | |
| JI-Dome 50-239-956 | Non autorisée | Tableau 49 |
| JI-Dome 56-225-900 | Tableau 50 | Tableau 51 |
| JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage | Non autorisée | Tableau 52 |
| JI-Dome 73-195-780 | Non autorisée | Tableau 53 |

Support d'étanchéité + Procédé d'intégration photovoltaïque

Jl-Dome 50-239-956 + ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU

Jl



| Épaisseur (mm) | Masse (kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,75 | 7,51 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Longueur standard | à partir de 400 mm jusqu'à 13600 mm |
| Largeur de tôle | 956 mm |
| Type de métal | Acier S320 GD |
| Revêtements | selon guide de choix Avis Technique |

Normes de référence

| | |
|--------------------|---|
| Acier Galvanisé | NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017 |
| Acier Prélaqué | NF EN 10169:2022 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301:2017 |
| Côtes / Tolérances | NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021 |

Conditions des tableaux de portées

| | |
|---|---|
| Dimensions maximales des modules photovoltaïques* | 1964 x 1176 mm |
| Mode | rail perpendiculaire aux nervures TAN |
| Isolant sur TAN | Rockacier C Nu 60mm mini, Rockacier C Nu Energy 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini, SmartRoof C(37) 100mm mini, Rocterm Coberlan C 80mm mini, Powerdeck+ 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, IKO enertherm ALU 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Panel PIR ALU-T 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Stisolétanch BBA 80mm mini, Protect LR C 60mm mini + Stisolétanch BBA 80mm mini |
| Largeur mini de l'appui | 60 mm |



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

* Sélection des modules selon Grille de vérification des modules de l'ATec

joriside.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE

13 mars 2025 PLANET PASSIONATE

Tableau 49 - Fiche technique de la TAN Jl-Dome 50-239-956 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Portées d'utilisation (en mètres)

Les tableaux de portées sont établis sur la base de la méthode « JI_Méthode dimensionnement TAN+PV_20241216_V1 » validée par Socotec Technical Consulting avec référence rapport « 2406STC00000012/N1 - Rév. C »

⬇️ Charges descendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. Les charges d'exploitation descendantes doivent prendre en compte les éventuelles charges de neige accidentelles (cf. exemple de dimensionnement).

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|
| Charges (s) d'exploitation | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges descendantes* | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 74 | 2,70 | 3,60 | 3,35 |
| | 20 | 83 | 2,60 | 3,50 | 3,25 |
| | 30 | 93 | 2,55 | 3,35 | 3,10 |
| | 47 | 110 | 2,40 | 3,20 | 2,95 |
| 75 | 11 | 99 | 2,50 | 3,30 | 3,05 |
| | 20 | 108 | 2,40 | 3,20 | 3,00 |
| | 30 | 118 | 2,35 | 3,10 | 2,90 |
| | 47 | 135 | 2,25 | 2,90 | 2,80 |
| 100 | 11 | 124 | 2,30 | 3,00 | 2,85 |
| | 20 | 133 | 2,25 | 2,90 | 2,80 |
| | 30 | 143 | 2,20 | 2,80 | 2,75 |
| | 47 | 160 | 2,15 | 2,65 | 2,65 |
| 125 | 11 | 149 | 2,20 | 2,75 | 2,70 |
| | 20 | 158 | 2,15 | 2,70 | 2,65 |
| | 30 | 168 | 2,10 | 2,60 | 2,60 |
| | 47 | 185 | 2,05 | 2,50 | 2,50 |
| 146 | 11 | 170 | 2,10 | 2,60 | 2,55 |
| | 20 | 179 | 2,05 | 2,55 | 2,55 |
| | 30 | 189 | 2,05 | 2,45 | 2,50 |
| | 47 | 206 | 1,95 | 2,35 | 2,45 |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 13 daN/m²

⬆️ Charges ascendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. La vérification des fixations doit être faite également.

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------|
| Charges (d) de dépression | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges* | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 27 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
| | 20 | 18 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
| | 30 | 8 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
| | 47 | | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
| 57 | 11 | 34 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
| | 20 | 25 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
| | 30 | 15 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
| | 47 | | 3,30 | 3,60 | 3,60 |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 12 daN/m²
Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les têtes de fixations des TAN à la charpente



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

joride.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE

13 mars 2025



PLANET
PASSIONATE

Tableau 49 (suite) - Fiche technique de la TAN JI-Dome 50-239-956 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Support d'étanchéité + Procédé d'intégration photovoltaïque

JI-Dome 56-225-900 + ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU

JI

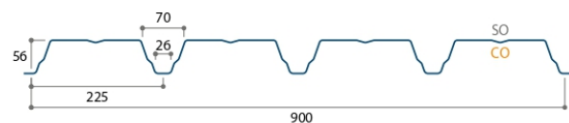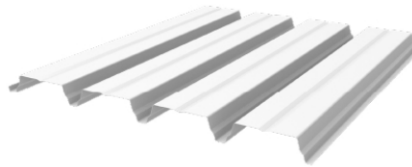

DOME
SOLAIRE

| Épaisseur (mm) | Masse (kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,75 | 7,98 |
| 0,88 | 9,36 |
| 1,00 | 10,64 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Longueur standard | à partir de 400 mm jusqu'à 13600 mm |
| Largeur de tôle | 900 mm |
| Type de métal | Acier S320 GD |
| Revêtements | selon guide de choix Avis Technique |

Normes de référence

| | |
|--------------------|---|
| Acier Galvanisé | NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017 |
| Acier Prélaqué | NF EN 10169:2022 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301:2017 |
| Côtes / Tolérances | NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021 |

Conditions des tableaux de portées

| | |
|---|---|
| Dimensions maximales des modules photovoltaïques* | 1964 x 1176 mm |
| Mode | rail parallèle aux nervures TAN |
| Isolant sur TAN | Rockacier C Nu 60mm mini, Rockacier C Nu Energy 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini, SmartRoof C(37) 100mm mini, Rocterm Coberlan C 80mm mini, Powerdeck+ 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, IKO enertherm ALU 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Panel PIR ALU-T 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Stisolétanch BBA 80mm mini, Protect LR C 60mm mini + Stisolétanch BBA 80mm mini |
| Largeur mini de l'appui | 60 mm |



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

* Sélection des modules selon Grille de vérification des modules de l'ATec

jorisode.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE

25 mars 2025

PLANET
PASSIONATE

Tableau 50 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Portées d'utilisation (en mètres)

Les tableaux de portées sont établies sur la base de la méthode « JI_Méthode dimensionnement TAN+PV_20241216_V1 » validée par Socotec Technical Consulting avec référence rapport « 2406STC0000012/N1 - Rév. C »

⚡ Charges descendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. Les charges d'exploitation descendantes doivent prendre en compte les éventuelles charges de neige accidentelles (cf. exemple de dimensionnement).

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (s) d'exploitation | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges descendantes* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 74 | 2,70 | 3,10 | 3,15 | 2,90 | 3,30 | 3,35 | 3,00 | 3,50 | 3,55 |
| | 20 | 83 | 2,55 | 2,95 | 3,00 | 2,75 | 3,15 | 3,20 | 2,90 | 3,35 | 3,40 |
| | 30 | 93 | 2,45 | 2,80 | 2,85 | 2,60 | 3,00 | 3,05 | 2,80 | 3,15 | 3,25 |
| | 47 | 110 | 2,25 | 2,55 | 2,65 | 2,45 | 2,75 | 2,85 | 2,60 | 2,95 | 3,00 |
| 75 | 11 | 99 | 2,35 | 2,70 | 2,75 | 2,50 | 2,90 | 2,95 | 2,70 | 3,10 | 3,10 |
| | 20 | 108 | 2,25 | 2,60 | 2,65 | 2,45 | 2,80 | 2,85 | 2,60 | 2,95 | 3,00 |
| | 30 | 118 | 2,15 | 2,50 | 2,55 | 2,35 | 2,70 | 2,75 | 2,50 | 2,85 | 2,90 |
| 100 | 47 | 135 | 2,05 | 2,35 | 2,40 | 2,20 | 2,50 | 2,55 | 2,35 | 2,65 | 2,75 |
| | 11 | 124 | 2,10 | 2,45 | 2,45 | 2,25 | 2,60 | 2,65 | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
| | 20 | 133 | 2,05 | 2,35 | 2,40 | 2,20 | 2,55 | 2,55 | 2,35 | 2,70 | 2,75 |
| | 30 | 143 | 2,00 | 2,25 | 2,30 | 2,15 | 2,45 | 2,50 | 2,25 | 2,60 | 2,65 |
| 125 | 47 | 160 | 1,90 | 2,15 | 2,20 | 2,05 | 2,35 | 2,35 | 2,15 | 2,45 | 2,50 |
| | 11 | 149 | 1,90 | 2,25 | 2,25 | 2,10 | 2,40 | 2,40 | 2,20 | 2,55 | 2,55 |
| | 20 | 158 | 1,90 | 2,15 | 2,20 | 2,00 | 2,35 | 2,35 | 2,15 | 2,50 | 2,50 |
| | 30 | 168 | 1,85 | 2,10 | 2,15 | 1,95 | 2,25 | 2,30 | 2,10 | 2,40 | 2,45 |
| 146 | 47 | 185 | 1,75 | 2,00 | 2,05 | 1,90 | 2,15 | 2,20 | 2,00 | 2,30 | 2,35 |
| | 11 | 170 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 1,95 | 2,25 | 2,25 | 2,05 | 2,40 | 2,40 |
| | 20 | 179 | 1,75 | 2,05 | 2,05 | 1,90 | 2,20 | 2,20 | 2,05 | 2,35 | 2,35 |
| | 30 | 189 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 2,15 | 2,15 | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
| 47 | 206 | 1,65 | 1,90 | 1,95 | 1,80 | 2,05 | 2,10 | 1,90 | 2,20 | 2,20 | |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 13 daN/m²

⬆ Charges ascendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. La vérification des fixations doit être faite également.

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (d) de dépression | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 29 | 11 | 6 | 3,45 | 4,05 | 4,05 | 3,65 | 4,25 | 4,25 | 3,80 | 4,45 | 4,45 |
| | 20 | | 3,45 | 4,05 | 4,05 | 3,65 | 4,25 | 4,25 | 3,80 | 4,45 | 4,45 |
| | 30 | | 3,45 | 4,05 | 4,05 | 3,65 | 4,25 | 4,25 | 3,80 | 4,45 | 4,45 |
| | 47 | | 3,45 | 4,05 | 4,05 | 3,65 | 4,25 | 4,25 | 3,80 | 4,45 | 4,45 |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 12 daN/m²

Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les têtes de fixations des TAN à la charpente



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

joriside.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE


25 mars 2025 PLANET PASSIONATE

Tableau 50 (suite) - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 avec rails parallèles aux nervures de la TAN

Support d'étanchéité + Procédé d'intégration photovoltaïque

Jl-Dome 56-225-900 + ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU

Jl

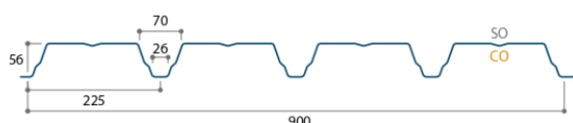

| Épaisseur (mm) | Masse (kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,75 | 7,98 |
| 0,88 | 9,36 |
| 1,00 | 10,64 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Longueur standard | à partir de 400 mm jusqu'à 13600 mm |
| Largeur de tôle | 900 mm |
| Type de métal | Acier S320 GD |
| Revêtements | selon guide de choix Avis Technique |

Normes de référence

| | |
|--------------------|---|
| Acier Galvanisé | NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017 |
| Acier Prélaqué | NF EN 10169:2022 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301:2017 |
| Côtes / Tolérances | NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021 |

Conditions des tableaux de portées

| | |
|---|---|
| Dimensions maximales des modules photovoltaïques* | 1964 x 1176 mm |
| Mode | rail perpendiculaire aux nervures TAN |
| Isolant sur TAN | Rockacier C Nu 60mm mini, Rockacier C Nu Energy 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini, SmartRoof C(37) 100mm mini, Rocterm Coberlan C 80mm mini, Powerdeck+ 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, IKO enertherm ALU 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Panel PIR ALU-T 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Stisolétanch BBA 80mm mini, Protect LR C 60mm mini + Stisolétanch BBA 80mm mini |
| Largeur mini de l'appui | 60 mm |



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

* Sélection des modules selon Grille de vérification des modules de l'ATec

joride.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE

13 mars 2025 PLANET PASSIONATE

Tableau 51 - Fiche technique de la TAN Jl-Dome 56-225-900 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Portées d'utilisation (en mètres)

Les tableaux de portées sont établis sur la base de la méthode « JI_Méthode dimensionnement TAN+PV_20241216_V1 » validée par Socotec Technical Consulting avec référence rapport « 2406STC0000012/N1 - Rév. C »

⬇️ Charges descendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. Les charges d'exploitation descendantes doivent prendre en compte les éventuelles charges de neige accidentelles (cf. exemple de dimensionnement).

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (s) d'exploitation | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges descendantes* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 74 | 2,85 | 3,90 | 3,60 | 3,00 | 4,10 | 3,75 | 3,10 | 4,25 | 3,90 |
| | 20 | 83 | 2,75 | 3,80 | 3,45 | 2,90 | 3,95 | 3,65 | 3,00 | 4,10 | 3,75 |
| | 30 | 93 | 2,65 | 3,65 | 3,35 | 2,80 | 3,85 | 3,50 | 2,90 | 4,00 | 3,65 |
| | 47 | 110 | 2,55 | 3,45 | 3,15 | 2,65 | 3,65 | 3,35 | 2,75 | 3,80 | 3,45 |
| 75 | 11 | 99 | 2,60 | 3,60 | 3,25 | 2,75 | 3,75 | 3,45 | 2,85 | 3,90 | 3,55 |
| | 20 | 108 | 2,55 | 3,50 | 3,20 | 2,70 | 3,65 | 3,35 | 2,80 | 3,80 | 3,50 |
| | 30 | 118 | 2,50 | 3,40 | 3,10 | 2,60 | 3,55 | 3,25 | 2,70 | 3,70 | 3,40 |
| 100 | 47 | 135 | 2,40 | 3,20 | 2,95 | 2,50 | 3,40 | 3,10 | 2,60 | 3,55 | 3,25 |
| | 11 | 124 | 2,45 | 3,30 | 3,05 | 2,55 | 3,50 | 3,20 | 2,65 | 3,65 | 3,35 |
| | 20 | 133 | 2,40 | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 3,45 | 3,15 | 2,60 | 3,55 | 3,25 |
| | 30 | 143 | 2,35 | 3,10 | 2,90 | 2,45 | 3,35 | 3,05 | 2,55 | 3,50 | 3,20 |
| 125 | 47 | 160 | 2,25 | 2,95 | 2,80 | 2,35 | 3,20 | 2,95 | 2,45 | 3,35 | 3,10 |
| | 11 | 149 | 2,30 | 3,05 | 2,90 | 2,45 | 3,25 | 3,05 | 2,55 | 3,45 | 3,15 |
| | 20 | 158 | 2,25 | 2,95 | 2,85 | 2,40 | 3,20 | 2,95 | 2,50 | 3,40 | 3,10 |
| | 30 | 168 | 2,20 | 2,85 | 2,75 | 2,35 | 3,10 | 2,90 | 2,45 | 3,30 | 3,05 |
| 146 | 47 | 185 | 2,15 | 2,75 | 2,70 | 2,25 | 2,95 | 2,85 | 2,35 | 3,15 | 2,95 |
| | 11 | 170 | 2,20 | 2,85 | 2,75 | 2,30 | 3,05 | 2,90 | 2,40 | 3,25 | 3,00 |
| | 20 | 179 | 2,20 | 2,75 | 2,70 | 2,30 | 3,00 | 2,85 | 2,40 | 3,20 | 3,00 |
| | 30 | 189 | 2,15 | 2,70 | 2,65 | 2,25 | 2,90 | 2,80 | 2,35 | 3,10 | 2,95 |
| | 47 | 206 | 2,10 | 2,60 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 2,75 | 2,30 | 3,00 | 2,85 |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 13 daN/m²

⬆️ Charges ascendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. La vérification des fixations doit être faite également.

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (d) de dépression | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 27 | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 4,05 | 4,45 | 4,45 |
| | 20 | 18 | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 4,05 | 4,45 | 4,45 |
| | 30 | 8 | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 4,05 | 4,45 | 4,45 |
| | 47 | | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 4,05 | 4,45 | 4,45 |
| 57 | 11 | 34 | 3,60 | 4,05 | 4,05 | 3,80 | 4,25 | 4,25 | 3,95 | 4,45 | 4,45 |
| | 20 | 25 | 3,60 | 4,05 | 4,05 | 3,80 | 4,25 | 4,25 | 3,95 | 4,45 | 4,45 |
| | 30 | 15 | 3,60 | 4,05 | 4,05 | 3,80 | 4,25 | 4,25 | 3,95 | 4,45 | 4,45 |
| | 47 | | 3,60 | 4,05 | 4,05 | 3,80 | 4,25 | 4,25 | 3,95 | 4,45 | 4,45 |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 12 daN/m²

Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les têtes de fixations des TAN à la charpente



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

jorisode.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE



13 mars 2025 **PLANET PASSIONATE**

Tableau 51 (suite) - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Support d'étanchéité + Procédé d'intégration photovoltaïque

JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage + ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU

JI

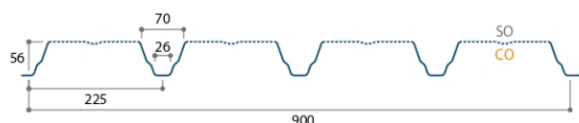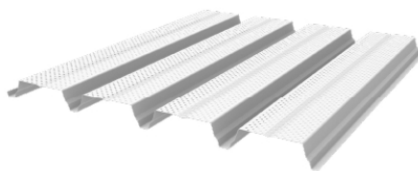

| Épaisseur (mm) | Masse (kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,75 | 7,46 |
| 0,88 | 8,76 |
| 1,00 | 9,95 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Longueur standard | à partir de 400 mm jusqu'à 13600 mm |
| Largeur de tôle | 900 mm |
| Type de métal | Acier S320 GD |
| Revêtements | selon guide de choix Avis Technique |

Normes de référence

| | |
|--------------------|---|
| Acier Galvanisé | NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017 |
| Acier Prélaqué | NF EN 10169:2022 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301:2017 |
| Côtes / Tolérances | NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021 |

Conditions des tableaux de portées

| | |
|---|---|
| Dimensions maximales des modules photovoltaïques* | 1964 x 1176 mm |
| Mode | rail perpendiculaire aux nervures TAN |
| Isolant sur TAN | Rockacier C Nu 60mm mini, Rockacier C Nu Energy 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini, SmartRoof C(37) 100mm mini, Rocterm Coberlan C 80mm mini, Powerdeck+ 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, IKO enertherm ALU 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Panel PIR ALU-T 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Stisolétanch BBA 80mm mini, Protect LR C 60mm mini + Stisolétanch BBA 80mm mini |
| Largeur mini de l'appui | 60 mm |



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

* Sélection des modules selon Grille de vérification des modules de l'ATec

joriside.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE

13 mars 2025 **PLANET PASSIONATE**

Tableau 52 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Portées d'utilisation (en mètres)

Les tableaux de portées sont établis sur la base de la méthode « JI_Méthode dimensionnement TAN+PV_20241216_VI » validée par Socotec Technical Consulting avec référence rapport « 2406STC0000012/N1 - Rév. C »

⬇️ Charges descendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. Les charges d'exploitation descendantes doivent prendre en compte les éventuelles charges de neige accidentelles (cf. exemple de dimensionnement).

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (s) d'exploitation | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges descendantes* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 74 | 2,75 | 3,75 | 3,45 | 2,90 | 3,90 | 3,60 | 3,00 | 4,05 | 3,75 |
| | 20 | 83 | 2,70 | 3,60 | 3,30 | 2,80 | 3,80 | 3,50 | 2,90 | 3,95 | 3,60 |
| | 30 | 93 | 2,60 | 3,50 | 3,20 | 2,70 | 3,65 | 3,35 | 2,80 | 3,80 | 3,50 |
| | 47 | 110 | 2,45 | 3,30 | 3,05 | 2,60 | 3,50 | 3,20 | 2,70 | 3,60 | 3,35 |
| 75 | 11 | 99 | 2,55 | 3,40 | 3,15 | 2,65 | 3,60 | 3,30 | 2,75 | 3,75 | 3,45 |
| | 20 | 108 | 2,45 | 3,30 | 3,05 | 2,60 | 3,50 | 3,20 | 2,70 | 3,65 | 3,35 |
| | 30 | 118 | 2,40 | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 3,40 | 3,15 | 2,60 | 3,55 | 3,25 |
| | 47 | 135 | 2,30 | 3,00 | 2,85 | 2,40 | 3,25 | 3,00 | 2,50 | 3,40 | 3,10 |
| 100 | 11 | 124 | 2,35 | 3,10 | 2,95 | 2,50 | 3,35 | 3,10 | 2,60 | 3,50 | 3,20 |
| | 20 | 133 | 2,30 | 3,00 | 2,85 | 2,45 | 3,25 | 3,00 | 2,55 | 3,40 | 3,15 |
| | 30 | 143 | 2,25 | 2,90 | 2,80 | 2,40 | 3,15 | 2,95 | 2,45 | 3,30 | 3,05 |
| | 47 | 160 | 2,20 | 2,75 | 2,70 | 2,30 | 3,00 | 2,85 | 2,40 | 3,15 | 2,95 |
| 125 | 11 | 149 | 2,25 | 2,80 | 2,75 | 2,35 | 3,05 | 2,90 | 2,45 | 3,25 | 3,05 |
| | 20 | 158 | 2,20 | 2,75 | 2,70 | 2,30 | 2,95 | 2,85 | 2,40 | 3,15 | 2,95 |
| | 30 | 168 | 2,15 | 2,70 | 2,65 | 2,25 | 2,90 | 2,80 | 2,35 | 3,05 | 2,90 |
| | 47 | 185 | 2,10 | 2,55 | 2,60 | 2,20 | 2,75 | 2,70 | 2,30 | 2,95 | 2,85 |
| 146 | 11 | 170 | 2,10 | 2,65 | 2,65 | 2,25 | 2,85 | 2,75 | 2,35 | 3,05 | 2,90 |
| | 20 | 179 | 2,10 | 2,60 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 2,75 | 2,30 | 2,95 | 2,85 |
| | 30 | 189 | 2,05 | 2,55 | 2,55 | 2,15 | 2,75 | 2,70 | 2,25 | 2,90 | 2,80 |
| | 47 | 206 | 2,00 | 2,45 | 2,50 | 2,10 | 2,65 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 2,75 |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 13 daN/m²

⬆️ Charges ascendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. La vérification des fixations doit être faite également.

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (d) de dépression | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 27 | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |
| | 20 | 18 | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |
| | 30 | 8 | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |
| | 47 | | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |
| 57 | 11 | 34 | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |
| | 20 | 25 | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |
| | 30 | 15 | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |
| | 47 | | 3,50 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 3,85 | 4,25 | 4,25 |

* Charge permanente panneaux PV + rails = 12 daN/m²
Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les têtes de fixations des TAN à la charpente



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

jorisode.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE

13 mars 2025



PLANET
PASSIONATE

Tableau 52 (suite) - Fiche technique de la TAN JI-Dome 56-225-900 Perfo Plage avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Support d'étanchéité + Procédé d'intégration photovoltaïque

JI-Dome 73-195-780 + ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU

JI

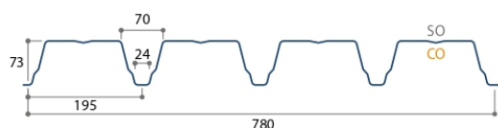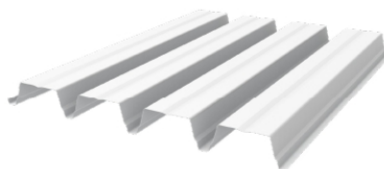

| Épaisseur (mm) | Masse (kg/m ²) |
|----------------|----------------------------|
| 0,75 | 9,21 |
| 0,88 | 10,80 |
| 1,00 | 12,28 |

Caractéristiques techniques

Longueur standard à partir de 400 mm jusqu'à 13600 mm
 Largeur de tôle 780 mm
 Type de métal Acier S320 GD
 Revêtements selon guide de choix Avis Technique

Normes de référence

Acier Galvanisé NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P 34-310:2017
 Acier Prélaqué NF EN 10169:2022 appliqué sur galvanisation - NF P 34-301:2017
 Côtes / Tolérances NF EN 14782:2006 - NF P 34-401-2:2022 - NF EN 508-1:2021

Conditions des tableaux de portées

Dimensions maximales des modules photovoltaïques* 1964 x 1176 mm
 Mode rail perpendiculaire aux nervures TAN
 Isolant sur TAN Rockacier C Nu 60mm mini, Rockacier C Nu Energy 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini, SmartRoof C(37) 100mm mini, Rocterm Coberlan C 80mm mini, Powerdeck+ 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, Panotoit Tekfi 2 60mm mini + Powerdeck+ 80mm mini, IKO enertherm ALU 80mm mini, SmartRoof C(38) 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + IKO enertherm ALU 80mm mini, Panel PIR ALU-T 80mm mini, Fesco C 40mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm mini, Rocterm Coberlan C 60mm mini + Panel PIR ALU-T 80mm min, Stisolétanch BBA 80mm mini, Protect LR C 60mm mini + Stisolétanch BBA 80mm mini
 Largeur mini de l'appui 60 mm



Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.

* Sélection des modules selon Grille de vérification des modules de l'ATec

jorisode.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE

13 mars 2025 PLANET PASSIONATE

Tableau 53 - Fiche technique de la TAN JI-Dome 73-195-780 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN

Portées d'utilisation (en mètres)

Les tableaux de portées sont établies sur la base de la méthode « JI_Méthode dimensionnement TAN+PV_20241216_V1 » validée par Socotec Technical Consulting avec référence rapport « 2406STC0000012/N1 - Rév. C »

⬇️ Charges descendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. Les charges d'exploitation descendantes doivent prendre en compte les éventuelles charges de neige accidentelles (cf. exemple de dimensionnement).

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (s) d'exploitation | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges descendantes* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 74 | 3,75 | 4,75 | 4,50 | 3,95 | 4,95 | 4,75 | 4,10 | 5,15 | 4,90 |
| | 20 | 83 | 3,65 | 4,60 | 4,35 | 3,80 | 4,80 | 4,60 | 3,95 | 5,00 | 4,75 |
| | 30 | 93 | 3,50 | 4,45 | 4,20 | 3,70 | 4,65 | 4,45 | 3,85 | 4,85 | 4,60 |
| | 47 | 110 | 3,35 | 4,15 | 4,00 | 3,50 | 4,40 | 4,20 | 3,65 | 4,60 | 4,40 |
| 75 | 11 | 99 | 3,45 | 4,35 | 4,15 | 3,60 | 4,55 | 4,35 | 3,75 | 4,75 | 4,50 |
| | 20 | 108 | 3,35 | 4,15 | 4,05 | 3,50 | 4,45 | 4,25 | 3,65 | 4,60 | 4,40 |
| | 30 | 118 | 3,25 | 4,00 | 3,90 | 3,45 | 4,30 | 4,10 | 3,55 | 4,50 | 4,30 |
| | 47 | 135 | 3,15 | 3,75 | 3,75 | 3,30 | 4,05 | 3,95 | 3,40 | 4,30 | 4,10 |
| 100 | 11 | 124 | 3,20 | 3,90 | 3,85 | 3,40 | 4,20 | 4,05 | 3,50 | 4,45 | 4,20 |
| | 20 | 133 | 3,15 | 3,80 | 3,80 | 3,30 | 4,10 | 3,95 | 3,45 | 4,30 | 4,15 |
| | 30 | 143 | 3,10 | 3,65 | 3,70 | 3,25 | 3,95 | 3,90 | 3,35 | 4,20 | 4,05 |
| | 47 | 160 | 2,95 | 3,45 | 3,50 | 3,10 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 3,95 | 3,90 |
| 125 | 11 | 149 | 3,05 | 3,60 | 3,60 | 3,20 | 3,85 | 3,85 | 3,30 | 4,10 | 4,00 |
| | 20 | 158 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,15 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 4,00 | 3,90 |
| | 30 | 168 | 2,90 | 3,40 | 3,40 | 3,05 | 3,65 | 3,65 | 3,20 | 3,90 | 3,85 |
| | 47 | 185 | 2,85 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,10 | 3,70 | 3,75 |
| 146 | 11 | 170 | 2,90 | 3,35 | 3,35 | 3,05 | 3,65 | 3,65 | 3,20 | 3,85 | 3,85 |
| | 20 | 179 | 2,85 | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 3,55 | 3,55 | 3,15 | 3,75 | 3,75 |
| | 30 | 189 | 2,80 | 3,20 | 3,20 | 2,95 | 3,45 | 3,45 | 3,10 | 3,65 | 3,70 |
| | 47 | 206 | 2,75 | 3,10 | 3,10 | 2,90 | 3,30 | 3,35 | 3,00 | 3,55 | 3,55 |

*Charge permanente panneaux PV + rails = 13 daN/m²

⬆️ Charges ascendantes

Instructions sur l'utilisation du tableau de portée selon Avis Technique. La vérification des fixations doit être faite également.

| Charges en daN/m ² | | | 0,75 mm | | | 0,88 mm | | | 1,00 mm | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| Charges (d) de dépression | Charges (p) isolant + étanchéité | Total des charges* | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi | Simple | Double | Multi |
| 50 | 11 | 27 | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| | 20 | 18 | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| | 30 | 8 | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| | 47 | | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| 57 | 11 | 34 | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| | 20 | 25 | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| | 30 | 15 | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| | 47 | | 4,55 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |

*Charge permanente panneaux PV + rails = 12 daN/m²
Il n'est pas nécessaire de placer des plaquettes sous les têtes de fixations des TAN à la charpente

 **Fiche technique uniquement valable pour utilisation procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU sous Avis Technique.**

joride.com/planetpassionate-FR

JORISIDE.com
THE STEEL FUTURE


13 mars 2025

PLANET
PASSIONATE

Tableau 53 (suite) - Fiche technique de la TAN JI-Dome 73-195-780 avec rails perpendiculaires aux nervures de la TAN


3. Annexes graphiques

Note : Toutes les dimensions sont en millimètres (sauf indication contraire)

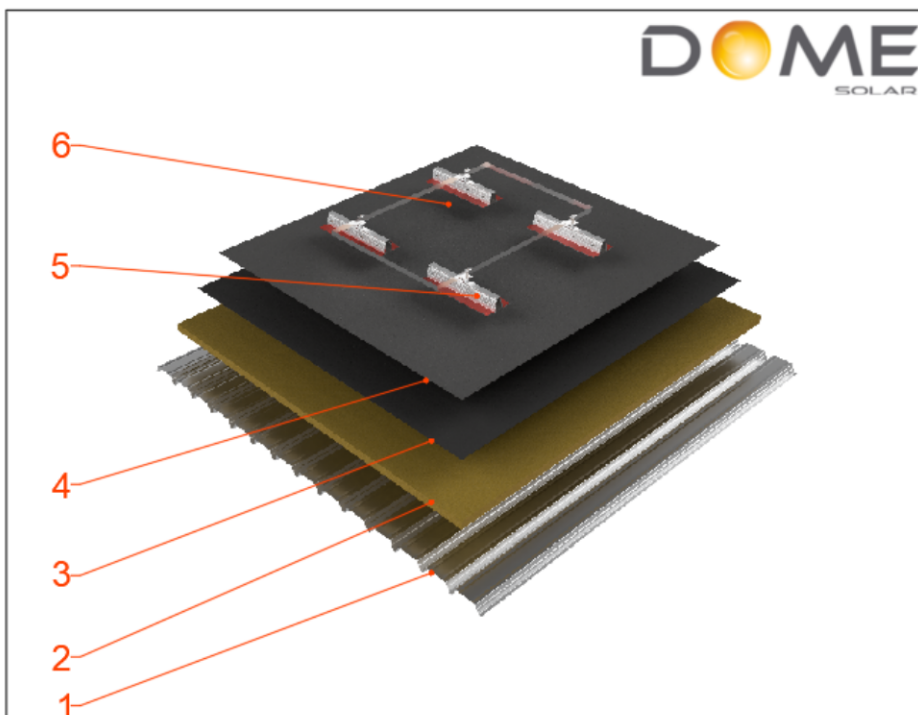


| Composants procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné | |
|---|--|
| 1 | <p><i>Elément porteur support en tôles d'acier :</i></p> <p>BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume</p> <p>ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT</p> <p>JORIS IDE : JI-Dome 50-239-956, 56-225-900, 56-225-900 Perfo Plage et 73-195-780</p> |
| 2 | <p><i>Isolants fixés mécaniquement :</i></p> <p>ROCKWOOL ROCKACIER C NU ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY KNAUF SMARTROOF C ISOVER PANOTOIT TEKFI 2 BM FRANCE ROCTERM COBERLAN C RECTICEL POWERDECK+ RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique FESCO C / SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C / PANOTOIT TEKFI 2 IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T avec écran thermique FESCO C / ROCTERM COBERLAN C</p> |
| 3 | <p><i>1^{ère} couche du revêtement d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</i></p> <p>IKO DUO ACIER F/G</p> |
| 4 | <p><i>2^{ème} couche du revêtement d'étanchéité bicouche soudée en plein à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</i></p> <p>IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F IKO DUO SOLAR ALU/F</p> |
| 5 | <p><i>Système :</i></p> <p>ROOF SOLAR BITUME</p> |
| 6 | <p><i>Module photovoltaïque fixé sur ses grands côtés</i></p> |

Figure 1 – Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné – rails perpendiculaires aux nervures des TAN

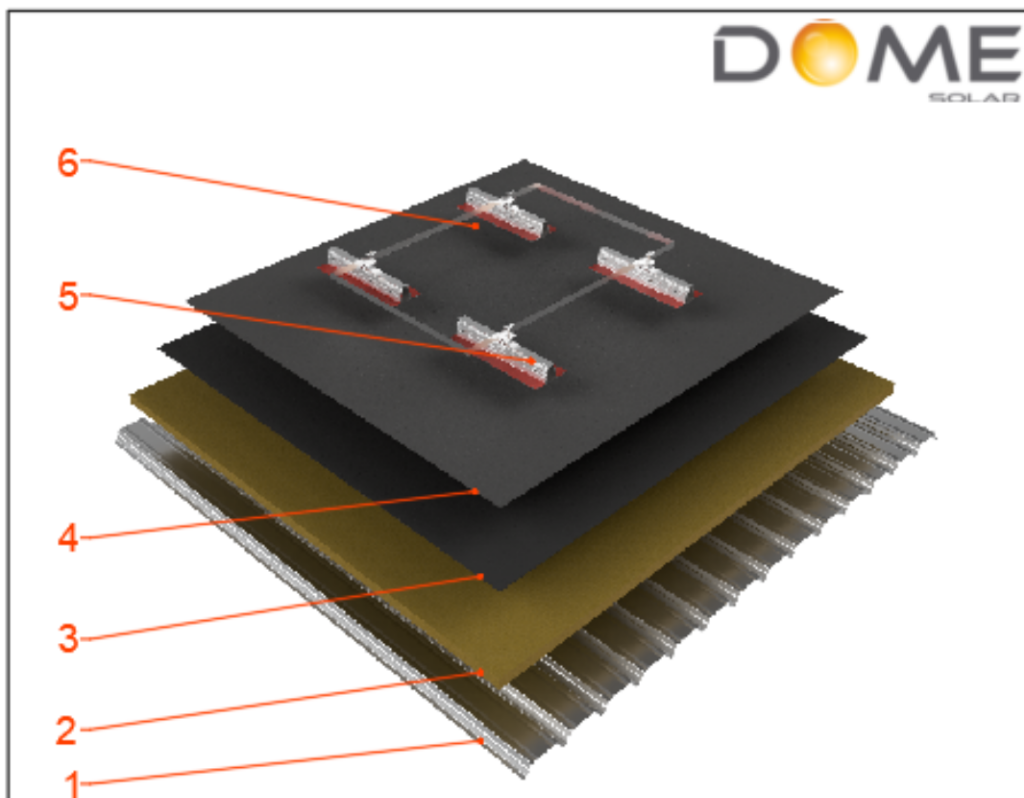


| Composants procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné | |
|---|--|
| 1 | <p><i>Elément porteur support en tôles d'acier :</i></p> <p>BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume</p> <p>ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT</p> <p>JORIS IDE : JI-Dome 56-225-900</p> |
| 2 | <p><i>Isolants fixés mécaniquement :</i></p> <p>ROCKWOOL ROCKACIER C NU ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY KNAUF SMARTROOF C ISOVER PANOTOIT TEKFI 2 BM FRANCE ROCTERM COBERLAN C RECTICEL POWERDECK+ RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique FESCO C / SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C / PANOTOIT TEKFI 2 IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T avec écran thermique FESCO C / ROCTERM COBERLAN C</p> |
| 3 | <p><i>1^{ère} couche du revêtement d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</i></p> <p>IKO DUO ACIER F/G</p> |
| 4 | <p><i>2^{ème} couche du revêtement d'étanchéité bicouche soudée en plein à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</i></p> <p>IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F IKO DUO SOLAR ALU/F</p> |
| 5 | <p><i>Système :</i></p> <p>ROOF SOLAR BITUME</p> |
| 6 | <p><i>Module photovoltaïque fixé sur ses grands côtés</i></p> |

Figure 2 - Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné – rails parallèles aux nervures des TAN

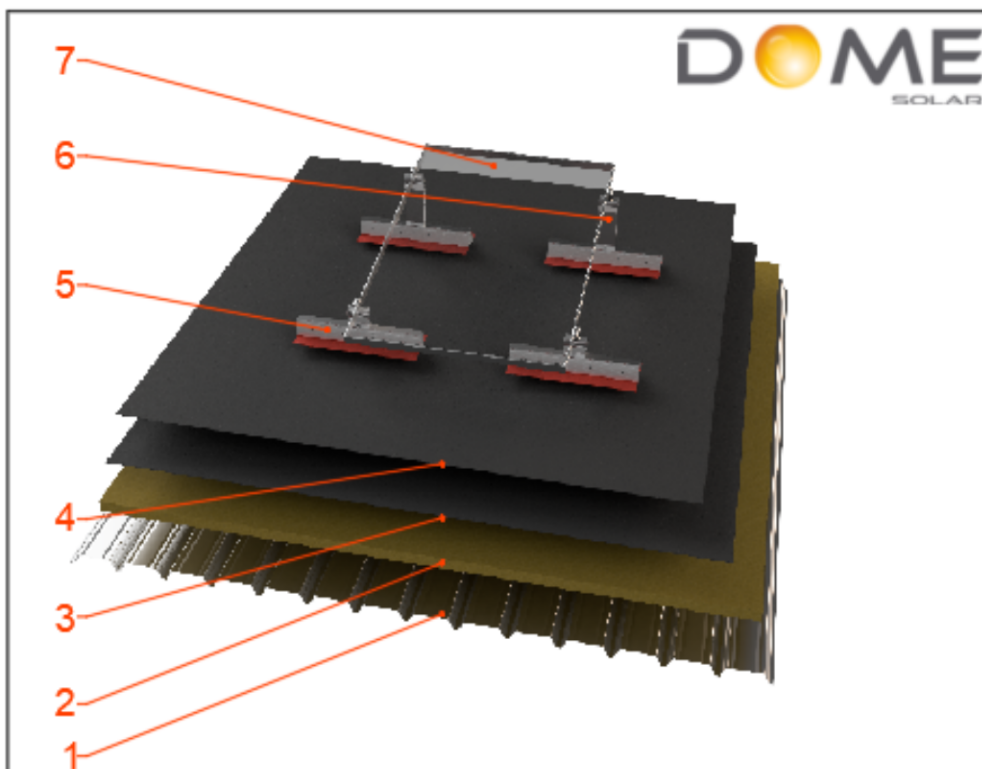

| Composants procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné | |
|---|--|
| 1 | <p><i>Elément porteur support en tôles d'acier :</i></p> <p>BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume</p> <p>ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT</p> <p>JORIS IDE : JI-Dome 50-239-956, 56-225-900, 56-225-900 Perfo Plage et 73-195-780</p> |
| 2 | <p><i>Isolants fixés mécaniquement :</i></p> <p>ROCKWOOL ROCKACIER C NU ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY KNAUF SMARTROOF C ISOVER PANOTOIT TEKFI 2 BM FRANCE ROCTERM COBERLAN C RECTICEL POWERDECK+ RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique FESCO C / SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C / PANOTOIT TEKFI 2 IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T avec écran thermique FESCO C / ROCTERM COBERLAN C</p> |
| 3 | <p><i>1^{ère} couche du revêtement d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</i></p> <p>IKO DUO ACIER F/G</p> |
| 4 | <p><i>2^{ème} couche du revêtement d'étanchéité bicouche soudée en plein à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</i></p> <p>IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F IKO DUO SOLAR ALU/F</p> |
| 5 | <p><i>Système :</i></p> <p>ROOF SOLAR BITUME</p> |
| 6 | <p><i>Kit d'inclinaison</i></p> |
| 7 | <p><i>Module photovoltaïque fixé sur ses grands côtés</i></p> |

Figure 3 - Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné – rails perpendiculaires aux nervures des TAN avec kit d'inclinaison

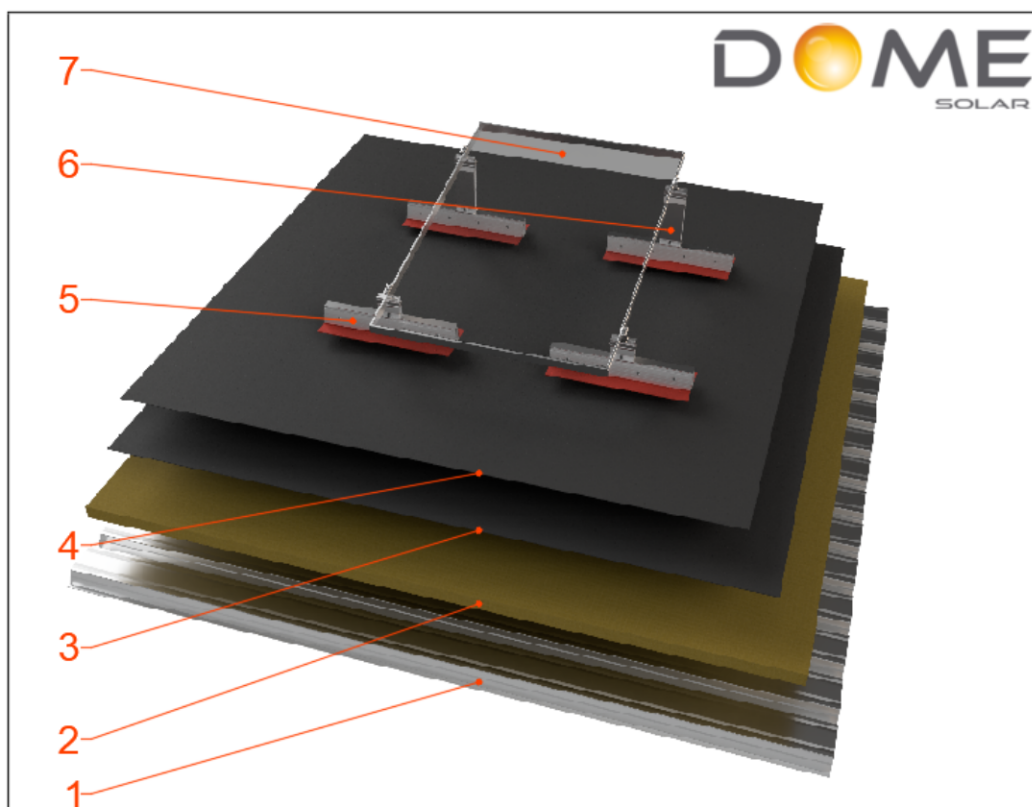

| Composants procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné | |
|--|--|
| 1 | <p>Élément porteur support en tôles d'acier :</p> <p>BACACIER ROOFALTEO : 42.1010 Bitume, 49.950 Bitume, 49.950PP Bitume, 59.900 Bitume, 59.900PP Bitume, 59.900PA Bitume, 59.900PT Bitume, 73.780 Bitume, 73.780PP Bitume, 73.780PA Bitume et 73.780PT Bitume</p> <p>ARCELORMITTAL ROOFSTYL : 46, 56, 74PP, 74PA et 74PT</p> <p>JORIS IDE : JI-Dome 56-225-900</p> |
| 2 | <p>Isolants fixés mécaniquement :</p> <p>ROCKWOOL ROCKACIER C NU ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY KNAUF SMARTROOF C ISOVER PANOTOIT TEKFI 2 BM FRANCE ROCTERM COBERLAN C RECTICEL POWERDECK+ RECTICEL POWERDECK+ avec écran thermique FESCO C / SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C / PANOTOIT TEKFI 2 IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU IKO INSULATIONS IKO ENERTHERM ALU avec écran thermique SMARTROOF C / ROCTERM COBERLAN C KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T KINGSPAN INSULATION PANEL PIR ALU-T avec écran thermique FESCO C / ROCTERM COBERLAN C</p> |
| 3 | <p>1^{ère} couche du revêtement d'étanchéité bicouche fixé mécaniquement à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</p> <p>IKO DUO ACIER F/G</p> |
| 4 | <p>2^{ème} couche du revêtement d'étanchéité bicouche soudée en plein à base de bitume SBS IKO DUO ACIER :</p> <p>IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F IKO DUO SOLAR ALU/F</p> |
| 5 | <p>Système :</p> <p>ROOF SOLAR BITUME</p> |
| 6 | <p>Kit d'inclinaison</p> |
| 7 | <p>Module photovoltaïque fixé sur ses grands côtés</p> |

Figure 4 - Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné – rails parallèles aux nervures des TAN avec kit d'inclinaison

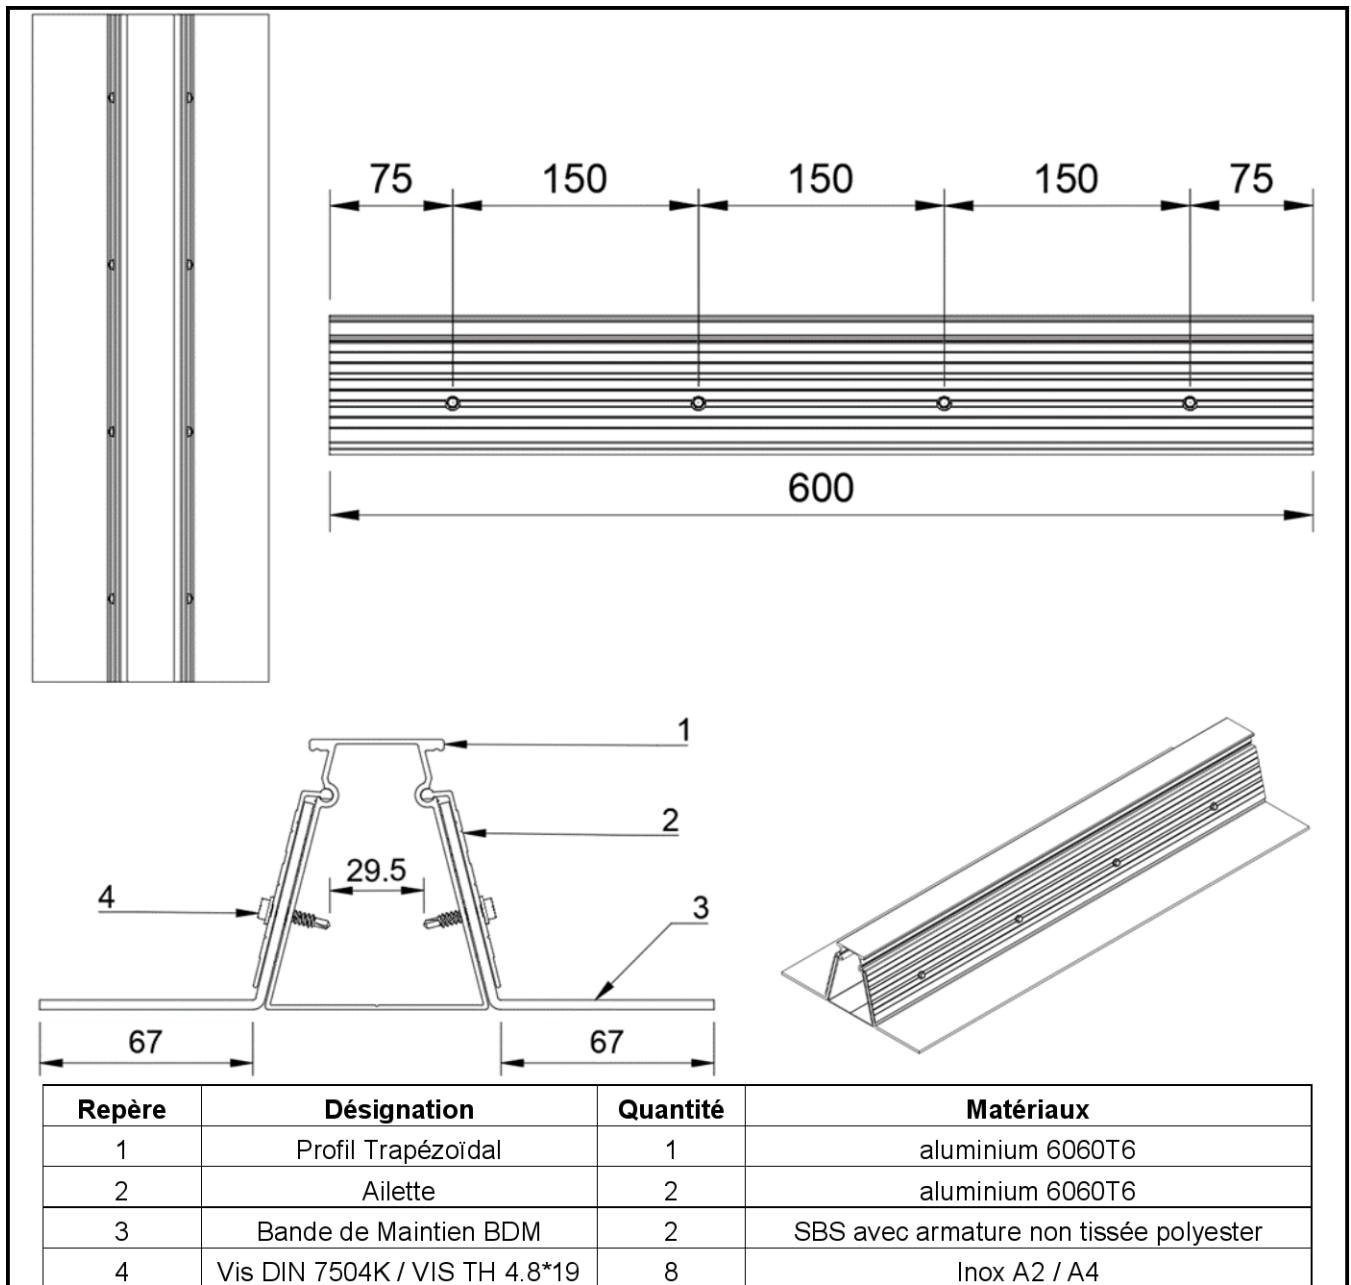


Figure 5 – Ensemble Rail du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

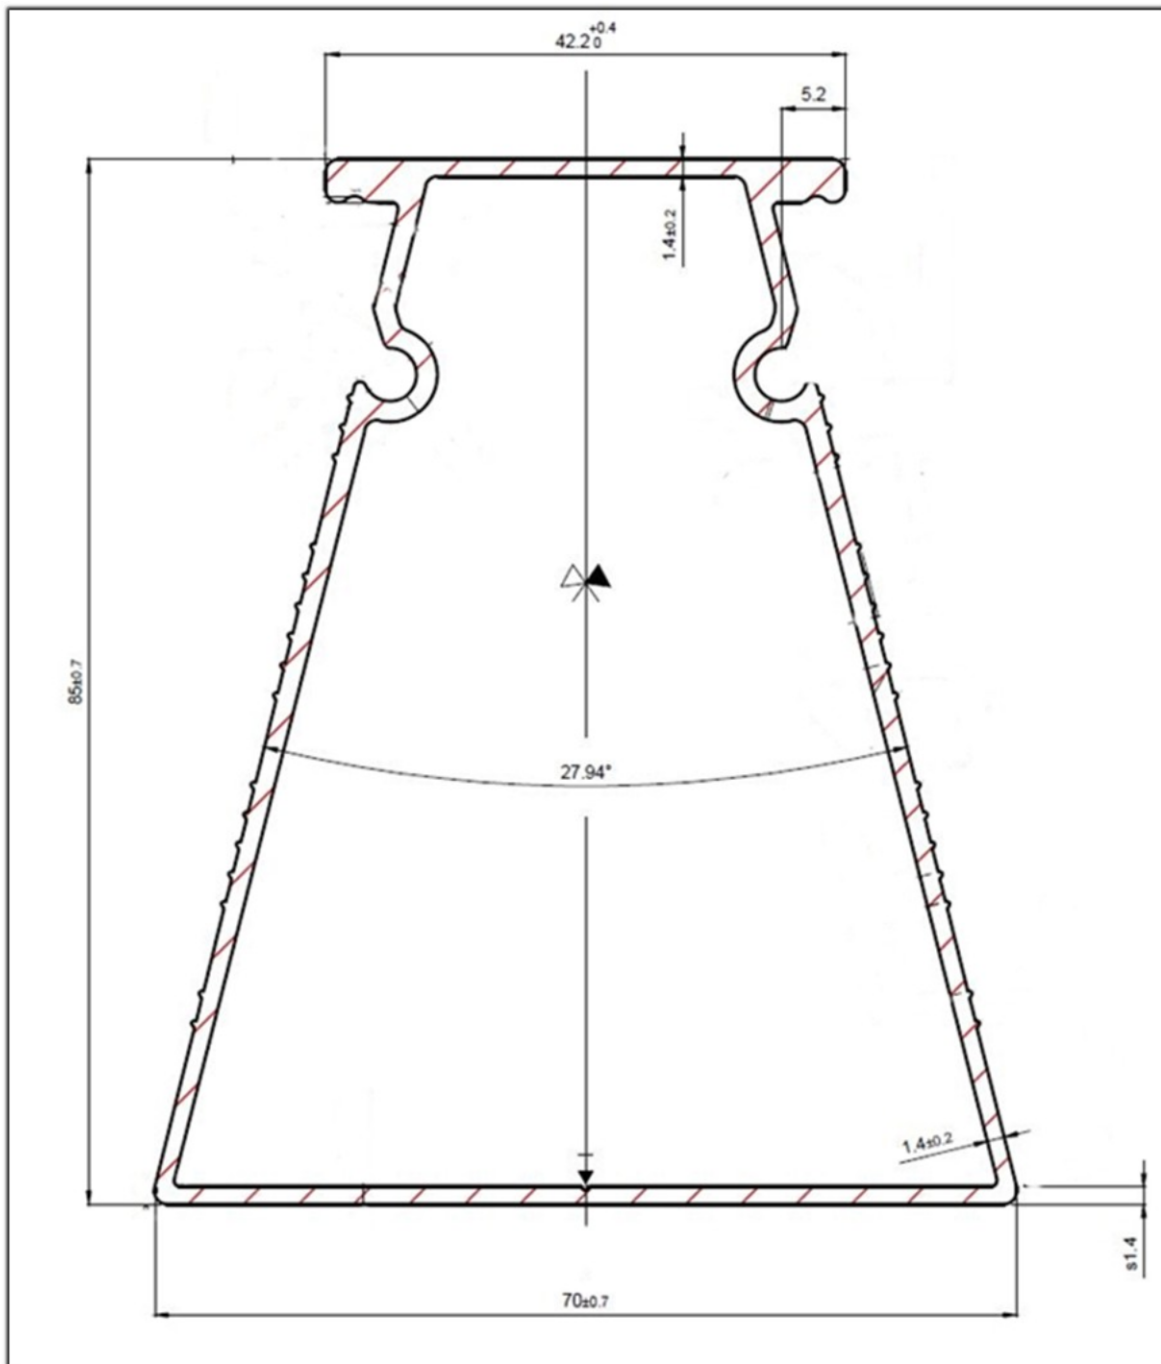


Figure 6 – Profil trapézoïdal

| Bande de maintien pour le procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné | |
|---|--|
| Composition | |
| Armature | Polyester non tissé (180 g/m ²) |
| Liant ARMOUR | Bitume élastomère SBS (3180 g/m ²) <i>(voir détail ci-dessous)</i> |
| Dimensions | 600mm x 143 mm |
| Epaisseur nominale | 4 mm avec tolérance de +/- 5% |
| Poids (indicative) | 0,8 kg |
| Face supérieure | paillettes d'ardoise (1200 g/m ²) |
| Face inférieure | film thermofusible (10 g/m ²) |
| Caractéristiques (VDF* // VLF**) | |
| Résistance à la traction (NF EN 12311-1) | |
| - Longitudinal | 800 N/5 cm // ≥ 650N / 5cm |
| - Transversal | 650 N/5 cm // ≥ 500N / 5cm |
| Allongement à la rupture armature (NF EN 12311-1) | |
| - Longitudinal | 40% // ≥ 30% |
| - Transversal | 45% // ≥ 35% |
| Pliabilité à froid (NF EN 1109) | -20°C // ≤ -15°C |
| Pliabilité à froid (état vieilli 6 mois à 70°C) (selon Guide UEAtc décembre 2001) | -5°C // ≤ 0°C |
| Stabilité dimensionnelle (NF EN 1107-1) | |
| - Longitudinal | ≤ 0,5% |
| - Transversal | ≤ 0,5% |
| Tenue à la chaleur (NF EN 1110) | 115°C // ≥ 100°C |
| Tenue à la chaleur (état vieilli 6 mois à 70°C) (selon Guide UEAtc décembre 2001) | 95°C // ≥ 90 °C |
| Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310 - 1) | |
| - Longitudinal | 300 N // ≥ 150 N |
| - Transversal | |
| Résistance au poinçonnement statique sur PSE 20kg/m ³ (NF EN 12730) | ≥ 20 kg |
| Résistance au choc sur PSE (NF EN 12691) | ≥ 1750 mm |
| Résistance au poinçonnement statique (NF P 84 352) | L4 |
| Résistance au poinçonnement dynamique (NF P 84 353) | D3 |

* Valeur Déclarée Fabricant (moyenne)

* Valeur Limite Fabricant

Détail Liant ARMOUR en Bitume élastomère SBS

| Caractéristiques | Valeur spécifiée à l'état initial | Valeur spécifiée après 6 mois à +70°C |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ramollissement TBA (°C) | ≥ 110 | ≥ 100 |
| Pénétration à +25°C (1/10 ^e mm) | 40 à 50 | |
| Limite élastique (24h) (%) (norme XP P 84-360) | ≥ 200 | ≥ 25 |
| Température limite de pliage à froid (°C) | ≤ -20 | ≤ -5 |

Figure 7 – Bandes de maintien BDM

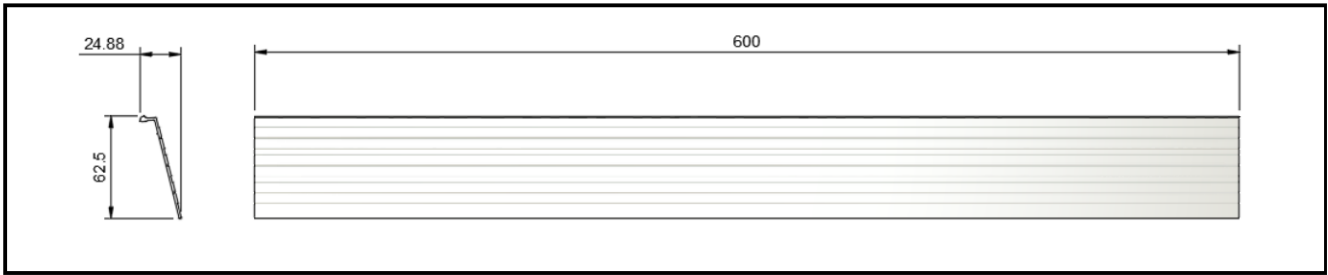


Figure 8 – Ailette

DIN 7504 K - sim. ISO 15480
Self drilling screws type K
 hexagon head with flange

| | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
|--------------|--------------------|-------|-------|
| P | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| dp | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
| s | 8 | 8 | 10 |
| c | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| k max. | 4,45 | 5,45 | 6,45 |
| dc max. | 10,5 | 11,0 | 13,2 |
| e min. | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
| ● | 8 | 8 | 10 |
| Length / Ø | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
| 9,5 (3/8") | ▲ | ▲ | |
| 13 (1/2") | ▲ | ▲ | |
| 16 (5/8") | ▲ | ▲ | |
| 19 (3/4") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 22 (7/8") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 25 (1") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 32 (1 1/4") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 35 (1 3/8") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 38 (1 1/2") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 45 (1 3/4") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 50 (2") | ▲ | ▲ | ▲ |
| 60 (2 3/8") | | ▲ | |
| 70 (2 3/4") | | ▲ | |
| 80 (3 1/8") | | ▲ | |
| 90 (3 1/2") | | ▲ | |
| 100 (4") | | ▲ | |
| 110 (4 1/4") | | ▲ | |
| 120 (4 3/4") | | ▲ | |
| 130 (5 1/8") | | ▲ | |
| SU | 500 ≥ 32 200 | 200 | 200 |

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | SU: Sales units | All measurements in mm / inch | Other measurements on request.

Figure 9 – Vis de fixation des ailettes

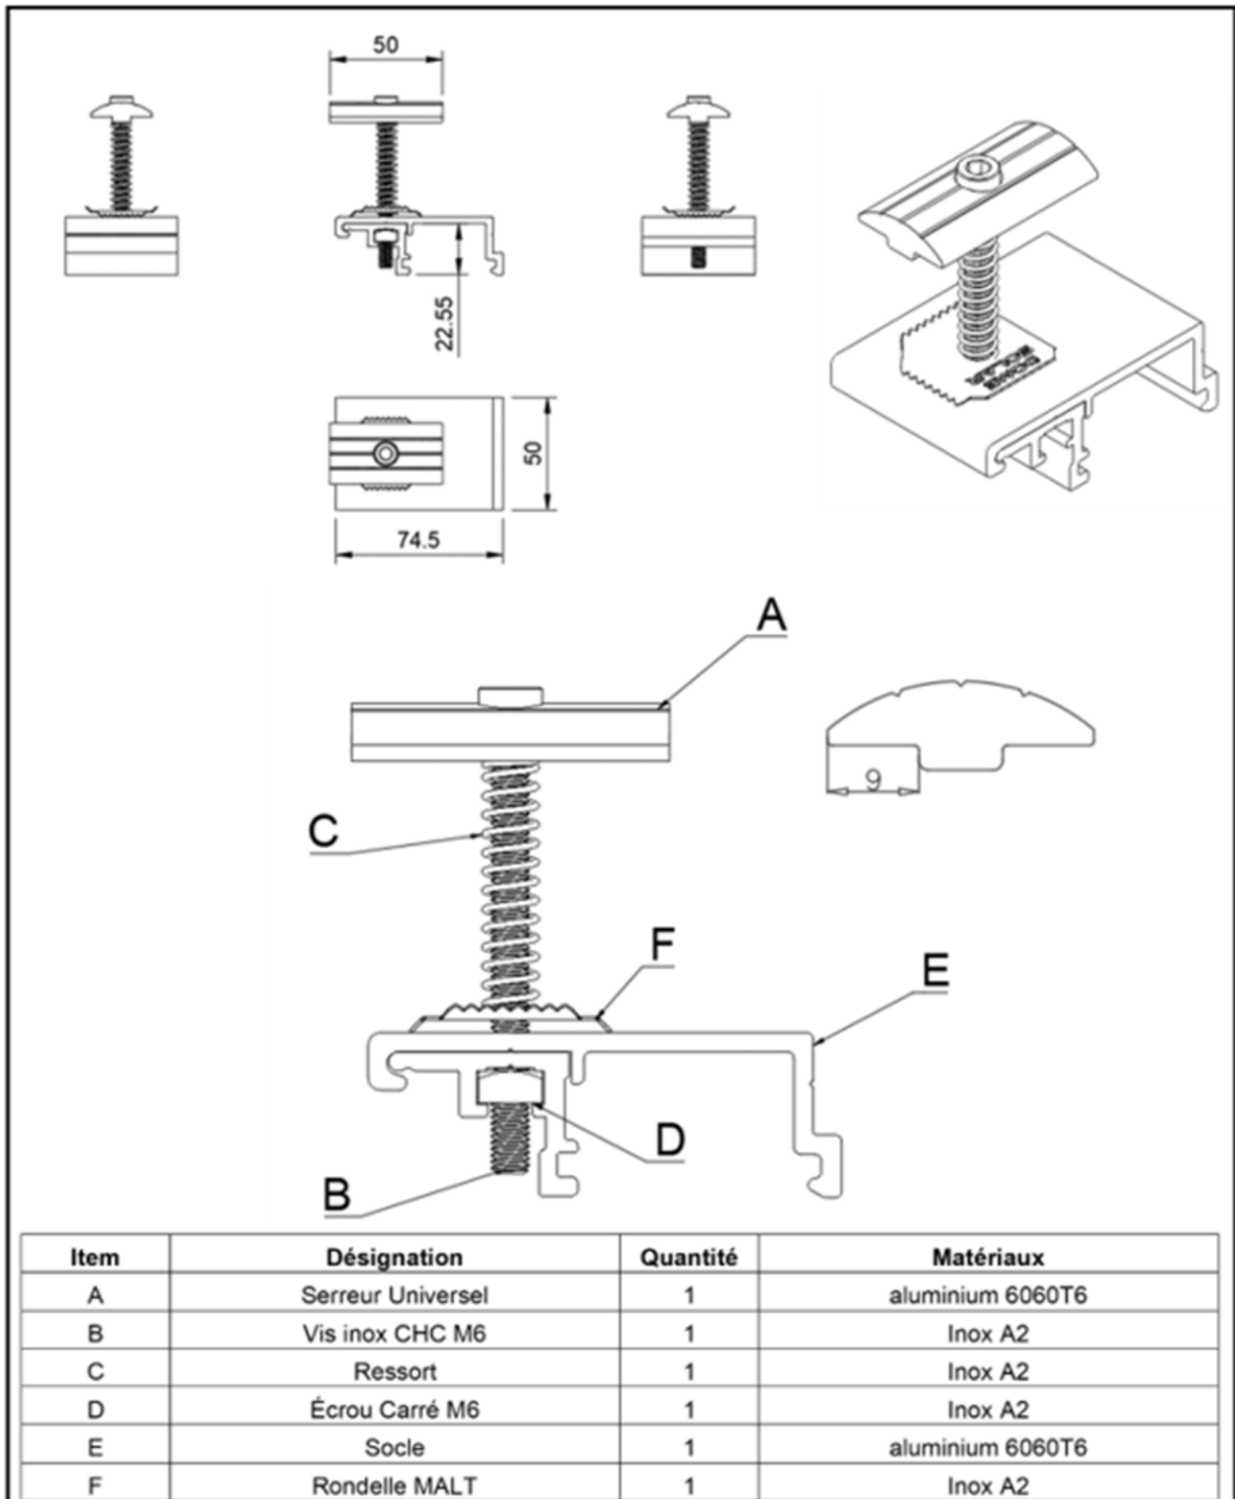


Figure 10 - Fixation Universelle MALT du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné


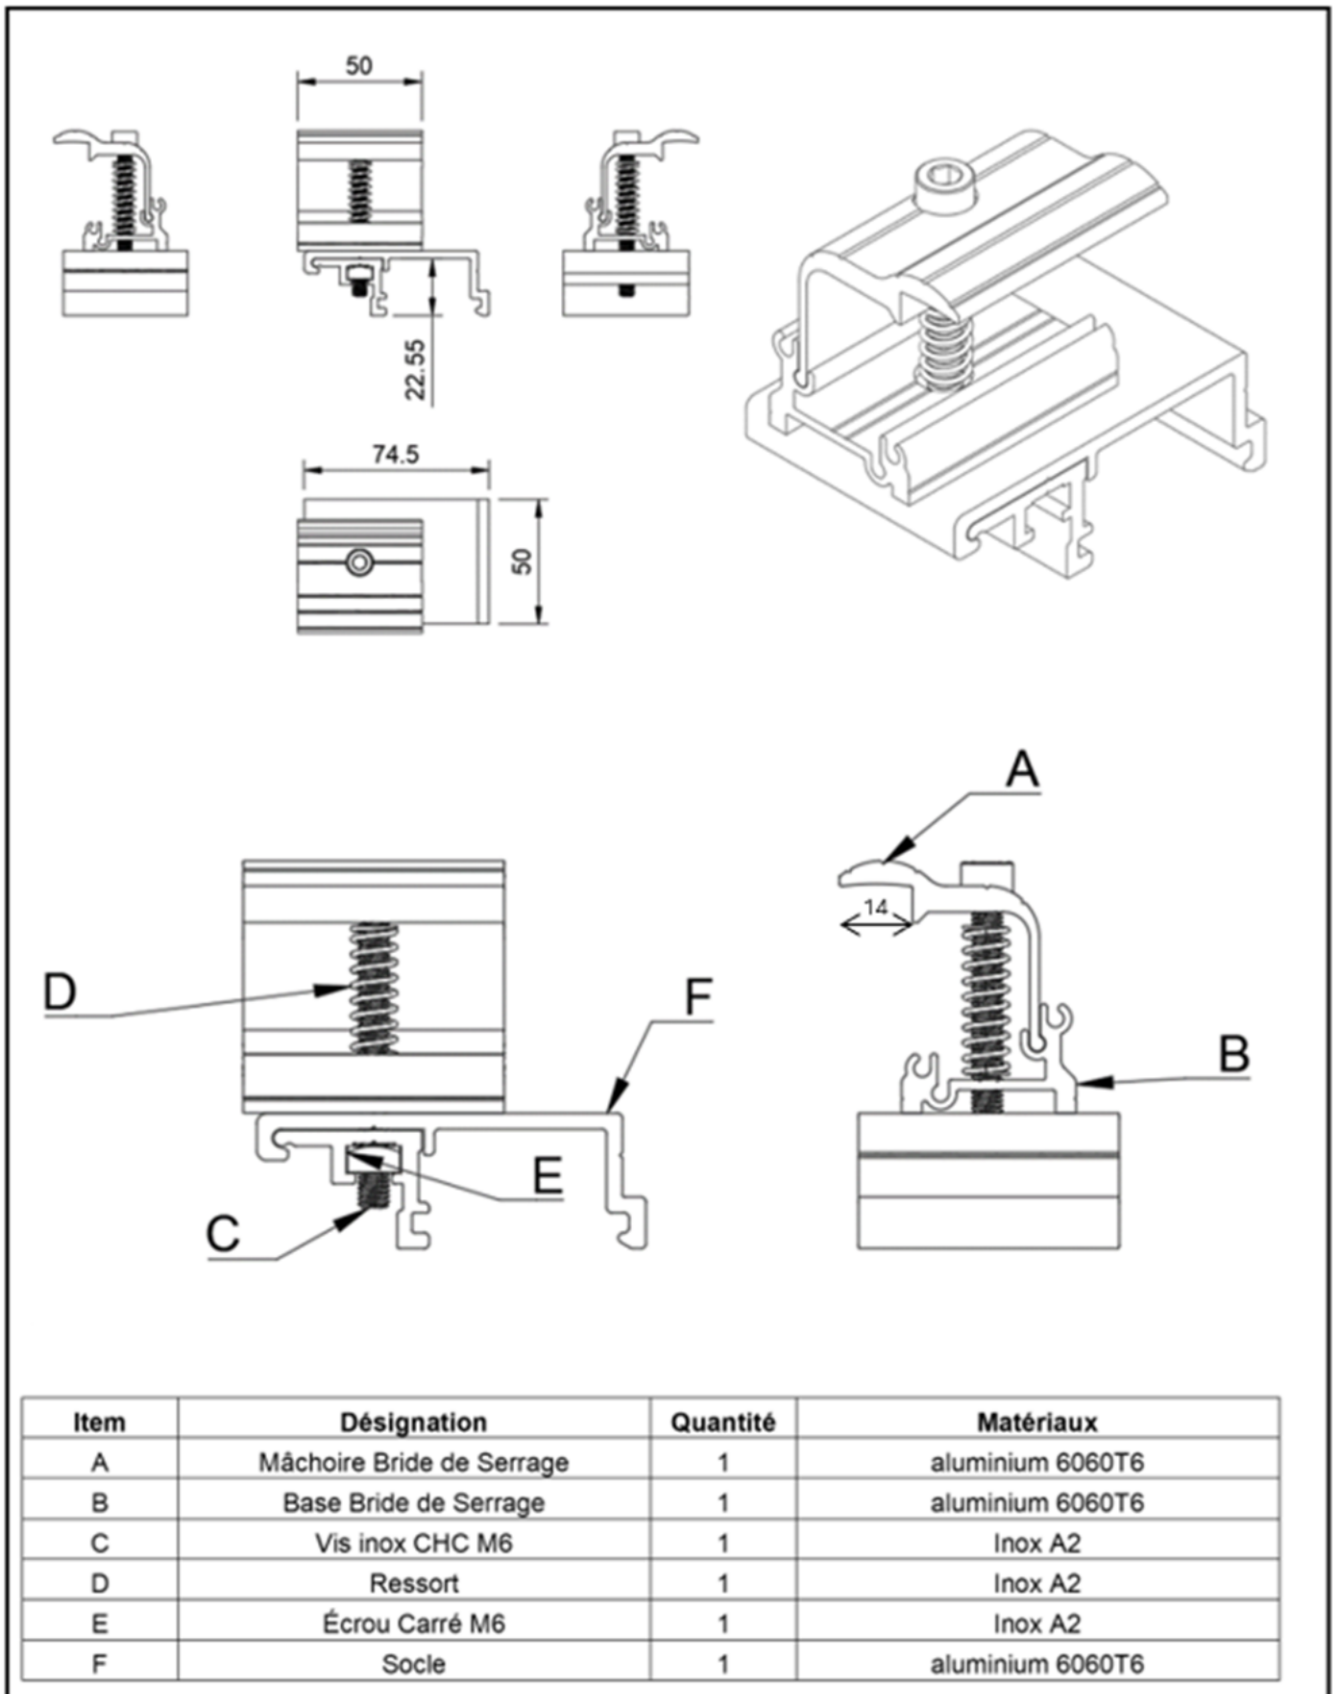


Figure 11 - Fixation Extérieure du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

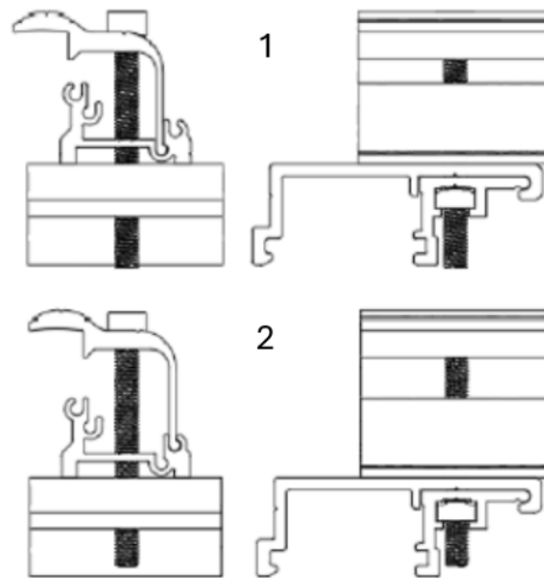

| Numéro | Epaisseur Cadre Module | Longueur vis CHC M6 |
|--------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30 – 35 mm | 60 mm |
| 2 | 36 – 37 mm | 60 mm |

Figure 11 (suite) - Fixation Extérieure du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

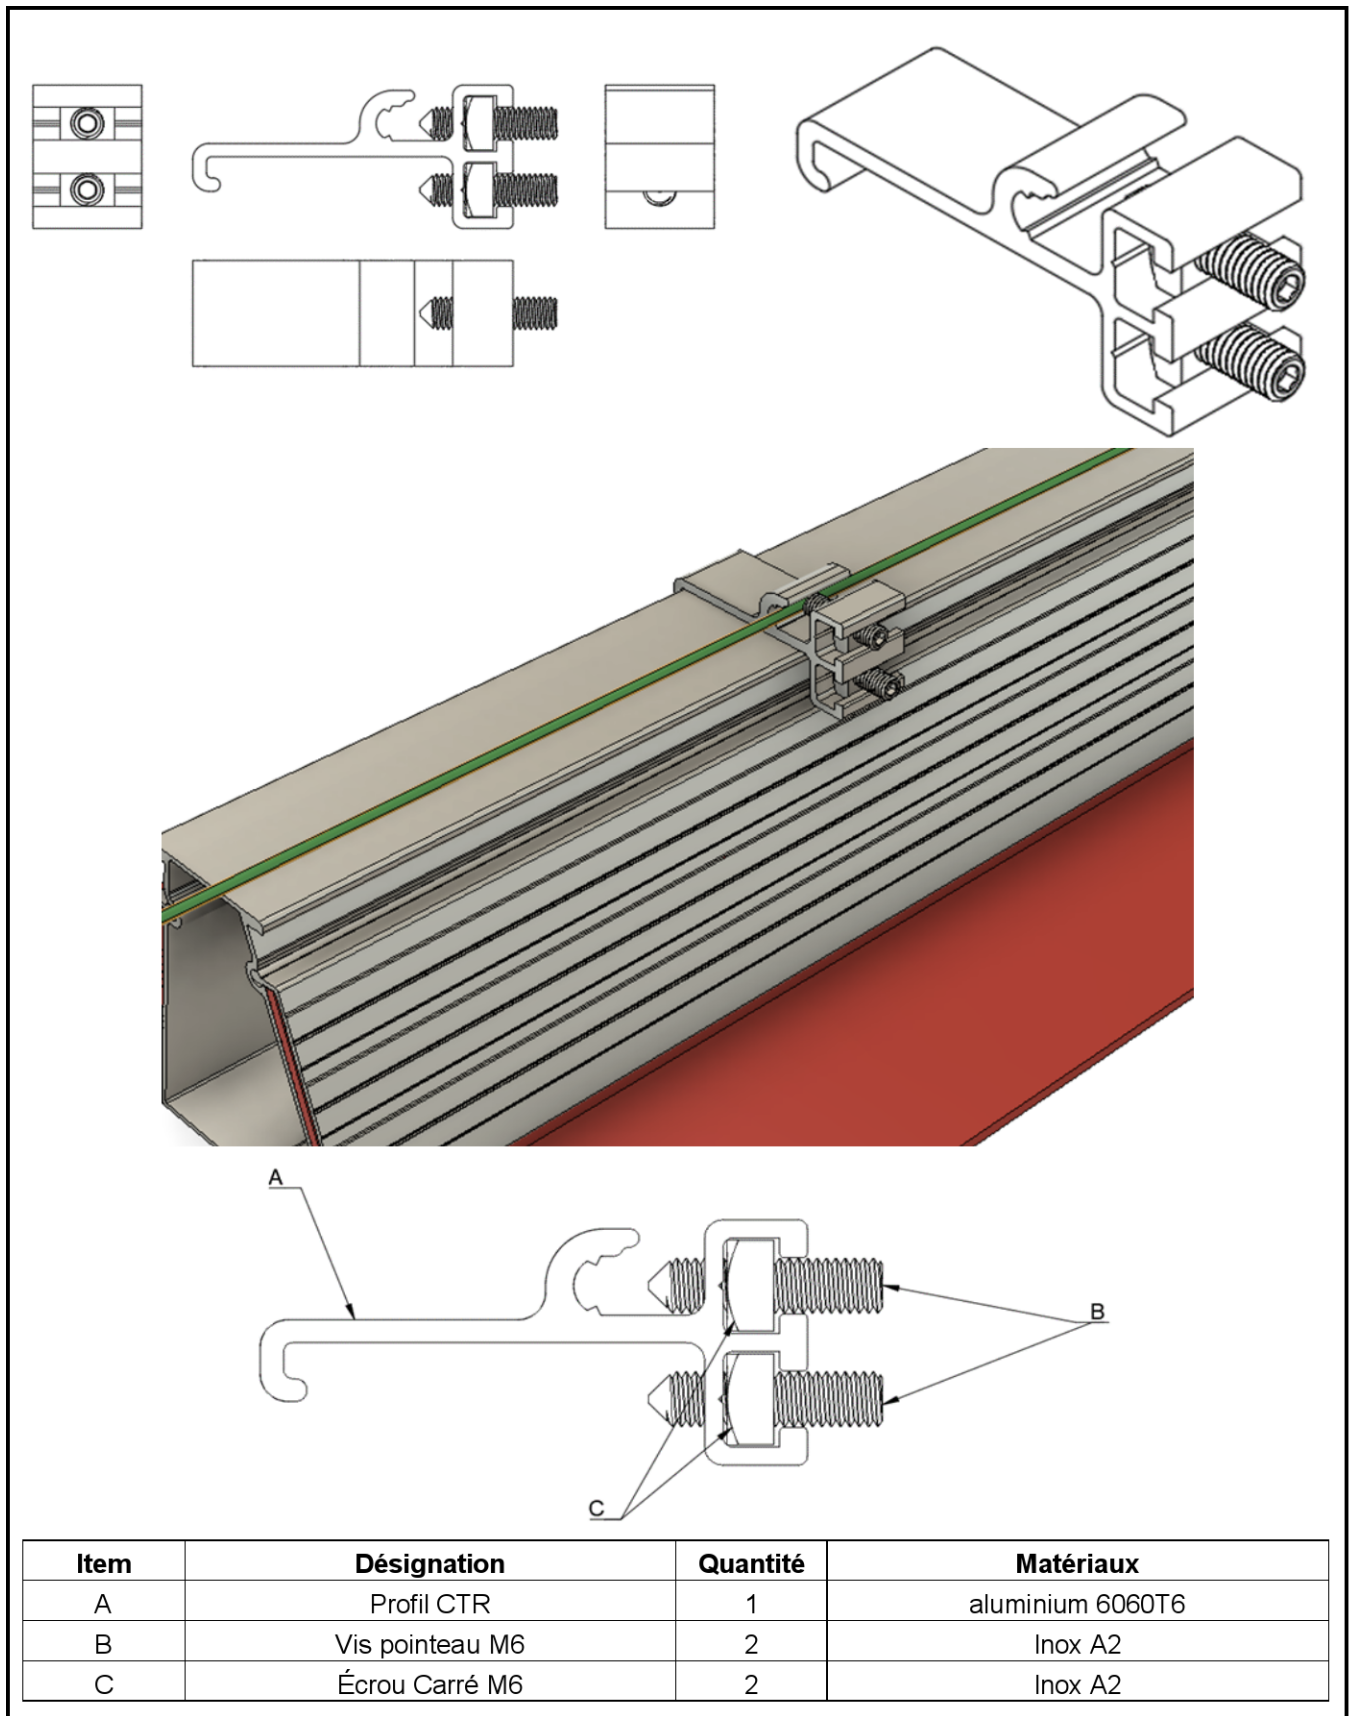


Figure 12 - CTR bas de générateur et CTR (mise à la terre du rail) du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

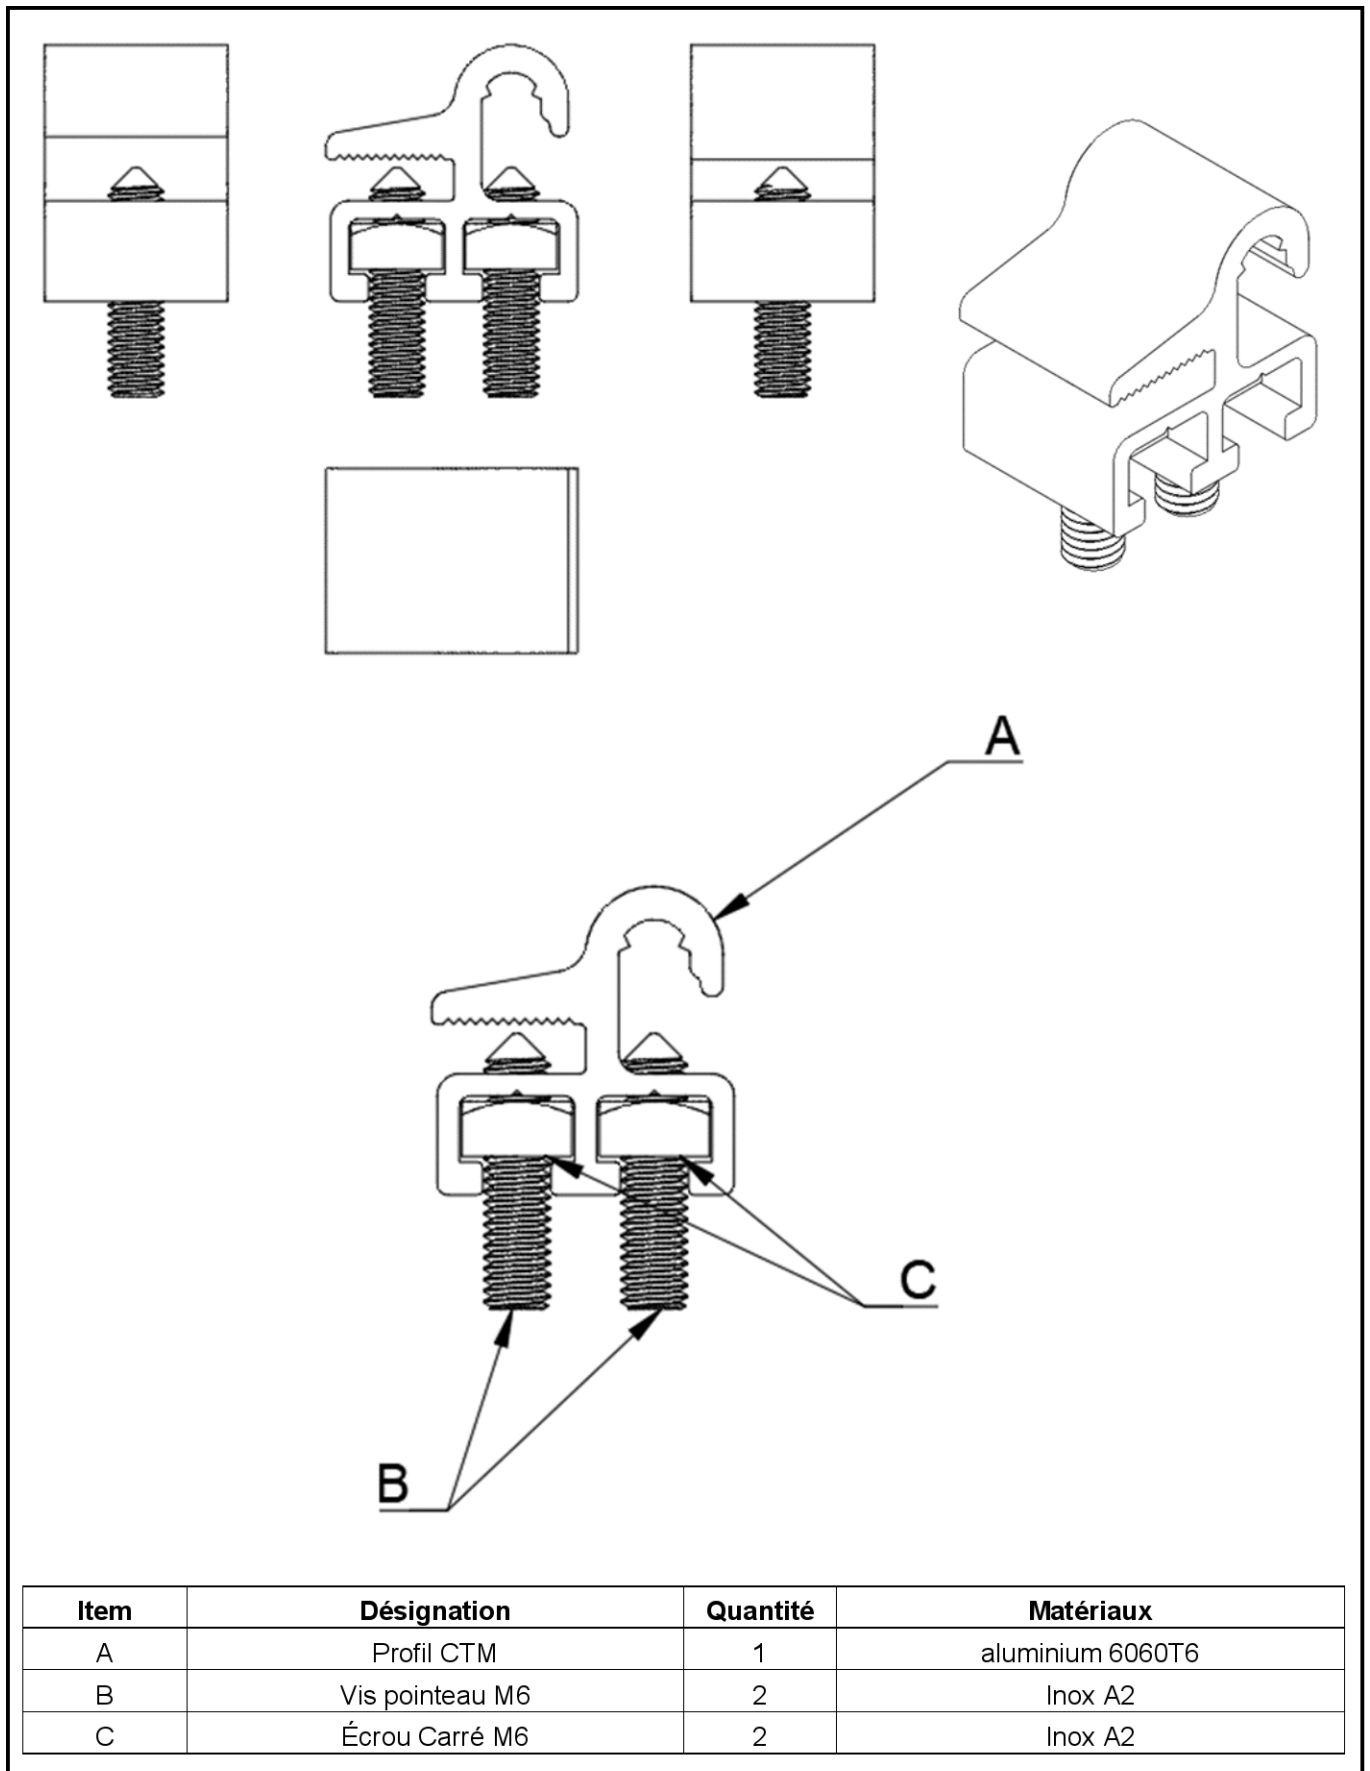


Figure 13 - CTM du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

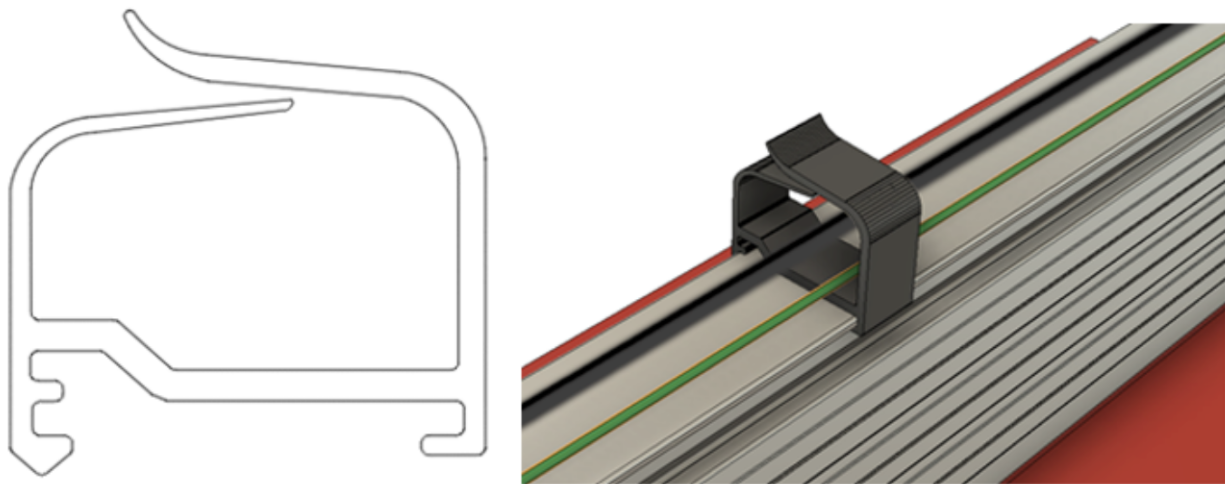


Figure 14 - Collier Passe Câbles du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné





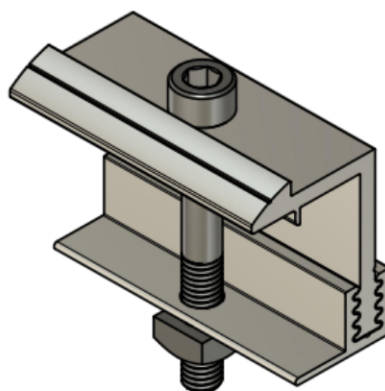


Figure 15 - Fixation Extérieure inclinée du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

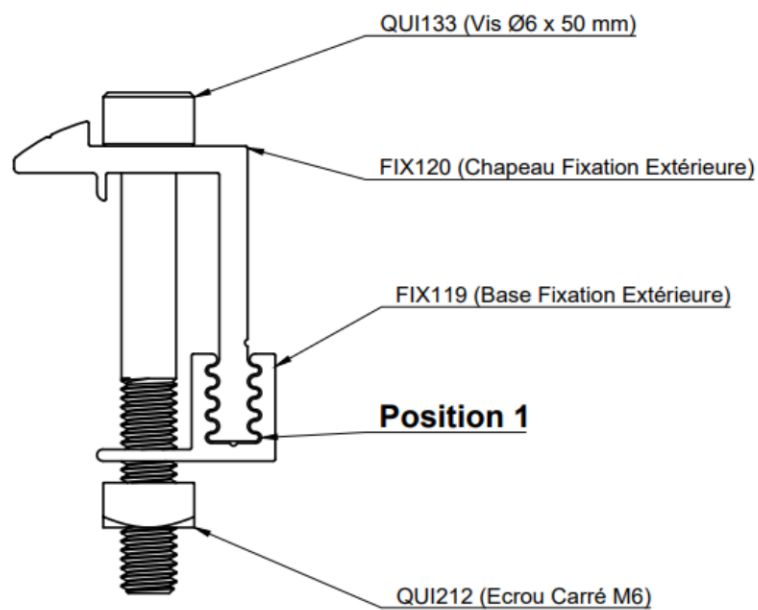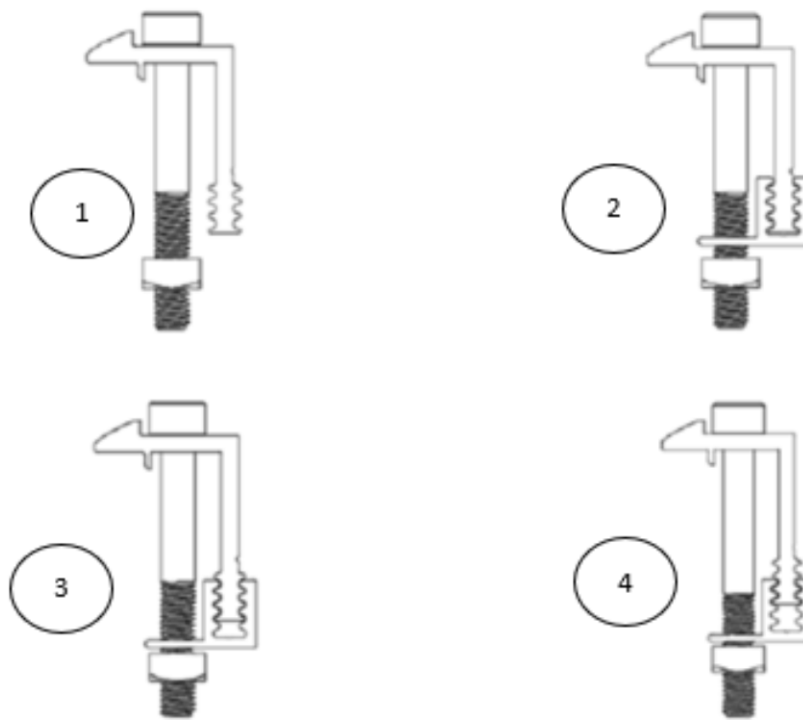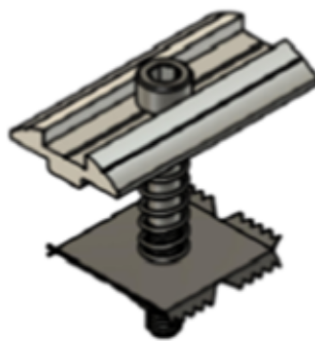

| Numéro | Epaisseur Cadre Module | Longueur vis CHC M6 |
|--------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30 mm | 50 mm |
| 2 | 31 - 33 mm | 50 mm |
| 3 | 34 - 35 mm | 50 mm |
| 4 | 36 - 37 mm | 55 mm |

Figure 15 (suite) - Fixation Extérieure inclinée du kit d'inclinaison du procédée ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU - Plat & Incliné

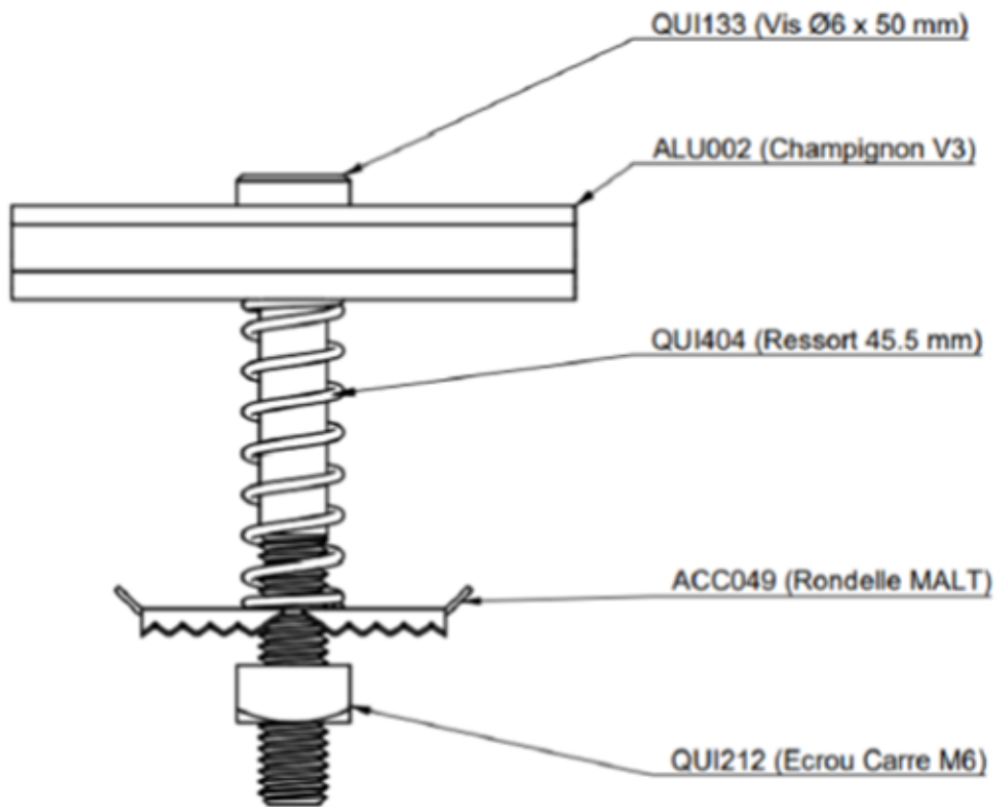

| Epaisseur Cadre Module | Longueur vis CHC M6 |
|------------------------|---------------------|
| 30-33 mm | 50 mm |
| 34 - 37 mm | 55 mm |

Figure 16 - Fixation Universelle inclinée du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

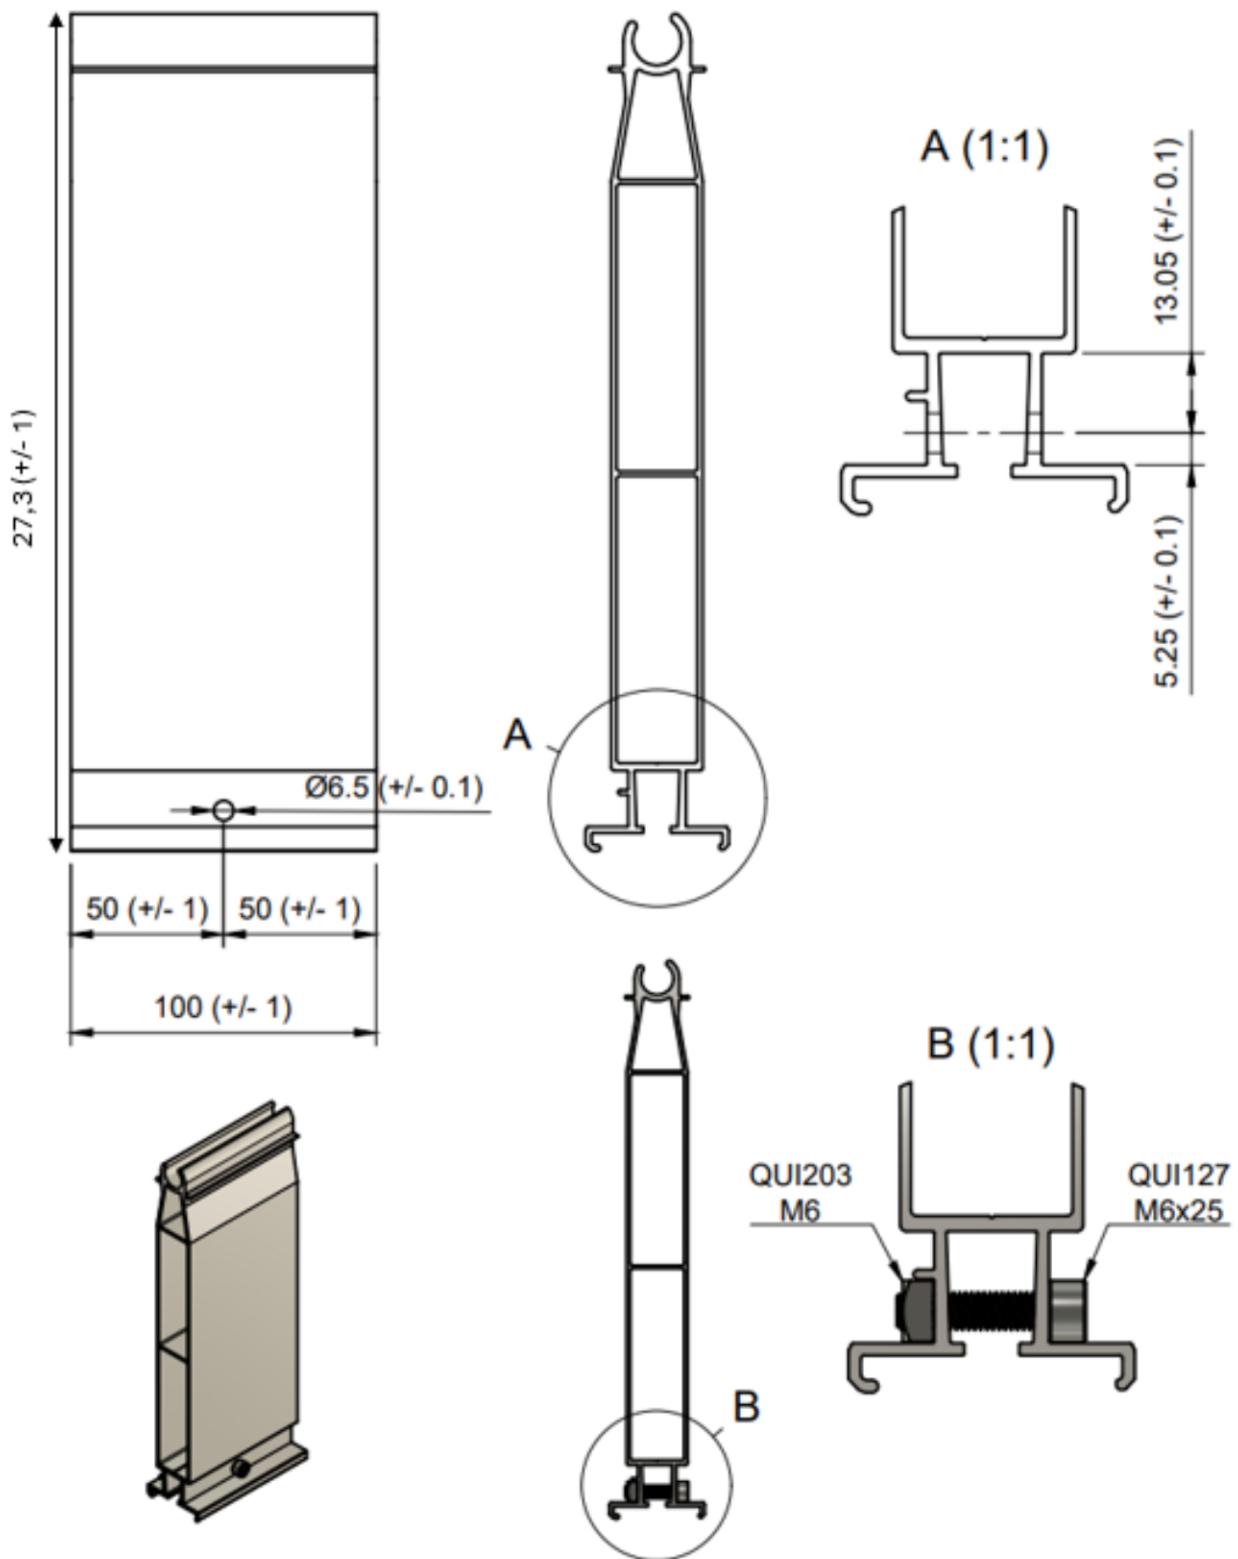


Figure 17 - Support haut du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

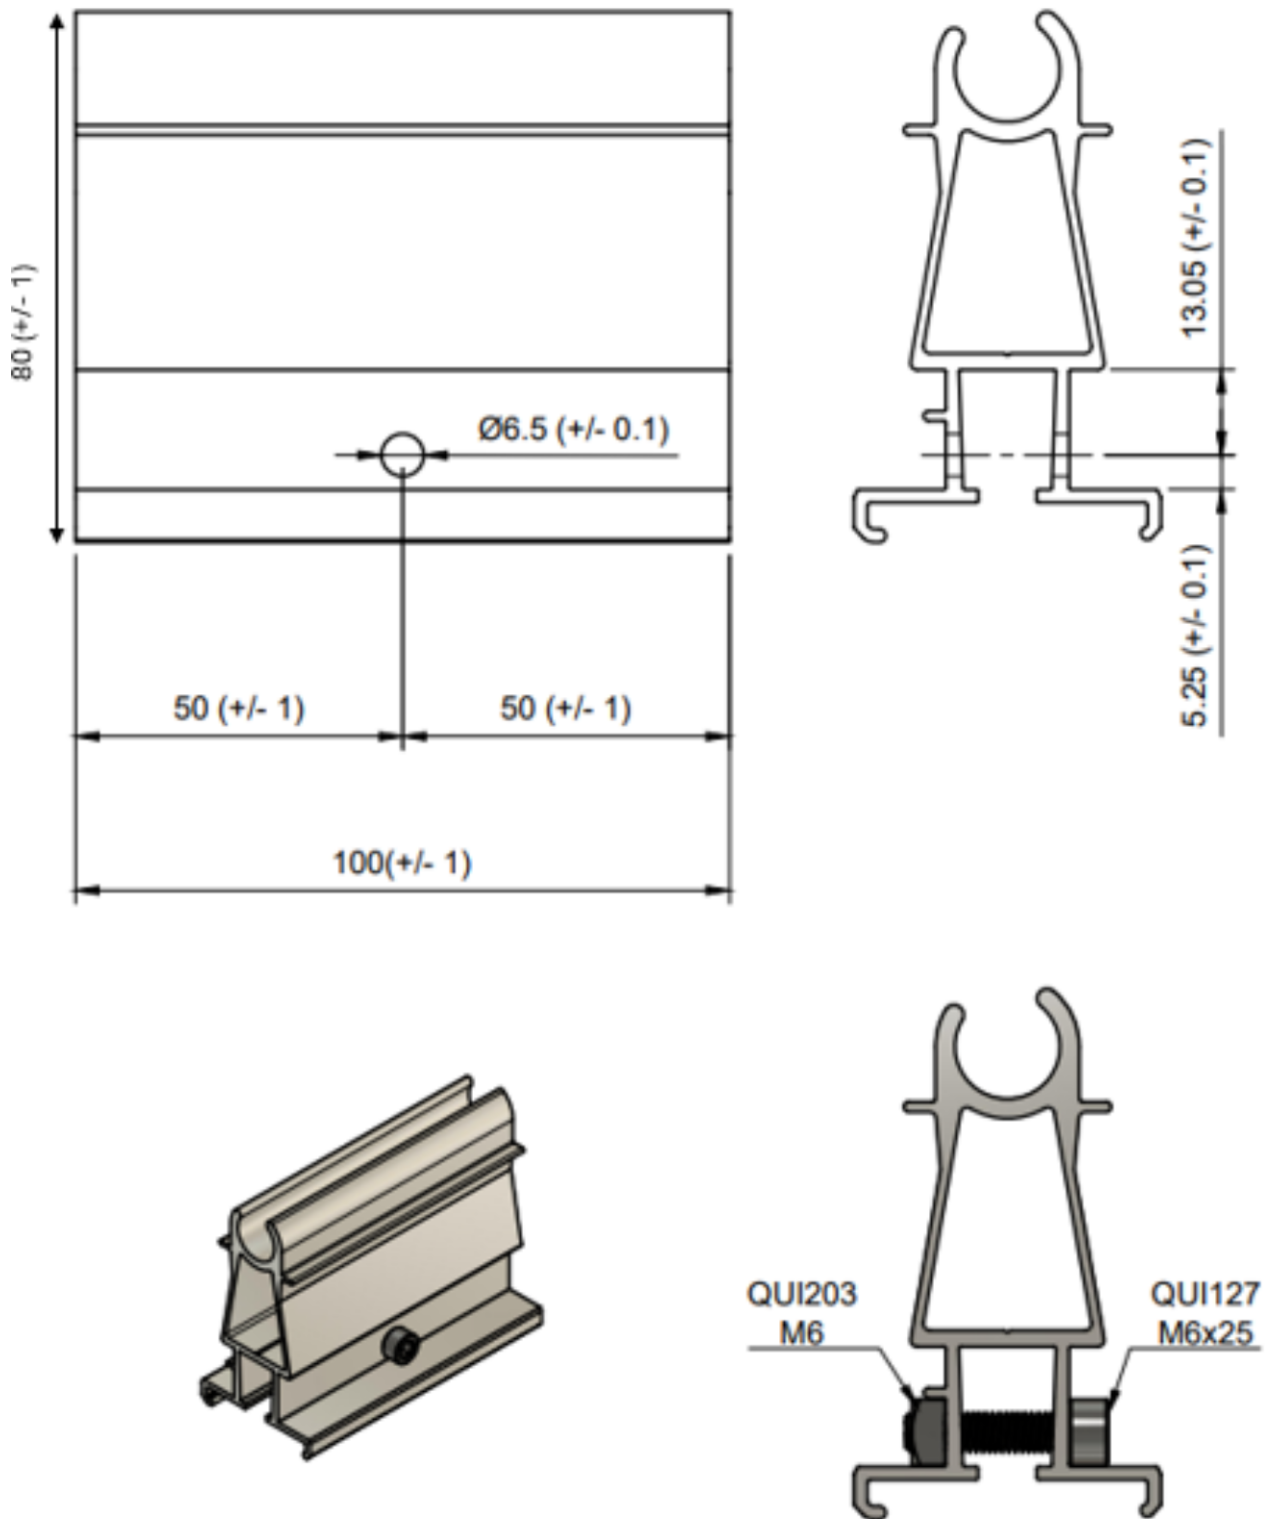


Figure 18 - Support bas du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

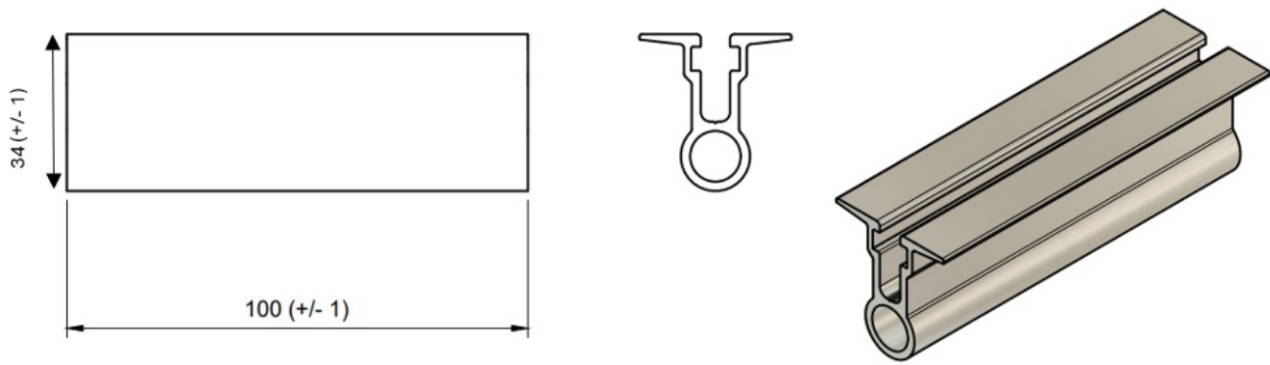


Figure 19 - Rotule du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU Plat & Incliné


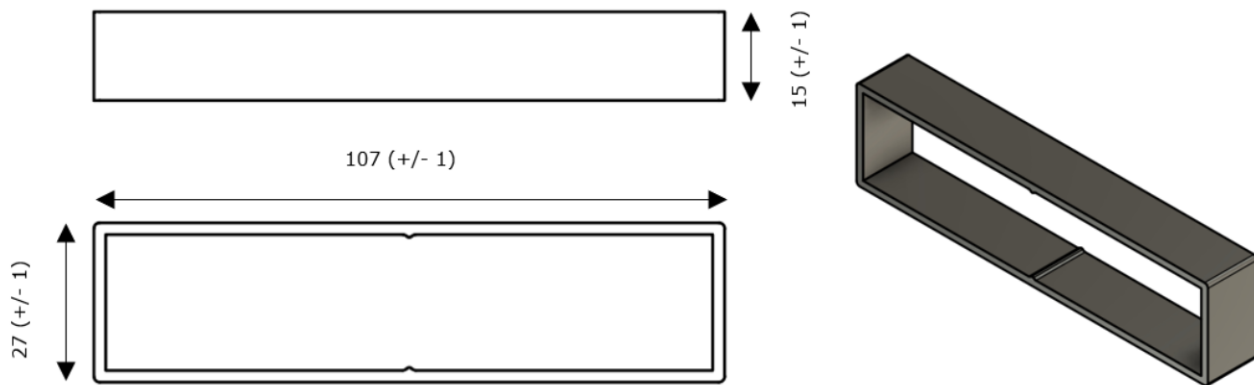


Figure 20 - Cale rotule du kit d'inclinaison du procédé ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU – Plat & Incliné

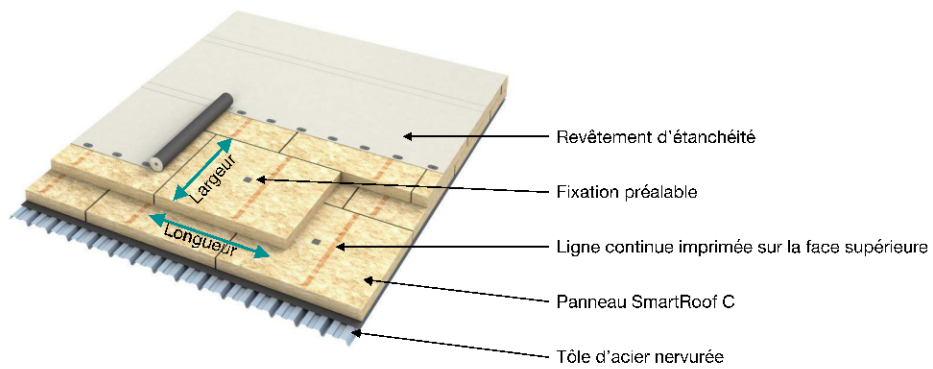

Longueur x Largeur :

- 1200mm x 1000mm
- 2000mm x 1200mm
- 2400mm x 600mm

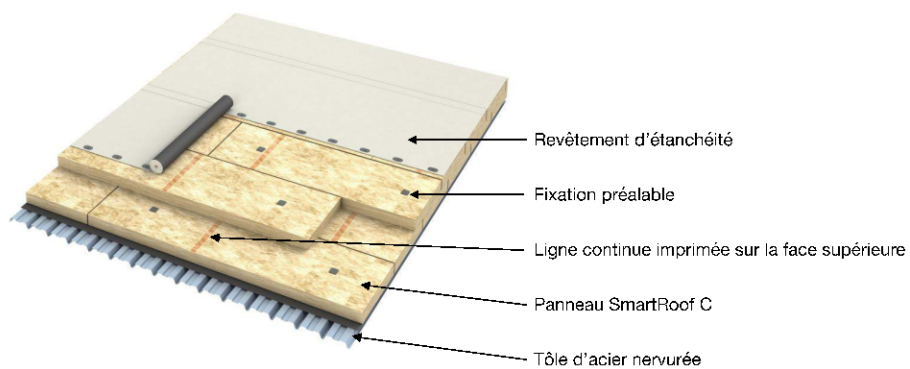


Figure 21 - Sens de pose des panneaux SmartRoof C

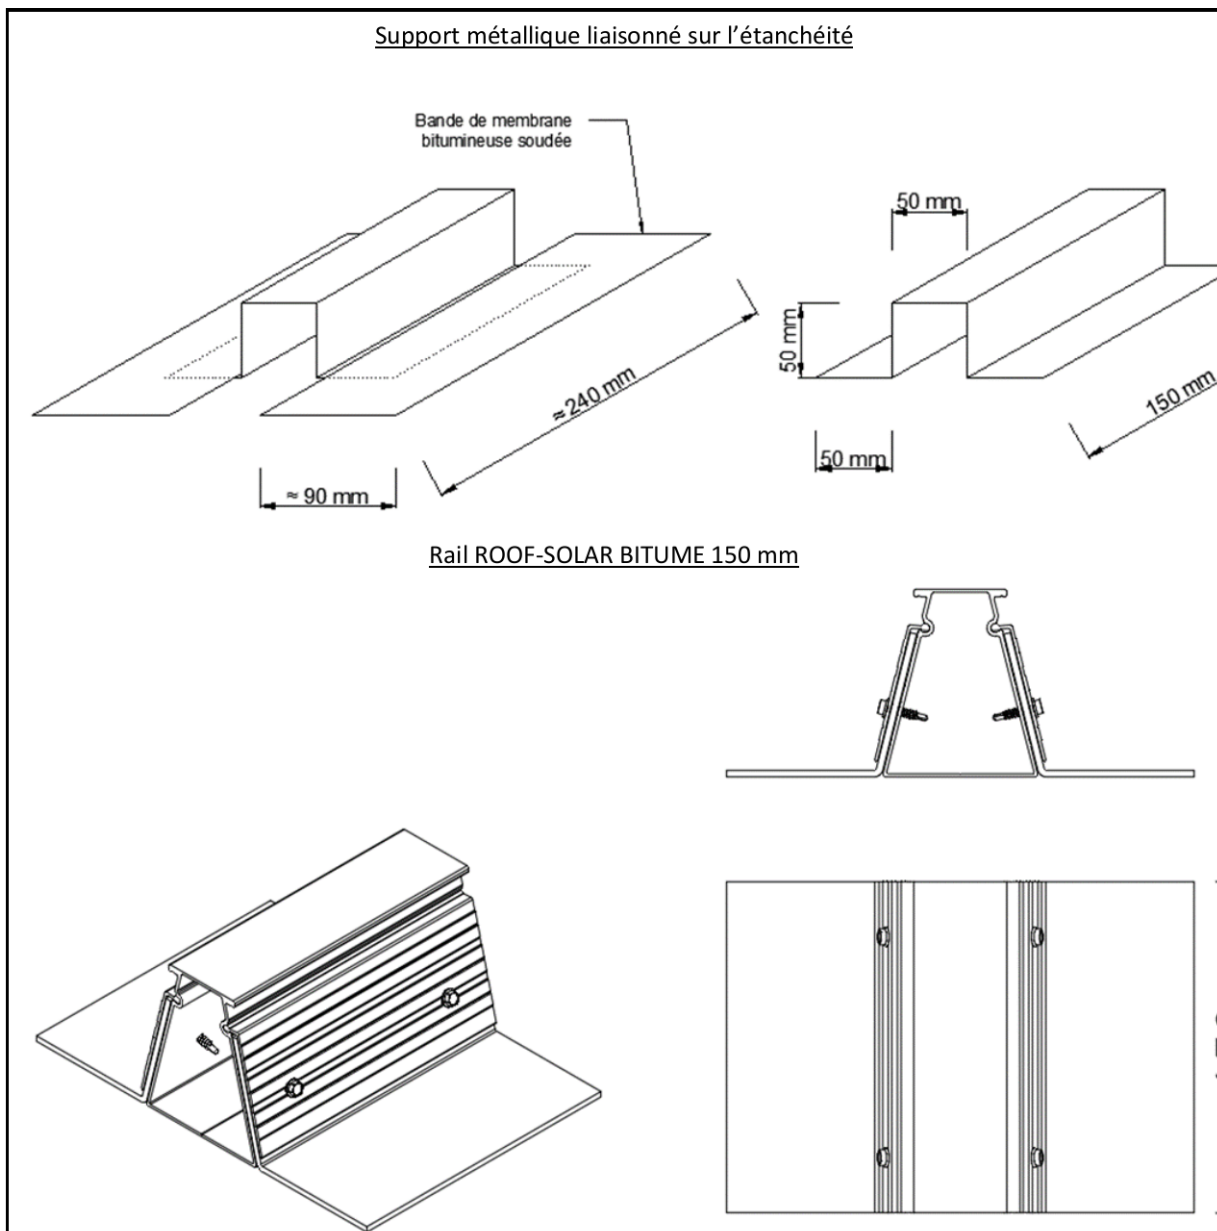


Figure 22 - Support de chemin câbles



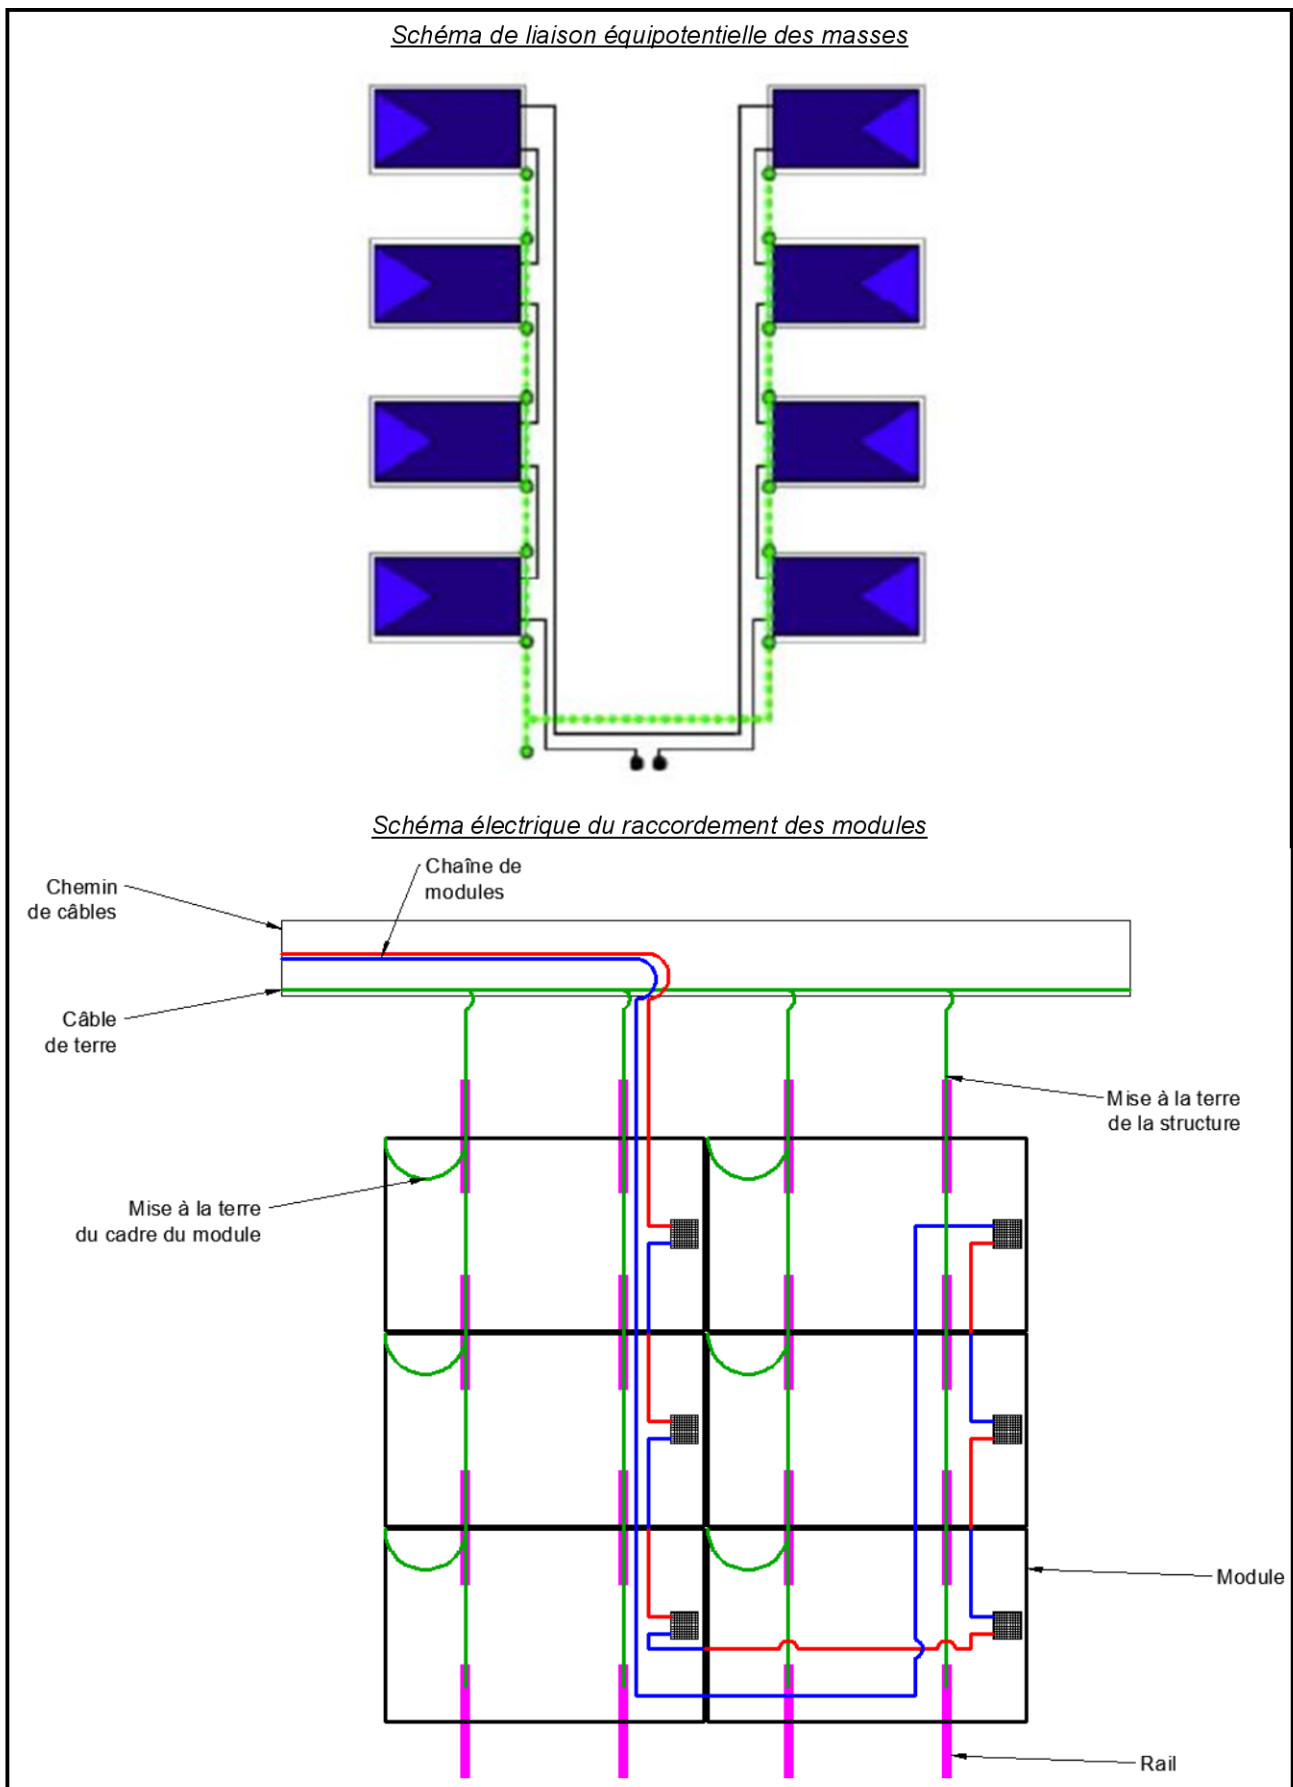


Figure 23 – Principe de câblage

Mise à la terre par l'intermédiaire du CTM de DOME SOLAR

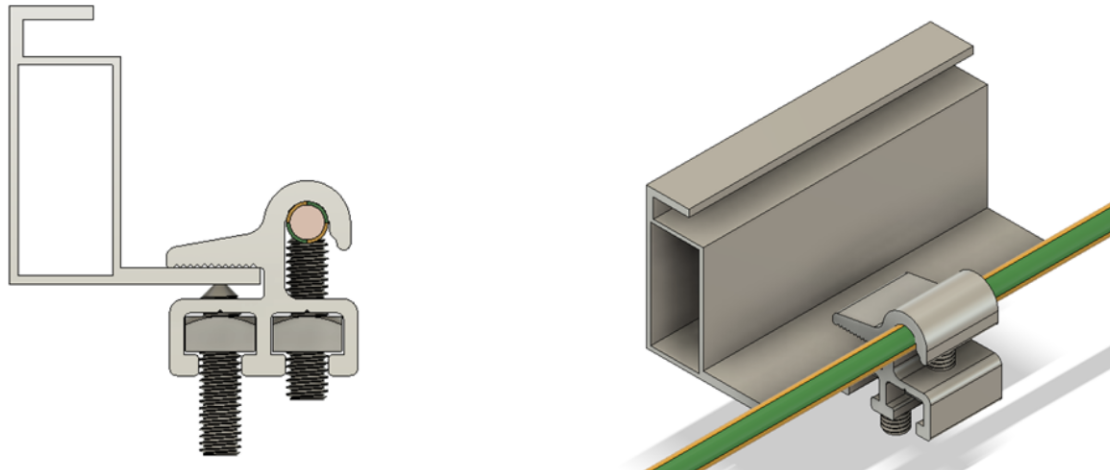

Mise à la terre par l'intermédiaire de la fixation universelle MALT de DOME SOLAR

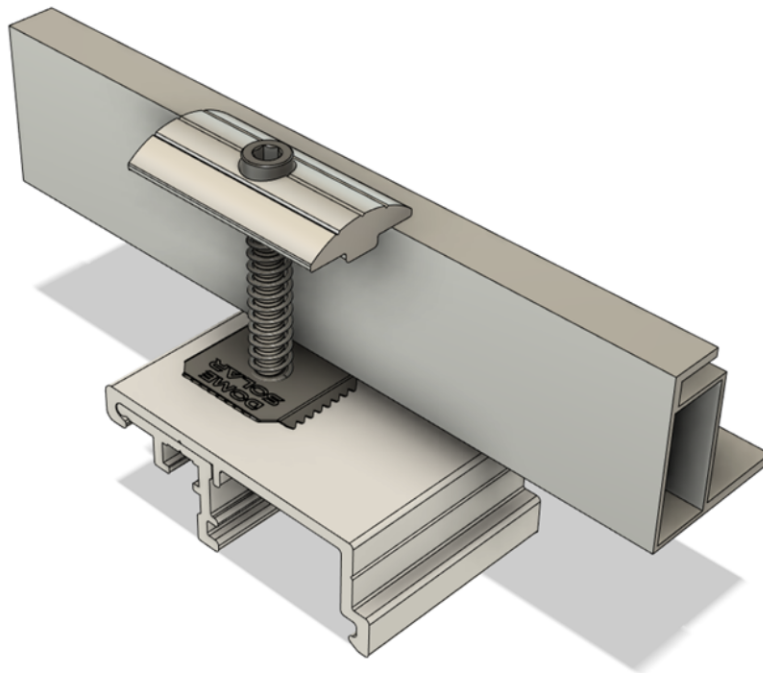

Mise à la terre par l'intermédiaire d'un système Vis/écrou


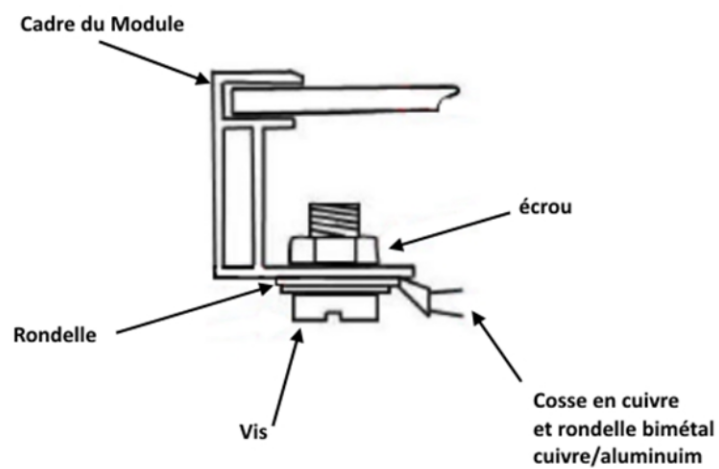


Figure 24 - Mise à la Terre du module

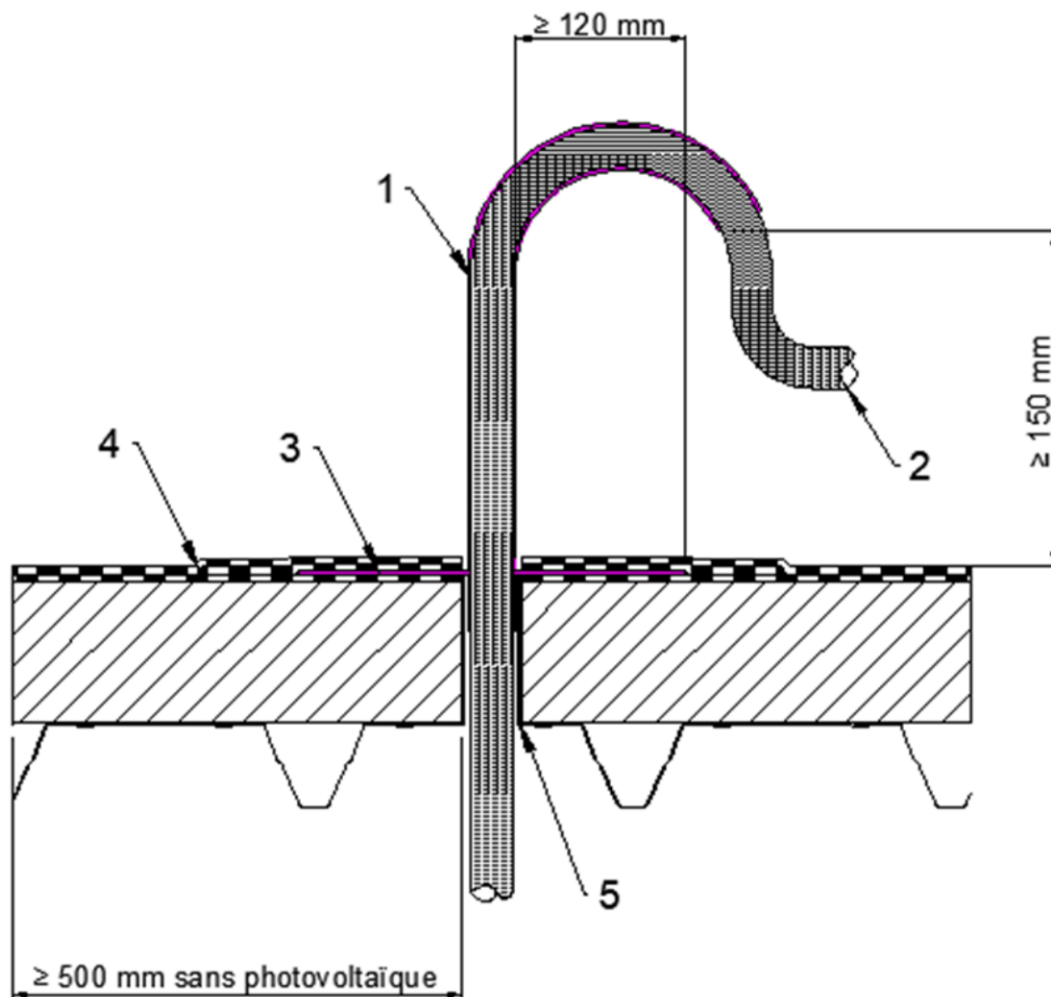

| Légende | |
|---------|--|
| N° | Désignation |
| 1 | Crosse |
| 2 | Câble |
| 3 | Platine |
| 4 | Étanchéité bicouche et couche de renfort sur platine |
| 5 | Fourreau |

Figure 25 – Pénétration des câbles

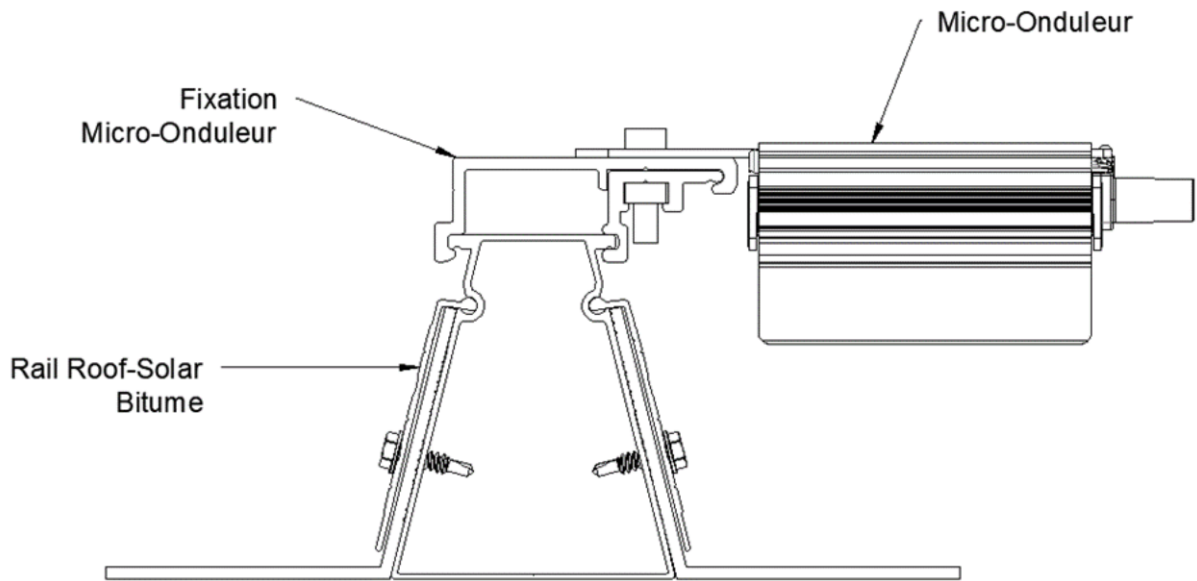


Figure 26 - Micro-onduleurs

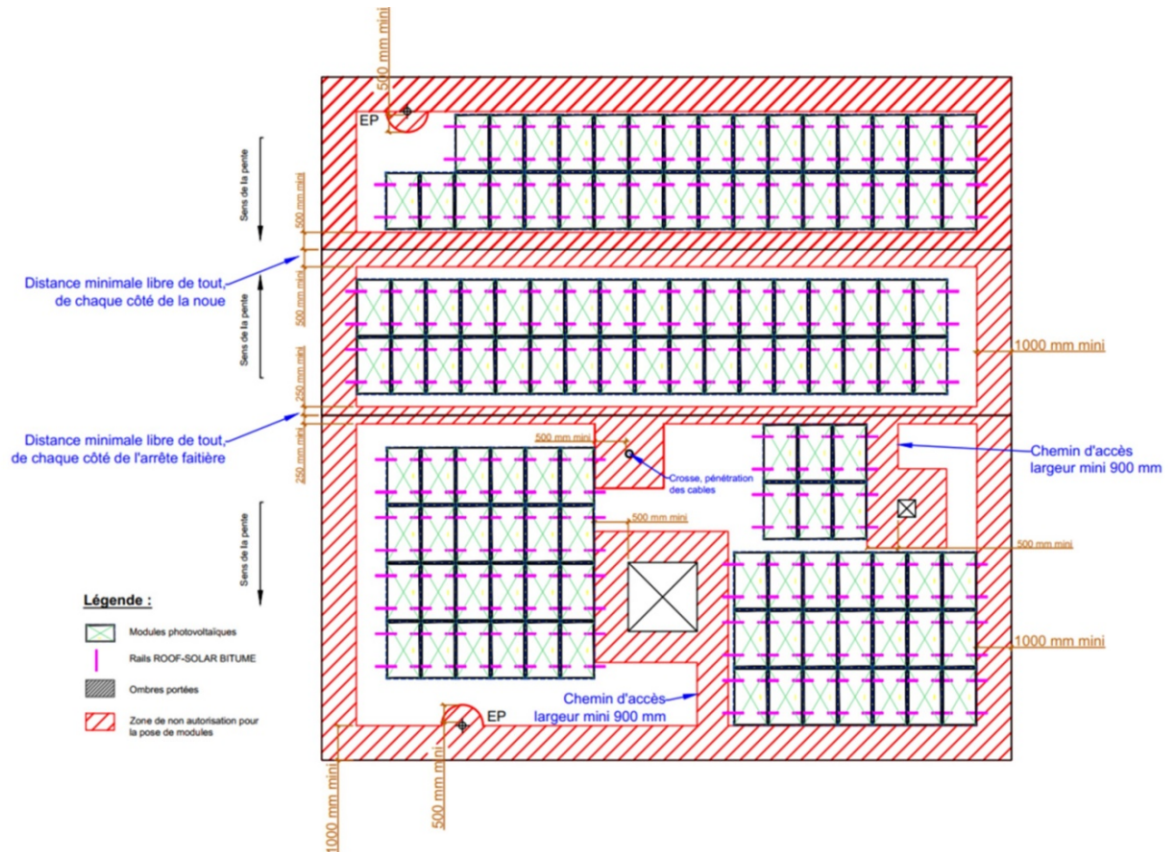


Figure 27 - Exemple de calepinage et de préparation de la toiture avec zones de modules

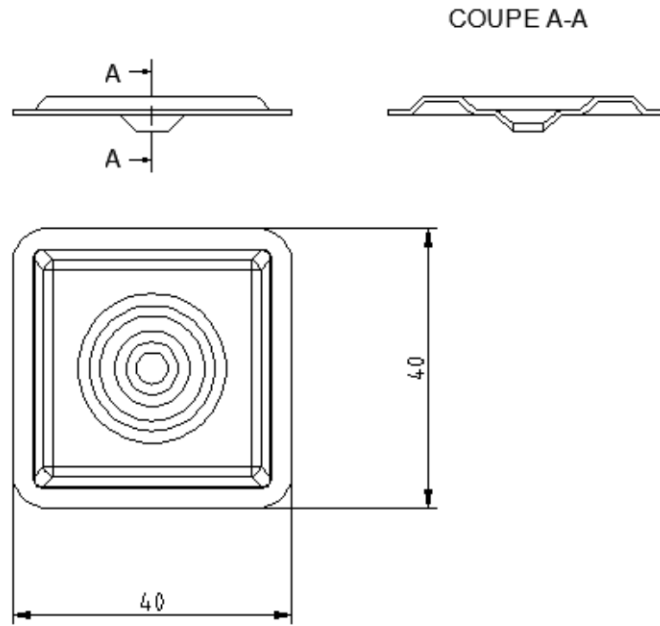


Figure 28 - Plaquette de répartition 40 x 40

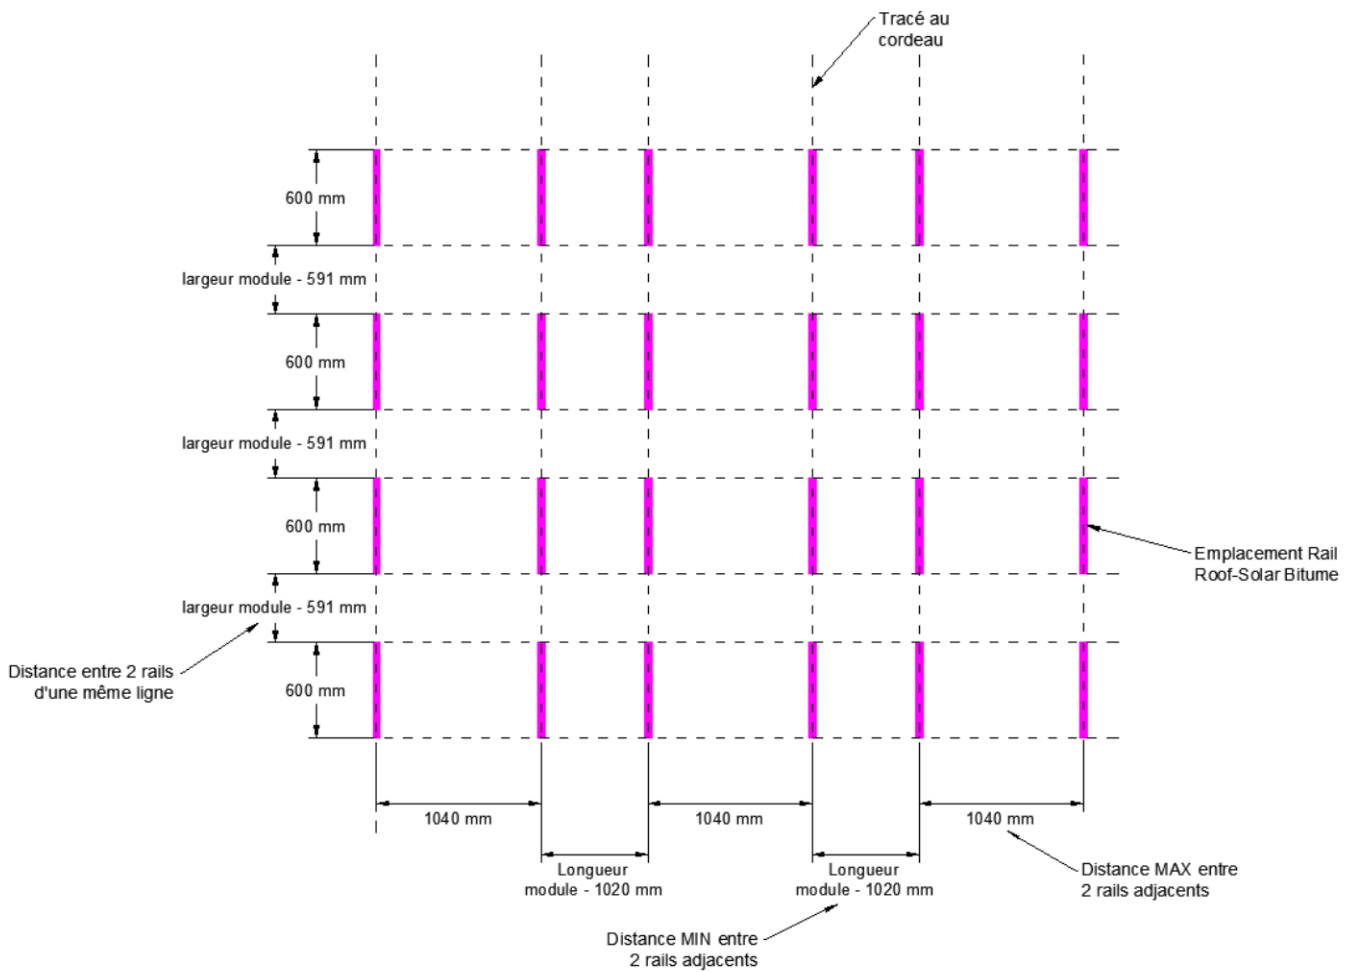


Figure 29 - Traçage des rails - configuration à plat

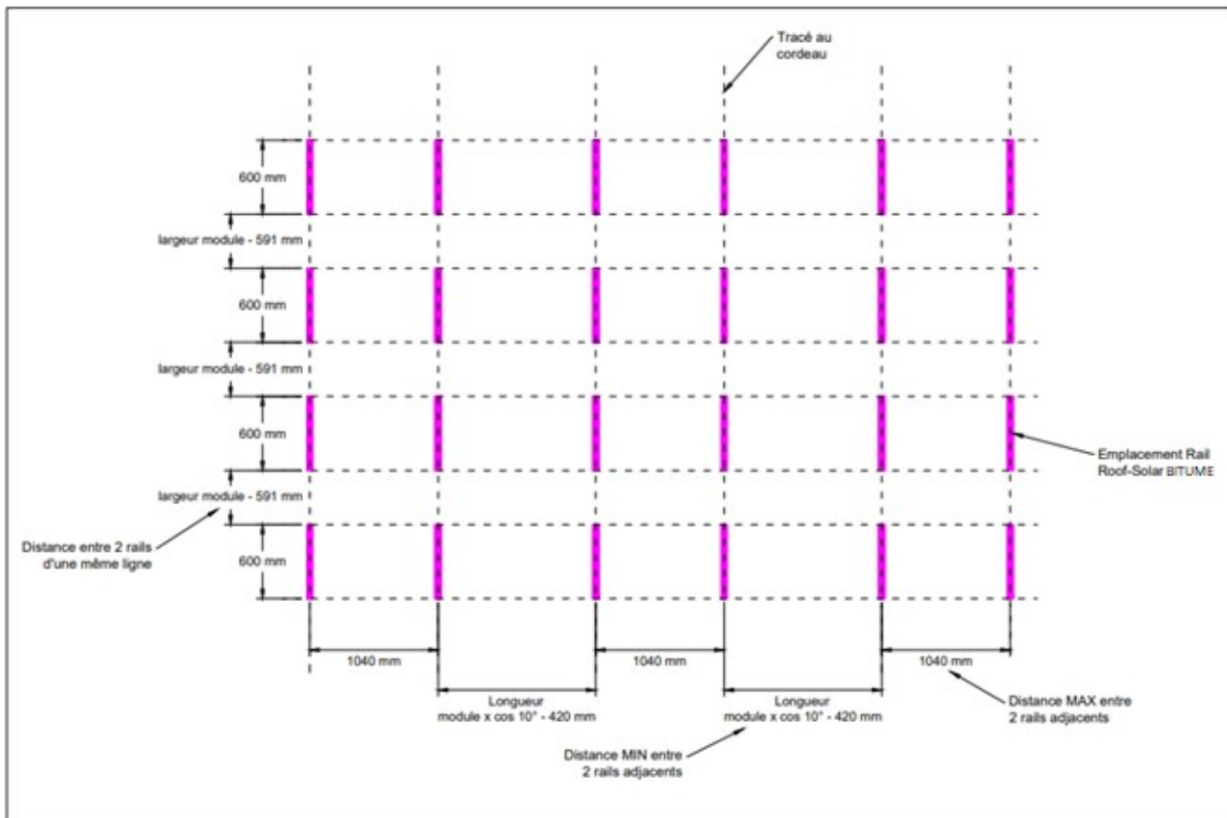


Figure 29 (suite) – Traçage des rails – configuration simple shed

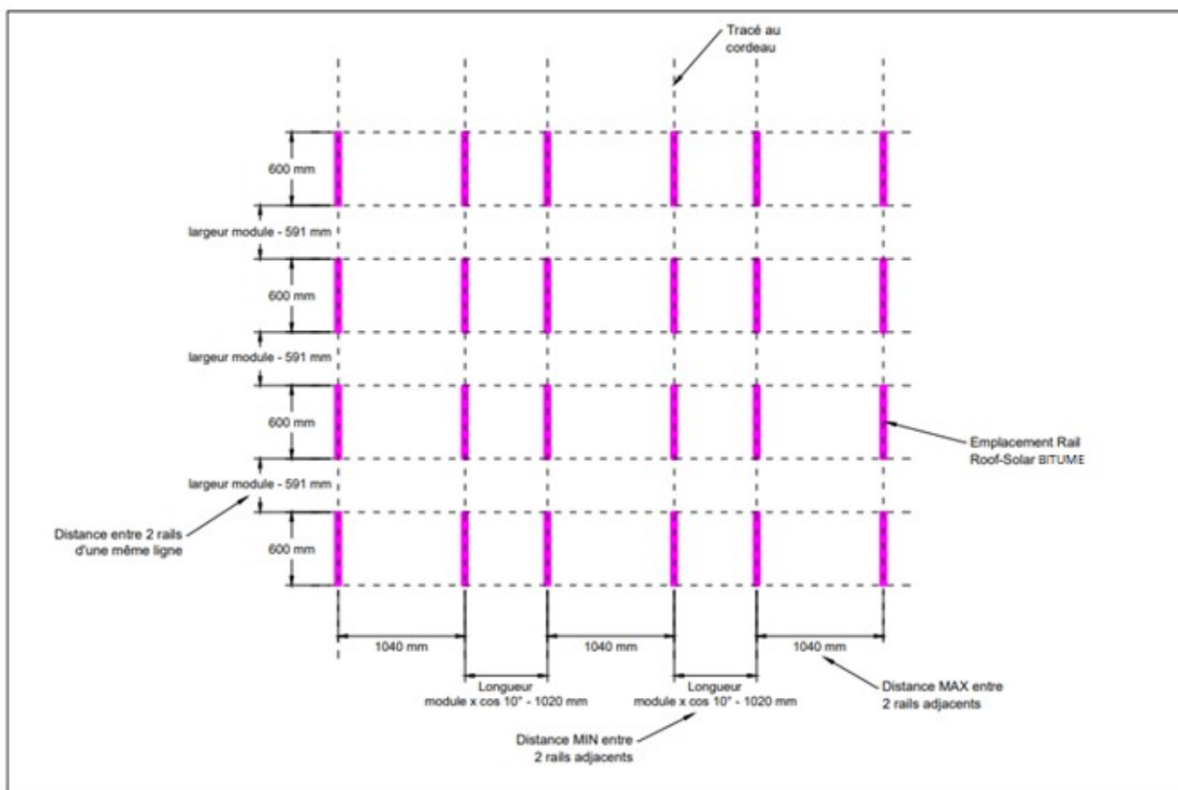


Figure 29 (suite) – Traçage des rails – configuration double shed



Figure 30 - Soudure d'un rail avec seconde couche IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F (ardoisée)



Figure 31 - Soudure d'un rail avec seconde couche IKO DUO SOLAR ALU/F (aluminium)


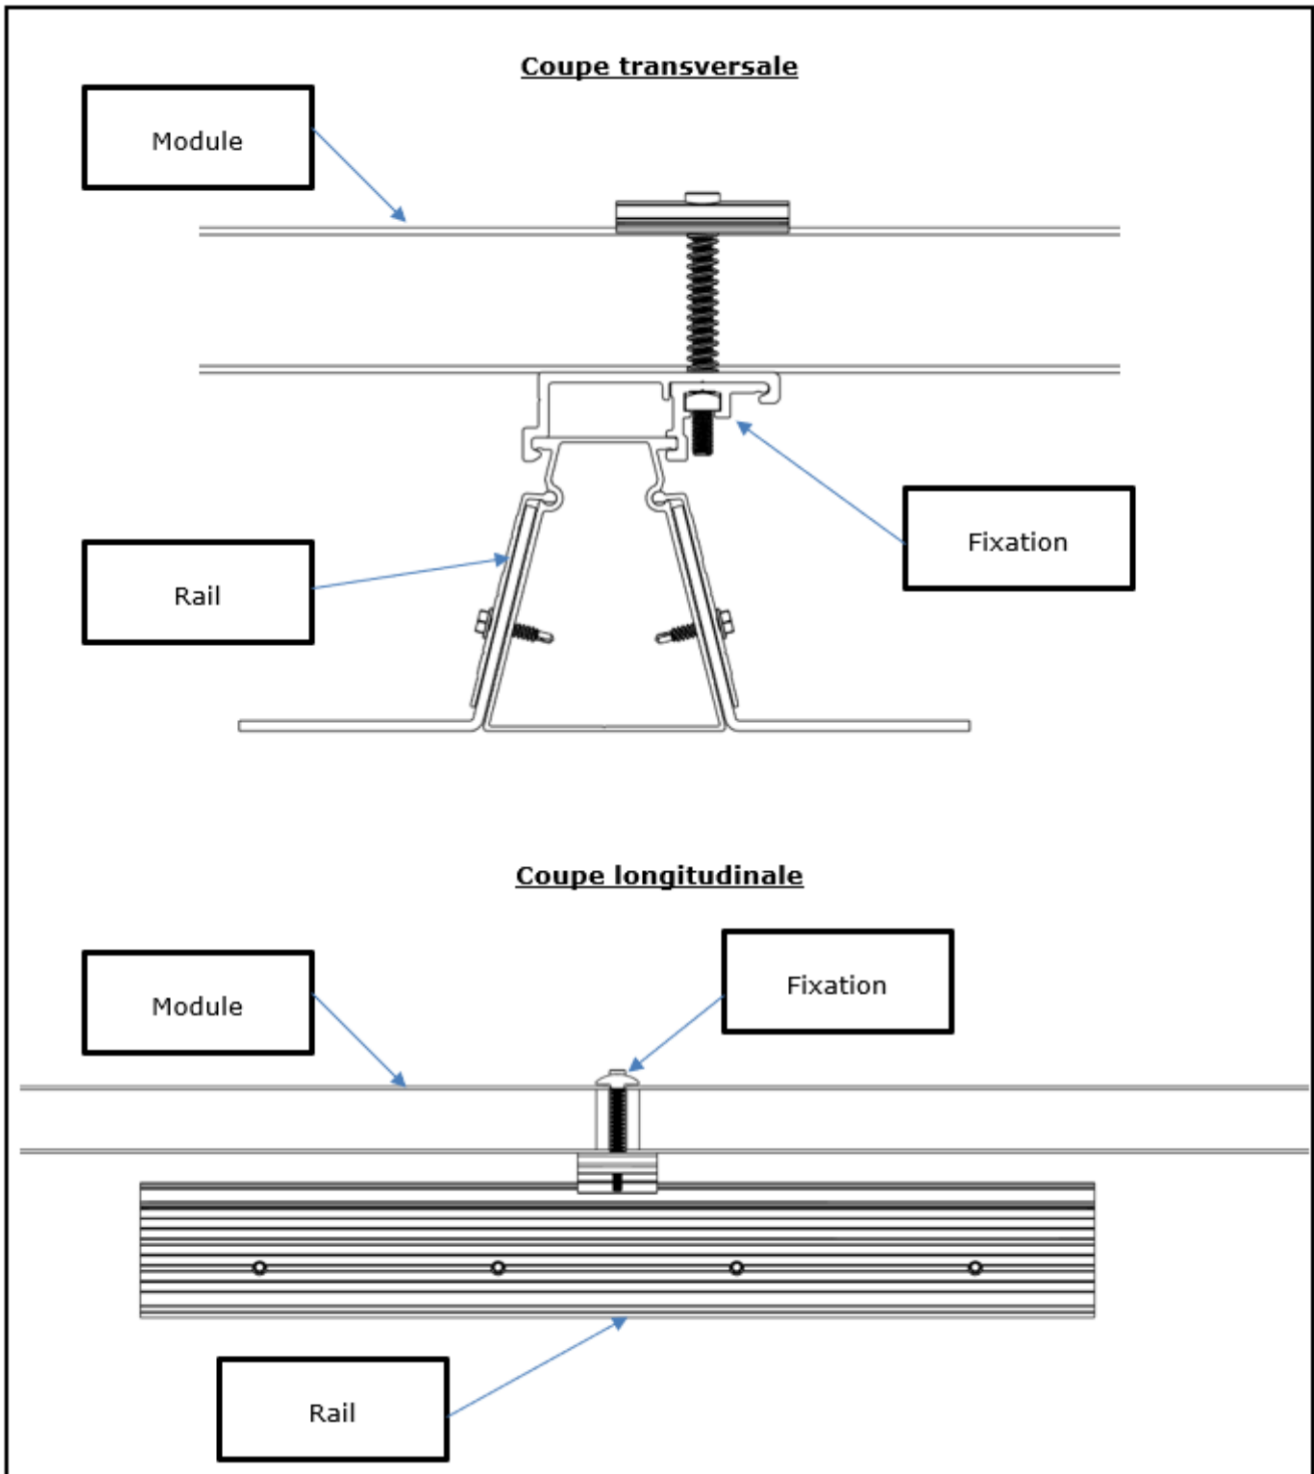


Figure 32 - Assemblage rail / fixation / module

Support haut

Coupe transversale

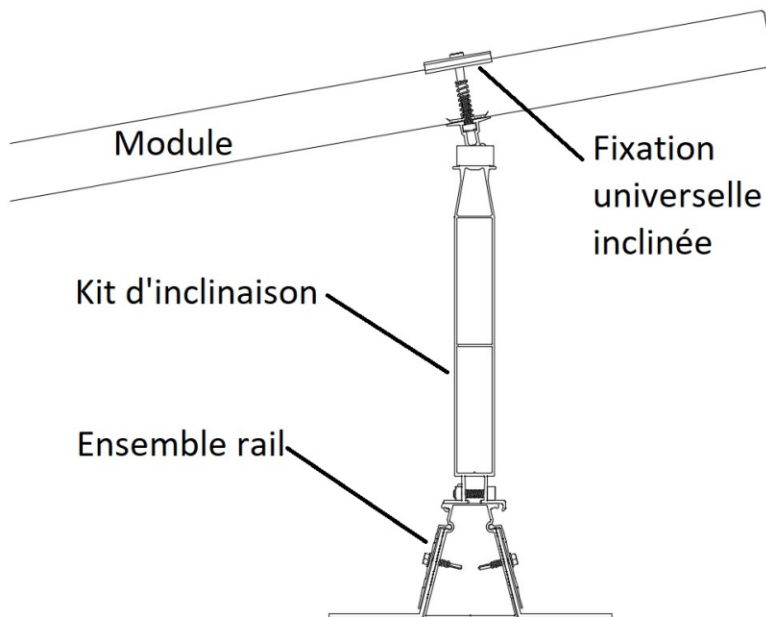

Coupe longitudinale

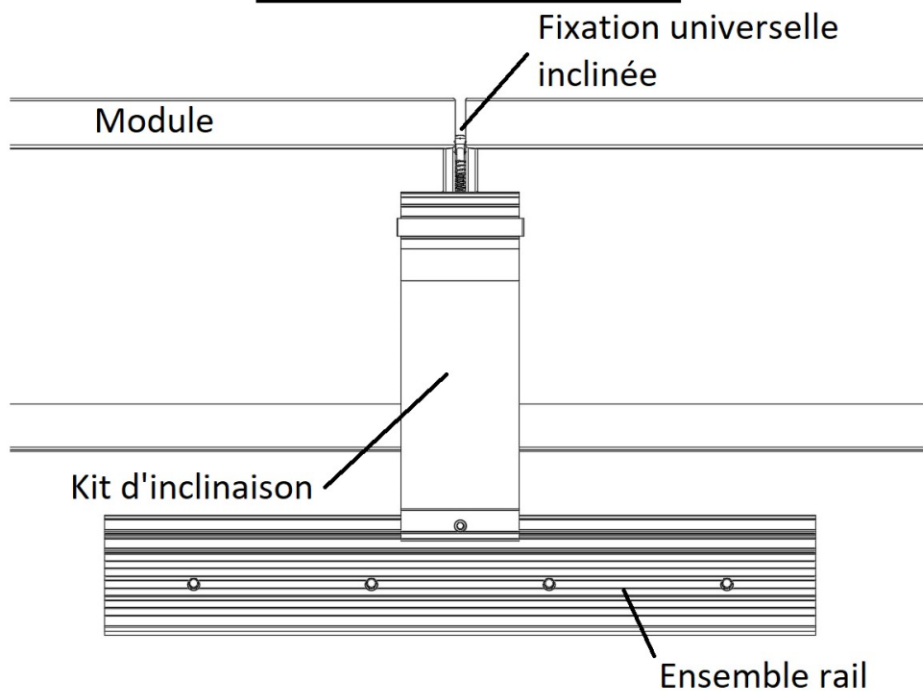


Figure 33 - Assemblage rail / kit d'inclinaison / module


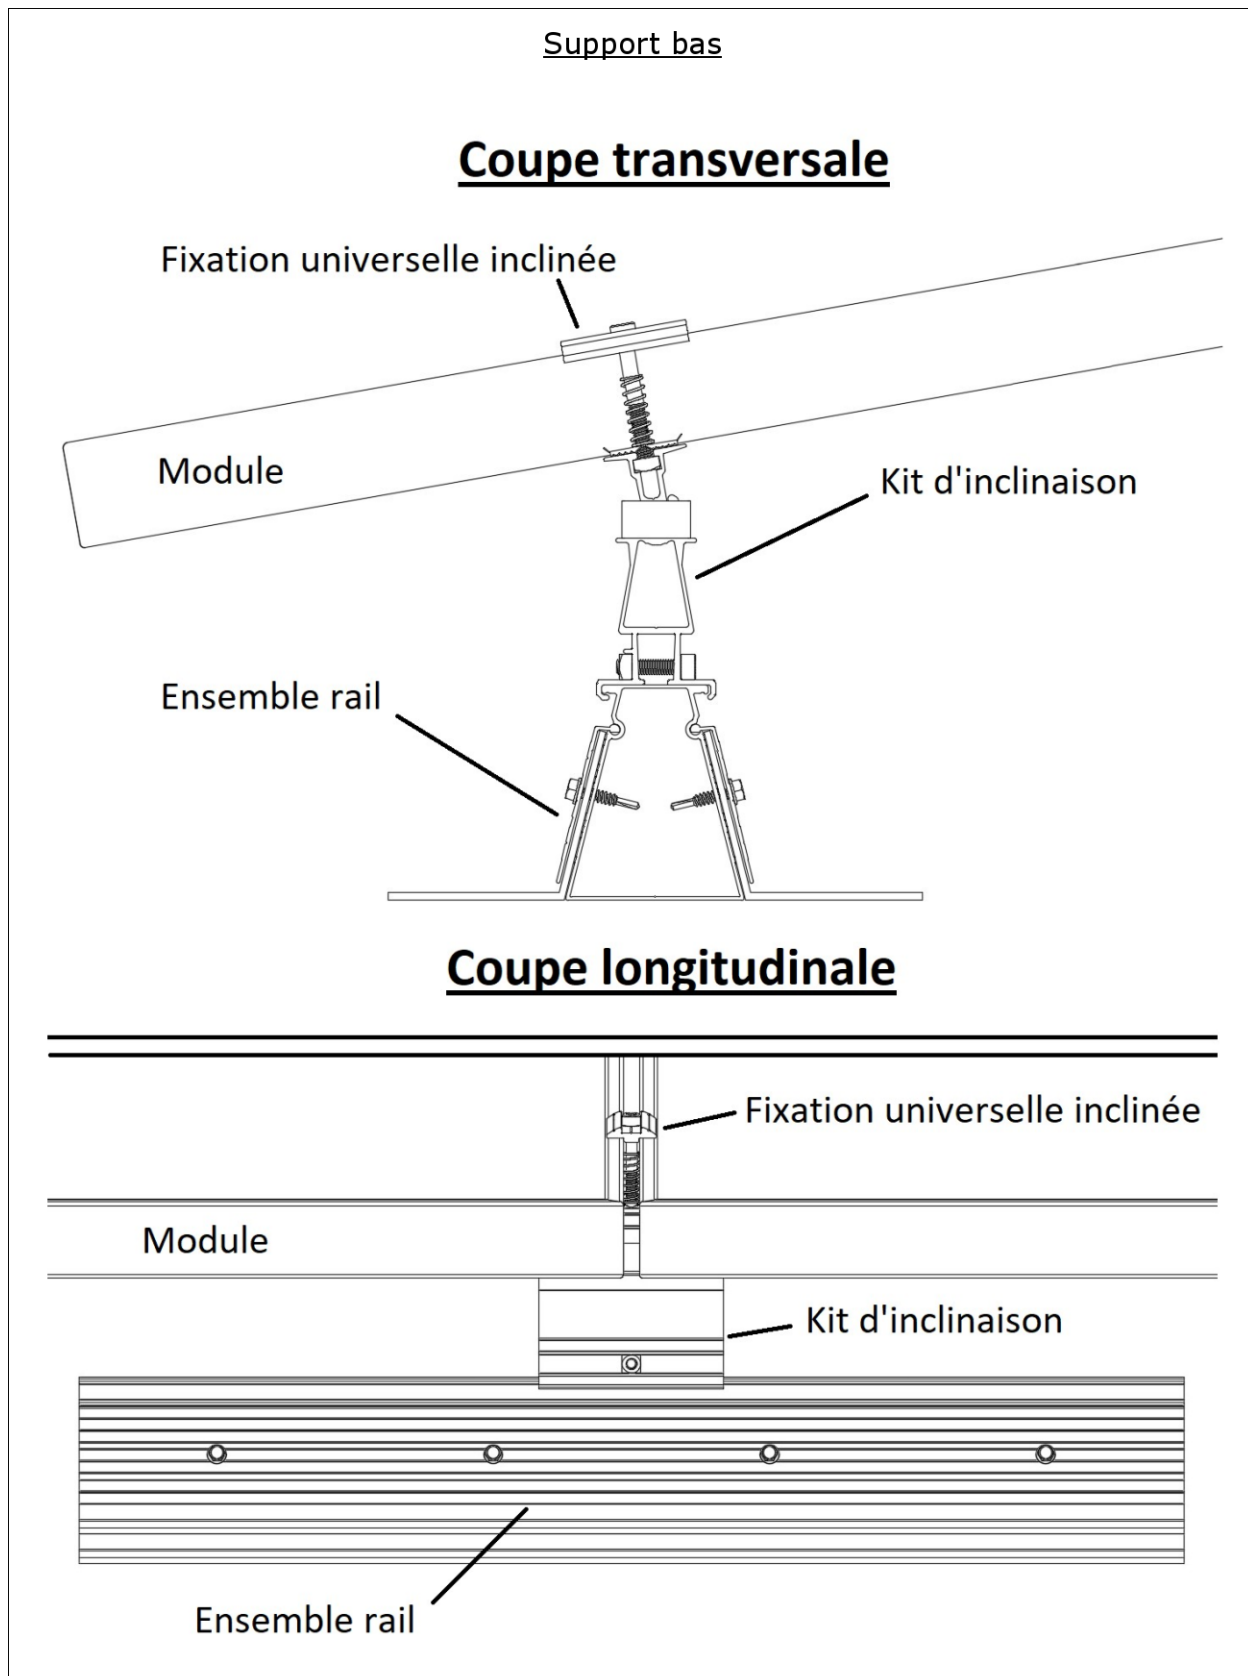


Figure 33 (suite) - Assemblage rail / kit d'inclinaison / module

Coupe transversale

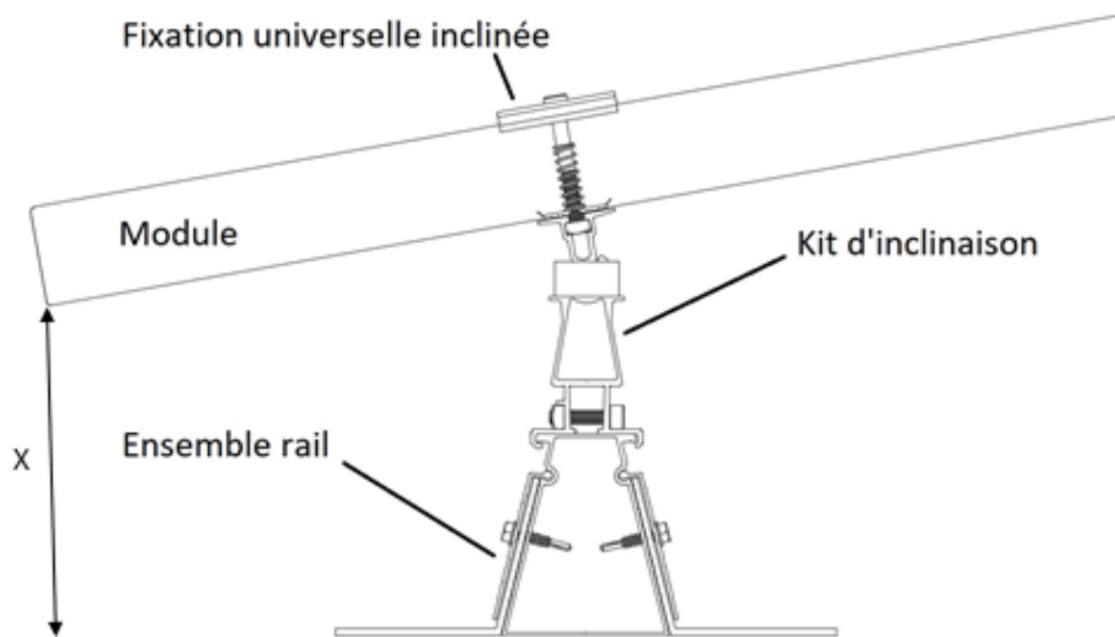

| Groupe | X | |
|--------|----------------|----------------|
| | Côte mini (mm) | Côte maxi (mm) |
| A | 107 | 123 |
| B | 95 | 112 |

Figure 34 - Distances entre les modules et l'étanchéité en pose inclinée

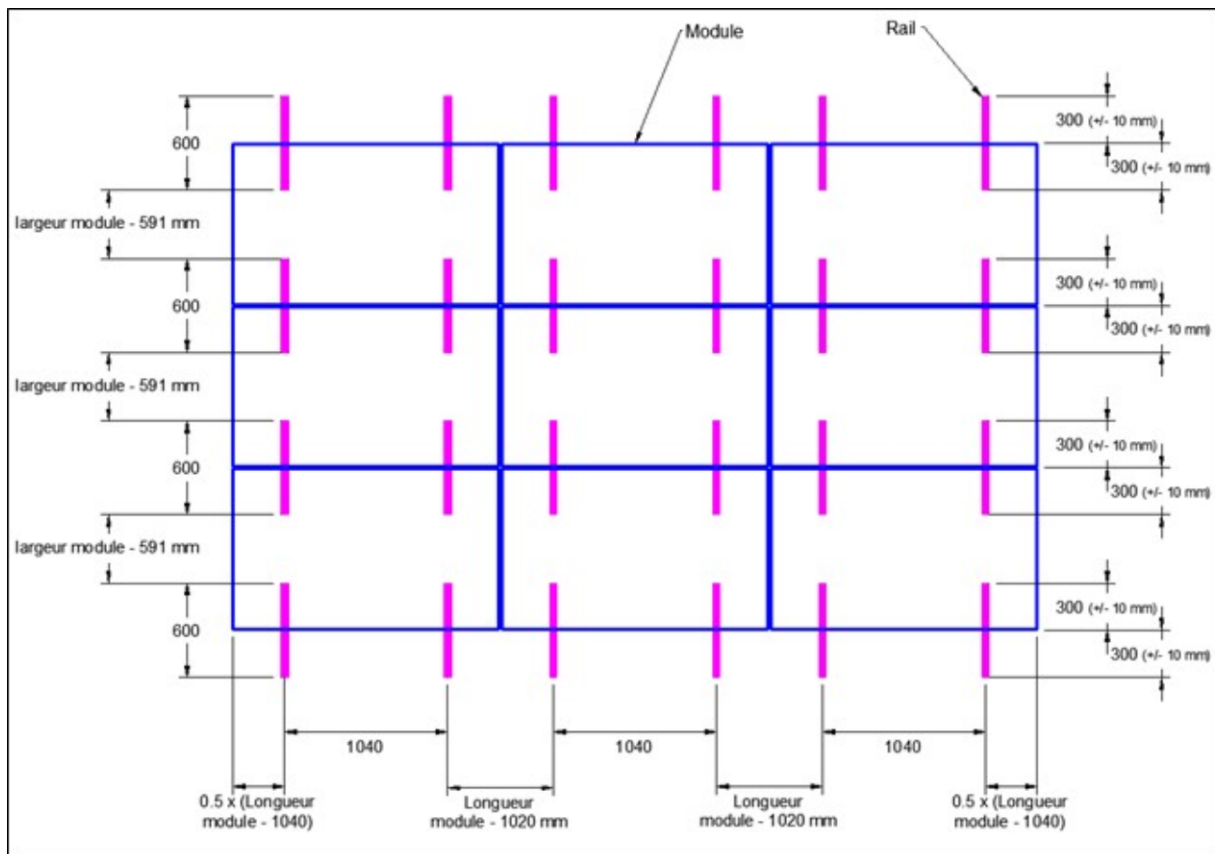


Figure 35 - Implantation des rails / modules à plat

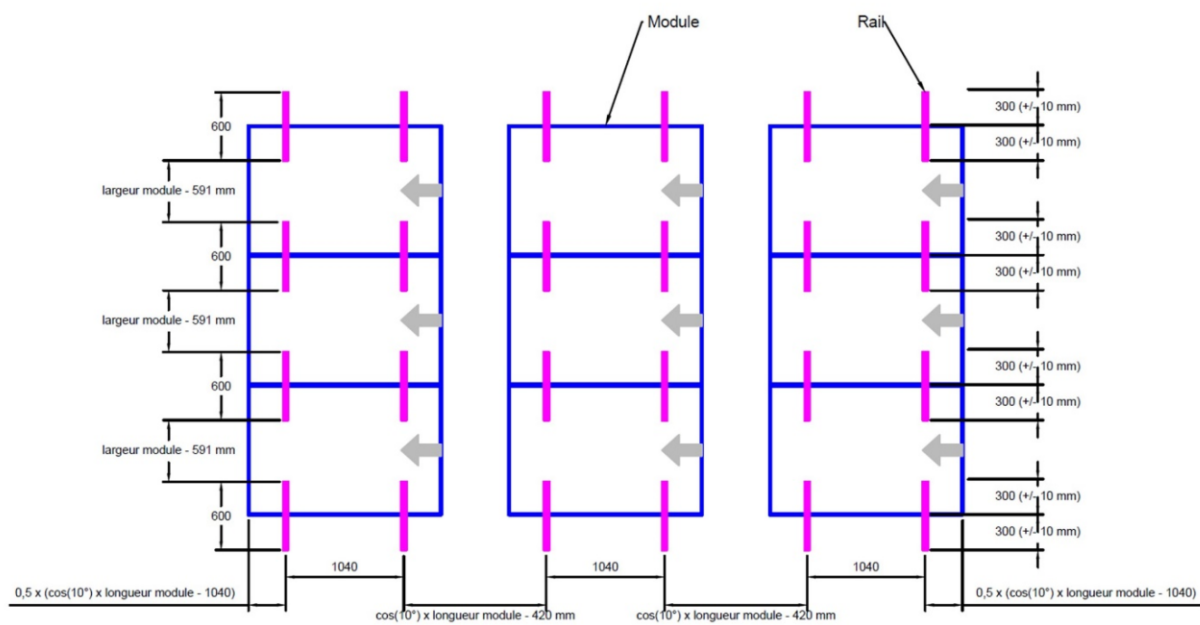


Figure 36 - Implantation des rails / modules simple shed

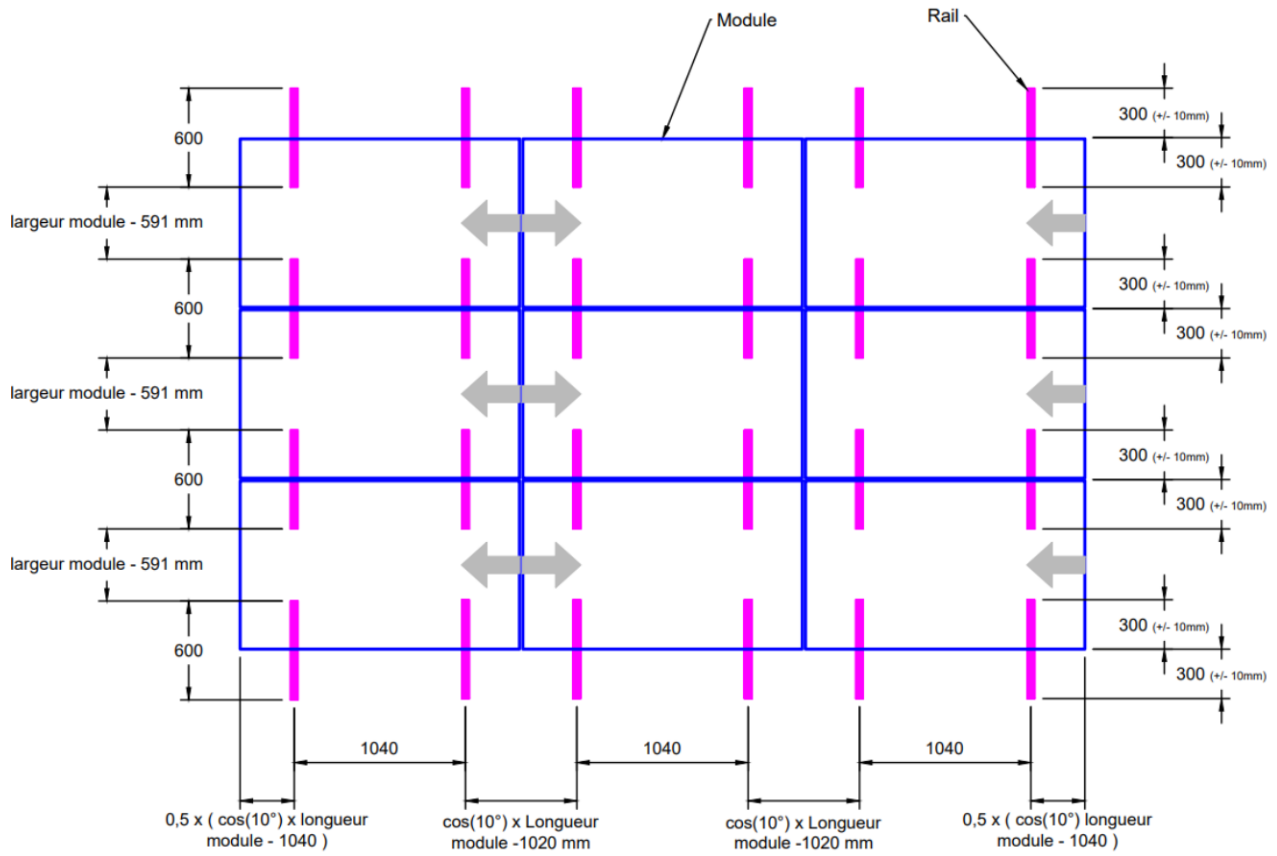


Figure 37 - Implantation des rails / modules double shed